

検定品目と自主表示対象品目について

- 消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月27日公布)により、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の範囲を変更した。

施行：平成26年4月1日

検定対象機械器具等の範囲（消防法施行令第37条）

施行前（平成26年3月31日まで）

- ① 消火器
- ② 消火器用消火薬剤
- ③ 泡消火薬剤
- ④ 消防用ホース
- ⑤ 消防用結合金具
- ⑥ 感知器又は発信機
- ⑦ 中継器
- ⑧ 受信機
- ⑨ 漏電火災警報器
- ⑩ 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- ⑪ 流水検知装置
- ⑫ 一斉開放弁
- ⑬ 金属製避難はしご
- ⑭ 緩降機

⇒14品目

施行後（平成26年4月1日から）

- ① 消火器
- ② 消火器用消火薬剤
- ③ 泡消火薬剤
- ④ 感知器又は発信機
- ⑤ 中継器
- ⑥ 受信機
- ⑦ 住宅用防災警報器 ※¹
- ⑧ 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- ⑨ 流水検知装置
- ⑩ 一斉開放弁
- ⑪ 金属製避難はしご
- ⑫ 緩降機

※¹ 販売規制は、H31.4.1から適用

⇒12品目

自主表示対象機械器具等の範囲（消防法施行令第41条）

施行前（平成26年3月31日まで）

- ① 動力消防ポンプ
- ② 消防用吸管
















⇒2品目

施行後（平成26年4月1日から）

- ① 動力消防ポンプ
- ② 消防用ホース
- ③ 消防用吸管
- ④ 消防用結合金具
- ⑤ エアゾール式簡易消火具 ※²
- ⑥ 漏電火災警報器

※² 販売規制は、H29.4.1から適用

⇒6品目

区分	検定対象機械器具等 (消防法第21条の2)	自主表示対象機械器具等 (消防法第21条の16の2)										
制度の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・総務大臣へ申請→型式番号の付与 ・日本消防検定協会又は登録検定機関は、製品が規格省令に適合していることを検定し合格の表示を付す。 ・合格の表示が付されたものでなければ販売や陳列、工事使用等は禁止。 	<ul style="list-style-type: none"> ・総務大臣へ届出→届出番号の付与 ・製造事業者又は輸入事業者は、製品が規格省令に適合していることを検査し適合の表示を付す。 ・適合の表示が付されたものでなければ販売や陳列、工事使用等は禁止。 										
実施主体	日本消防検定協会又は登録検定機関	製造事業者又は輸入事業者										
対象品目	12品目 (消防法施行令第37条)	6品目 (消防法施行令第41条)										
表示	<p>(消防法施行規則別表第3 抄録)</p> <table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・消火器 ・消火器用消火薬剤 ・泡消火薬剤 ・感知器又は発信機 ・中継器 ・受信機 ・金属製避難はしご ・緩降機 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・住宅用防災警報器 ・閉鎖型スプリンクラーヘッド ・流水検知装置 ・一斉開放弁 </td> <td></td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・消火器 ・消火器用消火薬剤 ・泡消火薬剤 ・感知器又は発信機 ・中継器 ・受信機 ・金属製避難はしご ・緩降機 		<ul style="list-style-type: none"> ・住宅用防災警報器 ・閉鎖型スプリンクラーヘッド ・流水検知装置 ・一斉開放弁 		<p>(消防法施行規則別表第4 抄録)</p> <table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・動力消防ポンプ ・消防用吸管 ・エアゾール式簡易消火具 ・漏電火災警報器 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・消防用ホース </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・消防用結合金具 </td> <td></td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ・動力消防ポンプ ・消防用吸管 ・エアゾール式簡易消火具 ・漏電火災警報器 		<ul style="list-style-type: none"> ・消防用ホース 		<ul style="list-style-type: none"> ・消防用結合金具 	
<ul style="list-style-type: none"> ・消火器 ・消火器用消火薬剤 ・泡消火薬剤 ・感知器又は発信機 ・中継器 ・受信機 ・金属製避難はしご ・緩降機 												
<ul style="list-style-type: none"> ・住宅用防災警報器 ・閉鎖型スプリンクラーヘッド ・流水検知装置 ・一斉開放弁 												
<ul style="list-style-type: none"> ・動力消防ポンプ ・消防用吸管 ・エアゾール式簡易消火具 ・漏電火災警報器 												
<ul style="list-style-type: none"> ・消防用ホース 												
<ul style="list-style-type: none"> ・消防用結合金具 												

自主表示対象機械器具等の届出番号

消防法第21条の16の4に基づき届出のあった自主表示対象機械器具等は、その種類により以下の届出番号により識別される。

種類	届出番号
<ul style="list-style-type: none"> ・ 動力消防ポンプ ・ 消防用ホース ・ 消防用吸管 ・ 消防用結合金具 ・ エアゾール式簡易消火具 ・ 漏電火災警報器 (変流器) ・ (受信機) 	P2③4⑤6⑦8 H2③4⑤6⑦8⑨⑩ S2③4⑤6⑦8 C2③4⑤6⑦8 A2③4⑤6⑦8⑨⑩⑪ Z2③4⑤6⑦8 E2③4⑤6⑦8

総務省令で定める技術上の規格及び経過措置について

●検定品目と自主表示対象品目の範囲の変更に伴い、各品目の「技術上の規格」が制定又は改正された。

【住宅用防災警報器】

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格

改正

【主な改正内容】

- ① 定温式住宅用防災警報器の追加
- ② 連動型住宅用防災警報器の追加
- ③ 消費電流測定試験の追加
- ④ 滴下試験の追加
- ⑤ 粉塵試験の追加



【検定】

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格

【消防用結合金具】

【検定】

- ・消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令
- ・消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令

廃止

制定

【主な変更内容】

- ① 耐圧試験の水圧を使用圧の2倍(大容量泡放水砲用は1.5倍)
- ② 表示「使用圧」の追加
- ③ 表示「大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着する場合は、その旨」の追加



【自主表示】

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令

【エアゾール式簡易消火具】

エアゾール式簡易消火具に関する件

廃止

制定

【主な改正内容】

- ① 趣旨、用語の定義
- ② 容積、容器の材質等の構造
- ③ 消火性能等に関する規定の制定
- ④ 操作方法及び操作条件
- ⑤ 充てんガス及び消火剤の要件
- ⑥ 部品の構造及び機能
- ⑦ 液化二酸化炭素用容器等の構造及び機能
- ⑧ 表示
- ⑨ 基準の特例



【自主表示】

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令

【漏電火災警報器】

【検定】

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令

改正

【主な改正内容】

- ① 遮断機構に関する規定の削除
- ② 変流器の種別の簡素化
- ③ 受信機の種別の廃止
- ④ 表示



【自主表示】

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令

【消防用ホース】

【検定】

消防用ホースの技術上の規格を定める省令

改正

【主な改正内容】

- ① 麻ホースの削除
- ② 名称「ゴム引きホース」→「平ホース」変更
- ③ 破断試験の追加
- ④ 表示「消防用」、「設計破断圧」の追加




【自主表示】


消防用ホースの技術上の規格を定める省令

経過措置


～住宅用防災警報器～
(販売規制対象外 → 検定対象品)

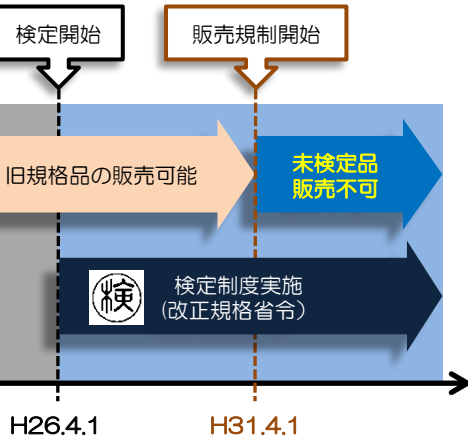

～エアゾール式簡易消火具～
(販売規制対象外 → 自主表示対象品)

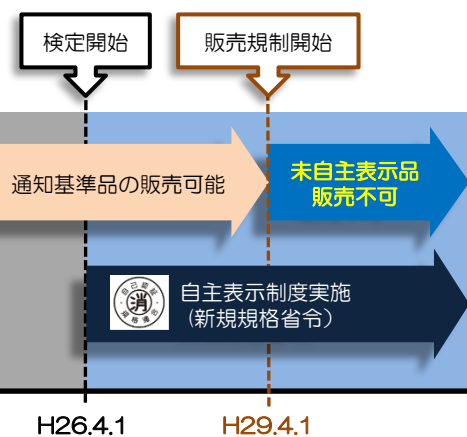

～消防用ホース・消防用結合金具・漏電火災警報器～
(検定対象品 → 自主表示対象品)

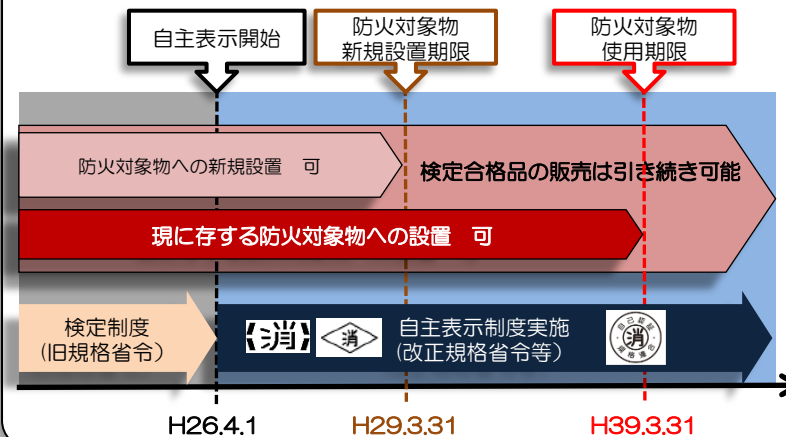

～ 総務省消防庁ホームページ掲載情報 ～

- 「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」（消防予第120号 平成25年3月27日）
< http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2503/pdf/250327_yo120ki46.pdf >
- 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）」（消防予第121号 平成25年3月27日）
< http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2503/pdf/250327_yo121.pdf >
- 「消防用ホース等の調達について（通知）」（消防予第442号 平成25年11月15日）
< http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2511/pdf/251115_yo442.pdf >
- 「検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等に係る質疑応答について」（事務連絡 平成26年1月9日）
< <http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2601/pdf/260109.pdf> >
- 「自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項を定める件の公布について」（消防予第111号 平成26年3月31日）
< http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260331_yo111.pdf >
- 「自主表示対象機械器具等に係る質疑応答について」
< <http://www.fdma.go.jp/concern/question/question01.html#q08> >
- 「自主表示対象機械器具等の届出番号について」
< http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_15.html >