

カラオケボックスの防火対策に関する全国調査の結果及び違反是正の徹底

平成19年1月20日に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災の教訓を踏まえ、類似の火災の発生を防止するために、カラオケボックスにおける防火対策の状況について再点検を行い、消防法令違反等の防火安全上の不備事項の是正を図っているところです。

その一環として、「カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について」（平成19年1月23日付消防予第30号）により、カラオケボックスの全国調査を行ってきましたが、この度その結果を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

あわせて、調査後の違反是正状況についてのフォローアップ等を行うため、別添のとおり各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あて通知しましたので、お知らせします。

1 カラオケボックスの防火対策に関する全国調査の結果（ポイント）

○再点検実施施設数	6,758 施設
○このうち、何らかの消防法令違反があるもの	4,751 施設 70.3%

- ・何らかの消防法令違反のある施設が全体の約7割を占めています。
- ・その内訳として、防火管理者の選任及び防災規制の違反が多く、それぞれ全体の3分の1以上の店舗で違反となっています。
- ・消防用設備等については、未設置による違反は少ないものの、維持管理面での違反が比較的多く見られます。
- ・その他の消防法令違反では、消火・通報・避難等の訓練未実施、物件存置等による避難施設管理の不備（例：避難階段や防火戸の前に荷物を置いている）などが多く見受けられます。

⇒ 全体として管理面での不備が主な違反の内容となっている。

2 違反是正状況に関するフォローアップ等について

以下の事項について、引き続き調査を行います。

- ・カラオケボックスの平成19年3月31日現在における違反是正状況
- ・過去5年（平成14年1月1日～平成18年12月31日）に発生した火災事例

【連絡先】

消防庁予防課
鈴木理事官、渡辺補佐、
伊藤係長、坂倉係長
電話 03-5253-7523
FAX 03-5253-7533

カラオケボックスの防火対策に関する全国調査結果

(平成19年2月9日報告分)

○施設数

6,758 施設

○使用状況

	施設数	割合
建物全てをカラオケボックスとして使用	2,524	37.3%
建物の一部をカラオケボックスとして使用	4,234	62.7%

○消防法令違反の状況

	違反件数	違反率
(1)何らかの消防法令違反があるもの	4,751	70.3%

※施設によっては複数の違反があるため、違反件数は、以下の(2)～(5)の合計にならない。


	義務あり	違反件数	違反率	内、未設置による違反件数	内、未設置による違反率	
(2)消防用設備等	消火器具	6,554	1,049	16.0%	(167)	(2.5%)
	屋内消火栓設備	1,325	286	21.6%	(159)	(12.0%)
	スプリンクラー設備	600	65	10.8%	(12)	(2.0%)
	自動火災報知設備	5,407	1,251	23.1%	(260)	(4.8%)
	消防機関へ通報する火災報知設備	1,407	1	0.1%	(1)	(0.1%)
	非常警報設備(器具)	3,698	430	11.6%	(214)	(5.8%)
	避難器具	3,048	752	24.7%	(232)	(7.6%)
	誘導灯	6,049	1,373	22.7%	(202)	(3.3%)
	その他の消防用設備等	954	59	6.2%	(11)	(1.2%)
(3)防火管理等	防火管理者選任	6,297	2,228	35.4%	—	—
	防火規制	6,714	2,605	38.8%	—	—
(4)使用開始届	6,758	1,205	17.8%	—	—	
(5)その他の消防法令違反	6,758	2,599	38.5%	—	—	

カラオケボックスに関する主な消防法令違反の状況





カラオケボックス施設数

6,758 施設



消防法令違反の状況

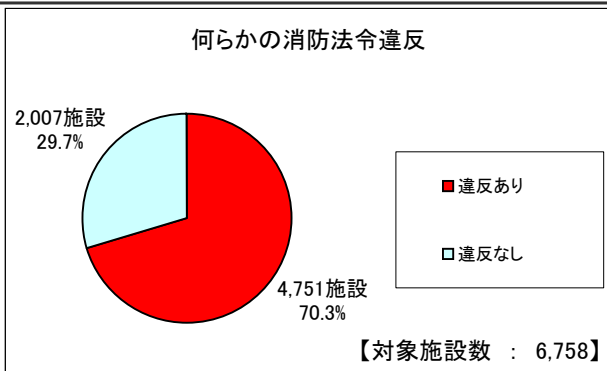

消防用設備等の状況

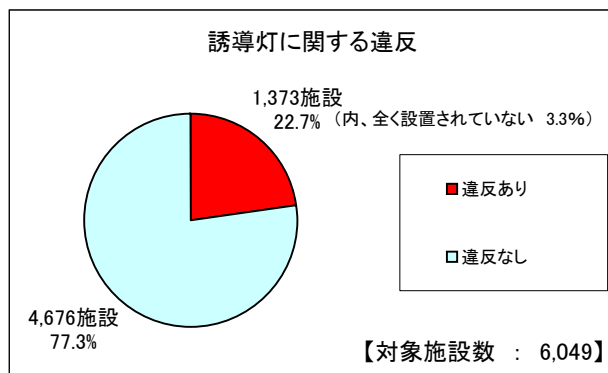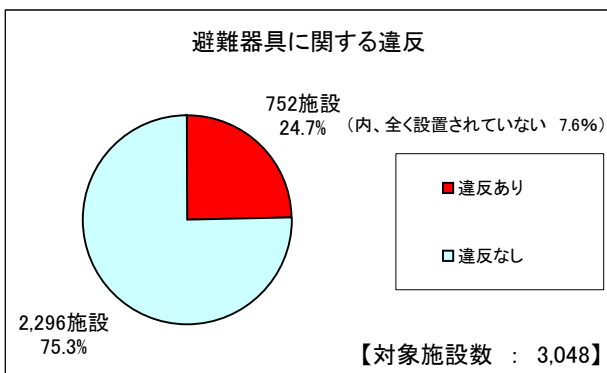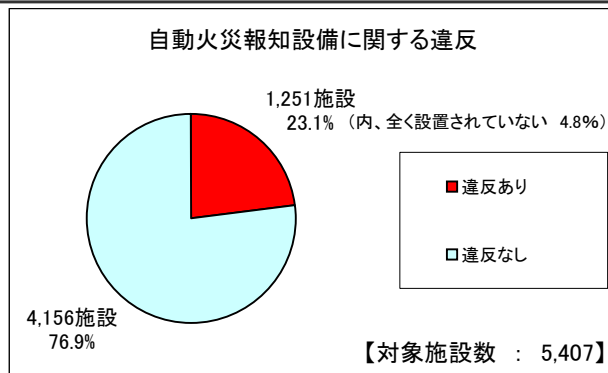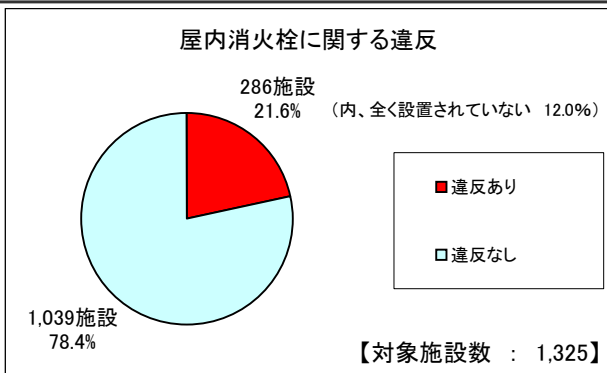

防火管理等の状況

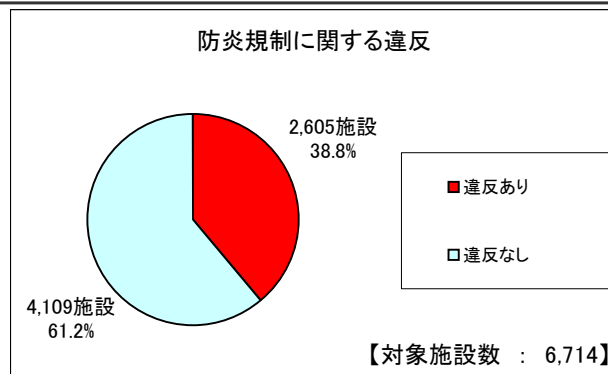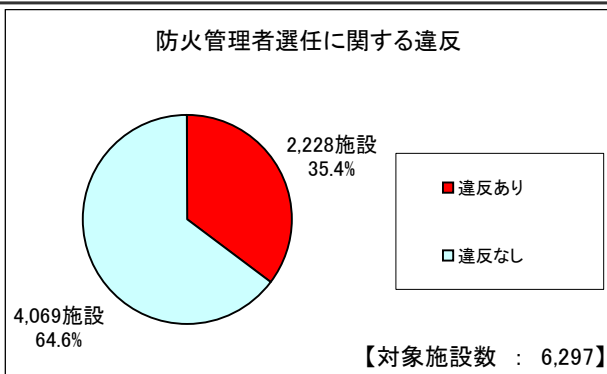

各都道府県消防防災主管部長 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消 防 庁 予 防 課 長

カラオケボックスの防火対策に関する調査結果及び
違反是正の徹底について

平成 1 9 年 1 月 2 0 日に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスの火災を受けて、「カラオケボックスに係る防火対策の状況の再点検実施について」（平成 1 9 年 1 月 2 3 日付消防予第 3 0 号。以下「再点検通知」という。）により実施した再点検の結果を別添 1 のとおり取りまとめました。この結果によると、何らかの消防法令違反のある施設が全体の約 7 割を占めており、非常に高い違反率となっています。また、違反の内容として、防火管理者の選任及び防災規制の違反が多く、それぞれ全体の 3 分の 1 以上の施設で違反となっています。消防用設備等については、未設置による違反は少ないものの、維持管理面での違反が比較的多く見られます。また、このほか、物件存置等による避難施設管理の不備、消火・通報・避難等の訓練未実施などが多く見受けられ、全体として管理面での不備が主な違反の要因となっています。

このような再点検実施結果を踏まえ、早期に違反是正を図る等、引き続きカラオケボックスにおける防火安全対策の徹底をお願いします。

また、今後の防火安全対策の検討に資するため、カラオケボックスの違反是正状況についてフォローアップするとともに、施設実態及び火災事例について詳細を把握する必要があります。下記により追加報告をお願いします。

なお、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知されるようお願いいたします。

記

1 調査対象

- (1) 違反是正状況に関するフォローアップ等調査（別記様式 1-1、1-2、2-1、2-2）
再点検通知で調査対象としていたカラオケボックス
- (2) カラオケボックス火災事例（別記様式 1-3、2-3）
過去 5 年（平成 14 年 1 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日まで）にカラオケボックスで発生した火災事例の全数

2 調査内容

- | | | |
|------------------------|-----------|----------|
| (1) フォローアップ等調査表 | (消防本部用) … | 別記様式 1-1 |
| (2) 消防法令違反状況フォローアップ | (消防本部用) … | 別記様式 1-2 |
| (3) カラオケボックス火災事例 | (消防本部用) … | 別記様式 1-3 |
| (4) フォローアップ等調査結果集計表 | (都道府県用) … | 別記様式 2-1 |
| (5) 消防法令違反状況フォローアップ集計表 | (都道府県用) … | 別記様式 2-2 |
| (6) カラオケボックス火災事例集計表 | (都道府県用) … | 別記様式 2-3 |

3 回答要領

I. 消防本部（東京消防庁・各指定都市消防本部を除く。）

下記「記入要領」により、別記様式 1-1、1-2、1-3 に必要事項を記入の上、都道府県消防防災主管部まで回答すること

II. 都道府県及び東京消防庁・各指定都市消防本部

各都道府県消防防災主管部及び東京消防庁・各指定都市消防本部にあつては、貴管内から提出のあつた別記様式 1-1 を 2-1 に、別記様式 1-2 を 2-2 に、別記様式 1-3 を 2-3 により取りまとめた上、電子データにより消防庁予防課担当へ回答すること

III. その他

各県及び各消防本部は別記様式をマイクロソフトエクセルにて作成し、ファイル名を「〇〇県〇〇消防本部（局）」とし、上記 I または II により送付（送信）すること（都道府県の集計ファイルは「〇〇県」とする）

4 留意事項

- (1) 各様式には都道府県名又は消防本部名を記入すること
- (2) 数値は半角で入力すること
- (3) 違反状況のフォローアップについては、平成 19 年 3 月 31 日現在の状況を記入すること
- (4) 別記様式の記入については、別添 2「記入要領」を参照すること
- (5) 報告先のメールアドレスが前回の調査の時と異なっているため、留意すること

5 回答期限

- (1) カラオケボックス火災事例集計表（別記様式 2-3）
平成 19 年 3 月 15 日（木）
- (2) フォローアップ等調査結果（別記様式 2-1）
消防法令違反状況（別記様式 2-2）
平成 19 年 4 月 19 日（木）

【連絡先】

消防庁予防課

設備係 伊藤係長、岡澤技官

e-mail : itou-kaname@soumu.go.jp

企画調整係 坂倉係長

電話 03-5253-7523

FAX 03-5253-7533