

事 務 連 絡  
平成 29 年 12 月 8 日

各都道府県消防防災主管部局長 殿

消防庁消防・救急課長

女性消防吏員の職場環境等に関する調査の結果について

平成 29 年 10 月 11 日付け消防消第 232 号で依頼した「女性消防吏員の職場環境等に関する調査の実施について」の結果について、別添のとおり取りまとめましたので、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、周知されるようお願いいたします。

消防庁においては、消防本部における女性消防吏員の更なる活躍推進の取組の一環として、消防署所等において女性消防吏員の就業環境の整備が図られるよう、女性専用施設の整備に要する経費について特別交付税措置を講じていますので、積極的に御活用いただくよう、引き続き適切な助言をお願いいたします。

**【担当】**

消防庁 消防・救急課

職員第一係 芥田・島田

TEL:03-5253-7522

E-mail:shokuin@soumu.go.jp

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査

## ○ 規模別(本部数、消防署数、出張所数、その他庁舎(注)、吏員数、女性吏員数)の状況

(平成29年4月1日現在)

規模別	本部数	消防署数	出張所数	その他 庁舎※	消防吏員数	うち、女性 消防吏員数	女性(%)
700人以上	23	293	818	38	49,843	2,208	4.4%
500人以上700人未満	17	95	201	4	9,638	212	2.2%
300人以上500人未満	70	265	539	9	27,189	618	2.3%
100人以上300人未満	338	731	1,213	10	56,975	990	1.7%
100人未満	284	334	340	5	18,730	212	1.1%
小計	732	1,718	3,111	66	162,375	4,240	2.6%
女性消防吏員がない本部	245	351	433	6	20,857	—	—

※ 注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (全体)

### ○ 施設・設備の状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (375)	女性施設あり	349 93.1%	270 72.0%	236 62.9%	368 98.1%	235 62.7%	118 31.5%	67 17.9%	129 34.4%	6 1.6%
		女性施設なし	26 6.9%	105 28.0%	139 37.1%	7 1.9%	140 37.3%	257 68.5%	308 82.1%	246 65.6%	369 98.4%
	いない (357)	女性施設あり	176 49.3%	84 23.5%	70 19.6%	289 81.0%	89 24.9%	21 5.9%	8 2.2%	49 13.7%	1 0.3%
		女性施設なし	181 50.7%	273 76.5%	287 80.4%	68 19.0%	268 75.1%	336 94.1%	349 97.8%	308 86.3%	356 99.7%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 1,718											
女性 消防 吏員	いる (866)	女性施設あり	785 90.6%	794 91.7%	718 82.9%	852 98.4%	656 75.8%	477 55.1%	338 39.0%	327 37.8%	6 0.7%
		女性施設なし	81 9.4%	72 8.3%	148 17.1%	14 1.6%	210 24.2%	389 44.9%	528 61.0%	539 62.2%	860 99.3%
	いない (852)	女性施設あり	239 28.1%	214 25.1%	175 20.5%	478 56.1%	164 19.2%	57 6.7%	29 3.4%	57 6.7%	5 0.6%
		女性施設なし	613 71.9%	638 74.9%	677 79.5%	374 43.9%	688 80.8%	795 93.3%	823 96.6%	795 93.3%	847 99.4%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 3,111											
女性 消防 吏員	いる (265)	女性施設あり	222 83.8%	234 88.3%	212 80.0%	244 92.1%	179 67.5%	140 52.8%	117 44.2%	64 24.2%	1 0.4%
		女性施設なし	43 16.2%	31 11.7%	53 20.0%	21 7.9%	86 32.5%	125 47.2%	148 55.8%	201 75.8%	264 99.6%
	いない (2846)	女性施設あり	282 9.9%	332 11.7%	262 9.2%	650 22.8%	242 8.5%	133 4.7%	103 3.6%	59 2.1%	10 0.4%
		女性施設なし	2,564 90.1%	2,514 88.3%	2,584 90.8%	2,196 77.2%	2,604 91.5%	2,713 95.3%	2,743 96.4%	2,787 97.9%	2,836 99.6%

④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 66											
女性 消防 吏員	いる (22)	女性施設あり	20 90.9%	14 63.6%	11 50.0%	21 95.5%	14 63.6%	9 40.9%	7 31.8%	8 36.4%	0 0.0%
		女性施設なし	2 9.1%	8 36.4%	11 50.0%	1 4.5%	8 36.4%	13 59.1%	15 68.2%	14 63.6%	22 100.0%
	いない (44)	女性施設あり	17 38.6%	11 25.0%	12 27.3%	29 65.9%	11 25.0%	7 15.9%	6 13.6%	2 4.5%	0 0.0%
		女性施設なし	27 61.4%	33 75.0%	32 72.7%	15 34.1%	33 75.0%	37 84.1%	38 86.4%	42 95.5%	44 100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (消防吏員数700人以上、23消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(23/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (22)	女性施設あり	22	19	19	22	17	10	8	10	0
			100.0%	86.4%	86.4%	100.0%	77.3%	45.5%	36.4%	45.5%	0.0%
	いない (1)	女性施設あり	1	0	0	1	0	0	0	0	0
			100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	女性施設なし	0	3	3	0	5	12	14	12	22	
			0.0%	13.6%	13.6%	0.0%	22.7%	54.5%	63.6%	54.5%	100.0%
	女性施設あり	0	1	1	0	1	1	1	1	1	
			0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			↓								
			<b>293/1,718</b>								
女性 消防 吏員	いる (262)	女性施設あり	254	227	217	262	212	184	167	150	0
			96.9%	86.6%	82.8%	100.0%	80.9%	70.2%	63.7%	57.3%	0.0%
	いない (31)	女性施設あり	8	35	45	0	50	78	95	112	262
			3.1%	13.4%	17.2%	0.0%	19.1%	29.8%	36.3%	42.7%	100.0%
	女性施設あり	9	5	3	19	3	2	1	2	0	
			29.0%	16.1%	9.7%	61.3%	9.7%	6.5%	3.2%	6.5%	0.0%
	女性施設なし	22	26	28	12	28	29	30	29	31	
			71.0%	83.9%	90.3%	38.7%	90.3%	93.5%	96.8%	93.5%	100.0%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			↓								
			<b>818/3,111</b>								
女性 消防 吏員	いる (109)	女性施設あり	102	102	97	108	83	86	81	44	0
			93.6%	93.6%	89.0%	99.1%	76.1%	78.9%	74.3%	40.4%	0.0%
	いない (709)	女性施設あり	7	7	12	1	26	23	28	65	109
			6.4%	6.4%	11.0%	0.9%	23.9%	21.1%	25.7%	59.6%	100.0%
	女性施設あり	100	116	103	176	99	80	74	31	0	
			14.1%	16.4%	14.5%	24.8%	14.0%	11.3%	10.4%	4.4%	0.0%
	女性施設なし	609	593	606	533	610	629	635	678	709	
			85.9%	83.6%	85.5%	75.2%	86.0%	88.7%	89.6%	95.6%	100.0%

④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			↓								
			<b>38/66</b>								
女性 消防 吏員	いる (14)	女性施設あり	12	9	8	13	10	7	7	7	0
			85.7%	64.3%	57.1%	92.9%	71.4%	50.0%	50.0%	50.0%	0.0%
	いない (24)	女性施設あり	2	5	6	1	4	7	7	7	14
			14.3%	35.7%	42.9%	7.1%	28.6%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	女性施設あり	12	7	8	17	5	6	5	2	0	
			50.0%	29.2%	33.3%	70.8%	20.8%	25.0%	20.8%	8.3%	0.0%
	女性施設なし	12	17	16	7	19	18	19	22	24	
			50.0%	70.8%	66.7%	29.2%	79.2%	75.0%	79.2%	91.7%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (消防吏員数500人以上700人未満、17消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(17/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (14)	女性施設あり	14	13	10	14	9	2	1	3	0
		女性施設なし	0	1	4	0	5	12	13	11	14
	いない (3)	女性施設あり	3	0	0	3	2	0	0	2	0
		女性施設なし	0	3	3	0	1	3	3	1	3
			100.0%	92.9%	71.4%	100.0%	64.3%	14.3%	7.1%	21.4%	0.0%
			0.0%	7.1%	28.6%	0.0%	35.7%	85.7%	92.9%	78.6%	100.0%
			100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	66.7%	0.0%	0.0%	66.7%	0.0%
			0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	33.3%	100.0%	100.0%	33.3%	100.0%

② 消防署数 ↓ 95/1,718			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (56)	女性施設あり	52	49	42	54	37	22	16	11	0
		女性施設なし	4	7	14	2	19	34	40	45	56
	いない (39)	女性施設あり	8	6	3	21	3	2	1	2	1
		女性施設なし	31	33	36	18	36	37	38	37	38
			92.9%	87.5%	75.0%	96.4%	66.1%	39.3%	28.6%	19.6%	0.0%
			7.1%	12.5%	25.0%	3.6%	33.9%	60.7%	71.4%	80.4%	100.0%
			20.5%	15.4%	7.7%	53.8%	7.7%	5.1%	2.6%	5.1%	2.6%
			79.5%	84.6%	92.3%	46.2%	92.3%	94.9%	97.4%	94.9%	97.4%

③ 出張所数 ↓ 201/3,111			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (19)	女性施設あり	19	19	17	19	13	5	3	1	0
		女性施設なし	0	0	2	0	6	14	16	18	19
	いない (182)	女性施設あり	19	19	17	29	18	6	0	3	0
		女性施設なし	163	163	165	153	164	176	182	179	182
			100.0%	100.0%	89.5%	100.0%	68.4%	26.3%	15.8%	5.3%	0.0%
			0.0%	0.0%	10.5%	0.0%	31.6%	73.7%	84.2%	94.7%	100.0%
			10.4%	10.4%	9.3%	15.9%	9.9%	3.3%	0.0%	1.6%	0.0%
			89.6%	89.6%	90.7%	84.1%	90.1%	96.7%	100.0%	98.4%	100.0%

④ その他庁舎(※注) ↓ 4/66			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女性施設なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いない (4)	女性施設あり	0	1	1	2	1	0	0	0	0
		女性施設なし	4	3	3	2	3	4	4	4	4
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			100.0%	75.0%	75.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (消防吏員数300人以上500人未満、70消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(70/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性消防吏員	いる (65)	女性施設あり	61	44	41	64	38	17	11	24	2
			93.8%	67.7%	63.1%	98.5%	58.5%	26.2%	16.9%	36.9%	3.1%
	いない (5)	女性施設あり	5	1	1	5	4	0	0	3	0
		女性施設なし	4	21	24	1	27	48	54	41	63
			6.2%	32.3%	36.9%	1.5%	41.5%	73.8%	83.1%	63.1%	96.9%
			100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	80.0%	0.0%	0.0%	60.0%	0.0%
			0	4	4	0	1	5	5	2	5
			0.0%	80.0%	80.0%	0.0%	20.0%	100.0%	100.0%	40.0%	100.0%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓			<b>265/1,718</b>								
女性消防吏員	いる (148)	女性施設あり	124	136	123	145	103	73	41	53	1
			83.8%	91.9%	83.1%	98.0%	69.6%	49.3%	27.7%	35.8%	0.7%
	いない (117)	女性施設あり	24	12	25	3	45	75	107	95	147
		女性施設なし	29	19	18	52	18	9	6	5	2
			16.2%	8.1%	16.9%	2.0%	30.4%	50.7%	72.3%	64.2%	99.3%
			24.8%	16.2%	15.4%	44.4%	15.4%	7.7%	5.1%	4.3%	1.7%
			88	98	99	65	99	108	111	112	115
			75.2%	83.8%	84.6%	55.6%	84.6%	92.3%	94.9%	95.7%	98.3%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓			<b>539/3,111</b>								
女性消防吏員	いる (58)	女性施設あり	38	45	40	49	29	20	13	9	1
			65.5%	77.6%	69.0%	84.5%	50.0%	34.5%	22.4%	15.5%	1.7%
	いない (481)	女性施設あり	20	13	18	9	29	38	45	49	57
		女性施設なし	49	63	41	113	41	14	12	11	7
			34.5%	22.4%	31.0%	15.5%	50.0%	65.5%	77.6%	84.5%	98.3%
			10.2%	13.1%	8.5%	23.5%	8.5%	2.9%	2.5%	2.3%	1.5%
			432	418	440	368	440	467	469	470	474
			89.8%	86.9%	91.5%	76.5%	91.5%	97.1%	97.5%	97.7%	98.5%

④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓			<b>9/66</b>								
女性消防吏員	いる (4)	女性施設あり	4	3	1	4	1	1	0	1	0
			100.0%	75.0%	25.0%	100.0%	25.0%	25.0%	0.0%	25.0%	0.0%
	いない (5)	女性施設あり	0	1	3	0	3	3	4	3	4
		女性施設なし	3	2	2	3	3	1	1	0	0
			0.0%	25.0%	75.0%	0.0%	75.0%	75.0%	100.0%	75.0%	100.0%
			60.0%	40.0%	40.0%	60.0%	60.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%
			2	3	3	2	2	4	4	5	5
			40.0%	60.0%	60.0%	40.0%	40.0%	80.0%	80.0%	100.0%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (消防吏員数100人以上300人未満、338消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(338/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
女性消防吏員	いる (191)	女性施設あり	更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			92.7%	65.4%	58.1%	97.9%	62.3%	30.9%	17.3%	35.6%	0.5%
女性消防吏員	いない (147)	女性施設あり	14	66	80	4	72	132	158	123	190
			7.3%	34.6%	41.9%	2.1%	37.7%	69.1%	82.7%	64.4%	99.5%
女性消防吏員	いない (147)	女性施設あり	86	43	32	126	43	11	6	27	1
			58.5%	29.3%	21.8%	85.7%	29.3%	7.5%	4.1%	18.4%	0.7%
女性消防吏員	いない (147)	女性施設なし	61	104	115	21	104	136	141	120	146
			41.5%	70.7%	78.2%	14.3%	70.7%	92.5%	95.9%	81.6%	99.3%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
女性消防吏員	いる (306)	女性施設あり	更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			731/1,718	89.9%	95.4%	85.3%	97.4%	77.5%	51.3%	31.7%	29.7%
女性消防吏員	いる (306)	女性施設なし	31	14	45	8	69	149	209	215	303
			10.1%	4.6%	14.7%	2.6%	22.5%	48.7%	68.3%	70.3%	99.0%
女性消防吏員	いない (425)	女性施設あり	119	119	96	246	90	26	14	30	1
			28.0%	28.0%	22.6%	57.9%	21.2%	6.1%	3.3%	7.1%	0.2%
女性消防吏員	いない (425)	女性施設なし	306	306	329	179	335	399	411	395	424
			72.0%	72.0%	77.4%	42.1%	78.8%	93.9%	96.7%	92.9%	99.8%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
女性消防吏員	いる (75)	女性施設あり	更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			1,213/3,111	78.7%	85.3%	72.0%	85.3%	68.0%	37.3%	25.3%	10.7%
女性消防吏員	いる (75)	女性施設なし	16	11	21	11	24	47	56	67	75
			21.3%	14.7%	28.0%	14.7%	32.0%	62.7%	74.7%	89.3%	100.0%
女性消防吏員	いない (1,138)	女性施設あり	94	109	89	272	70	31	15	11	3
			8.3%	9.6%	7.8%	23.9%	6.2%	2.7%	1.3%	1.0%	0.3%
女性消防吏員	いない (1,138)	女性施設なし	1,044	1,029	1,049	866	1,068	1,107	1,123	1,127	1,135
			91.7%	90.4%	92.2%	76.1%	93.8%	97.3%	98.7%	99.0%	99.7%

④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
女性消防吏員	いる (5)	女性施設あり	更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
			10/66	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
女性消防吏員	いる (5)	女性施設なし	0	2	2	0	1	4	5	5	5
			0.0%	40.0%	40.0%	0.0%	20.0%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%
女性消防吏員	いない (5)	女性施設あり	0	0	0	3	0	0	0	0	0
			0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
女性消防吏員	いない (5)	女性施設なし	5	5	5	2	5	5	5	5	5
			100.0%	100.0%	100.0%	40.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

5      5      5      5      5      5      5      5      5

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (消防吏員数100人未満、284消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(284/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (83)	女性施設あり	75	69	55	81	52	30	14	24	3
			90.4%	83.1%	66.3%	97.6%	62.7%	36.1%	16.9%	28.9%	3.6%
	いない (201)	女性施設あり	81	40	37	154	40	10	2	17	0
			40.3%	19.9%	18.4%	76.6%	19.9%	5.0%	1.0%	8.5%	0.0%
		女性施設なし	120	161	164	47	161	191	199	184	201
			59.7%	80.1%	81.6%	23.4%	80.1%	95.0%	99.0%	91.5%	100.0%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 334/1,718											
女性 消防 吏員	いる (94)	女性施設あり	80	90	75	93	67	41	17	22	2
			85.1%	95.7%	79.8%	98.9%	71.3%	43.6%	18.1%	23.4%	2.1%
	いない (240)	女性施設あり	74	65	55	140	50	18	7	18	1
			30.8%	27.1%	22.9%	58.3%	20.8%	7.5%	2.9%	7.5%	0.4%
		女性施設なし	166	175	185	100	190	222	233	222	239
			69.2%	72.9%	77.1%	41.7%	79.2%	92.5%	97.1%	92.5%	99.6%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 340/3,111											
女性 消防 吏員	いる (4)	女性施設あり	4	4	4	4	3	1	1	2	0
			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	25.0%	25.0%	50.0%	0.0%
	いない (336)	女性施設あり	20	25	12	60	14	2	2	3	0
			6.0%	7.4%	3.6%	17.9%	4.2%	0.6%	0.6%	0.9%	0.0%
		女性施設なし	316	311	324	276	322	334	334	333	336
			94.0%	92.6%	96.4%	82.1%	95.8%	99.4%	99.4%	99.1%	100.0%

④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
↓ 5/66											
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	いない (5)	女性施設あり	1	0	0	3	1	0	0	0	0
			20.0%	0.0%	0.0%	60.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		女性施設なし	4	5	5	2	4	5	5	5	
			80.0%	100.0%	100.0%	40.0%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど

## 女性消防吏員の職場環境等に関する調査 (女性消防吏員がいない、245消防本部)

### ○ 女性専用施設・設備の整備状況(平成29年4月1日現在)

※ 本表は、各設備の整備率を把握するものです。

① 本部庁舎(245/732庁舎)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女性施設なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いない (245)	女性施設あり	98	50	41	192	50	9	2	23	0
		女性施設なし	147	195	204	53	195	236	243	222	245
			60.0%	79.6%	83.3%	21.6%	79.6%	96.3%	99.2%	90.6%	100.0%

② 消防署数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
↓ 351/1,718			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女性施設なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いない (351)	女性施設あり	87	75	57	203	61	13	5	19	0
		女性施設なし	264	276	294	148	290	338	346	332	351
			24.8%	21.4%	16.2%	57.8%	17.4%	3.7%	1.4%	5.4%	0.0%
			75.2%	78.6%	83.8%	42.2%	82.6%	96.3%	98.6%	94.6%	100.0%

③ 出張所数			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
↓ 433/3,111			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女性施設なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いない (433)	女性施設あり	25	37	18	86	14	5	1	6	0
		女性施設なし	408	396	415	347	419	428	432	427	433
			5.8%	8.5%	4.2%	19.9%	3.2%	1.2%	0.2%	1.4%	0.0%
			94.2%	91.5%	95.8%	80.1%	96.8%	98.8%	99.8%	98.6%	100.0%


④ その他庁舎(※注)			うち、女性職員専用として整備している施設・設備状況								
↓ 6/66			更衣室	仮眠室	浴室	トイレ	洗面室	洗濯機	乾燥機	休憩室	その他
女性 消防 吏員	いる (0)	女性施設あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女性施設なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いない (6)	女性施設あり	2	1	1	4	2	0	0	0	0
		女性施設なし	4	5	5	2	4	6	6	6	6
			33.3%	16.7%	16.7%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			66.7%	83.3%	83.3%	33.3%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど


# 女性消防吏員の職場環境に関する調査(本部庁舎)

平成29年4月1日現在

## 消防本部庁舎(女性消防吏員がいる)女性専用施設の整備状況


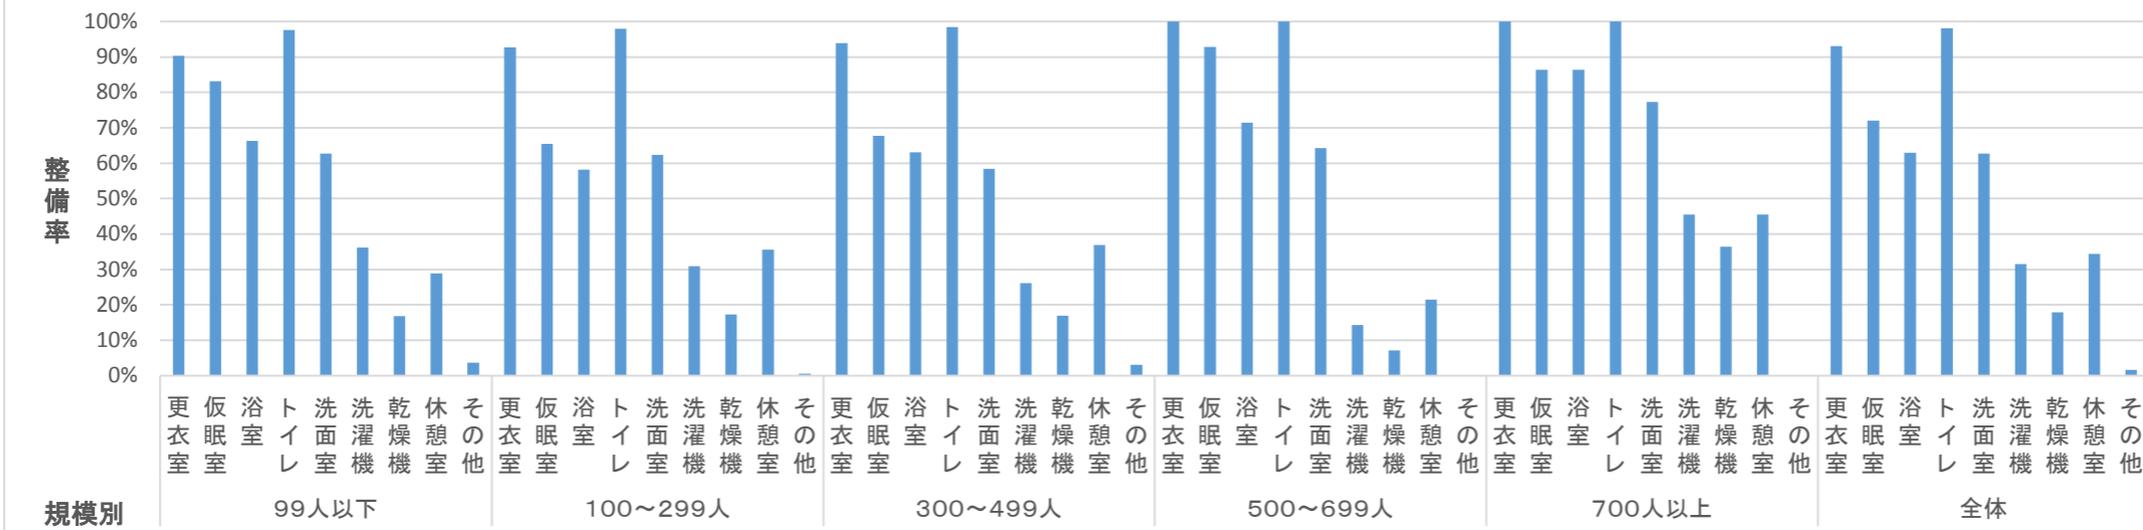


## 消防本部庁舎(女性消防吏員がいない)女性専用施設の整備状況

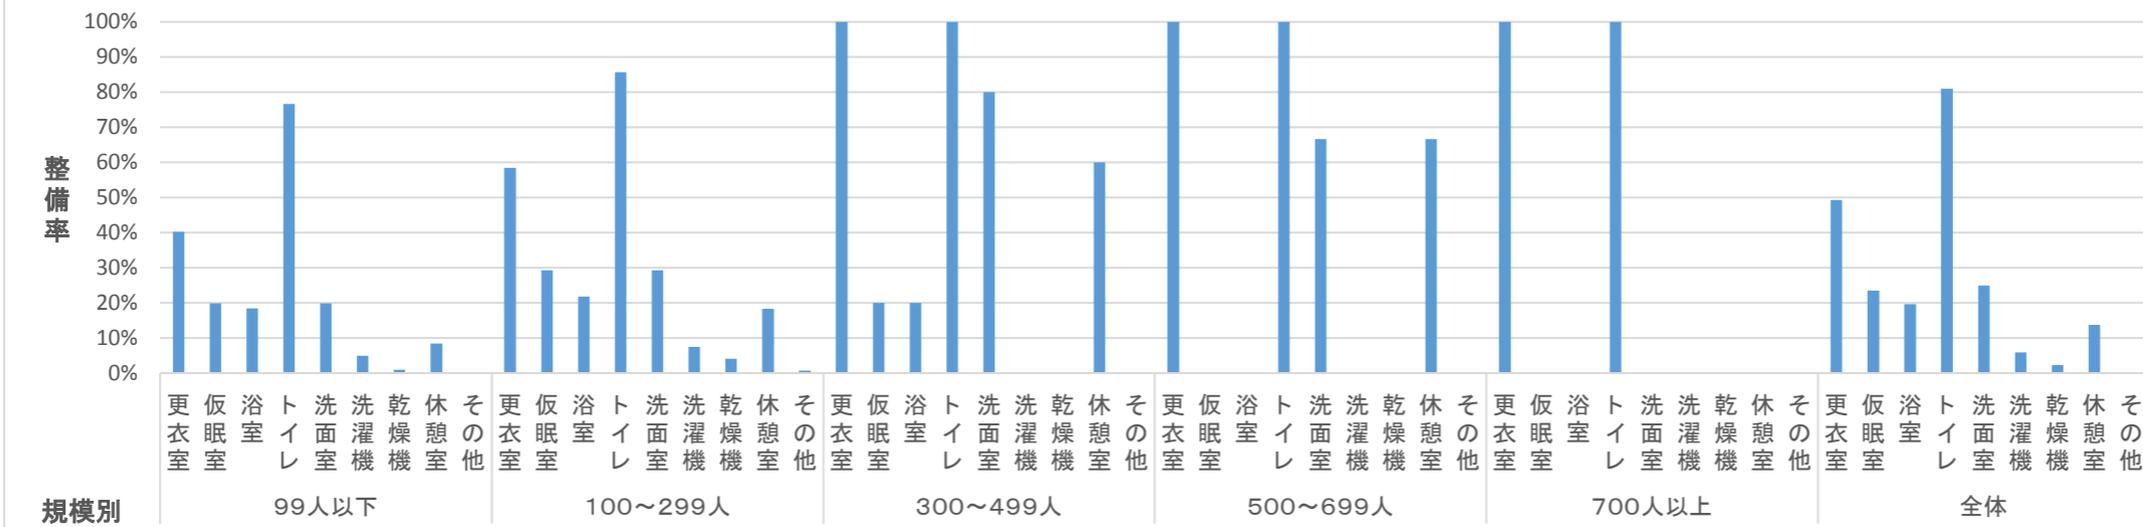



# 女性消防吏員の職場環境に関する調査(消防署)

平成29年4月1日現在

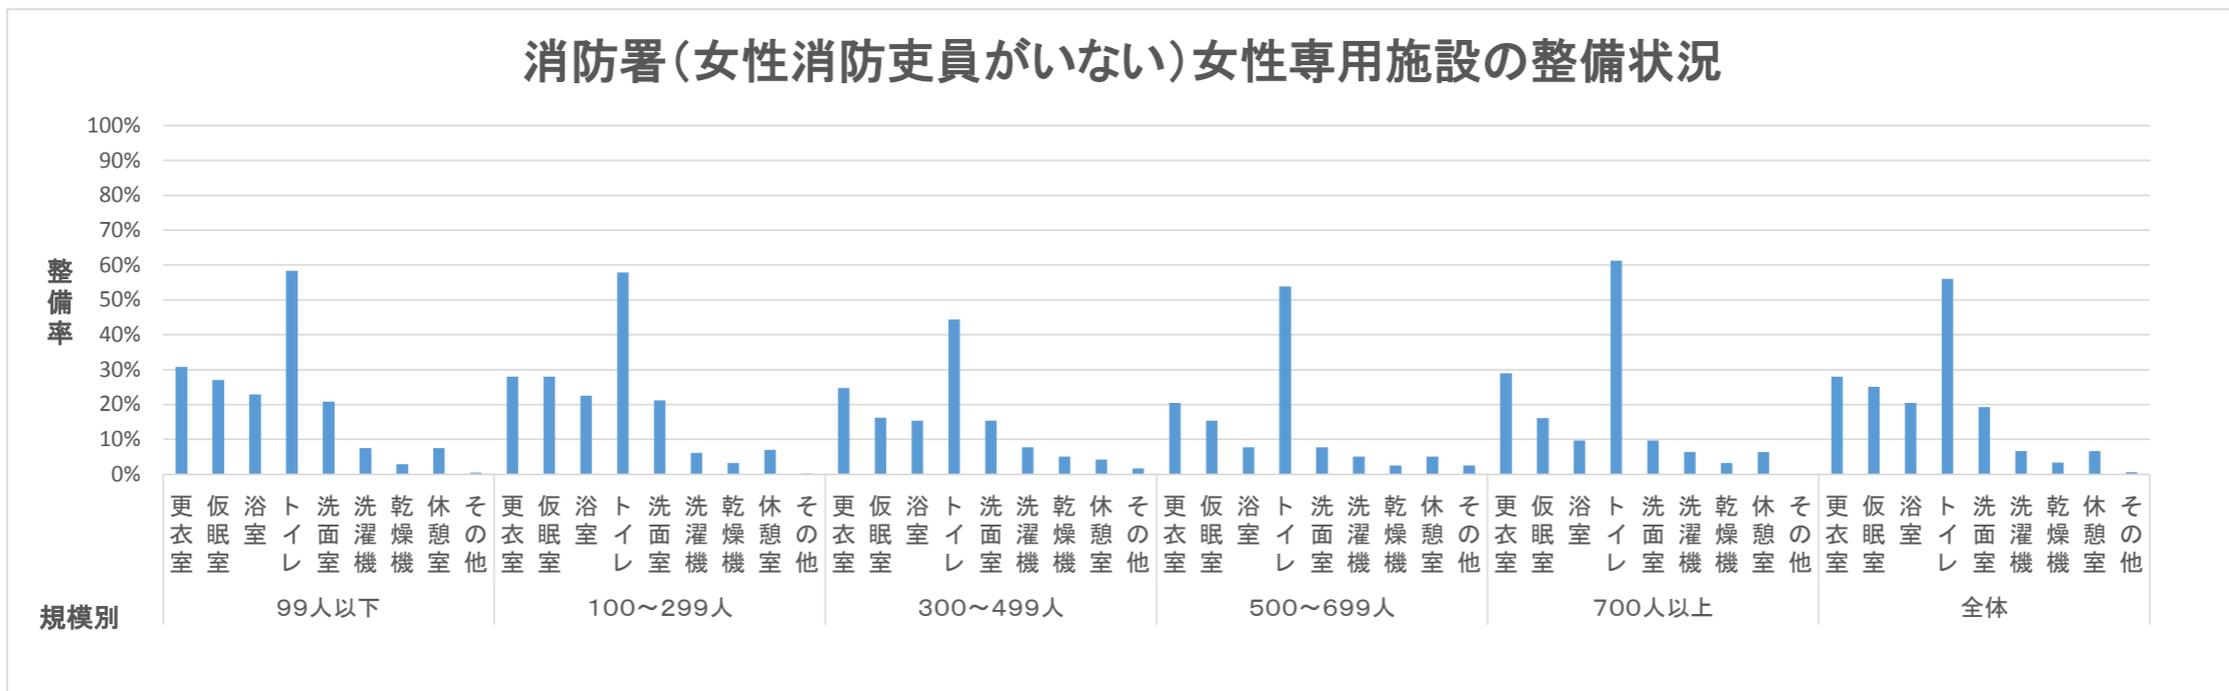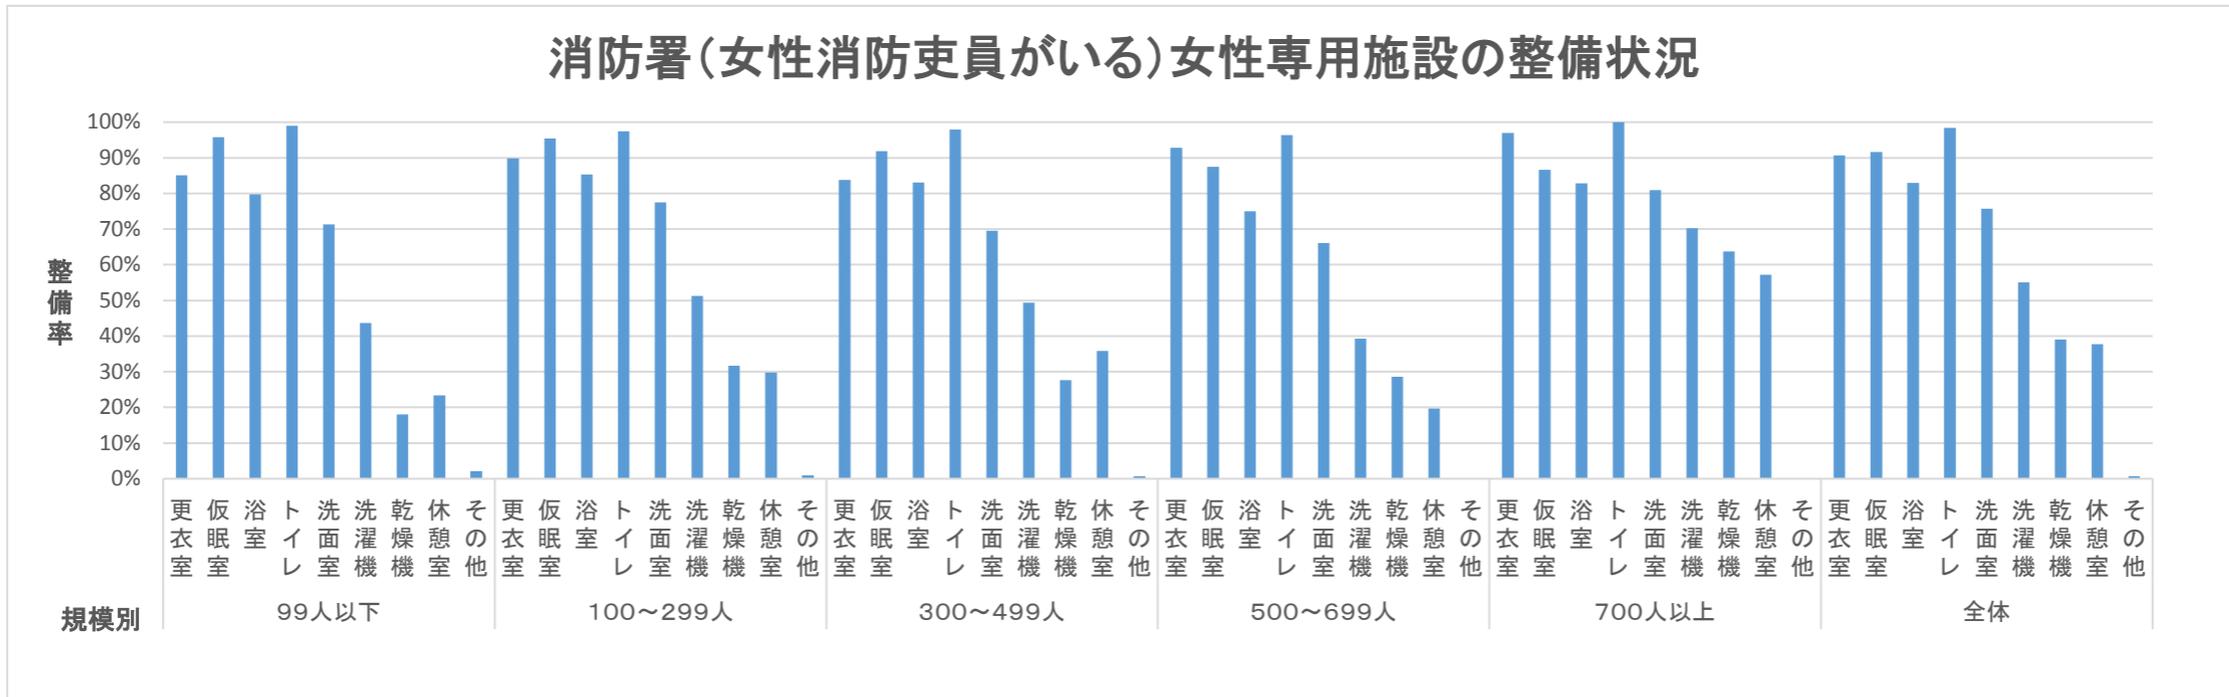



# 女性消防吏員の職場環境に関する調査(出張所)

平成29年4月1日現在

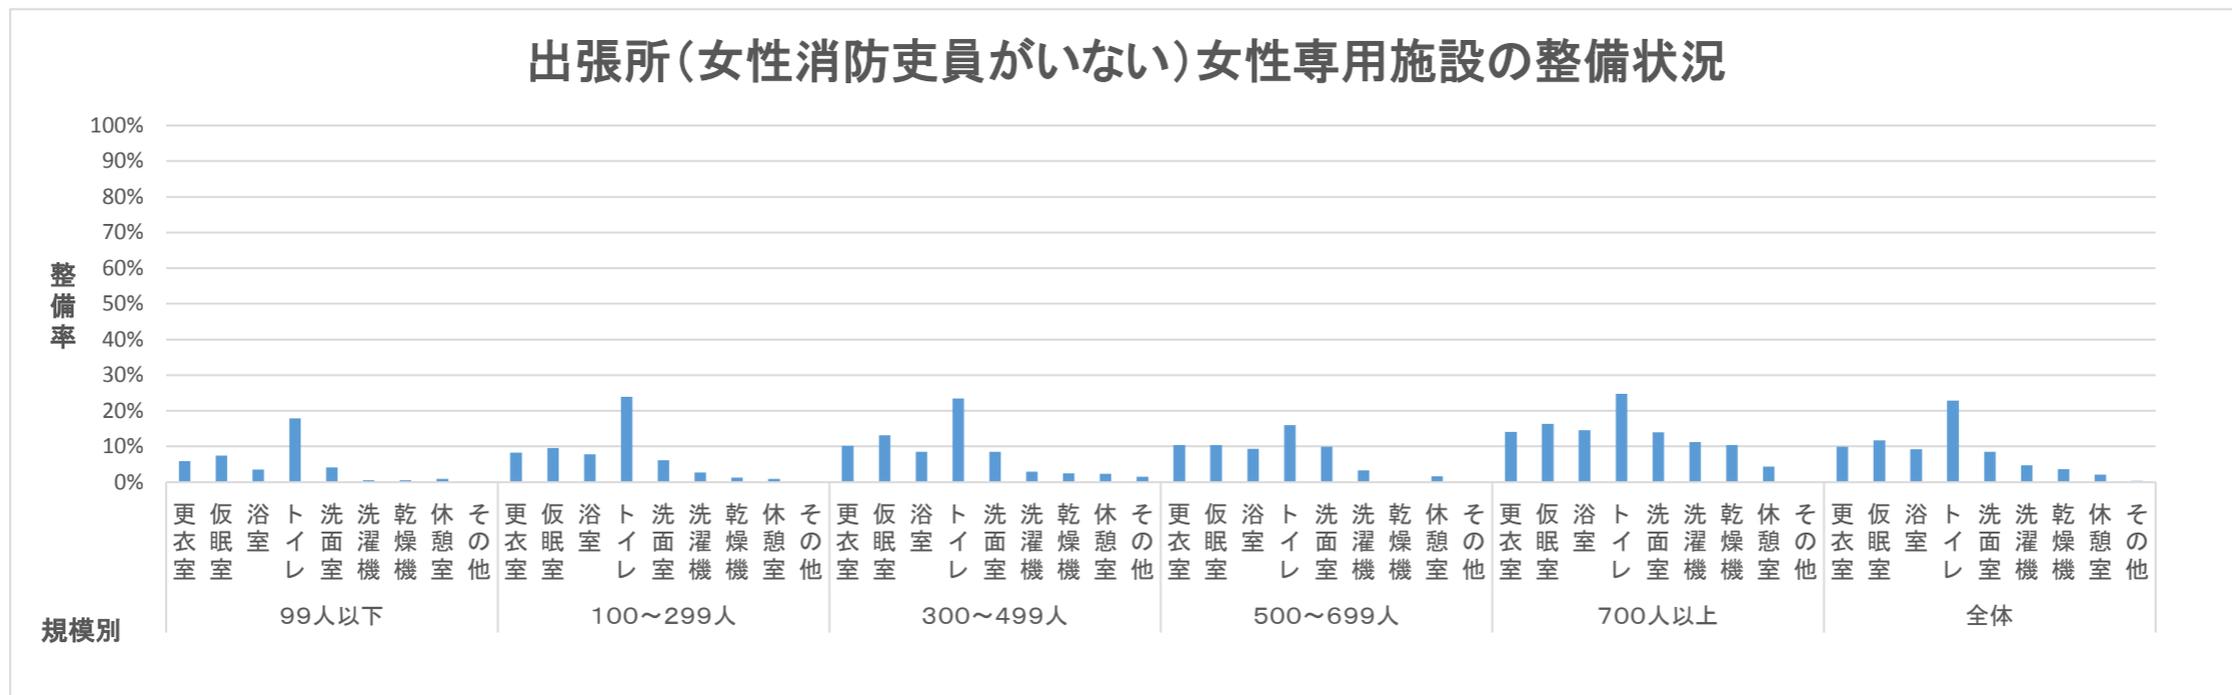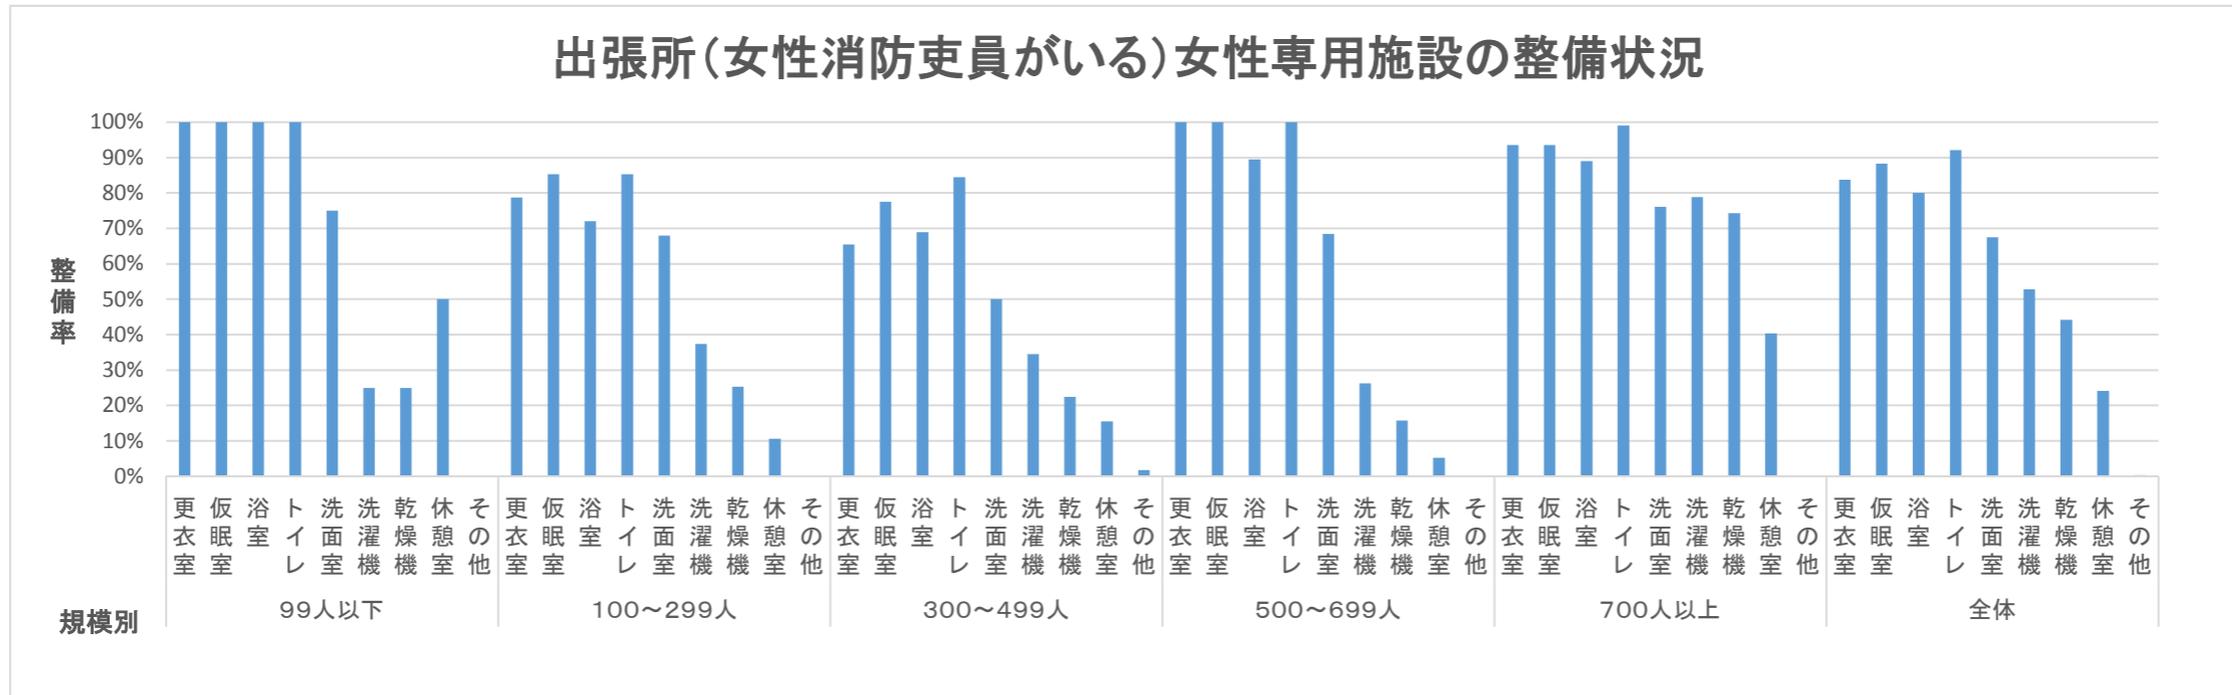

# 女性消防吏員の職場環境に関する調査(その他庁舎※)

平成29年4月1日現在

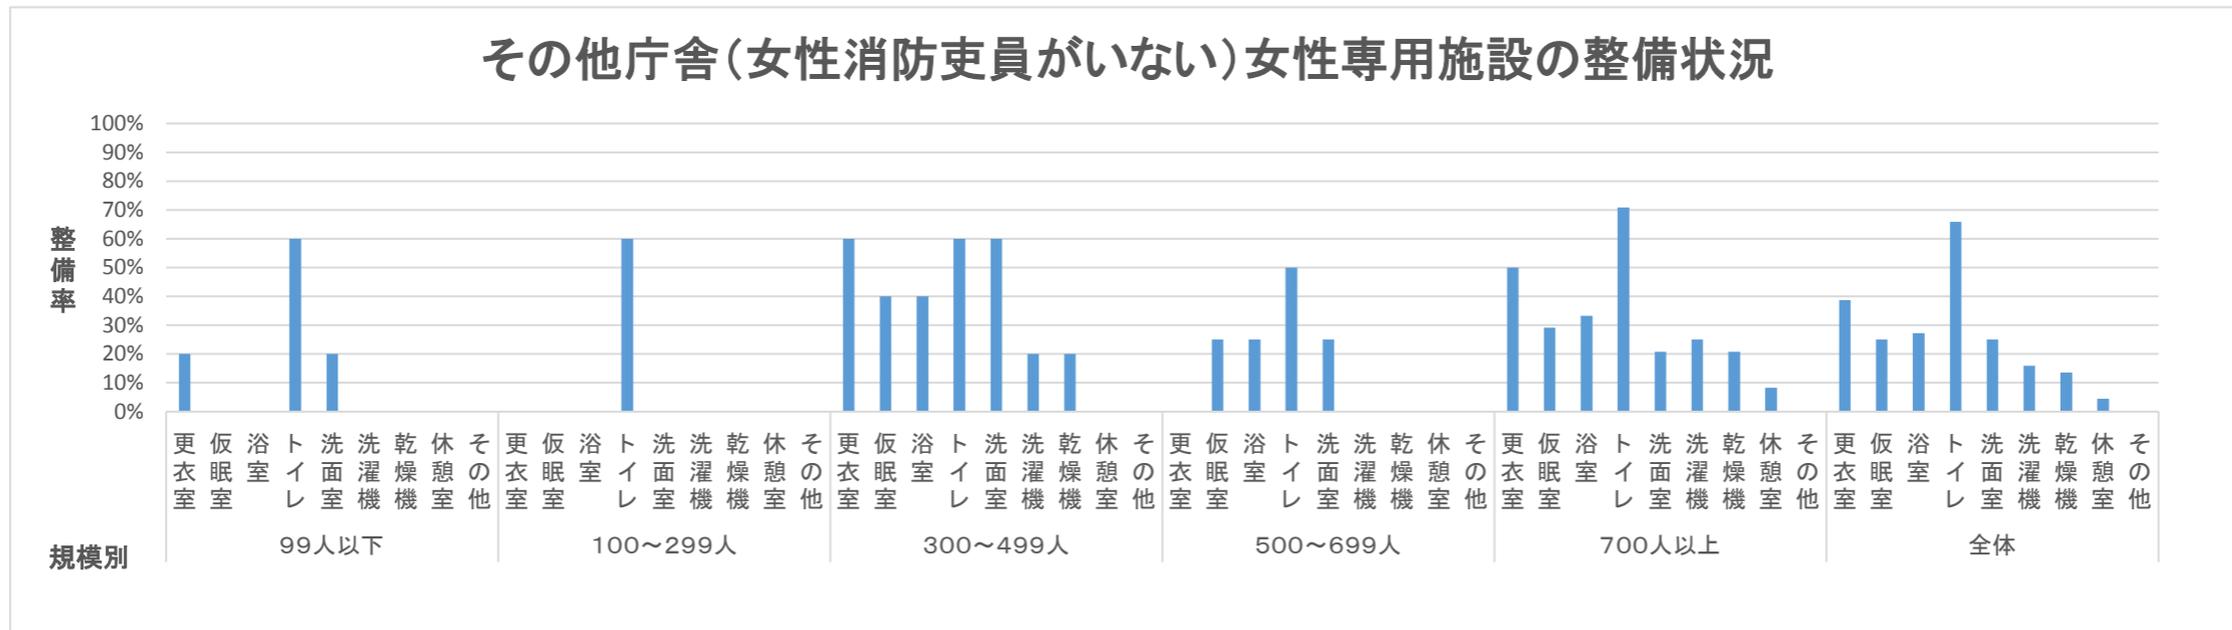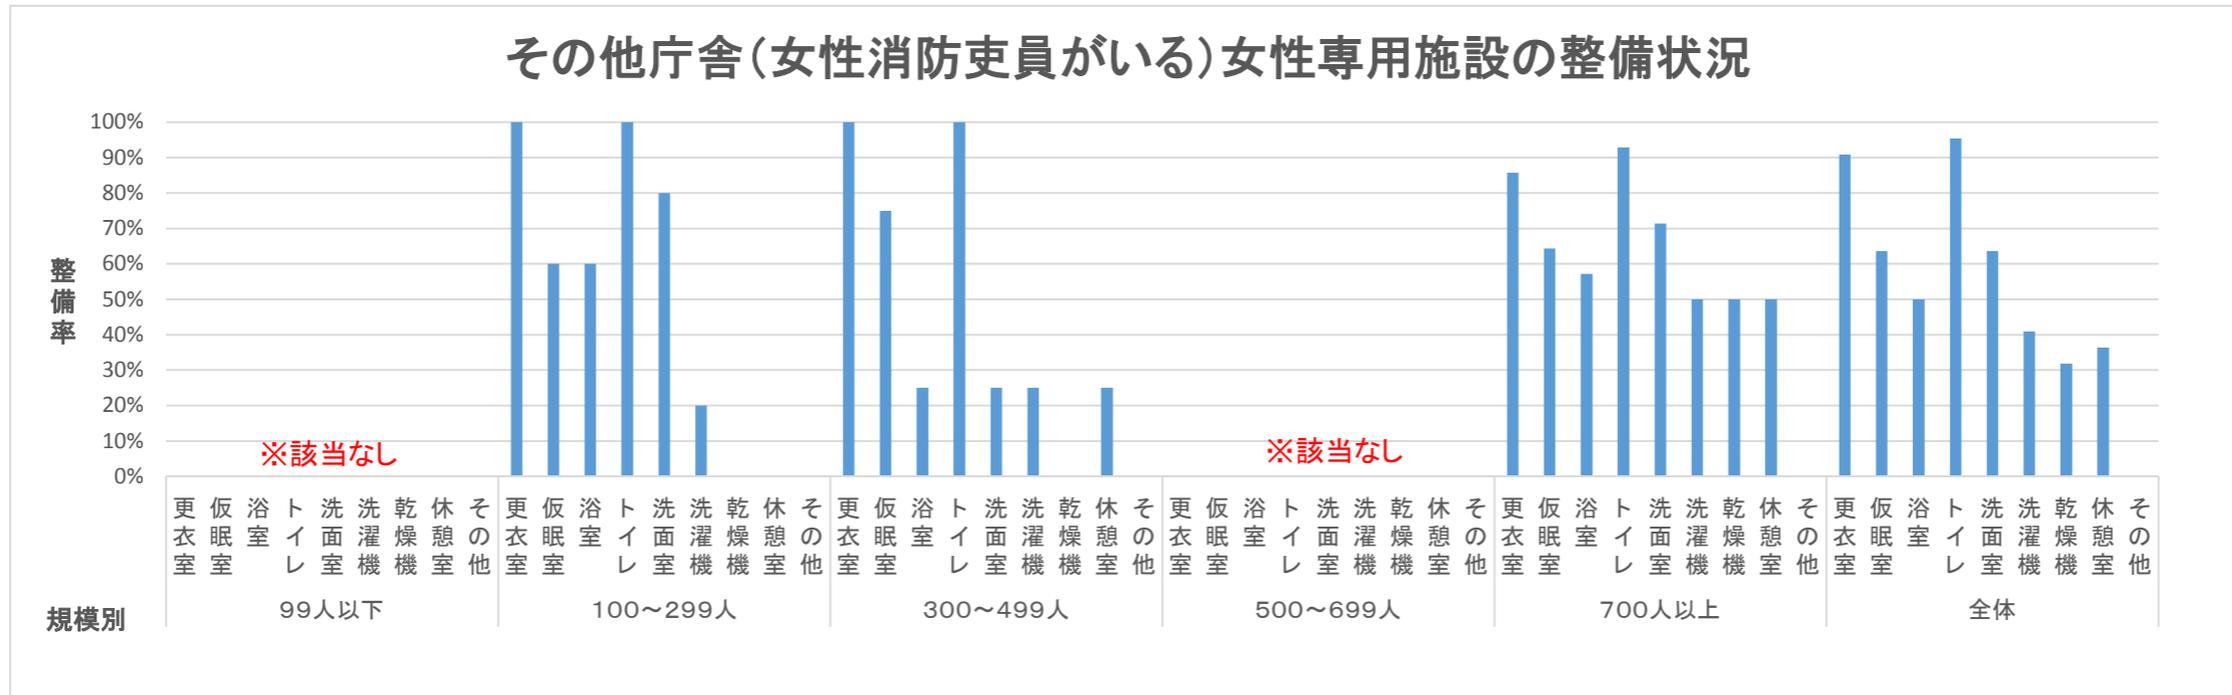

※ 注 消防学校、ヘリポート、市民防災センター、通信指令センターなど