



1 等級 I


- 条件 1 水平遮へい板 : 有り
- 2 水平遮へい板間隔 : 高さ ≤ @4,000
- 3 双列ラック : 通路面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2 連以下、 $H \leq @4,000$
: 背面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2 連以下、 $H \leq @4,000$
- 4 単列ラック : 連間ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2 連以下、 $H \leq @4,000$
- 5 天井又は小屋裏 : $r \leq 2,100$
- 6 収納物等 : $W1,200 \times D1,200 \times H1,500$
- 7 ラック高 : 約26M、通路幅: 約1.4M

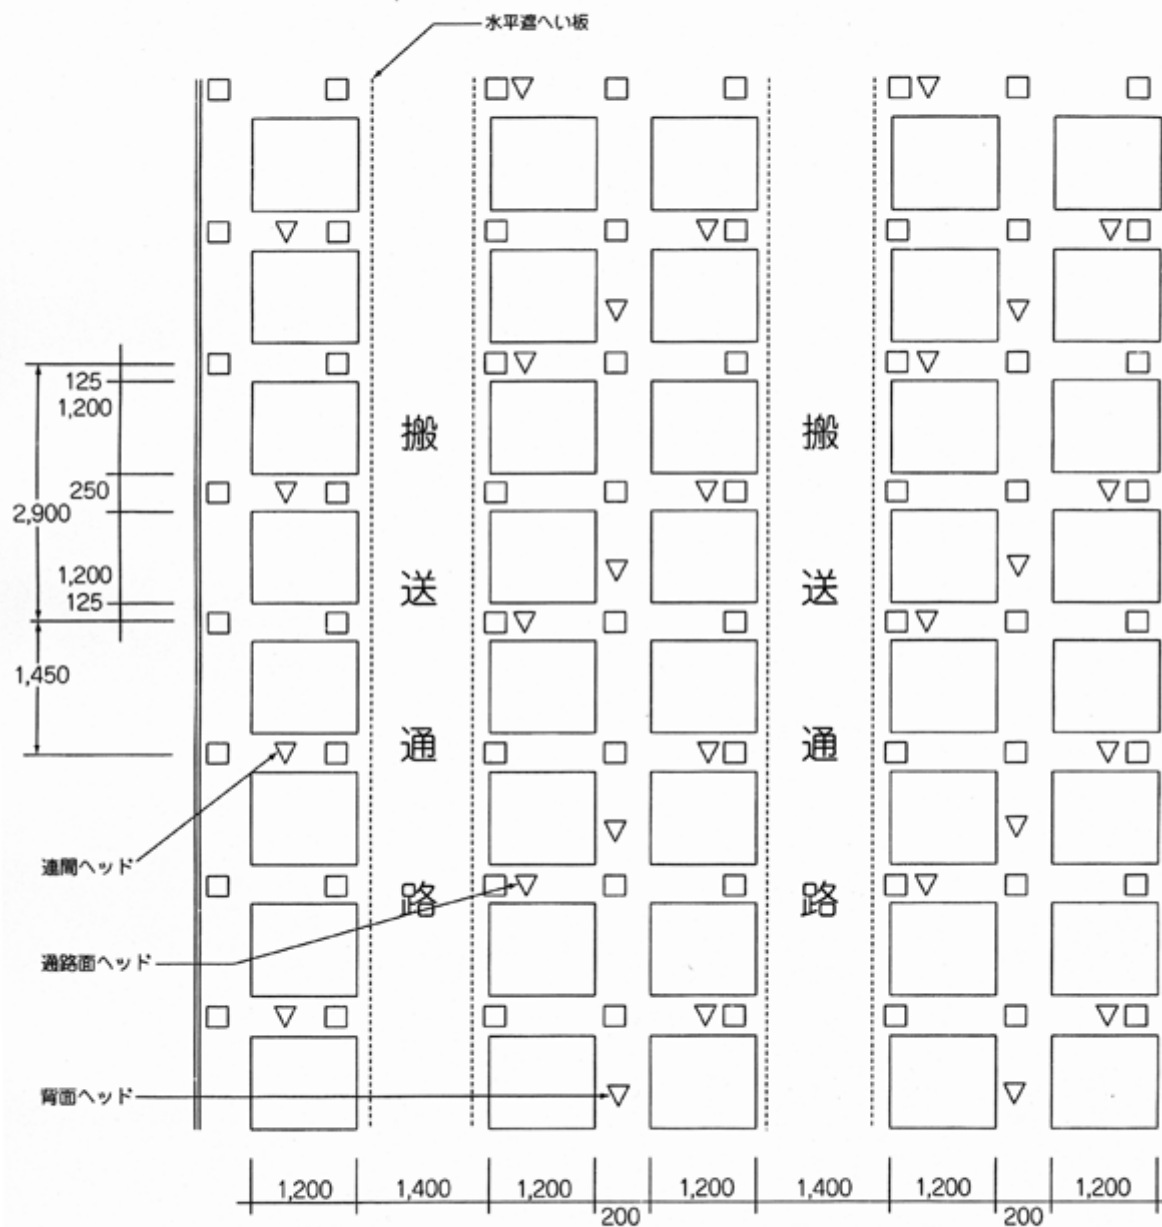

平面 (レベル2、4、6配置)

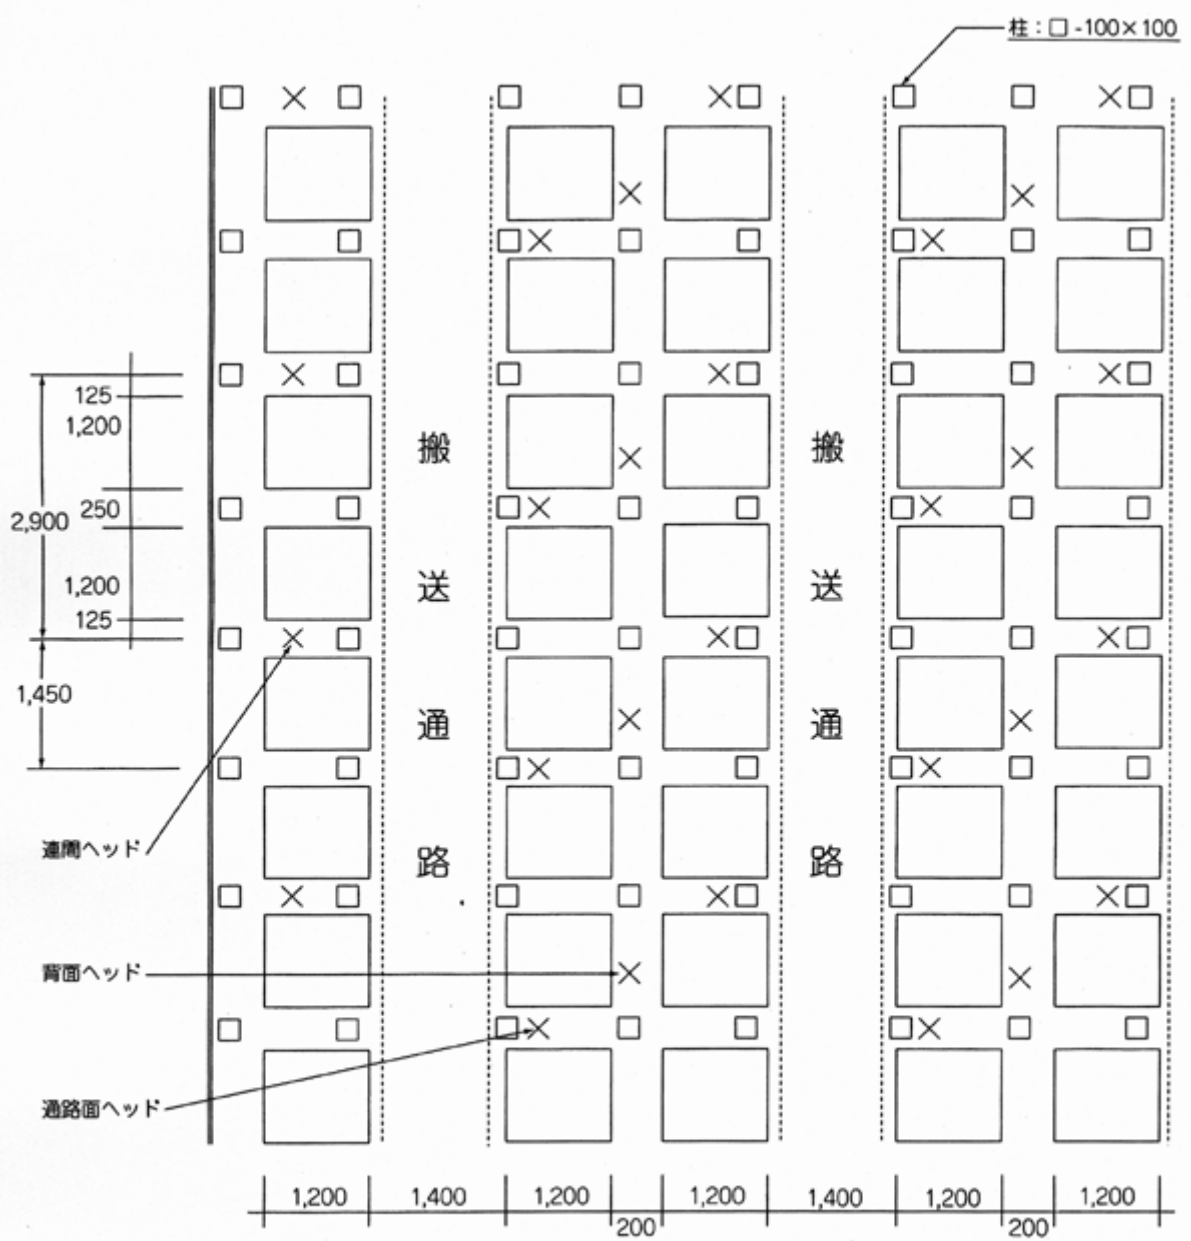

平面 (レベル1、3、5配置)

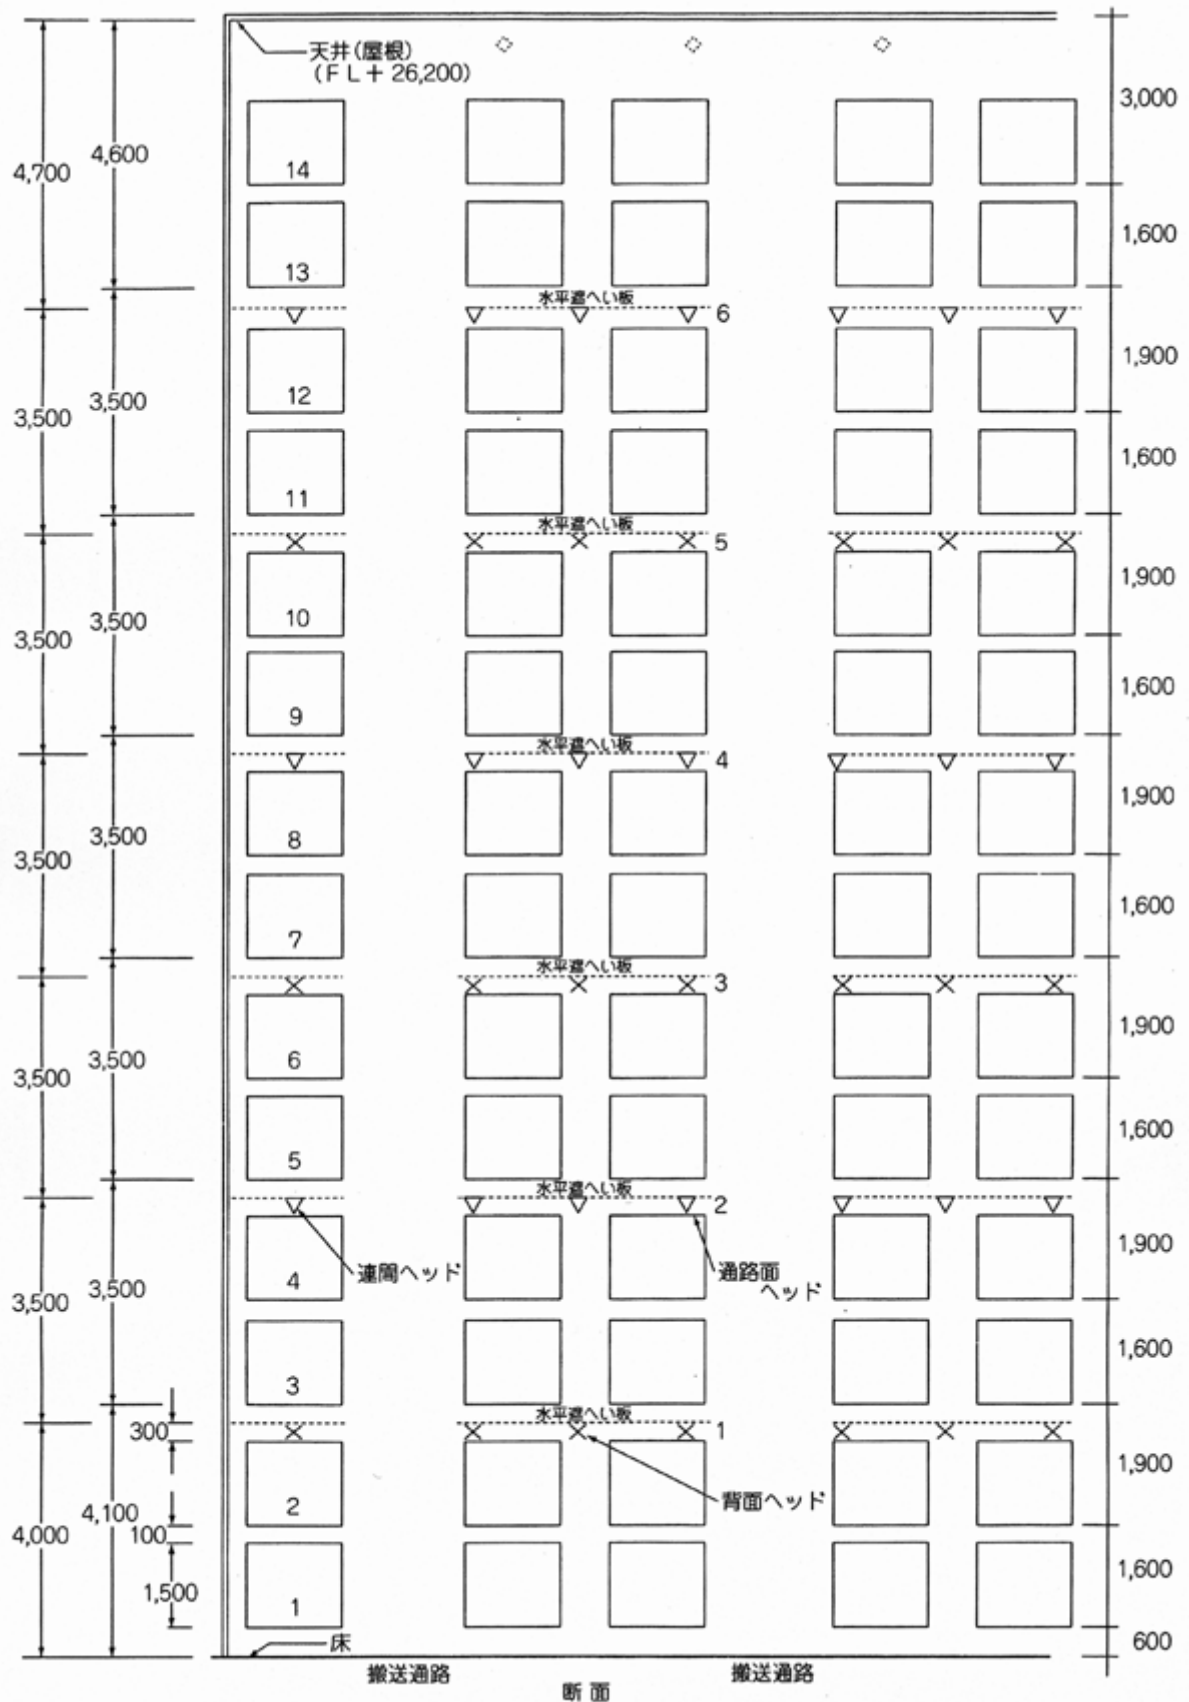

別図1-3/3