



3 等級Ⅲ


- 条件 1 水平遮へい板 : 有り
 2 水平遮へい板間隔 : 高さ ≤ @8,000
 3 双列ラック
 水平遮へい板直下 : 通路面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2連以下、 $H \leq @4,000$
 中段部 : 背面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2連以下、 $H \leq @4,000$
 4 単列ラック (水平遮へい板直下、中段部共)
 : 連間ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2連以下、 $H \leq @4,000$
 5 天井又は小屋裏 : $r \leq 2,100$
 6 収納物等 : $W1,200 \times D1,200 \times H1,500$
 7 ラック高 : 約26M、通路幅 : 約1.4M

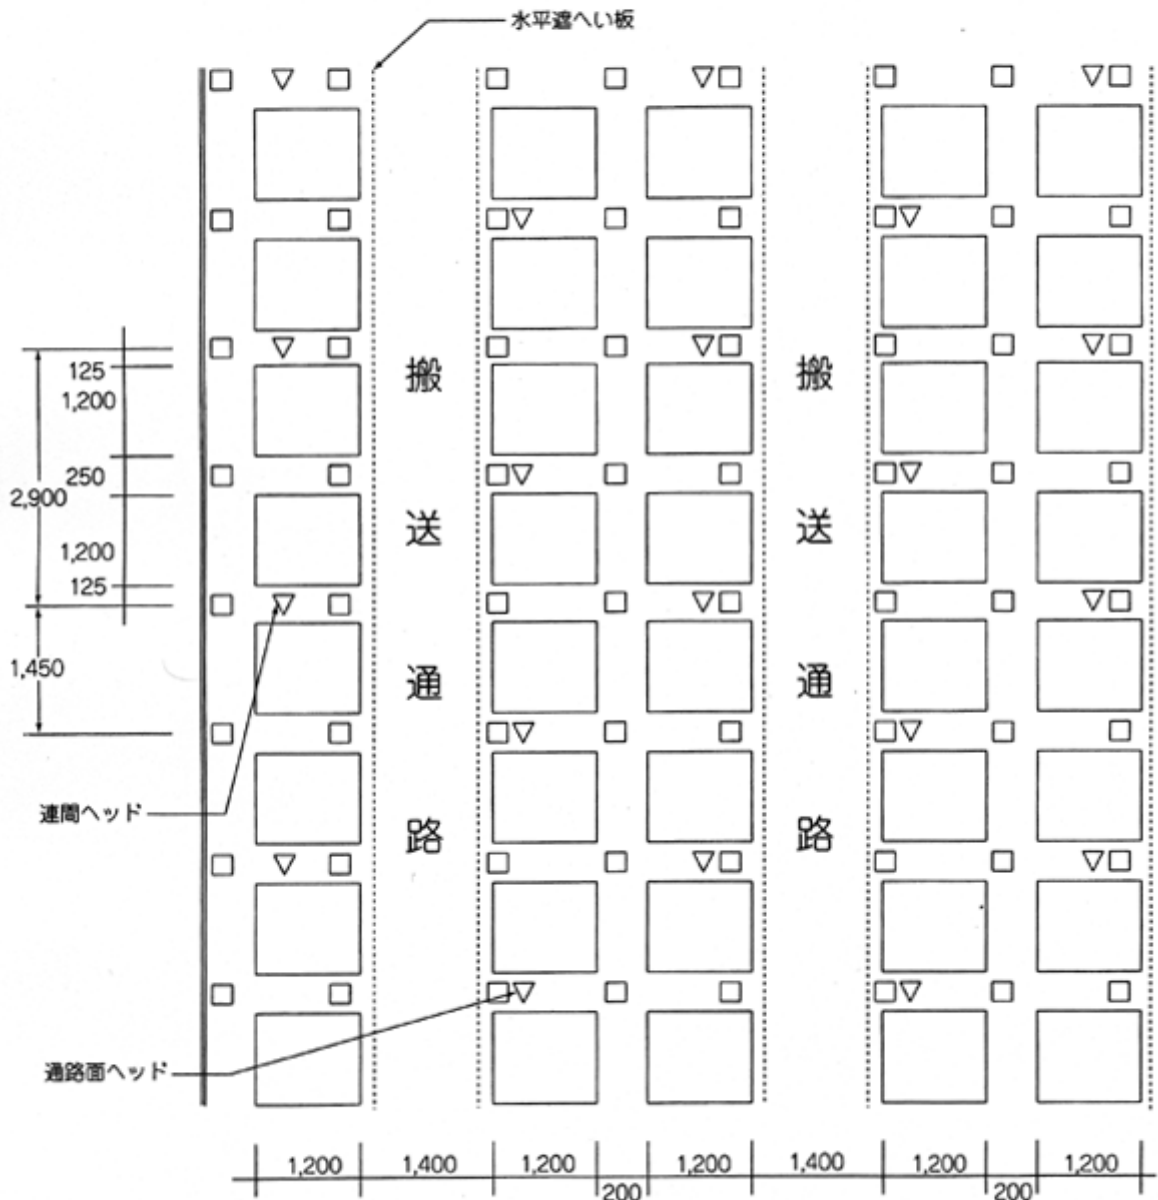

平面 (水平遮へい板直下-レベル2、4、6配置)

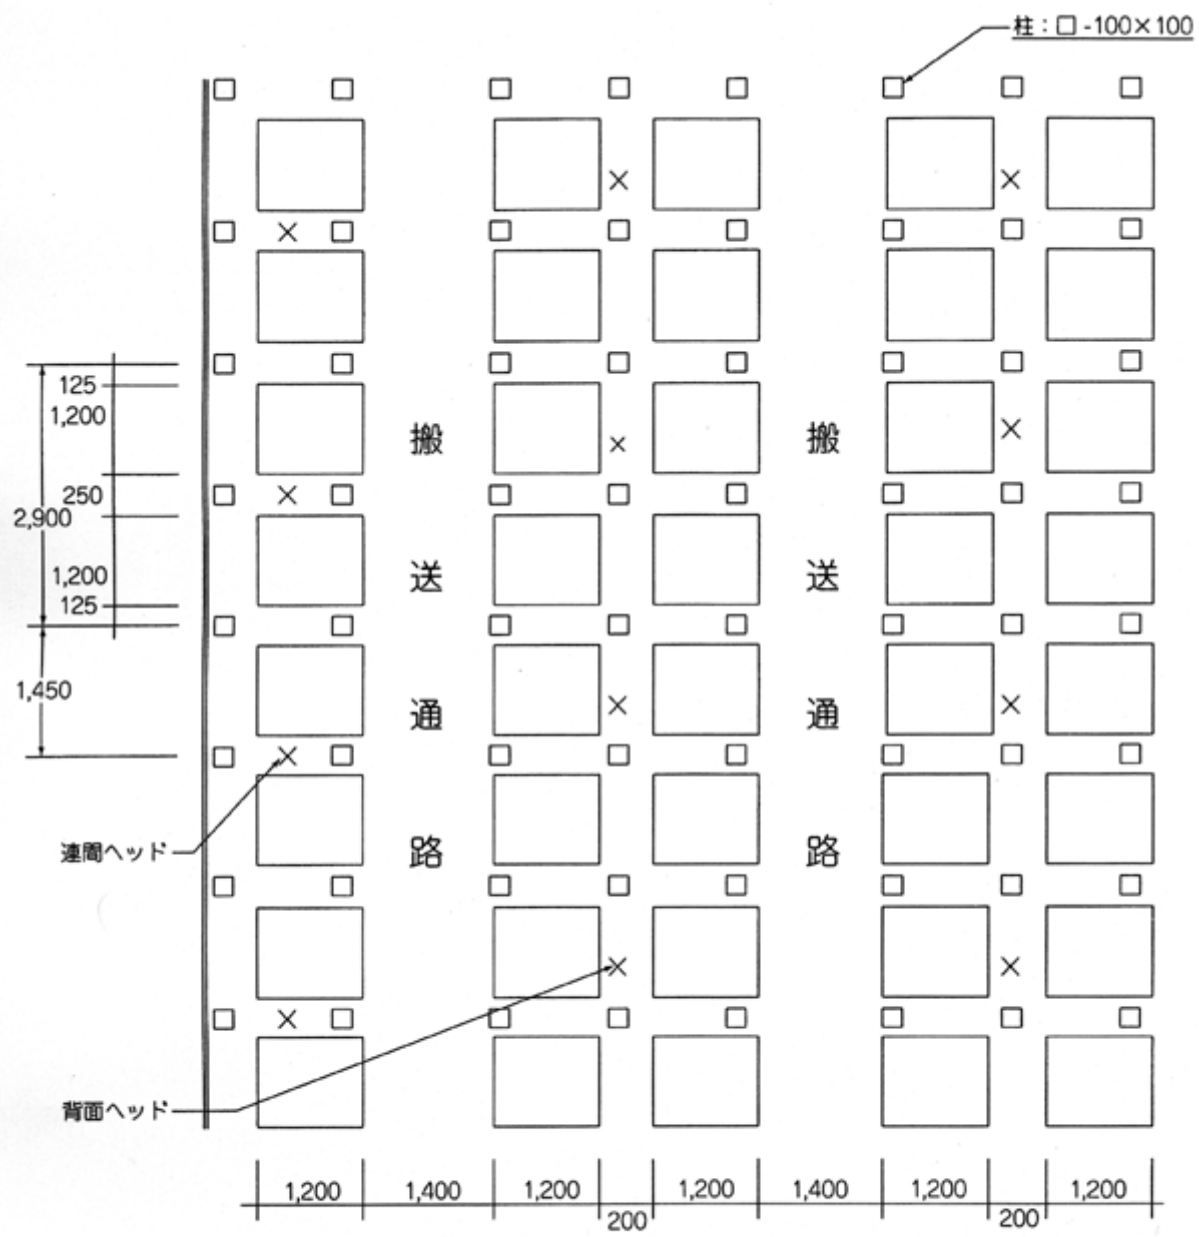

平面 (レベル1、3、5配置)

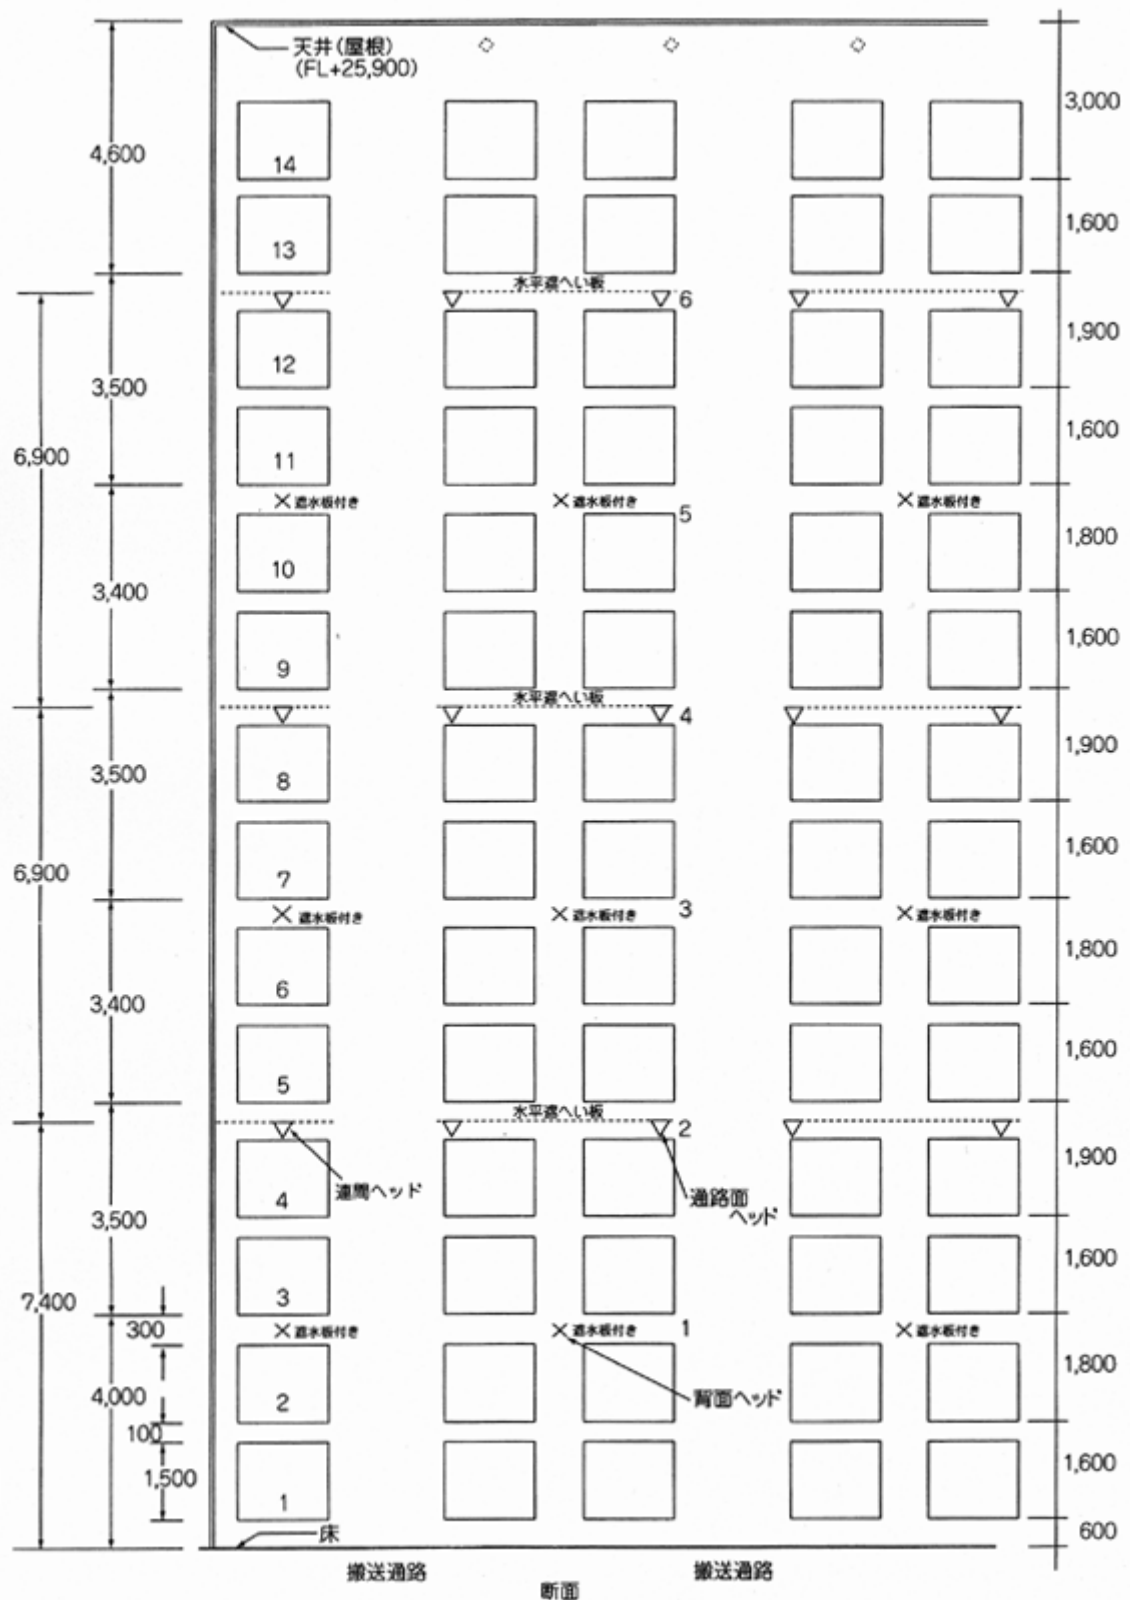

別図 3 - 3 / 3