



7 等級IV (延焼拡大危険性が著しく低いもの)


- 条件 1 水平遮へい板 : 有り
 2 水平遮へい板間隔: 高さ \leq @12,000
 3 双列ラック等
 水平遮へい板直下: 通路面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、4連以下、 $H \leq @6,000$
 中段部 : 背面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2連以下、 $H \leq @6,000$
 4 単列ラック等 (水平遮へい板直下、中段部共)
 : 連間ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2連以下、 $H \leq @6,000$
 5 天井又は小屋裏 : $r \leq 2,100$
 6 収納物等 : $W1,200 \times D1,200 \times H1,500$
 7 ラック高 : 約26M、通路幅: 約1.4M

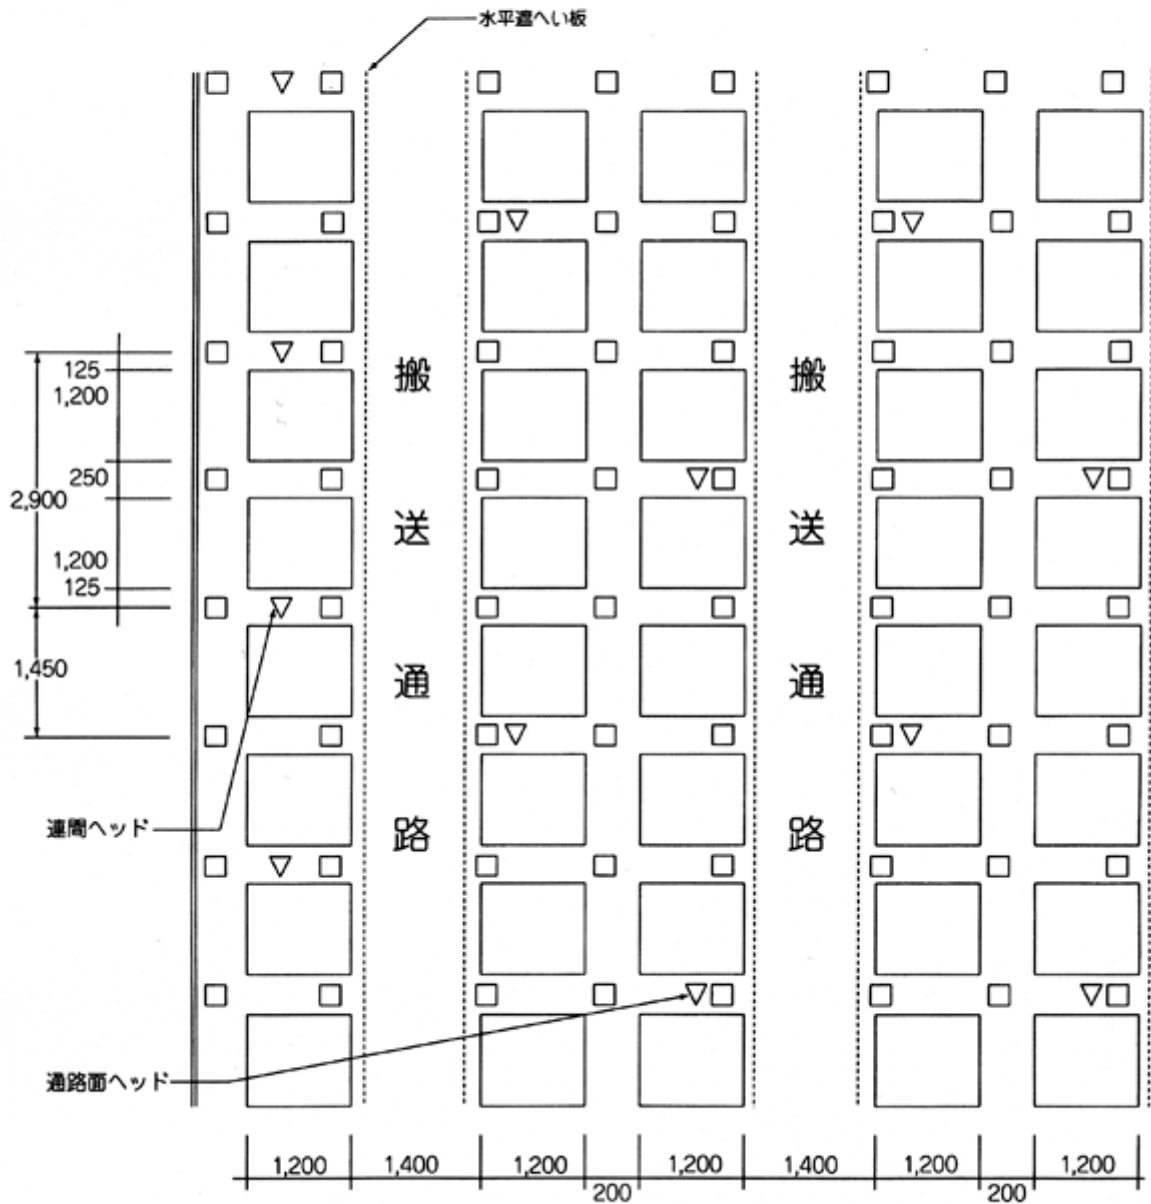

平面 (水平遮へい板直下-レベル2、4配置)

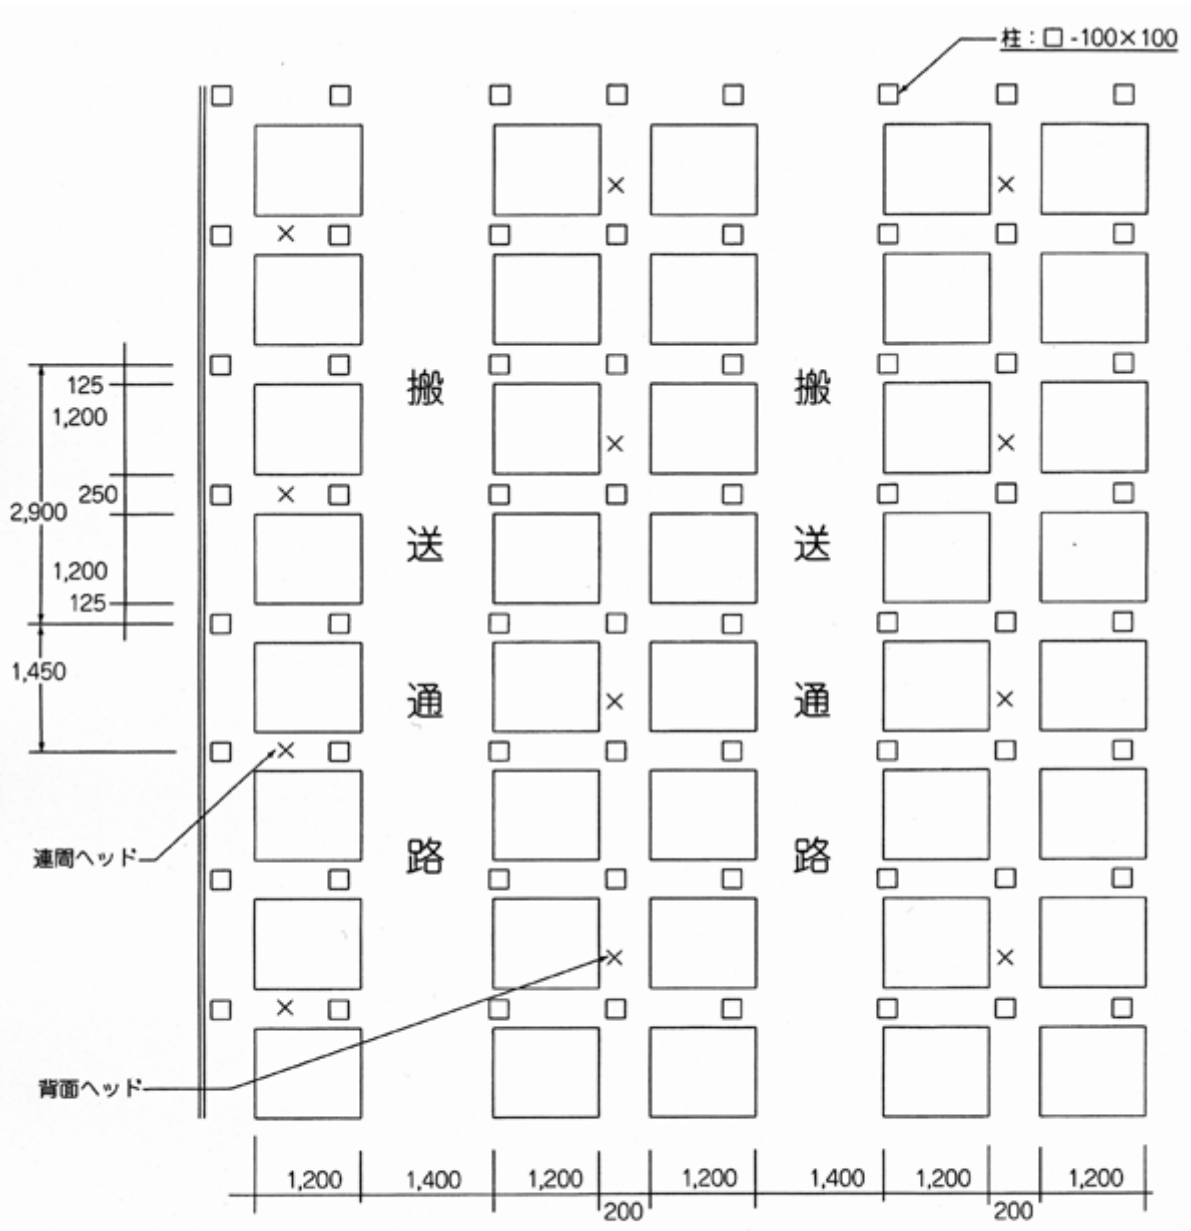

平面 (レベル1、3配置)

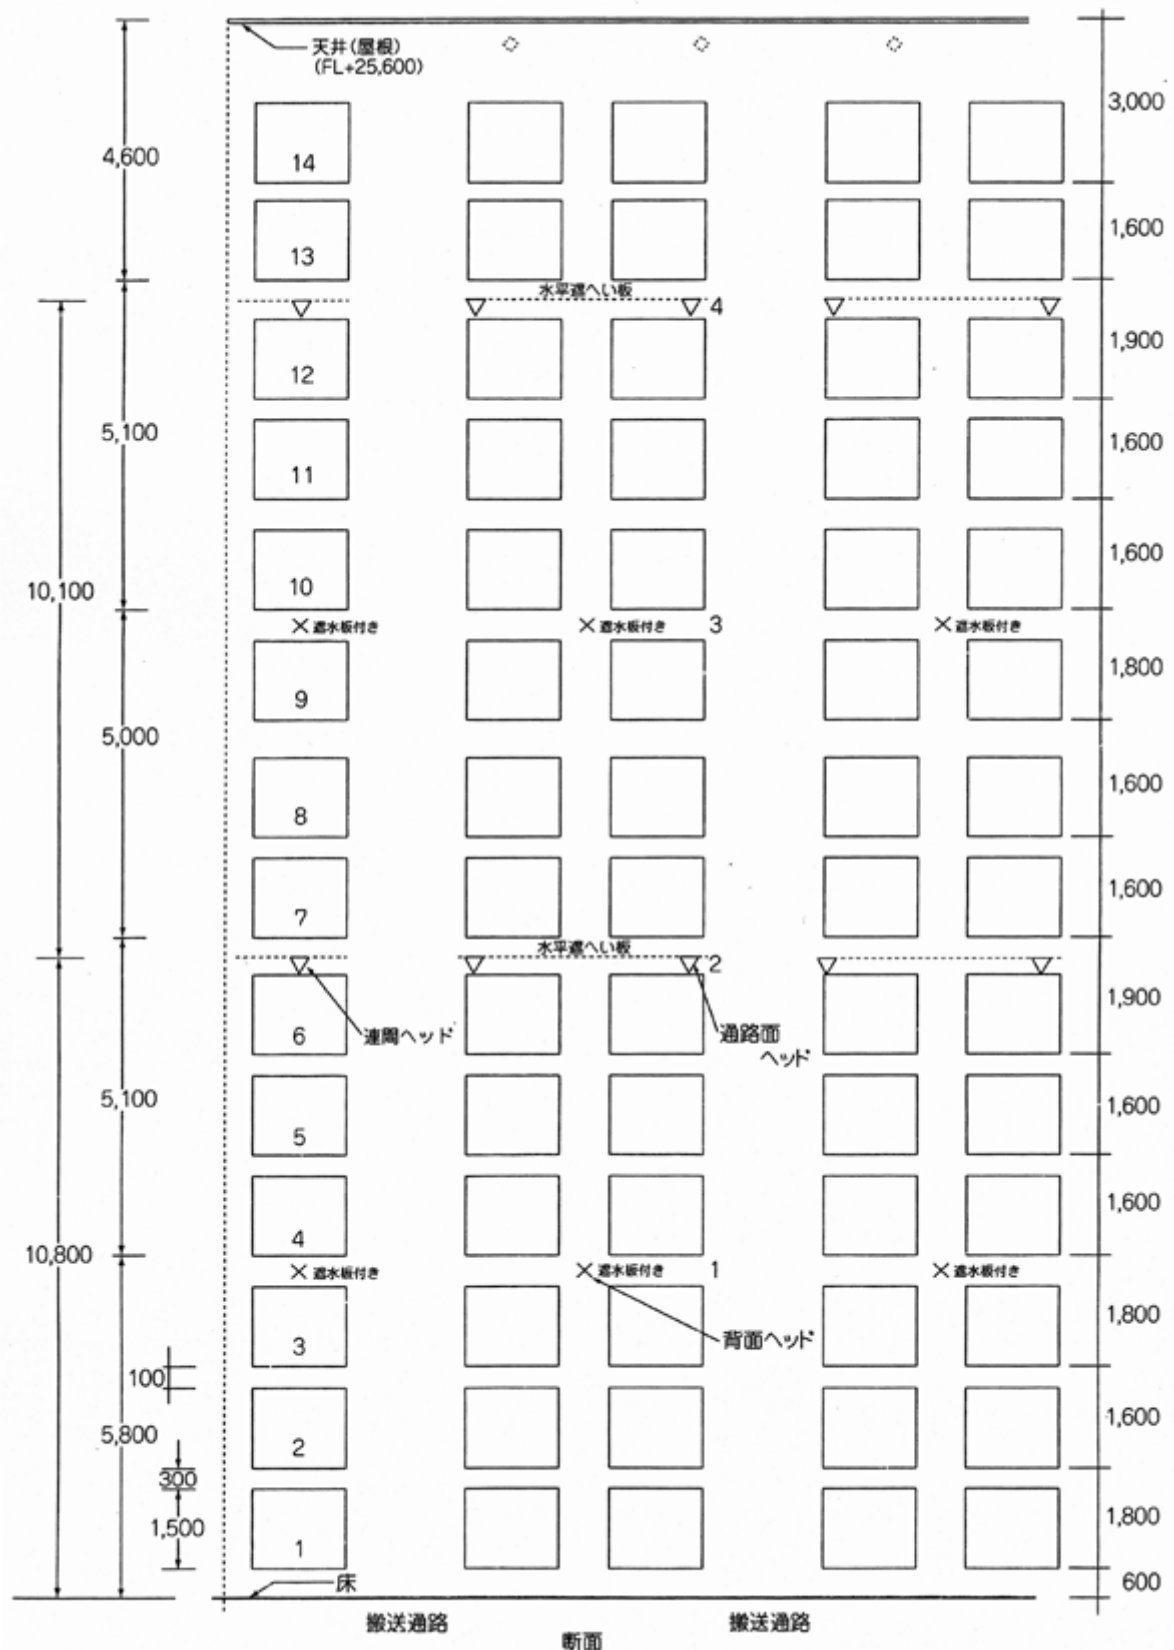

別図7-3/3