

消防予第15号
平成31年1月16日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 } 殿

消防庁予防課長
(公印省略)

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係るフォローアップ調査等の
結果について（通知）

「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係るフォローアップ調査等について」（平成30年10月5日付け消防予第580号。以下「580号通知」という。）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調査結果を別添1のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早期是正の徹底を図られますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。以下同じ。）に対して、この旨周知していただきますようお願いいたします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細については、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきますようお願いいたします。

記

1 重大違反対象物に対する是正指導・是正措置

- (1) 重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通知」という。）により、引き続き、是正指導を行うとともに時機を逸することなく必要な是正措置を講じられたいこと。

<391号通知のポイント>

- (1) 履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされたいこと。
- (2) 履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「9 報告内容の指導」を参考とし、適切に設定されたいこと。

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定めることが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。

(2) 「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」(平成30年7月6日付け消防予第460号)と比較して、覚知から長期間経過している重大違反対象物は減少しているものの、未だ多数となっていること。このことを踏まえ、引き続き、違反覚知から10年以上のものについては、早急に違反処理への移行を前提とした立入検査を実施し、違反調査を行われたいこと。

また、平成25年政令第88号及び平成25年政令第368号による消防用設備等の設置基準の改正により、平成30年4月1日以降に新たに重大違反対象物となったものがあることを踏まえ、これらのものに対しては、時機を逸することなく必要な是正措置を講じられたいこと。

2 今後の調査予定

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査については、平成31年3月31日時点として行う予定であること。

3 重大違反対象物に対する違反処理等の取組状況について

各消防本部における重大違反対象物に対する取組のうち、別添2の取組については他の消防本部でも有効と考えられるため参考とされたいこと。なお、今後も重大違反対象物に対する取組事例の収集と周知を続けていく予定であること。

4 その他

(1) 調査結果のフィードバックについては、「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」(平成29年8月9日付け消防予第239号)別添2に示すとおりであること。

○平成31年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成32年度～

管轄人口20万人以上の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

○平成34年度～

管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数について、各消防本部別にフィードバック

※過去の調査結果は、消防庁ホームページ (<http://www.fdma.go.jp>) に掲載しており、本調査の結果についても同様に掲載する予定であること。

(2) 違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士相談事業(平成30年3月20日付け消防予第78号通知参照)や違反是正支援アドバイザー制度(平成30年4月27日付け消防予第345号通知参照)を積極的に活用されたいこと。

なお、個別具体的な重大違反対象物に対する違反処理のため、違反是正支援アドバイザーの派遣を検討する場合は、消防庁予防課まで相談されたいこと。

消防庁予防課 企画調整・制度・防災管理係
鈴木違反処理対策官、坂本係長、木村総務事務官
電話 : 03-5253-7523 FAX : 03-5253-7533
電子メール : k2.kimura@soumu.go.jp

目 次

別紙 1	重大な消防法令違反对象物に係る実態等の調査結果について（概要）	1
別紙 2-1	重大違反对象物の状況（特定防火対象物／防火対象物別）	3
別紙 2-2	重大違反对象物の状況（非特定防火対象物／防火対象物別）	12
別紙 3-1	重大違反对象物の状況（特定防火対象物／消防用設備等別）	14
別紙 3-2	重大違反对象物の状況（非特定防火対象物／消防用設備等別）	38

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について(概要)

重大違反対象物数(特定用途) ※ 前回調査基準日(H30.3.31) 今回調査基準日 (H30.9.30)

別紙1


<前回調査結果との比較>

調査回		重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						(参考) 是正指導・是正措置の状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
			A	C(C/C)	D(D/C)	E(E/C)	F(F/C)	G(G/C)						
今回	合計	5,821 (100.0%)	2,818 (48.4%)	800 (13.7%)	346 (5.9%)	548 (9.4%)	1,298 (22.3%)	11 (0.2%)	5,821 (100.0%)	5,234 (89.9%)	4,229 (80.8%)	500 (8.6%)	87 (1.5%)	0 (0.0%)
前回	合計	5,035 (100.0%)	1,335 (26.5%)	870 (17.3%)	410 (8.1%)	739 (14.7%)	1,669 (33.1%)	12 (0.2%)	5,035 (100.0%)	4,597 (91.3%)	3,977 (86.5%)	362 (7.2%)	75 (1.5%)	1 (0.0%)

<覚知から10年以上の措置状況>

調査回	重大違反対象物数	違反覚知から 10年以上の 対象物数 (不明含む)	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	違反調査 実施対象物 数		警告 対象物数	命令・告発 対象物数
					違反調査 実施対象物 数	違反調査 予定日を定め ている数		
今回合計	5,821 (100.0%)	1,309 (22.5%)	1,309 (100.0%)	1,184 (90.5%)	214 (18.1%)	767 (58.6%)	92 (7.0%)	33 (2.5%)
前回合計	5,035 (100.0%)	1,681 (33.4%)	1,681 (100.0%)	1,540 (91.6%)	117 (7.6%)	1,266 (75.3%)	108 (6.4%)	33 (2.0%)




<前回調査結果との比較>

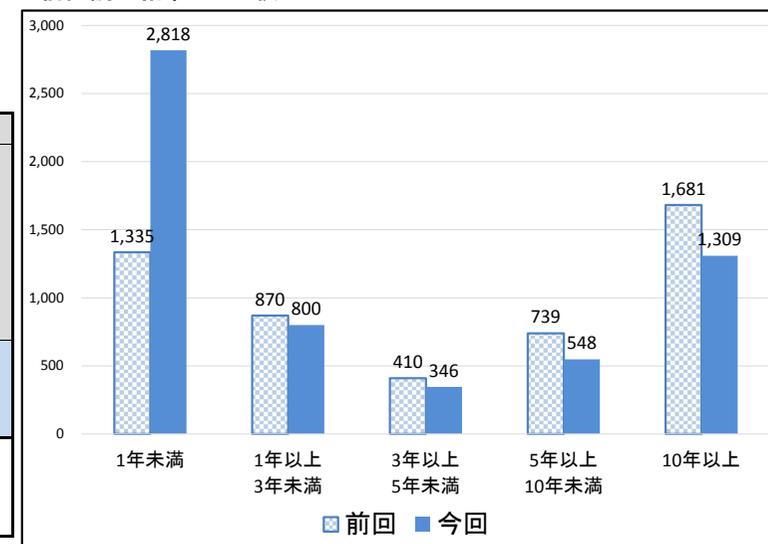

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について(概要)
 重大違反対象物数(特定用途) ※ 前回調査基準日(H30.3.31) 今回調査基準日(H30.9.30)

別紙1

設備	調査回	都道府県名	義務対象物数	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						重大違反率(%)	(参考)是正指導・是正措置の状況				
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象	警告対象物数	命令・告発対象物数
					D(D/C)	E(E/C)	F(F/C)	G(G/C)	H(H/C)	I(I/C)		J	K(K/C)	L(L/C)	M(M/L)	N(N/C)
		A	B	C(C/C)												
内栓	今回	合計	98,128	958 (100%)	299 (31.2%)	190 (19.8%)	101 (10.5%)	115 (12.0%)	252 (26.3%)	1 (0.1%)	0.98%	958 (100%)	837 (87.4%)	667 (79.7%)	96 (10.0%)	25 (2.6%)
	前回	合計	93,482	1,061 (100%)	283 (26.7%)	210 (19.8%)	104 (9.8%)	154 (14.5%)	310 (29.2%)	0 (0.0%)	1.13%	1,061 (100%)	944 (89.0%)	801 (84.9%)	98 (9.2%)	19 (1.8%)
SP	今回	合計	90,140	367 (100%)	274 (74.7%)	38 (10.4%)	25 (6.8%)	19 (5.2%)	10 (2.7%)	1 (0.3%)	0.41%	367 (100.0%)	270 (73.6%)	231 (85.6%)	88 (24.0%)	9 (2.5%)
	前回	合計	87,052	147 (100%)	57 (38.8%)	34 (23.1%)	22 (15.0%)	21 (14.3%)	13 (8.8%)	0 (0.0%)	0.17%	147 (100%)	127 (86.4%)	118 (92.9%)	19 (12.9%)	1 (0.7%)
自火報	今回	合計	655,996	4,889 (100%)	2,371 (48.5%)	638 (13.0%)	264 (5.4%)	458 (9.4%)	1,151 (23.5%)	7 (0.1%)	0.75%	4,889 (100%)	4,447 (91.0%)	3,579 (80.5%)	375 (7.7%)	67 (1.4%)
	前回	合計	629,633	4,119 (100%)	1,087 (26.4%)	682 (16.6%)	319 (7.7%)	604 (14.7%)	1,414 (34.3%)	13 (0.3%)	0.65%	4,119 (100%)	3,760 (91.3%)	3,251 (86.5%)	290 (7.0%)	69 (1.7%)

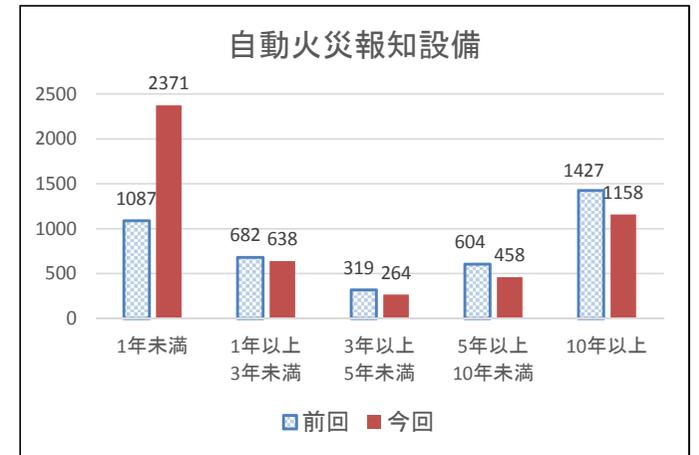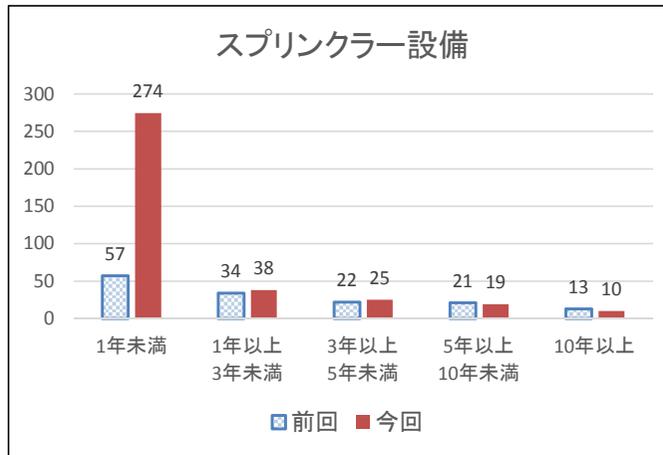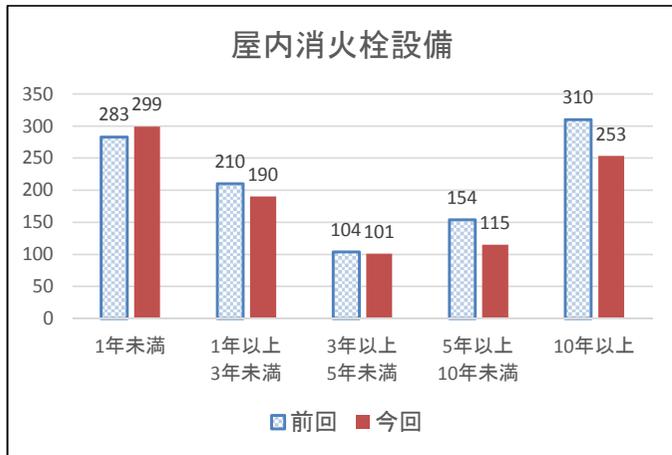

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					不明 ※8	(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等						
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)		F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
北海道		233 (100.0%)	78 (33.5%)	25 (10.7%)	16 (6.9%)	27 (11.6%)	87 (37.3%)	0 (0.0%)	233 (100.0%)	209 (89.7%)	133 (63.6%)	14 (6.0%)	10 (4.3%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	26 (32.1%)	55 (67.9%)	224 (100.0%)	46 (20.5%)	178 (79.5%)	
	札幌市消防局	21 (100.0%)	16 (76.2%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	8 (38.1%)	8 (100.0%)	6 (28.6%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	1 (7.7%)	12 (92.3%)	16 (100.0%)	7 (43.8%)	9 (56.3%)	
	函館市消防本部	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	旭川市消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	
	とちか広域消防局	8 (100.0%)	3 (37.5%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	
	20万人未満消防本部 合計	200 (100.0%)	56 (28.0%)	16 (8.0%)	15 (7.5%)	27 (13.5%)	86 (43.0%)	0 (0.0%)	200 (100.0%)	192 (96.0%)	117 (60.9%)	6 (3.0%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)	3 (6.8%)	41 (93.2%)	188 (100.0%)	29 (15.4%)	159 (84.6%)	
青森県		126 (100.0%)	41 (32.5%)	18 (14.3%)	19 (15.1%)	20 (15.9%)	28 (22.2%)	0 (0.0%)	126 (100.0%)	103 (81.7%)	98 (95.1%)	22 (17.5%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)	17 (38.6%)	27 (61.4%)	132 (100.0%)	33 (25.0%)	99 (75.0%)	
	青森地域広域事務組合	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	17 (94.4%)	1 (5.6%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	弘前地区消防事務組合	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	17 (100.0%)	15 (88.2%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	4 (23.5%)	4 (100.0%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	104 (100.0%)	21 (20.2%)	18 (17.3%)	18 (17.3%)	20 (19.2%)	27 (26.0%)	0 (0.0%)	104 (100.0%)	97 (93.3%)	92 (94.8%)	7 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	117 (100.0%)	22 (18.8%)	95 (81.2%)	
岩手県		75 (100.0%)	11 (14.7%)	18 (24.0%)	6 (8.0%)	10 (13.3%)	30 (40.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)	67 (89.3%)	41 (61.2%)	7 (9.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	23 (82.1%)	5 (17.9%)	89 (100.0%)	19 (21.3%)	70 (78.7%)	
	盛岡地区広域消防組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 -	0 -	0 -	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	74 (100.0%)	10 (13.5%)	18 (24.3%)	6 (8.1%)	10 (13.5%)	30 (40.5%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	66 (89.2%)	40 (60.6%)	7 (9.5%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	23 (82.1%)	5 (17.9%)	87 (100.0%)	18 (20.7%)	69 (79.3%)	
宮城県		81 (100.0%)	72 (88.9%)	3 (3.7%)	1 (1.2%)	2 (2.5%)	3 (3.7%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	73 (90.1%)	63 (86.3%)	5 (6.2%)	3 (3.7%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)	14 (17.1%)	68 (82.9%)	37 (100.0%)	24 (64.9%)	13 (35.1%)	
	仙台市消防局	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	8 (66.7%)	3 (37.5%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	12 (52.2%)	11 (47.8%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	37 (100.0%)	37 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	37 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	1 (2.7%)	36 (97.3%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	32 (100.0%)	23 (71.9%)	3 (9.4%)	1 (3.1%)	2 (6.3%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	28 (87.5%)	23 (82.1%)	2 (6.3%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	1 (4.5%)	21 (95.5%)	30 (100.0%)	19 (63.3%)	11 (36.7%)	
秋田県		142 (100.0%)	70 (49.3%)	9 (6.3%)	11 (7.7%)	13 (9.2%)	39 (27.5%)	0 (0.0%)	142 (100.0%)	134 (94.4%)	128 (95.5%)	7 (4.9%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	20 (23.8%)	64 (76.2%)	127 (100.0%)	49 (38.6%)	78 (61.4%)	
	秋田市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 -	0 -	0 -	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	
	20万人未満消防本部 合計	139 (100.0%)	69 (49.6%)	9 (6.5%)	10 (7.2%)	13 (9.4%)	38 (27.3%)	0 (0.0%)	139 (100.0%)	132 (95.0%)	127 (96.2%)	7 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)	20 (23.8%)	64 (76.2%)	120 (100.0%)	45 (37.5%)	75 (62.5%)	
山形県		52 (100.0%)	9 (17.3%)	18 (34.6%)	4 (7.7%)	7 (13.5%)	14 (26.9%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	47 (90.4%)	39 (83.0%)	5 (9.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	10 (52.6%)	9 (47.4%)	54 (100.0%)	11 (20.4%)	43 (79.6%)	
	山形市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 -	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	51 (100.0%)	9 (17.6%)	18 (35.3%)	4 (7.8%)	7 (13.7%)	13 (25.5%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	47 (92.2%)	39 (83.0%)	4 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	9 (50.0%)	9 (50.0%)	52 (100.0%)	10 (19.2%)	42 (80.8%)	
福島県		290 (100.0%)	170 (58.6%)	66 (22.8%)	2 (0.7%)	10 (3.4%)	42 (14.5%)	0 (0.0%)	290 (100.0%)	260 (89.7%)	233 (89.6%)	21 (7.2%)	9 (3.1%)	0 (0.0%)	169 (100.0%)	17 (10.1%)	152 (89.9%)	189 (100.0%)	51 (27.0%)	138 (73.0%)	
	福島市消防本部	25 (100.0%)	22 (88.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	23 (92.0%)	22 (95.7%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	6 (21.4%)	22 (78.6%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	
	いわき市消防本部	41 (100.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	41 (100.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
	郡山地方広域消防組合	23 (100.0%)	6 (26.1%)	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (43.5%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	4 (17.4%)	4 (100.0%)	10 (43.5%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	32 (100.0%)	13 (40.6%)	19 (59.4%)	
	20万人未満消防本部 合計	201 (100.0%)	101 (50.2%)	59 (29.4%)	2 (1.0%)	10 (5.0%)	29 (14.4%)	0 (0.0%)	201 (100.0%)	192 (95.5%)	166 (86.5%)	9 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	95 (100.0%)	10 (10.5%)	85 (89.5%)	149 (100.0%)	33 (22.1%)	116 (77.9%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
茨城県		184 (100.0%)	46 (25.0%)	32 (17.4%)	18 (9.8%)	23 (12.5%)	64 (34.8%)	1 (0.5%)	184 (100.0%)	164 (89.1%)	151 (82.1%)	14 (7.6%)	6 (3.3%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	41 (55.4%)	33 (44.6%)	280 (100.0%)	129 (46.1%)	151 (53.9%)
	水戸市消防本部	11 (100.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	8 (72.7%)	7 (87.5%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)	69 (86.3%)	11 (13.8%)
	つくば市消防本部	15 (100.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	7 (46.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	12 (80.0%)	12 (100.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	23 (92.0%)	2 (8.0%)	23 (100.0%)	10 (43.5%)	13 (56.5%)
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	8 (100.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	14 (100.0%)	8 (57.1%)	6 (42.9%)
	稲敷広域消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	145 (100.0%)	35 (24.1%)	25 (17.2%)	14 (9.7%)	16 (11.0%)	54 (37.2%)	1 (0.7%)	145 (100.0%)	132 (91.0%)	123 (84.2%)	9 (6.2%)	4 (2.8%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	3 (10.7%)	25 (89.3%)	162 (100.0%)	42 (25.9%)	120 (74.1%)
栃木県		99 (100.0%)	44 (44.4%)	17 (17.2%)	5 (5.1%)	6 (6.1%)	27 (27.3%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)	97 (98.0%)	92 (94.8%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	14 (31.1%)	31 (68.9%)	73 (100.0%)	5 (6.8%)	68 (93.2%)
	宇都宮市消防局	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那須地区消防本部	7 (100.0%)	5 (71.4%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	92 (100.0%)	39 (42.4%)	16 (17.4%)	5 (5.4%)	6 (6.5%)	26 (28.3%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	92 (100.0%)	87 (94.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	14 (34.1%)	27 (65.9%)	70 (100.0%)	5 (7.1%)	65 (92.9%)
群馬県		171 (100.0%)	128 (74.9%)	20 (11.7%)	5 (2.9%)	7 (4.1%)	11 (6.4%)	0 (0.0%)	171 (100.0%)	162 (94.7%)	144 (84.2%)	8 (4.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	170 (100.0%)	52 (30.6%)	118 (69.4%)	84 (100.0%)	31 (36.9%)	53 (63.1%)
	前橋市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	高崎市等広域消防局	15 (100.0%)	10 (66.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	12 (80.0%)	12 (100.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	6 (40.0%)	9 (60.0%)	21 (100.0%)	15 (71.4%)	6 (28.6%)
	伊勢崎市消防本部	25 (100.0%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	22 (88.0%)	22 (100.0%)	3 (12.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	7 (21.9%)	25 (78.1%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
	太田市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	127 (100.0%)	91 (71.7%)	18 (14.2%)	5 (3.9%)	4 (3.1%)	9 (7.1%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)	125 (98.4%)	109 (87.2%)	2 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)	32 (28.1%)	82 (71.9%)	53 (100.0%)	8 (15.1%)	45 (84.9%)
埼玉県		150 (100.0%)	78 (52.0%)	21 (14.0%)	11 (7.3%)	18 (12.0%)	22 (14.7%)	0 (0.0%)	150 (100.0%)	131 (87.3%)	131 (100.0%)	16 (10.7%)	3 (2.0%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)	2 (2.9%)	67 (97.1%)	146 (100.0%)	63 (43.2%)	83 (56.8%)
	さいたま市消防局	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	川口市消防局	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	2 (33.3%)	2 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	春日部市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)
	上尾市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	越谷市消防本部	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	14 (100.0%)	8 (57.1%)	6 (42.9%)
	埼玉県南西部消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	入間東部地区事務組合	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)
	川越地区消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	埼玉県中央広域消防本部	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉西部消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	埼玉東部消防組合消防局	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)
	草加八潮消防局	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	8 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3-防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等						
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12	
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)	R(R/P)
千葉県	20万人未満消防本部 合計	101 (100.0%)	57 (56.4%)	9 (8.9%)	9 (8.9%)	12 (11.9%)	14 (13.9%)	0 (0.0%)	101 (100.0%)	94 (93.1%)	94 (100.0%)	7 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	1 (1.9%)	52 (98.1%)	76 (100.0%)	27 (35.5%)	49 (64.5%)	
	千葉市消防局	12 (100.0%)	9 (75.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (100.0%)	4 (33.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)	8 (100.0%)	3 (37.5%)	5 (62.5%)	
	市川市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	船橋市消防局	11 (100.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (50.0%)	6 (54.5%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	
	松戸市消防局	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	柏市消防局	7 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)	
	市原市消防局	28 (100.0%)	21 (75.0%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	27 (96.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	33 (100.0%)	17 (51.5%)	16 (48.5%)	
	佐倉市八街市酒々井町消防組合	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	242 (100.0%)	100 (41.3%)	40 (16.5%)	3 (1.2%)	13 (5.4%)	86 (35.5%)	0 (0.0%)	242 (100.0%)	227 (93.8%)	215 (94.7%)	14 (5.8%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)	2 (2.6%)	74 (97.4%)	223 (100.0%)	55 (24.7%)	168 (75.3%)	
	東京都	20万人未満消防本部 合計	159 (100.0%)	88 (55.3%)	41 (25.8%)	20 (12.6%)	9 (5.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)	138 (86.8%)	125 (90.6%)	19 (11.9%)	2 (1.3%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)	16 (22.9%)	54 (77.1%)	236 (100.0%)	131 (55.5%)	105 (44.5%)
東京消防庁		138 (100.0%)	69 (50.0%)	39 (28.3%)	20 (14.5%)	9 (6.5%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	138 (100.0%)	117 (84.8%)	117 (100.0%)	19 (13.8%)	2 (1.4%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	9 (18.0%)	41 (82.0%)	228 (100.0%)	131 (57.5%)	97 (42.5%)	
20万人未満消防本部 合計		21 (100.0%)	19 (90.5%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	7 (35.0%)	13 (65.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	
神奈川県	20万人未満消防本部 合計	114 (100.0%)	68 (59.6%)	26 (22.8%)	7 (6.1%)	8 (7.0%)	5 (4.4%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)	90 (78.9%)	82 (91.1%)	21 (18.4%)	3 (2.6%)	0 (0.0%)	101 (100.0%)	55 (54.5%)	46 (45.5%)	104 (100.0%)	36 (34.6%)	68 (65.4%)	
	横浜市消防局	38 (100.0%)	29 (76.3%)	8 (21.1%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	36 (94.7%)	36 (100.0%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)	40 (67.8%)	19 (32.2%)	25 (100.0%)	6 (24.0%)	19 (76.0%)	
	川崎市消防局	11 (100.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	10 (90.9%)	9 (90.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	
	相模原市消防局	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	横須賀市消防局	10 (100.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	10 (66.7%)	5 (33.3%)	14 (100.0%)	9 (64.3%)	5 (35.7%)	
	平塚市消防本部	17 (100.0%)	1 (5.9%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	16 (94.1%)	15 (93.8%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	3 (15.0%)	17 (85.0%)	
	藤沢市消防局	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	
	小田原市消防本部	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	
	茅ヶ崎市消防本部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	厚木市消防本部	14 (100.0%)	10 (71.4%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	2 (14.3%)	2 (100.0%)	11 (78.6%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	10 (100.0%)	3 (30.0%)	7 (70.0%)	
	大和市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	11 (100.0%)	1 (9.1%)	8 (72.7%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	9 (45.0%)	11 (55.0%)	
	新潟県	20万人未満消防本部 合計	79 (100.0%)	23 (29.1%)	6 (7.6%)	7 (8.9%)	10 (12.7%)	33 (41.8%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)	78 (98.7%)	71 (91.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	5 (20.0%)	20 (80.0%)	89 (100.0%)	30 (33.7%)	59 (66.3%)
		新潟市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
長岡市消防本部		0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	
上越地域消防事務組合		2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3-防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					不明 ※8	(参考)是正指導-是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		是正指導- 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)		F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)
	20万人未満消防本部 合計	76 (100.0%)	21 (27.6%)	5 (6.6%)	7 (9.2%)	10 (13.2%)	33 (43.4%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)	75 (98.7%)	70 (93.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	78 (100.0%)	21 (26.9%)	57 (73.1%)
富山県	20万人未満消防本部 合計	34 (100.0%)	8 (23.5%)	10 (29.4%)	2 (5.9%)	5 (14.7%)	9 (26.5%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	32 (94.1%)	29 (90.6%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	34 (100.0%)	7 (20.6%)	27 (79.4%)
	富山市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	32 (100.0%)	7 (21.9%)	10 (31.3%)	2 (6.3%)	5 (15.6%)	8 (25.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	29 (90.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	32 (100.0%)	6 (18.8%)	26 (81.3%)
石川県	20万人未満消防本部 合計	102 (100.0%)	29 (28.4%)	6 (5.9%)	6 (5.9%)	25 (24.5%)	36 (35.3%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	98 (96.1%)	68 (69.4%)	3 (2.9%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	5 (17.2%)	24 (82.8%)	110 (100.0%)	32 (29.1%)	78 (70.9%)
	金沢市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	101 (100.0%)	28 (27.7%)	6 (5.9%)	6 (5.9%)	25 (24.8%)	36 (35.6%)	0 (0.0%)	101 (100.0%)	97 (96.0%)	67 (69.1%)	3 (3.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	3 (11.5%)	23 (88.5%)	107 (100.0%)	29 (27.1%)	78 (72.9%)
福井県	20万人未満消防本部 合計	24 (100.0%)	5 (20.8%)	1 (4.2%)	4 (16.7%)	10 (41.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	21 (87.5%)	20 (95.2%)	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	35 (100.0%)	14 (40.0%)	21 (60.0%)
	福井市消防局	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	24 (100.0%)	5 (20.8%)	1 (4.2%)	4 (16.7%)	10 (41.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	21 (87.5%)	20 (95.2%)	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	35 (100.0%)	14 (40.0%)	21 (60.0%)
山梨県	20万人未満消防本部 合計	138 (100.0%)	80 (58.0%)	13 (9.4%)	4 (2.9%)	10 (7.2%)	31 (22.5%)	0 (0.0%)	138 (100.0%)	101 (73.2%)	99 (98.0%)	36 (26.1%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)	16 (18.4%)	71 (81.6%)	94 (100.0%)	27 (28.7%)	67 (71.3%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	11 (100.0%)	5 (45.5%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	8 (80.0%)	2 (20.0%)	19 (100.0%)	10 (52.6%)	9 (47.4%)
	20万人未満消防本部 合計	127 (100.0%)	75 (59.1%)	9 (7.1%)	3 (2.4%)	9 (7.1%)	31 (24.4%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)	92 (72.4%)	90 (97.8%)	34 (26.8%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	8 (10.4%)	69 (89.6%)	75 (100.0%)	17 (22.7%)	58 (77.3%)
長野県	20万人未満消防本部 合計	624 (100.0%)	376 (60.3%)	18 (2.9%)	16 (2.6%)	59 (9.5%)	152 (24.4%)	3 (0.5%)	624 (100.0%)	617 (98.9%)	235 (38.1%)	4 (0.6%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)	367 (100.0%)	9 (2.5%)	358 (97.5%)	394 (100.0%)	128 (32.5%)	266 (67.5%)
	長野市消防局	26 (100.0%)	25 (96.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	25 (96.2%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	6 (20.7%)	23 (79.3%)	14 (100.0%)	11 (78.6%)	3 (21.4%)
	松本広域消防局	18 (100.0%)	8 (44.4%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	15 (83.3%)	6 (40.0%)	1 (5.6%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)
	佐久広域連合消防本部	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	576 (100.0%)	339 (58.9%)	16 (2.8%)	16 (2.8%)	59 (10.2%)	143 (24.8%)	3 (0.5%)	576 (100.0%)	573 (99.5%)	203 (35.4%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	329 (100.0%)	2 (0.6%)	327 (99.4%)	361 (100.0%)	112 (31.0%)	249 (69.0%)
岐阜県	20万人未満消防本部 合計	96 (100.0%)	39 (40.6%)	15 (15.6%)	11 (11.5%)	3 (3.1%)	28 (29.2%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)	76 (79.2%)	70 (92.1%)	9 (9.4%)	11 (11.5%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	13 (34.2%)	25 (65.8%)	117 (100.0%)	46 (39.3%)	71 (60.7%)
	岐阜市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	大垣消防組合消防本部	15 (100.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (87.5%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	20 (100.0%)	8 (40.0%)	12 (60.0%)
	可茂消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	78 (100.0%)	34 (43.6%)	12 (15.4%)	8 (10.3%)	2 (2.6%)	22 (28.2%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)	66 (84.6%)	61 (92.4%)	8 (10.3%)	4 (5.1%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	9 (30.0%)	21 (70.0%)	92 (100.0%)	35 (38.0%)	57 (62.0%)
静岡県	20万人未満消防本部 合計	89 (100.0%)	44 (49.4%)	8 (9.0%)	6 (6.7%)	12 (13.5%)	19 (21.3%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	86 (96.6%)	82 (95.3%)	3 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)	20 (40.8%)	29 (59.2%)	104 (100.0%)	44 (42.3%)	60 (57.7%)
	静岡市消防局	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	8 (47.1%)	9 (52.9%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	浜松市消防局	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)
	富士市消防本部	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	駿東伊豆消防本部	31 (100.0%)	9 (29.0%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	7 (22.6%)	10 (32.3%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	31 (100.0%)	31 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	37 (100.0%)	9 (24.3%)	28 (75.7%)
	志太広域事務組合志太消防本部	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					不明 ※8	(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)		F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)
愛知県	富士山南東消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	20万人未満消防本部 合計	35 (100.0%)	16 (45.7%)	5 (14.3%)	1 (2.9%)	4 (11.4%)	9 (25.7%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	30 (88.2%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	5 (26.3%)	14 (73.7%)	46 (100.0%)	25 (54.3%)	21 (45.7%)
	名古屋市消防局	304 (100.0%)	140 (46.1%)	38 (12.5%)	14 (4.6%)	27 (8.9%)	85 (28.0%)	0 (0.0%)	304 (100.0%)	267 (87.8%)	241 (90.3%)	33 (10.9%)	4 (1.3%)	0 (0.0%)	147 (100.0%)	44 (29.9%)	103 (70.1%)	359 (100.0%)	158 (44.0%)	201 (56.0%)
	豊橋市消防本部	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	3 (100.0%)	9 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	6 (33.3%)	12 (66.7%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)
	岡崎市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0	0	0	20 (100.0%)	17 (85.0%)	3 (15.0%)
	一宮市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)
	春日井市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	春日井市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	豊田市消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	19 (100.0%)	18 (94.7%)	1 (5.3%)
	知多中部広域事務組合消防本部	9 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	12 (57.1%)	9 (42.9%)
	尾三消防本部	33 (100.0%)	28 (84.8%)	4 (12.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	4 (18.2%)	18 (81.8%)	24 (100.0%)	9 (37.5%)	15 (62.5%)
	衣浦東部広域連合消防局	13 (100.0%)	6 (46.2%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	7 (53.8%)	7 (100.0%)	5 (38.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	44 (100.0%)	32 (72.7%)	12 (27.3%)
	20万人未満消防本部 合計	225 (100.0%)	89 (39.6%)	28 (12.4%)	10 (4.4%)	23 (10.2%)	75 (33.3%)	0 (0.0%)	225 (100.0%)	211 (93.8%)	186 (82.2%)	13 (5.8%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	93 (100.0%)	25 (26.9%)	68 (73.1%)	210 (100.0%)	53 (25.2%)	157 (74.8%)
	三重県	162 (100.0%)	42 (25.9%)	23 (14.2%)	15 (9.3%)	27 (16.7%)	53 (32.7%)	2 (1.2%)	162 (100.0%)	153 (94.4%)	130 (85.0%)	6 (3.7%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	12 (30.0%)	28 (70.0%)	192 (100.0%)	58 (30.2%)	134 (69.8%)
桑名市消防本部		3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)
四日市市消防本部		2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
鈴鹿市消防本部		18 (100.0%)	2 (11.1%)	4 (22.2%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	9 (50.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	18 (100.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	14 (43.8%)	18 (56.3%)
津市消防本部		7 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	3 (50.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	20 (100.0%)	13 (65.0%)	7 (35.0%)
松阪地区広域消防組合消防本部		20 (100.0%)	15 (75.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	15 (75.0%)	13 (86.7%)	2 (10.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	10 (41.7%)	14 (58.3%)	22 (100.0%)	16 (72.7%)	6 (27.3%)
20万人未満消防本部 合計		112 (100.0%)	22 (19.6%)	14 (12.5%)	12 (10.7%)	22 (19.6%)	40 (35.7%)	2 (1.8%)	112 (100.0%)	112 (100.0%)	96 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	110 (100.0%)	10 (9.1%)	100 (90.9%)
滋賀県		55 (100.0%)	24 (43.6%)	6 (10.9%)	2 (3.6%)	10 (18.2%)	13 (23.6%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)	36 (65.5%)	35 (97.2%)	19 (34.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	33 (66.0%)	17 (34.0%)	95 (100.0%)	57 (60.0%)	38 (40.0%)
大津市消防局	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
湖南広域消防局	11 (100.0%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	1 (9.1%)	1 (100.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	27 (81.8%)	6 (18.2%)	12 (100.0%)	7 (58.3%)	5 (41.7%)	
東近江行政組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	
20万人未満消防本部 合計	39 (100.0%)	9 (23.1%)	5 (12.8%)	2 (5.1%)	10 (25.6%)	13 (33.3%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	30 (76.9%)	29 (96.7%)	9 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	78 (100.0%)	45 (57.7%)	33 (42.3%)	
京都府	28 (100.0%)	22 (78.6%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	27 (96.4%)	22 (81.5%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	11 (34.4%)	21 (65.6%)	13 (100.0%)	6 (46.2%)	7 (53.8%)	
	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0	0	0	
	25 (100.0%)	19 (76.0%)	3 (12.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	24 (96.0%)	19 (79.2%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	11 (37.9%)	18 (62.1%)	13 (100.0%)	6 (46.2%)	7 (53.8%)	
大阪府	253 (100.0%)	157 (62.1%)	49 (19.4%)	11 (4.3%)	14 (5.5%)	22 (8.7%)	0 (0.0%)	253 (100.0%)	235 (92.9%)	225 (95.7%)	15 (5.9%)	3 (1.2%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)	43 (27.0%)	116 (73.0%)	225 (100.0%)	88 (39.1%)	137 (60.9%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前原の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
大阪府	大阪市消防局	92 (100.0%)	66 (71.7%)	20 (21.7%)	4 (4.3%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	89 (96.7%)	89 (100.0%)	3 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	82 (100.0%)	27 (32.9%)	55 (67.1%)
	堺市消防局	13 (100.0%)	4 (30.8%)	2 (15.4%)	3 (23.1%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	4 (30.8%)	4 (100.0%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)
	豊中市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	吹田市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高槻市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	茨木市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	八尾市消防本部	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	16 (51.6%)	15 (48.4%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	東大阪市消防局	28 (100.0%)	4 (14.3%)	6 (21.4%)	2 (7.1%)	4 (14.3%)	12 (42.9%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	26 (92.9%)	26 (100.0%)	1 (3.6%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	30 (100.0%)	6 (20.0%)	24 (80.0%)
	守口市門真市消防組合消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	12 (100.0%)	8 (66.7%)	4 (33.3%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	13 (100.0%)	10 (76.9%)	3 (23.1%)
	泉州南広域消防本部	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)
	20万人未満消防本部 合計	77 (100.0%)	51 (66.2%)	16 (20.8%)	2 (2.6%)	4 (5.2%)	4 (5.2%)	0 (0.0%)	77 (100.0%)	73 (94.8%)	67 (91.8%)	2 (2.6%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)	17 (28.8%)	42 (71.2%)	53 (100.0%)	18 (34.0%)	35 (66.0%)
	兵庫県	神戸市消防局	15 (100.0%)	11 (73.3%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	9 (60.0%)	9 (100.0%)	4 (26.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)
姫路市消防局		3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
尼崎市消防局		15 (100.0%)	7 (46.7%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	14 (100.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	21 (100.0%)	7 (33.3%)	14 (66.7%)
明石市消防局		1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
西宮市消防局		1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
加古川市消防本部		4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
宝塚市消防本部		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
20万人未満消防本部 合計		63 (100.0%)	31 (49.2%)	7 (11.1%)	5 (7.9%)	3 (4.8%)	17 (27.0%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)	60 (95.2%)	42 (70.0%)	2 (3.2%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	5 (16.7%)	25 (83.3%)	67 (100.0%)	29 (43.3%)	38 (56.7%)
奈良県		奈良市消防局	10 (100.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	17 (100.0%)	11 (64.7%)
	奈良県広域消防組合消防本部	6 (100.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	20万人未満消防本部 合計	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	2 (16.7%)
	和歌山県	16 (100.0%)	5 (31.3%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	13 (81.3%)	9 (69.2%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	27 (100.0%)	13 (48.1%)	14 (51.9%)
和歌山市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	
20万人未満消防本部 合計	16 (100.0%)	5 (31.3%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	13 (81.3%)	9 (69.2%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	25 (100.0%)	11 (44.0%)	14 (56.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3-防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導-是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導- 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
鳥取県		5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
島根県		34 (100.0%)	24 (70.6%)	7 (20.6%)	1 (2.9%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	32 (94.1%)	31 (96.9%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)	72 (78.3%)	20 (21.7%)	52 (100.0%)	38 (73.1%)	14 (26.9%)
	松江市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	32 (100.0%)	22 (68.8%)	7 (21.9%)	1 (3.1%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	30 (93.8%)	29 (96.7%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)	72 (80.0%)	18 (20.0%)	52 (100.0%)	38 (73.1%)	14 (26.9%)
岡山県		72 (100.0%)	28 (38.9%)	20 (27.8%)	5 (6.9%)	4 (5.6%)	15 (20.8%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)	69 (95.8%)	29 (42.0%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)	43 (69.4%)	19 (30.6%)	88 (100.0%)	35 (39.8%)	53 (60.2%)
	岡山市消防局	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	31 (93.9%)	2 (6.1%)	18 (100.0%)	14 (77.8%)	4 (22.2%)
	倉敷市消防局	24 (100.0%)	3 (12.5%)	13 (54.2%)	5 (20.8%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	23 (95.8%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	38 (100.0%)	15 (39.5%)	23 (60.5%)
	20万人未満消防本部 合計	42 (100.0%)	22 (52.4%)	5 (11.9%)	0 (0.0%)	3 (7.1%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)	42 (100.0%)	25 (59.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	9 (36.0%)	16 (64.0%)	32 (100.0%)	6 (18.8%)	26 (81.3%)
広島県		74 (100.0%)	18 (24.3%)	11 (14.9%)	0 (0.0%)	12 (16.2%)	33 (44.6%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)	68 (91.9%)	67 (98.5%)	6 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	1 (7.1%)	13 (92.9%)	100 (100.0%)	39 (39.0%)	61 (61.0%)
	広島市消防局	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	呉市消防局	20 (100.0%)	5 (25.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	10 (50.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	19 (95.0%)	19 (100.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	28 (100.0%)	10 (35.7%)	18 (64.3%)
	東広島市消防局	8 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	5 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	18 (69.2%)	8 (30.8%)
	福山地区消防組合消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	6 (15.8%)	6 (15.8%)	0 (0.0%)	7 (18.4%)	19 (50.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	38 (100.0%)	37 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	39 (100.0%)	6 (15.4%)	33 (84.6%)
山口県		8 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	13 (100.0%)	7 (53.8%)	6 (46.2%)
	下関市消防局	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宇部・山陽小野田消防局	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
20万人未満消防本部 合計	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	
徳島県		94 (100.0%)	30 (31.9%)	5 (5.3%)	9 (9.6%)	5 (5.3%)	45 (47.9%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)	91 (96.8%)	61 (67.0%)	3 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	78 (100.0%)	11 (14.1%)	67 (85.9%)
	徳島市消防局	24 (100.0%)	6 (25.0%)	2 (8.3%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	14 (58.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	21 (87.5%)	21 (100.0%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	30 (100.0%)	9 (30.0%)	21 (70.0%)
	20万人未満消防本部 合計	70 (100.0%)	24 (34.3%)	3 (4.3%)	8 (11.4%)	4 (5.7%)	31 (44.3%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)	70 (100.0%)	40 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	48 (100.0%)	2 (4.2%)	46 (95.8%)
香川県		99 (100.0%)	18 (18.2%)	24 (24.2%)	13 (13.1%)	4 (4.0%)	40 (40.4%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)	82 (82.8%)	79 (96.3%)	16 (16.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	1 (8.3%)	11 (91.7%)	214 (100.0%)	126 (58.9%)	88 (41.1%)
	高松市消防局	27 (100.0%)	8 (29.6%)	9 (33.3%)	10 (37.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	18 (66.7%)	18 (100.0%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	144 (100.0%)	121 (84.0%)	23 (16.0%)
	20万人未満消防本部 合計	72 (100.0%)	10 (13.9%)	15 (20.8%)	3 (4.2%)	4 (5.6%)	40 (55.6%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)	64 (88.9%)	61 (95.3%)	8 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	70 (100.0%)	5 (7.1%)	65 (92.9%)
愛媛県		164 (100.0%)	33 (20.1%)	14 (8.5%)	23 (14.0%)	38 (23.2%)	56 (34.1%)	0 (0.0%)	164 (100.0%)	156 (95.1%)	61 (39.1%)	6 (3.7%)	2 (1.2%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	275 (100.0%)	126 (45.8%)	149 (54.2%)
	松山市消防局	12 (100.0%)	7 (58.3%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	101 (100.0%)	93 (92.1%)	8 (7.9%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反 対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※8	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O/R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)	Q(Q/P)
	20万人未満消防本部 合計	152 (100.0%)	26 (17.1%)	11 (7.2%)	23 (15.1%)	38 (25.0%)	54 (35.5%)	0 (0.0%)	152 (100.0%)	147 (96.7%)	52 (35.4%)	5 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	174 (100.0%)	33 (19.0%)	141 (81.0%)
高知県		66 (100.0%)	16 (24.2%)	8 (12.1%)	5 (7.6%)	23 (34.8%)	14 (21.2%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)	63 (95.5%)	62 (98.4%)	3 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	7 (31.8%)	15 (68.2%)	66 (100.0%)	15 (22.7%)	51 (77.3%)
	高知市消防局	37 (100.0%)	5 (13.5%)	6 (16.2%)	2 (5.4%)	19 (51.4%)	5 (13.5%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	34 (91.9%)	34 (100.0%)	3 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	45 (100.0%)	13 (28.9%)	32 (71.1%)
	20万人未満消防本部 合計	29 (100.0%)	11 (37.9%)	2 (6.9%)	3 (10.3%)	4 (13.8%)	9 (31.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	29 (100.0%)	28 (96.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	7 (41.2%)	10 (58.8%)	21 (100.0%)	2 (9.5%)	19 (90.5%)
福岡県		110 (100.0%)	59 (53.6%)	21 (19.1%)	9 (8.2%)	11 (10.0%)	9 (8.2%)	1 (0.9%)	110 (100.0%)	104 (94.5%)	94 (90.4%)	5 (4.5%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)	34 (44.7%)	42 (55.3%)	142 (100.0%)	74 (52.1%)	68 (47.9%)
	北九州市消防局	34 (100.0%)	22 (64.7%)	4 (11.8%)	5 (14.7%)	1 (2.9%)	1 (2.9%)	1 (2.9%)	34 (100.0%)	33 (97.1%)	32 (97.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	5 (20.8%)	19 (79.2%)	20 (100.0%)	5 (25.0%)	15 (75.0%)
	福岡市消防局	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	24 (80.0%)	6 (20.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)
	久留米広域消防本部	17 (100.0%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	15 (88.2%)	15 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	35 (100.0%)	21 (60.0%)	14 (40.0%)
	春日・大野城・那珂川消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	51 (100.0%)	22 (43.1%)	12 (23.5%)	4 (7.8%)	7 (13.7%)	6 (11.8%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	50 (98.0%)	41 (82.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	2 (13.3%)	13 (86.7%)	70 (100.0%)	32 (45.7%)	38 (54.3%)
佐賀県		45 (100.0%)	25 (55.6%)	9 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	6 (13.3%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	39 (86.7%)	39 (100.0%)	6 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	11 (32.4%)	23 (67.6%)	44 (100.0%)	22 (50.0%)	22 (50.0%)
	佐賀広域消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	43 (100.0%)	23 (53.5%)	9 (20.9%)	0 (0.0%)	5 (11.6%)	6 (14.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	38 (88.4%)	38 (100.0%)	5 (11.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	11 (34.4%)	21 (65.6%)	44 (100.0%)	22 (50.0%)	22 (50.0%)
長崎県		52 (100.0%)	14 (26.9%)	1 (1.9%)	4 (7.7%)	15 (28.8%)	18 (34.6%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	50 (96.2%)	40 (80.0%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	7 (36.8%)	12 (63.2%)	51 (100.0%)	11 (21.6%)	40 (78.4%)
	長崎市消防局	5 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	佐世保市消防局	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)
	20万人未満消防本部 合計	38 (100.0%)	7 (18.4%)	0 (0.0%)	3 (7.9%)	11 (28.9%)	17 (44.7%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	37 (97.4%)	32 (86.5%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	37 (100.0%)	5 (13.5%)	32 (86.5%)
熊本県		335 (100.0%)	288 (86.0%)	6 (1.8%)	7 (2.1%)	9 (2.7%)	22 (6.6%)	3 (0.9%)	335 (100.0%)	316 (94.3%)	299 (94.6%)	19 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	299 (100.0%)	22 (7.4%)	277 (92.6%)	106 (100.0%)	48 (45.3%)	58 (54.7%)
	熊本市消防局	25 (100.0%)	23 (92.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	11 (44.0%)	11 (100.0%)	14 (56.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)	22 (52.4%)	20 (47.6%)	11 (100.0%)	6 (54.5%)	5 (45.5%)
	20万人未満消防本部 合計	310 (100.0%)	265 (85.5%)	5 (1.6%)	7 (2.3%)	9 (2.9%)	21 (6.8%)	3 (1.0%)	310 (100.0%)	305 (98.4%)	288 (94.4%)	5 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	257 (100.0%)	0 (0.0%)	257 (100.0%)	95 (100.0%)	42 (44.2%)	53 (55.8%)
大分県		41 (100.0%)	13 (31.7%)	7 (17.1%)	3 (7.3%)	7 (17.1%)	11 (26.8%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	41 (100.0%)	33 (80.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	37 (100.0%)	6 (16.2%)	31 (83.8%)
	大分市消防局	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)
	20万人未満消防本部 合計	35 (100.0%)	10 (28.6%)	4 (11.4%)	3 (8.6%)	7 (20.0%)	11 (31.4%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	35 (100.0%)	27 (77.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	31 (100.0%)	5 (16.1%)	26 (83.9%)
宮崎県		51 (100.0%)	18 (35.3%)	6 (11.8%)	1 (2.0%)	4 (7.8%)	22 (43.1%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	43 (84.3%)	38 (88.4%)	8 (15.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	1 (5.9%)	16 (94.1%)	44 (100.0%)	9 (20.5%)	35 (79.5%)
	宮崎市消防局	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	20万人未満消防本部 合計	43 (100.0%)	11 (25.6%)	5 (11.6%)	1 (2.3%)	4 (9.3%)	22 (51.2%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	42 (97.7%)	37 (88.1%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	42 (100.0%)	8 (19.0%)	34 (81.0%)
鹿児島県		60 (100.0%)	4 (6.7%)	6 (10.0%)	10 (16.7%)	11 (18.3%)	29 (48.3%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)	56 (93.3%)	52 (92.9%)	3 (5.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	19 (82.6%)	4 (17.4%)	90 (100.0%)	34 (37.8%)	56 (62.2%)
	鹿児島市消防局	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5					不明 ※8	(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等					
			1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回 調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
			A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)		F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(Q+R)
	20万人未満消防本部 合計	60 (100.0%)	4 (6.7%)	6 (10.0%)	10 (16.7%)	11 (18.3%)	29 (48.3%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)	56 (93.3%)	52 (92.9%)	3 (5.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	15 (78.9%)	4 (21.1%)	77 (100.0%)	21 (27.3%)	56 (72.7%)
沖縄県		213 (100.0%)	126 (59.2%)	62 (29.1%)	16 (7.5%)	7 (3.3%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	213 (100.0%)	132 (62.0%)	104 (78.8%)	79 (37.1%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)	15 (14.6%)	88 (85.4%)	162 (100.0%)	37 (22.8%)	125 (77.2%)
	那覇市消防局	102 (100.0%)	54 (52.9%)	40 (39.2%)	6 (5.9%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	53 (52.0%)	52 (98.1%)	48 (47.1%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	7 (13.2%)	46 (86.8%)	80 (100.0%)	24 (30.0%)	56 (70.0%)
	20万人未満消防本部 合計	111 (100.0%)	72 (64.9%)	22 (19.8%)	10 (9.0%)	5 (4.5%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	111 (100.0%)	79 (71.2%)	52 (65.8%)	31 (27.9%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	8 (16.0%)	42 (84.0%)	82 (100.0%)	13 (15.9%)	69 (84.1%)
	合計	5,821 (100.0%)	2,818 (48.4%)	800 (13.7%)	346 (5.9%)	548 (9.4%)	1,298 (22.3%)	11 (0.2%)	5,821 (100.0%)	5,234 (89.9%)	4,229 (80.8%)	500 (8.6%)	87 (1.5%)	0 (0.0%)	3,088 (100.0%)	792 (25.6%)	2,296 (74.4%)	5,653 (100.0%)	2,128 (37.6%)	3,525 (62.4%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準

又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※

※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※5 本調査は、平成30年9月30日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成30年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成30年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	違反覚知からの経過年数 ※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等												
	重大違反対象物数 ※4		1年未満		1年以上3年未満		3年以上5年未満		5年以上10年未満		10年以上		不明 ※8		是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規 ※6	是正 ※9	継続 ※10	前回調査 ※7	是正 ※11	継続 ※12
	A(O/A)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)												
北海道	576	57	97	68	79	275	0	576	569	473	6	1	0	35	1	34	605	63	542							
青森県	404	54	134	73	49	94	0	404	393	381	11	0	17	0	17	434	47	387								
岩手県	142	17	17	16	31	61	0	142	141	125	1	0	6	0	6	147	11	136								
宮城県	120	13	16	13	12	66	0	120	118	90	2	0	9	1	8	141	29	112								
秋田県	204	14	21	15	44	110	0	204	204	198	0	0	5	1	4	241	41	200								
山形県	83	10	24	5	6	38	0	83	80	73	3	0	10	2	8	101	26	75								
福島県	281	23	71	12	28	147	0	281	265	257	12	4	15	1	14	299	32	267								
茨城県	488	31	51	49	59	298	0	488	465	450	19	4	15	2	13	555	80	475								
栃木県	155	29	17	8	20	81	0	155	155	152	0	0	18	0	18	141	4	137								
群馬県	434	51	43	24	96	218	2	434	422	371	12	0	25	1	24	498	88	410								
埼玉県	399	57	73	59	51	159	0	399	381	381	18	0	39	1	38	432	71	361								
千葉県	296	42	94	18	43	99	0	296	287	266	6	2	27	3	24	306	34	272								
東京都	90	28	31	21	8	2	0	90	84	84	6	0	19	4	15	142	67	75								
神奈川県	82	25	34	2	8	13	0	82	78	77	4	0	11	2	9	108	35	73								
新潟県	557	39	58	54	97	309	0	557	554	531	3	0	34	5	29	593	65	528								
富山県	118	17	16	7	28	50	0	118	118	115	0	0	13	6	7	127	16	111								
石川県	180	13	19	7	20	121	0	180	171	118	8	1	9	2	7	202	29	173								
福井県	82	10	12	8	12	40	0	82	77	74	5	0	5	0	5	99	22	77								
山梨県	185	13	27	12	40	93	0	185	185	176	0	0	7	2	5	200	20	180								
長野県	405	68	47	21	52	217	0	405	389	240	15	1	52	5	47	403	45	358								
岐阜県	1,157	112	108	73	164	700	0	1,157	1,132	1,090	19	6	75	4	71	1,226	140	1,086								
静岡県	546	100	59	50	143	194	0	546	546	472	0	0	71	6	65	587	106	481								
愛知県	1,760	264	242	303	352	572	27	1,760	1,714	1,492	46	0	102	8	94	1,849	183	1,666								
三重県	503	34	75	54	86	251	3	503	503	199	0	0	18	0	18	519	34	485								
滋賀県	424	65	38	43	59	219	0	424	420	302	4	0	57	9	48	416	40	376								
京都府	399	48	54	40	42	211	4	399	326	273	73	0	24	1	23	425	49	376								
大阪府	3,415	199	334	246	421	2,186	29	3,415	3,410	834	4	1	98	0	98	3,720	403	3,317								
兵庫県	438	75	37	29	39	257	1	438	433	420	3	2	57	10	47	480	89	391								
奈良県	294	20	32	29	42	171	0	294	289	282	2	3	14	1	13	347	66	281								

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・防火対象物別)

都道府県名	違反覚知からの経過年数 ※5							(参考)是正指導・是正措置の状況等						(参考)重大違反対象物の是正状況等																								
	重大違反対象物数 ※4		1年未満		1年以上3年未満		3年以上5年未満		5年以上10年未満		10年以上		不明 ※8		是正指導・是正措置中の対象物数		警告前段の行政指導実施中の対象物数		改修期を定めている対象物数		警告対象物数		命令対象物数		告発対象物数		新規 ※6		是正 ※9		継続 ※10		前回調査 ※7		是正 ※11		継続 ※12	
	A(O+R)	B(B/A)	C(G/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/A)	J(J/A)	K(K/A)	L(L/A)	L(L/A)	M(N+O)	N(N/M)	O(O/M)	P(G+R)	Q(Q/P)	R(R/P)																			
和歌山県	175	24	51	27	12	61	0	175	175	170	0	0	0	12	1	11	176	12	164																			
鳥取県	112	5	7	34	37	29	0	112	112	110	0	0	0	1	0	1	122	11	111																			
島根県	33	8	6	2	3	14	0	33	33	23	0	0	0	4	1	3	41	11	30																			
岡山県	597	21	54	57	65	381	19	597	564	210	31	2	0	16	6	10	696	109	587																			
広島県	683	50	43	65	128	395	2	683	682	522	1	0	0	28	0	28	840	185	655																			
山口県	35	9	4	4	3	15	0	35	34	34	1	0	0	3	0	3	35	3	32																			
徳島県	194	20	17	12	8	137	0	194	194	163	0	0	0	7	0	7	193	6	187																			
香川県	414	36	73	167	11	126	1	414	414	406	0	0	0	23	1	22	448	56	392																			
愛媛県	486	24	50	54	98	259	1	486	485	67	1	0	0	7	0	7	516	37	479																			
高知県	80	9	9	9	9	44	0	80	80	68	0	0	0	2	0	2	82	4	78																			
福岡県	394	42	59	32	49	209	3	394	390	324	3	1	0	27	5	22	430	58	372																			
佐賀県	111	23	20	10	7	51	0	111	104	101	6	1	0	18	1	17	109	15	94																			
長崎県	75	7	11	7	7	43	0	75	75	70	0	0	0	5	0	5	81	11	70																			
熊本県	257	53	22	17	27	134	4	257	249	220	8	0	0	25	1	24	272	39	233																			
大分県	21	1	3	0	3	13	1	21	21	17	0	0	0	0	0	0	25	4	21																			
宮崎県	152	18	68	13	8	45	0	152	152	151	0	0	0	6	0	6	157	11	146																			
鹿児島県	191	12	15	26	37	101	0	191	190	186	1	0	0	9	2	7	225	41	184																			
沖縄県	12	4	6	1	0	1	0	12	7	5	5	0	0	5	1	4	13	5	8																			
合計	18,239	1,894	2,399	1,896	2,643	9,310	97	18,239	17,870	12,843	339	29	1	1,085	97	988	19,804	2,553	17,251																			

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条項で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※

※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとにかつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16)の2)項及び(16)の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※5 本調査は、平成30年9月30日を基準日とする。

※6 「新規」は、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。

※7 前回調査は、平成30年3月31日を基準日とする。

※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

※9 「是正」(新規欄)とは、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。

※10 「継続」(新規欄)とは、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

※11 「是正」(前回調査欄)とは、平成30年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間において違反が是正されたものである。

※12 「継続」(前回調査欄)とは、平成30年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4 A	重大違反 対象物数 ※5 B	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%) I(B/A)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
					1年未満 C(C/B)	1年以上 3年未満 D(D/B)	3年以上 5年未満 E(E/B)	5年以上 10年未満 F(F/B)	10年以上 G(G/B)	不明 ※7 H(H/B)		是正指導・ 是正措置中 の対象物数 J(J/B)	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数 K(K/B)	改修期限を 定めている 対象物数 L(L/B)	警告 対象物数 M(M/B)	命令 対象物数 N(N/B)	告発 対象物数 N(N/B)
北海道		屋内消火栓設備	5,815	44 (100.0%)	6 (13.6%)	11 (25.0%)	3 (6.8%)	7 (15.9%)	17 (38.6%)	0 (0.0%)	0.76%	44 (100.0%)	35 (79.5%)	21 (60.0%)	4 (9.1%)	5 (11.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,033	18 (100.0%)	15 (83.3%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	18 (100.0%)	12 (66.7%)	7 (58.3%)	2 (11.1%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	31,456	191 (100.0%)	62 (32.5%)	15 (7.9%)	13 (6.8%)	23 (12.0%)	78 (40.8%)	0 (0.0%)	0.61%	191 (100.0%)	177 (92.7%)	113 (63.8%)	10 (5.2%)	4 (2.1%)	0 (0.0%)
	札幌市消防局	屋内消火栓設備	2,791	7 (100.0%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.25%	7 (100.0%)	3 (42.9%)	3 (100.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,751	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	7 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (100.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,650	11 (100.0%)	8 (72.7%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0.13%	11 (100.0%)	4 (36.4%)	4 (100.0%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)
	函館市消防本部	屋内消火栓設備	230	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	276	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,655	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	236	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	426	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,112	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	とちか広域消防局	屋内消火栓設備	279	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	325	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,223	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	2,279	34 (100.0%)	4 (11.8%)	4 (11.8%)	3 (8.8%)	7 (20.6%)	16 (47.1%)	0 (0.0%)	1.49%	34 (100.0%)	31 (91.2%)	17 (54.8%)	2 (5.9%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	2,255	11 (100.0%)	8 (72.7%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	5 (50.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	16,816	171 (100.0%)	48 (28.1%)	11 (6.4%)	12 (7.0%)	23 (13.5%)	77 (45.0%)	0 (0.0%)	1.02%	171 (100.0%)	165 (96.5%)	102 (61.8%)	4 (2.3%)	2 (1.2%)	0 (0.0%)	
青森県		屋内消火栓設備	1,279	20 (100.0%)	6 (30.0%)	5 (25.0%)	1 (5.0%)	4 (20.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	1.56%	20 (100.0%)	15 (75.0%)	14 (93.3%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,427	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.28%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (33.3%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,403	113 (100.0%)	35 (31.0%)	14 (12.4%)	19 (16.8%)	19 (16.8%)	26 (23.0%)	0 (0.0%)	1.34%	113 (100.0%)	93 (82.3%)	90 (96.8%)	19 (16.8%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
	青森地域広域事務組合	屋内消火栓設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	402	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,145	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合	屋内消火栓設備	360	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	353	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,859	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	224	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	284	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,793	17 (100.0%)	15 (88.2%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0.95%	17 (100.0%)	4 (23.5%)	4 (100.0%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等													
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数			
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)								M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)								K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
岩手県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	410	18 (100.0%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	1 (5.6%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0	4.39%	18 (100.0%)	14 (77.8%)	13 (92.3%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	388	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (25.0%)	1 (0.0%)	0	1.03%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (33.3%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	2,606	93 (100.0%)	17 (18.3%)	14 (15.1%)	18 (19.4%)	19 (20.4%)	25 (26.9%)	0 (0.0%)	0	3.57%	93 (100.0%)	88 (94.6%)	85 (96.6%)	5 (5.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	盛岡地区広域消防組合消防本部	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,327	9 (100.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0	0.68%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
			スプリンクラー設備	1,147	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
			自動火災報知設備	7,667	67 (100.0%)	10 (14.9%)	16 (23.9%)	6 (9.0%)	8 (11.9%)	27 (40.3%)	0 (0.0%)	0	0.87%	67 (100.0%)	59 (88.1%)	34 (57.6%)	7 (10.4%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		盛岡地区広域消防組合消防本部	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	452	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.00%	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
				スプリンクラー設備	477	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.21%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
				自動火災報知設備	2,877	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
20万人未満消防本部 合計			屋内消火栓設備	875	9 (100.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0	1.03%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
			スプリンクラー設備	670	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.00%	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
			自動火災報知設備	4,790	66 (100.0%)	9 (13.6%)	16 (24.2%)	6 (9.1%)	8 (12.1%)	27 (40.9%)	0 (0.0%)	0	1.38%	66 (100.0%)	58 (87.9%)	33 (56.9%)	7 (10.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
宮城県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,628	11 (100.0%)	6 (54.5%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0	0.68%	11 (100.0%)	6 (54.5%)	5 (83.3%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	1,577	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.76%	12 (100.0%)	11 (91.7%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	10,875	63 (100.0%)	58 (92.1%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	3 (4.8%)	0 (0.0%)	0	0.58%	63 (100.0%)	59 (93.7%)	51 (86.4%)	3 (4.8%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	772	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.78%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (66.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	665	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.60%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	4,805	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.12%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	大崎地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	216	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.00%	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	193	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	2.07%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	1,255	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	2.63%	33 (100.0%)	33 (100.0%)	33 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	640	5 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0	0.78%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	719	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.56%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	4,815	24 (100.0%)	19 (79.2%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	0	0.50%	24 (100.0%)	21 (87.5%)	18 (85.7%)	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
秋田県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,176	17 (100.0%)	4 (23.5%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	8 (47.1%)	0 (0.0%)	0	1.45%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	14 (93.3%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	1,104	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	6,090	125 (100.0%)	65 (52.0%)	7 (5.6%)	9 (7.2%)	12 (9.6%)	32 (25.6%)	0 (0.0%)	0	2.05%	125 (100.0%)	119 (95.2%)	114 (95.8%)	5 (4.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	302	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.33%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	319	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.00%	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	1,615	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0.12%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)						

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
山形県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	874	16 (100.0%)	4 (25.0%)	2 (12.5%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	8 (50.0%)	0 (0.0%)	1.83%	16 (100.0%)	14 (87.5%)	13 (92.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	785	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	4,475	123 (100.0%)	64 (52.0%)	7 (5.7%)	9 (7.3%)	12 (9.8%)	31 (25.2%)	0 (0.0%)	2.75%	123 (100.0%)	118 (95.9%)	114 (96.6%)	5 (4.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	山形市消防本部	山形市消防本部	屋内消火栓設備	1,252	17 (100.0%)	4 (23.5%)	6 (35.3%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	1.36%	17 (100.0%)	13 (76.5%)	11 (84.6%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			スプリンクラー設備	942	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			自動火災報知設備	7,128	40 (100.0%)	7 (17.5%)	13 (32.5%)	2 (5.0%)	6 (15.0%)	12 (30.0%)	0 (0.0%)	0.56%	40 (100.0%)	36 (90.0%)	30 (83.3%)	4 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	267	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.37%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
			自動火災報知設備	1,791	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
福島県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	985	16 (100.0%)	4 (25.0%)	6 (37.5%)	3 (18.8%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	1.62%	16 (100.0%)	13 (81.3%)	11 (84.6%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	736	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	5,337	39 (100.0%)	7 (17.9%)	13 (33.3%)	2 (5.1%)	6 (15.4%)	11 (28.2%)	0 (0.0%)	0.73%	39 (100.0%)	36 (92.3%)	30 (83.3%)	3 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	福島市消防本部	福島市消防本部	屋内消火栓設備	1,630	35 (100.0%)	7 (20.0%)	18 (51.4%)	1 (2.9%)	2 (5.7%)	7 (20.0%)	0 (0.0%)	2.15%	35 (100.0%)	29 (82.9%)	25 (86.2%)	3 (8.6%)	3 (8.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			スプリンクラー設備	1,212	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.50%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			自動火災報知設備	10,513	261 (100.0%)	161 (61.7%)	52 (19.9%)	2 (0.8%)	9 (3.4%)	37 (14.2%)	0 (0.0%)	2.48%	261 (100.0%)	236 (90.4%)	211 (89.4%)	18 (6.9%)	7 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	266	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.38%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			スプリンクラー設備	205	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.98%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
			自動火災報知設備	1,505	22 (100.0%)	20 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	1.46%	22 (100.0%)	21 (95.5%)	20 (95.2%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
いわき市消防本部	屋内消火栓設備	233	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
	スプリンクラー設備	250	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
	自動火災報知設備	1,543	41 (100.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.66%	41 (100.0%)	41 (100.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
郡山地方広域消防組合	屋内消火栓設備	289	6 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2.08%	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (100.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	188	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.06%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	1,828	19 (100.0%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	1.04%	19 (100.0%)	4 (21.1%)	4 (100.0%)	8 (42.1%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	842	28 (100.0%)	6 (21.4%)	14 (50.0%)	1 (3.6%)	2 (7.1%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	3.33%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	24 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	569	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	5,637	179 (100.0%)	95 (53.1%)	47 (26.3%)	2 (1.1%)	9 (5.0%)	26 (14.5%)	0 (0.0%)	3.18%	179 (100.0%)	170 (95.0%)	146 (85.9%)	9 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
茨城県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,937	38 (100.0%)	8 (21.1%)	8 (21.1%)	6 (15.8%)	5 (13.2%)	11 (28.9%)	0 (0.0%)	1.96%	38 (100.0%)	32 (84.2%)	31 (96.9%)	5 (13.2%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,944	10 (100.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	10 (100.0%)	6 (60.0%)	5 (83.3%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	13,680	150 (100.0%)	38 (25.3%)	23 (15.3%)	14 (9.3%)	16 (10.7%)	58 (38.7%)	1 (0.7%)	1.10%	150 (100.0%)	135 (90.0%)	123 (91.1%)	11 (7.3%)	4 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率(%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上3年未満		3年以上5年未満			5年以上10年未満		10年以上		不明※7	是正措置・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
東京都	水戸市	屋内消火栓設備	222	5 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (40.0%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	2.25%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,602	8 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0	0	0.50%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	4 (80.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0		
	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	142	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0	0	2.82%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		スプリンクラー設備	113	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0.88%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		自動火災報知設備	1,277	11 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	6 (54.5%)	2 (18.2%)	0	0	0.86%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
	茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,290	8 (100.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0	0	0.62%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0		
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	158	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	1.27%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0			
		スプリンクラー設備	171	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0.58%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0			
		自動火災報知設備	1,280	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0.31%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,241	27 (100.0%)	6 (22.2%)	5 (18.5%)	3 (11.1%)	4 (14.8%)	9 (33.3%)	0	0	2.18%	27 (100.0%)	24 (88.9%)	23 (95.8%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		スプリンクラー設備	1,215	8 (100.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0	0	0.66%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	5 (83.3%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0			
		自動火災報知設備	8,231	119 (100.0%)	28 (23.5%)	19 (16.0%)	12 (10.1%)	10 (8.4%)	49 (41.2%)	1 (0.8%)	0	0	1.45%	119 (100.0%)	109 (91.6%)	101 (92.7%)	7 (5.9%)	3 (2.5%)	0 (0.0%)	0		
栃木県	宇都宮市消防局	屋内消火栓設備	1,409	31 (100.0%)	11 (35.5%)	8 (25.8%)	3 (9.7%)	1 (3.2%)	8 (25.8%)	0	0	2.20%	31 (100.0%)	30 (96.8%)	26 (86.7%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		スプリンクラー設備	1,284	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0	0	0	0.55%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		自動火災報知設備	10,542	72 (100.0%)	35 (48.6%)	10 (13.9%)	1 (1.4%)	6 (8.3%)	20 (27.8%)	0	0	0.68%	72 (100.0%)	71 (98.6%)	67 (94.4%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
	那須地区消防本部	屋内消火栓設備	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	249	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0	0	1.20%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
		スプリンクラー設備	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,897	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0.26%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0			
	群馬県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	853	28 (100.0%)	9 (32.1%)	8 (28.6%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	7 (25.0%)	0	0	3.28%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	24 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0		
			スプリンクラー設備	877	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0	0	0	0.80%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0		
			自動火災報知設備	6,166	67 (100.0%)	31 (46.3%)	9 (13.4%)	1 (1.5%)	6 (9.0%)	20 (29.9%)	0	0	1.09%	67 (100.0%)	67 (100.0%)	63 (94.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0		
	群馬県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,774	23 (100.0%)	11 (47.8%)	3 (13.0%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	4 (17.4%)	0	0	1.30%	23 (100.0%)	20 (87.0%)	16 (80.0%)	2 (8.7%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0		
			スプリンクラー設備	1,941	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	0.21%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0		
			自動火災報知設備	12,502	148 (100.0%)	114 (77.0%)	17 (11.5%)	3 (2.0%)	5 (3.4%)	9 (6.1%)	0	0	1.18%	148 (100.0%)	140 (94.6%)	124 (88.6%)	7 (4.7%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0		

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)							
埼玉県	前橋市消防局	屋内消火栓設備	275	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	335	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	447	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.89%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	2,432	8 (100.0%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	5 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	194	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,115	24 (100.0%)	24 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.15%	24 (100.0%)	21 (87.5%)	21 (100.0%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	199	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.01%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,402	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	771	13 (100.0%)	6 (46.2%)	2 (15.4%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.69%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	5,732	115 (100.0%)	85 (73.9%)	16 (13.9%)	3 (2.6%)	4 (3.5%)	7 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.01%	115 (100.0%)	113 (98.3%)	98 (86.7%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
さいたま市消防局	さいたま市消防局	屋内消火栓設備	4,499	23 (100.0%)	11 (47.8%)	6 (26.1%)	3 (13.0%)	1 (4.3%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	23 (100.0%)	18 (78.3%)	18 (100.0%)	4 (17.4%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	3,430	10 (100.0%)	8 (80.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	27,316	132 (100.0%)	68 (51.5%)	16 (12.1%)	8 (6.1%)	18 (13.6%)	22 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.48%	132 (100.0%)	116 (87.9%)	116 (100.0%)	14 (10.6%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	川口市消防局	屋内消火栓設備	570	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	557	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	4,528	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	春日部市消防本部	屋内消火栓設備	190	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	212	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	1,749	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
上尾市消防本部	屋内消火栓設備	78	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.56%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	自動火災報知設備	832	5 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
上尾市消防本部	屋内消火栓設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	スプリンクラー設備	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	自動火災報知設備	640	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
千葉県	越谷市消防本部	屋内消火栓設備	115	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.87%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,223	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.74%	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	150	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	入間東部地区事務組合	屋内消火栓設備	69	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	767	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0			
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	195	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	埼玉県中央広域消防本部	屋内消火栓設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	1,975	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	5,224	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)			
	埼玉東部消防組合消防局	屋内消火栓設備	156	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.92%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	1,341	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	100	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.00%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	759	7 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.92%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	773	9 (100.0%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.16%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	スプリンクラー設備	1,252	7 (100.0%)	5 (71.4%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	自動火災報知設備	7,151	93 (100.0%)	54 (58.1%)	6 (6.5%)	7 (7.5%)	12 (12.9%)	14 (15.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.30%	93 (100.0%)	88 (94.6%)	88 (100.0%)	5 (5.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
千葉県	屋内消火栓設備	3,420	52 (100.0%)	26 (50.0%)	10 (19.2%)	2 (3.8%)	3 (5.8%)	11 (21.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.52%	52 (100.0%)	43 (82.7%)	40 (93.0%)	8 (15.4%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	スプリンクラー設備	3,693	18 (100.0%)	14 (77.8%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	18 (100.0%)	12 (66.7%)	12 (100.0%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	自動火災報知設備	23,113	255 (100.0%)	108 (42.4%)	47 (18.4%)	7 (2.7%)	12 (4.7%)	81 (31.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.10%	255 (100.0%)	225 (88.2%)	214 (95.1%)	23 (9.0%)	7 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等													
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数			
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)								M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)								K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
東京都	千葉市消防局	屋内消火栓設備	701	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	717	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	3,800	8 (100.0%)	5 (62.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (100.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)						
	市川市消防局	屋内消火栓設備	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		スプリンクラー設備	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		自動火災報知設備	1,231	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)						
	船橋市消防局	屋内消火栓設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		スプリンクラー設備	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		自動火災報知設備	1,858	11 (100.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (50.0%)	6 (54.5%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)						
	松戸市消防局	屋内消火栓設備	238	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	308	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	1,688	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	柏市消防局	屋内消火栓設備	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		スプリンクラー設備	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		自動火災報知設備	1,466	7 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.48%	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)						
	市原市消防局	屋内消火栓設備	135	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.48%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	143	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	1,046	27 (100.0%)	20 (74.1%)	7 (25.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.58%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	26 (96.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	佐倉市八街市酒々井町消防組合	屋内消火栓設備	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
		自動火災報知設備	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0						
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,600	48 (100.0%)	24 (50.0%)	8 (16.7%)	2 (4.2%)	3 (6.3%)	11 (22.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.00%	48 (100.0%)	41 (85.4%)	38 (92.7%)	6 (12.5%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	1,746	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.63%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	11,182	198 (100.0%)	76 (38.4%)	34 (17.2%)	2 (1.0%)	10 (5.1%)	76 (38.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.77%	198 (100.0%)	187 (94.4%)	178 (95.2%)	11 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
東京都	東京消防庁	屋内消火栓設備	6,512	19 (100.0%)	8 (42.1%)	8 (42.1%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	19 (100.0%)	18 (94.7%)	17 (94.4%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	5,875	13 (100.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	13 (100.0%)	11 (84.6%)	11 (100.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	59,255	129 (100.0%)	72 (55.8%)	32 (24.8%)	18 (14.0%)	6 (4.7%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	129 (100.0%)	111 (86.0%)	99 (89.2%)	16 (12.4%)	2 (1.6%)	0 (0.0%)							
	東京消防庁	屋内消火栓設備	6,439	17 (100.0%)	6 (35.3%)	8 (47.1%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	17 (100.0%)	16 (94.1%)	16 (100.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	5,826	13 (100.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	13 (100.0%)	11 (84.6%)	11 (100.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	58,828	110 (100.0%)	55 (50.0%)	30 (27.3%)	18 (16.4%)	6 (5.5%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	110 (100.0%)	92 (83.6%)	92 (100.0%)	16 (14.5%)	2 (1.8%)	0 (0.0%)							

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)							
神奈川県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	73	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.74%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	427	19 (4.5%)	17 (3.9%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.45%	19 (4.5%)	19 (4.5%)	7 (16.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	横浜市消防局	屋内消火栓設備	6,518	16 (0.2%)	7 (0.1%)	6 (0.1%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	16 (0.2%)	13 (0.2%)	11 (0.2%)	2 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	5,301	27 (0.5%)	25 (0.5%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	27 (0.5%)	15 (0.3%)	14 (0.3%)	12 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	32,744	79 (0.2%)	42 (0.1%)	19 (0.1%)	5 (0.0%)	8 (0.0%)	5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	79 (0.2%)	66 (0.2%)	61 (0.2%)	10 (0.0%)	3 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	3,783	7 (0.2%)	2 (0.1%)	4 (0.1%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	7 (0.2%)	5 (0.1%)	5 (0.1%)	1 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	2,493	9 (0.4%)	9 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	9 (0.4%)	9 (0.4%)	9 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	12,661	27 (0.2%)	22 (0.2%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	27 (0.2%)	26 (0.2%)	26 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	841	1 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	664	5 (0.8%)	5 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	5 (0.8%)	5 (0.8%)	5 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	4,787	5 (0.1%)	5 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	5 (0.1%)	4 (0.1%)	4 (0.1%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	426	3 (0.7%)	3 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	3 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	2,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	191	3 (1.6%)	3 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.57%	3 (1.6%)	3 (1.6%)	3 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	261	1 (0.4%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.38%	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	1,615	6 (0.4%)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.37%	6 (0.4%)	5 (0.3%)	5 (0.3%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	123	1 (0.8%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.81%	1 (0.8%)	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	910	16 (1.8%)	1 (0.1%)	6 (0.7%)	5 (0.6%)	4 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.76%	16 (1.8%)	15 (1.7%)	14 (1.5%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
小田原市消防本部	屋内消火栓設備	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	スプリンクラー設備	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	自動火災報知設備	1,401	3 (0.2%)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	3 (0.2%)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	164	1 (0.6%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	1 (0.6%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	スプリンクラー設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	自動火災報知設備	1,523	5 (0.3%)	3 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.1%)	0 (0.0%)	0.33%	5 (0.3%)	3 (0.2%)	3 (0.2%)	2 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	自動火災報知設備	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
新潟県	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	171	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.17%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	145	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.52%	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	954	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	7 (100.0%)	1 (14.3%)	1 (100.0%)	5 (71.4%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)			
	大和市消防本部	屋内消火栓設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	982	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	701	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	613	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	4,421	9 (100.0%)	1 (11.1%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
新潟県	新潟市消防局	屋内消火栓設備	2,189	19 (100.0%)	4 (21.1%)	1 (5.3%)	1 (21.1%)	4 (21.1%)	4 (31.6%)	6 (0.0%)	0 (0.0%)	0.87%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	14 (73.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,657	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	15,248	65 (100.0%)	19 (29.2%)	6 (9.2%)	3 (4.6%)	6 (9.2%)	31 (47.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	65 (100.0%)	64 (98.5%)	60 (93.8%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	598	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	3,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
	上越地域消防事務組合	屋内消火栓設備	308	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	211	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	1,871	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,042	16 (100.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	4 (25.0%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.54%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	8,063	64 (100.0%)	19 (29.7%)	5 (7.8%)	3 (4.7%)	6 (9.4%)	31 (48.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	64 (100.0%)	63 (98.4%)	60 (95.2%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
富山県	富山市消防局	屋内消火栓設備	985	9 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.91%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	7 (87.5%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	907	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	5,449	28 (100.0%)	7 (25.0%)	10 (35.7%)	2 (7.1%)	4 (14.3%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	26 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	富山市消防局	屋内消火栓設備	466	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	364	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)							
石川県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	519	8 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1.54%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	543	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	3,469	28 (100.0%)	7 (25.0%)	10 (35.7%)	2 (7.1%)	4 (14.3%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	0.81%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	26 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	1,113	24 (100.0%)	8 (33.3%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	2.16%	24 (100.0%)	22 (91.7%)	15 (68.2%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	969	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	7,513	90 (100.0%)	26 (28.9%)	4 (4.4%)	4 (4.4%)	21 (23.3%)	35 (38.9%)	0 (0.0%)	1.20%	90 (100.0%)	87 (96.7%)	61 (70.1%)	2 (2.2%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		屋内消火栓設備	358	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	404	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	2,973	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	755	24 (100.0%)	8 (33.3%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	3.18%	24 (100.0%)	22 (91.7%)	15 (68.2%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	565	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	4,540	89 (100.0%)	25 (28.1%)	4 (4.5%)	4 (4.5%)	21 (23.6%)	35 (39.3%)	0 (0.0%)	1.96%	89 (100.0%)	86 (96.6%)	60 (69.8%)	2 (2.2%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
福井県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	811	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0.99%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	5 (83.3%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	582	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	5,883	16 (100.0%)	4 (25.0%)	1 (6.3%)	3 (18.8%)	6 (37.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0.27%	16 (100.0%)	15 (93.8%)	15 (100.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	福井市消防局	屋内消火栓設備	329	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	234	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	2,157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	482	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1.66%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	5 (83.3%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	348	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	3,726	16 (100.0%)	4 (25.0%)	1 (6.3%)	3 (18.8%)	6 (37.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0.43%	16 (100.0%)	15 (93.8%)	15 (100.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
山梨県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	971	28 (100.0%)	7 (25.0%)	6 (21.4%)	2 (7.1%)	8 (28.6%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	2.88%	28 (100.0%)	24 (85.7%)	22 (91.7%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	613	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	6,337	116 (100.0%)	73 (62.9%)	10 (8.6%)	2 (1.7%)	2 (1.7%)	29 (25.0%)	0 (0.0%)	1.83%	116 (100.0%)	82 (70.7%)	82 (100.0%)	34 (29.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	181	5 (100.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.76%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	224	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	2,012	8 (100.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	790	23 (100.0%)	6 (26.1%)	3 (13.0%)	2 (8.7%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	2.91%	23 (100.0%)	21 (91.3%)	19 (90.5%)	1 (4.3%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	389	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	4,325	108 (100.0%)	69 (63.9%)	7 (6.5%)	1 (0.9%)	2 (1.9%)	29 (26.9%)	0 (0.0%)	2.50%	108 (100.0%)	74 (68.5%)	74 (100.0%)	34 (31.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)							
長野県		屋内消火栓設備	3,423	71 (100.0%)	12 (16.9%)	2 (2.8%)	3 (4.2%)	7 (9.9%)	46 (64.8%)	1 (1.4%)	2.07%	71 (100.0%)	68 (95.8%)	36 (52.3%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,609	15 (100.0%)	8 (53.3%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0.93%	15 (100.0%)	14 (93.3%)	12 (85.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	18,578	584 (100.0%)	363 (62.2%)	16 (2.7%)	15 (2.6%)	59 (10.1%)	131 (22.4%)	0 (0.0%)	3.14%	584 (100.0%)	578 (99.0%)	222 (38.4%)	3 (0.5%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	長野市消防局	屋内消火栓設備	504	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	317	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.26%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	2,942	21 (100.0%)	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0.71%	21 (100.0%)	20 (95.2%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	727	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0.83%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	2 (40.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	340	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.88%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	2,842	13 (100.0%)	4 (30.8%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	0.46%	13 (100.0%)	10 (76.9%)	3 (30.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	392	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	2,129	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,800	62 (100.0%)	6 (9.7%)	2 (3.2%)	3 (4.8%)	7 (11.3%)	43 (69.4%)	1 (1.6%)	3.44%	62 (100.0%)	60 (96.8%)	31 (51.7%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	786	8 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1.02%	8 (100.0%)	7 (87.5%)	5 (71.4%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	10,665	546 (100.0%)	335 (61.4%)	14 (2.6%)	15 (2.7%)	59 (10.8%)	123 (22.5%)	0 (0.0%)	5.12%	546 (100.0%)	544 (99.6%)	198 (36.4%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
岐阜県		屋内消火栓設備	1,671	24 (100.0%)	7 (29.2%)	5 (20.8%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	1.44%	24 (100.0%)	18 (75.0%)	15 (83.3%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,460	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	11,904	81 (100.0%)	35 (43.2%)	11 (13.6%)	10 (12.3%)	2 (2.5%)	23 (28.4%)	0 (0.0%)	0.68%	81 (100.0%)	65 (80.2%)	61 (93.8%)	6 (7.4%)	10 (12.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	411	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	388	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	3,230	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	165	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2.42%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	132	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	1,092	13 (100.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	1.19%	13 (100.0%)	8 (61.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,033	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	959	20 (100.0%)	7 (35.0%)	4 (20.0%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	2.09%	20 (100.0%)	17 (85.0%)	15 (88.2%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	807	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	6,549	65 (100.0%)	30 (46.2%)	9 (13.8%)	7 (10.8%)	1 (1.5%)	18 (27.7%)	0 (0.0%)	0.99%	65 (100.0%)	55 (84.6%)	52 (94.5%)	6 (9.2%)	4 (6.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
静岡県		屋内消火栓設備	2,644	21 (100.0%)	10 (47.6%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	5 (23.8%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	0.79%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	2,221	6 (100.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.27%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	20,333	76 (100.0%)	35 (46.1%)	6 (7.9%)	5 (6.6%)	11 (14.5%)	19 (25.0%)	0 (0.0%)	0.37%	76 (100.0%)	74 (97.4%)	70 (94.6%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	静岡市消防局	屋内消火栓設備	620	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	567	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	4,563	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	444	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	448	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	3,589	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,241	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	606	11 (100.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.82%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	325	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	3,565	28 (100.0%)	8 (28.6%)	0 (0.0%)	4 (14.3%)	6 (21.4%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	0.79%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	志太広域事務組合志太消防本部	屋内消火栓設備	136	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.47%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,198	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	862	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	632	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.47%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	509	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.59%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	5,315	33 (100.0%)	16 (48.5%)	3 (9.1%)	1 (3.0%)	4 (12.1%)	9 (27.3%)	0 (0.0%)	0.62%	33 (100.0%)	32 (97.0%)	28 (87.5%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
愛知県		屋内消火栓設備	3,839	57 (100.0%)	22 (38.6%)	6 (10.5%)	7 (12.3%)	7 (12.3%)	15 (26.3%)	0 (0.0%)	1.48%	57 (100.0%)	52 (91.2%)	39 (75.0%)	4 (7.0%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	4,474	28 (100.0%)	22 (78.6%)	2 (7.1%)	2 (7.1%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.63%	28 (100.0%)	16 (57.1%)	16 (100.0%)	12 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	32,945	233 (100.0%)	105 (45.1%)	27 (11.6%)	6 (2.6%)	19 (8.2%)	76 (32.6%)	0 (0.0%)	0.71%	233 (100.0%)	210 (90.1%)	189 (90.0%)	19 (8.2%)	4 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	名古屋消防局	屋内消火栓設備	1,259	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,798	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	10 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		自動火災報知設備	11,910	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	184	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1.09%	2	1	0	0	0	1	0			
	スプリンクラー設備	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,720	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.12%	2	0	0	1	1	0	0			
岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	161	2	0	0	1	0	1	0	0	1.24%	2	2	2	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	150	1	0	0	1	0	0	0	0	0.67%	1	1	1	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,636	1	0	1	0	0	0	0	0	0.06%	1	1	1	0	0	0	0	0			
一宮市消防本部	屋内消火栓設備	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
春日井市消防本部	屋内消火栓設備	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	159	2	2	0	0	0	0	0	0	1.26%	2	0	0	2	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊田市消防本部	屋内消火栓設備	334	1	1	0	0	0	0	0	0	0.30%	1	1	1	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,717	2	1	1	0	0	0	0	0	0.12%	2	1	1	0	1	0	0	0			
知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	979	9	0	2	0	0	7	0	0	0.92%	9	6	6	3	0	0	0	0			
尾三消防本部	屋内消火栓設備	124	1	1	0	0	0	0	0	0	0.81%	1	1	1	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	175	2	2	0	0	0	0	0	0	1.14%	2	2	2	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,161	31	26	4	0	0	1	0	0	2.67%	31	31	31	0	0	0	0	0			
衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	208	2	0	1	0	1	0	0	0	0.96%	2	1	1	1	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	1,947	11	6	1	0	3	1	0	0	0.56%	11	6	6	4	1	0	0	0			
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,211	46	16	5	5	6	14	0	0	3.80%	46	43	31	3	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	1,194	13	8	2	2	0	0	0	0	1.09%	13	12	12	1	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	9,371	174	69	18	4	16	67	0	0	1.86%	174	163	142	10	1	0	0	0			
三重県	屋内消火栓設備	1,369	28	8	6	6	3	5	0	0	2.05%	28	28	23	0	0	0	0	0			
	スプリンクラー設備	1,299	11	6	4	1	0	0	0	0	0.85%	11	10	7	1	0	0	0	0			
	自動火災報知設備	9,767	128	28	15	10	25	48	2	0	1.31%	128	120	104	5	3	0	0	0			

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等												
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数		
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)								N(N/B)	N(N/B)
					A	B																		
滋賀県	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	176	1	1	0	0	0	0	0	0	0.57%	1	0	0	1	0	0	0					
		自動火災報知設備	871	2	0	0	0	1	1	0	0	0.23%	2	0	0	2	0	0	0					
	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	233	1	0	1	0	0	0	0	0	0.43%	1	1	1	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	190	2	1	1	0	0	0	0	0	1.05%	2	2	1	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	1,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
	鈴鹿市消防本部	屋内消火栓設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	902	18	2	4	3	0	9	0	0	2.00%	18	18	17	0	0	0	0					
	津市消防本部	屋内消火栓設備	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	236	1	0	1	0	0	0	0	0	0.42%	1	1	0	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	1,742	6	1	1	0	1	3	0	0	0.34%	6	5	3	1	0	0	0					
	松阪地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	138	2	2	0	0	0	0	0	0	1.45%	2	2	1	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	149	1	1	0	0	0	0	0	0	0.67%	1	1	1	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	1,028	17	12	2	0	3	0	0	0	1.65%	17	12	11	2	3	0	0					
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	503	25	6	5	6	3	5	0	0	4.97%	25	25	21	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	416	6	3	2	1	0	0	0	0	1.44%	6	6	5	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	3,662	85	13	8	7	20	35	2	0	2.32%	85	85	73	0	0	0	0					
滋賀県	大津市消防局	屋内消火栓設備	897	14	3	2	1	4	4	0	0	1.56%	14	9	9	5	0	0	0					
		スプリンクラー設備	877	1	0	0	0	1	0	0	0	0.11%	1	0	0	1	0	0	0					
		自動火災報知設備	7,276	42	21	4	2	6	9	0	0	0.58%	42	29	28	13	0	0	0					
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		スプリンクラー設備	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	1,467	5	5	0	0	0	0	0	0	0.34%	5	5	5	0	0	0	0					
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	202	3	2	1	0	0	0	0	0	1.49%	3	0	0	3	0	0	0					
		スプリンクラー設備	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
		自動火災報知設備	1,548	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52%	8	1	1	7	0	0	0					
東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0						
	スプリンクラー設備	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0						
	自動火災報知設備	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0						

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6					重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等													
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数							
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)									H(H/B)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
					A	B																		
京都府	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	376	11 (100.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	2.93%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	331	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	3,069	29 (100.0%)	8 (27.6%)	4 (13.8%)	2 (6.9%)	6 (20.7%)	9 (31.0%)	0 (0.0%)	0.94%	29 (100.0%)	23 (79.3%)	22 (95.7%)	6 (20.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	京都市消防局	屋内消火栓設備	2,172	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	1,610	11 (100.0%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	22,228	21 (100.0%)	16 (76.2%)	3 (14.3%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0.09%	21 (100.0%)	20 (95.2%)	16 (80.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0							
		スプリンクラー設備	950	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0							
		自動火災報知設備	17,251	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
大阪府	大阪市消防局	屋内消火栓設備	595	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.34%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	660	11 (100.0%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.67%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	4,977	18 (100.0%)	13 (72.2%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0.36%	18 (100.0%)	17 (94.4%)	13 (76.5%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
堺市消防局	屋内消火栓設備	6,100	63 (100.0%)	32 (50.8%)	18 (28.6%)	2 (3.2%)	3 (4.8%)	8 (12.7%)	0 (0.0%)	1.03%	63 (100.0%)	57 (90.5%)	54 (94.7%)	5 (7.9%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)								
	スプリンクラー設備	5,961	45 (100.0%)	39 (86.7%)	1 (2.2%)	3 (6.7%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	45 (100.0%)	44 (97.8%)	37 (84.1%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	自動火災報知設備	39,368	171 (100.0%)	101 (59.1%)	35 (20.5%)	6 (3.5%)	10 (5.8%)	19 (11.1%)	0 (0.0%)	0.43%	171 (100.0%)	158 (92.4%)	154 (97.5%)	11 (6.4%)	2 (1.2%)	0 (0.0%)								
吹田市消防本部	屋内消火栓設備	2,647	36 (100.0%)	23 (63.9%)	11 (30.6%)	1 (2.8%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.36%	36 (100.0%)	35 (97.2%)	35 (100.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	スプリンクラー設備	2,096	7 (100.0%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	自動火災報知設備	16,824	56 (100.0%)	45 (80.4%)	9 (16.1%)	1 (1.8%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	56 (100.0%)	55 (98.2%)	55 (100.0%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
高槻市消防本部	屋内消火栓設備	895	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	スプリンクラー設備	596	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	自動火災報知設備	3,325	9 (100.0%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	9 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (100.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
豊中市消防局	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	スプリンクラー設備	264	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
	自動火災報知設備	1,473	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
吹田市消防本部	屋内消火栓設備	282	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
	スプリンクラー設備	211	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
	自動火災報知設備	1,264	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
高槻市消防本部	屋内消火栓設備	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
	スプリンクラー設備	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								
	自動火災報知設備	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0								

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等							
					1年未満							10年以上	不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)									
			A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)		
	茨木市消防本部	屋内消火栓設備	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
		スプリンクラー設備	138	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	982	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
		スプリンクラー設備	197	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.57%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	876	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	259	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1.93%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	307	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	2,242	25 (100.0%)	3 (12.0%)	6 (24.0%)	2 (8.0%)	3 (12.0%)	11 (44.0%)	0 (0.0%)	1.12%	25 (100.0%)	23 (92.0%)	23 (100.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)		
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	163	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.61%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	185	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.08%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	1,143	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	361	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
		スプリンクラー設備	400	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	2,088	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	柏原羽曳野藤井寺消防組合	屋内消火栓設備	80	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.25%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	162	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.09%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	883	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	174	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.57%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	212	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
		自動火災報知設備	1,067	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.37%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	733	15 (100.0%)	8 (53.3%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	2.05%	15 (100.0%)	13 (86.7%)	10 (76.9%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	1,024	15 (100.0%)	13 (86.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.46%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	11 (73.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	6,025	61 (100.0%)	39 (63.9%)	15 (24.6%)	1 (1.6%)	3 (4.9%)	3 (4.9%)	0 (0.0%)	1.01%	61 (100.0%)	58 (95.1%)	55 (94.8%)	2 (3.3%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)		
兵庫県		屋内消火栓設備	5,826	13 (100.0%)	7 (53.8%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0.22%	13 (100.0%)	10 (76.9%)	10 (100.0%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	3,347	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	5 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	21,250	85 (100.0%)	44 (51.8%)	17 (20.0%)	5 (5.9%)	2 (2.4%)	17 (20.0%)	0 (0.0%)	0.40%	85 (100.0%)	77 (90.6%)	59 (76.6%)	6 (7.1%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)		
	神戸市消防局	屋内消火栓設備	866	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.46%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
		スプリンクラー設備	995	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)		
		自動火災報知設備	5,803	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)		

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)
奈良県	姫路市消防局	屋内消火栓設備	3,105	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	374	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	328	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	201	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.00%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	272	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.37%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,958	12 (100.0%)	5 (41.7%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	明石市消防局	屋内消火栓設備	162	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,461	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	154	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,192	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	719	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,132	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	1,076	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	8,725	59 (100.0%)	28 (47.5%)	7 (11.9%)	5 (8.5%)	2 (3.4%)	17 (28.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	59 (100.0%)	57 (96.6%)	39 (68.4%)	1 (1.7%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	
奈良市消防局	屋内消火栓設備	960	5 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	929	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	6,495	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	
	屋内消火栓設備	268	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	244	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.23%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	自動火災報知設備	1,776	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	
奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	661	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	スプリンクラー設備	635	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	
	自動火災報知設備	4,412	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6					重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等							
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)									H(H/B)
和歌山県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	31	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.23%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	307	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	和歌山市消防局	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	731	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.41%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	981	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
			自動火災報知設備	5,973	15 (100.0%)	4 (26.7%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0.25%	15 (100.0%)	12 (80.0%)	9 (75.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	227	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
			スプリンクラー設備	425	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
			自動火災報知設備	2,021	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
鳥取県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	504	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.60%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	556	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	3,952	15 (100.0%)	4 (26.7%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0.38%	15 (100.0%)	12 (80.0%)	9 (75.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	583	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	540	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	4,595	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	230	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	197	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
			自動火災報知設備	1,589	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
	スプリンクラー設備	213	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
	自動火災報知設備	2,186	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
	スプリンクラー設備	130	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.77%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	自動火災報知設備	820	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0		
島根県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	754	7 (100.0%)	3 (42.9%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.93%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	5 (83.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	741	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	5,173	27 (100.0%)	19 (70.4%)	5 (18.5%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	27 (100.0%)	25 (92.6%)	24 (96.0%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	松江市消防本部	屋内消火栓設備	223	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	242	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	1,527	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等												
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数			
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
					A	B																		
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	531	5 (100.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.94%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	3 (75.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	499	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		自動火災報知設備	3,646	27 (100.0%)	19 (70.4%)	5 (18.5%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.74%	27 (100.0%)	25 (92.6%)	24 (96.6%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
岡山県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	2,311	14 (100.0%)	6 (42.9%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	8 (61.5%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	1,742	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	10,248	62 (100.0%)	24 (38.7%)	19 (30.6%)	4 (6.5%)	2 (3.2%)	13 (21.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	62 (100.0%)	60 (96.8%)	25 (41.7%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	岡山市消防局	屋内消火栓設備	1,328	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	694	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	3,776	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	283	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.41%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	355	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	2,263	20 (100.0%)	1 (5.0%)	13 (65.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.88%	20 (100.0%)	19 (95.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	700	9 (100.0%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.29%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	693	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	4,209	38 (100.0%)	21 (55.3%)	4 (10.5%)	0 (0.0%)	2 (5.3%)	11 (28.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	38 (100.0%)	38 (100.0%)	22 (57.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
広島県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	2,143	14 (100.0%)	4 (28.6%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (28.6%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	12 (92.3%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
		スプリンクラー設備	2,126	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	15,071	64 (100.0%)	12 (18.8%)	10 (15.6%)	0 (0.0%)	10 (15.6%)	32 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	64 (100.0%)	59 (92.2%)	59 (100.0%)	5 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	広島市消防局	屋内消火栓設備	865	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	837	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	6,170	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	呉市消防局	屋内消火栓設備	214	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.87%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	162	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.23%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	1,234	18 (100.0%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	10 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.46%	18 (100.0%)	17 (94.4%)	17 (100.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	139	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		スプリンクラー設備	178	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
		自動火災報知設備	1,114	8 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	5 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	485	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	スプリンクラー設備	432	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.00%	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						
	自動火災報知設備	2,844	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)						

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
山口県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	440	10 (100.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	2.27%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	517	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	3,709	32 (100.0%)	4 (12.5%)	5 (15.6%)	0 (0.0%)	5 (15.6%)	18 (56.3%)	0 (0.0%)	0.86%	32 (100.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	下関市消防局	屋内消火栓設備	916	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.33%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	7,390	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0.08%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	191	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		スプリンクラー設備	246	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,389	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	107	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.87%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
		スプリンクラー設備	187	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0				
		自動火災報知設備	1,099	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.18%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
徳島県	屋内消火栓設備	618	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	765	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0					
	自動火災報知設備	4,902	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.08%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
徳島市消防局	屋内消火栓設備	911	17 (100.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	1 (5.9%)	10 (58.8%)	0 (0.0%)	1.87%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	8 (47.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	782	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.38%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	5,154	80 (100.0%)	29 (36.3%)	4 (5.0%)	7 (8.8%)	4 (5.0%)	36 (45.0%)	0 (0.0%)	1.55%	80 (100.0%)	77 (96.3%)	55 (71.4%)	3 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	302	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1.99%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	277	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	2,204	20 (100.0%)	5 (25.0%)	1 (5.0%)	1 (5.0%)	1 (5.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	0.91%	20 (100.0%)	17 (85.0%)	17 (100.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
香川県	屋内消火栓設備	609	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	1.81%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	505	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	2,950	60 (100.0%)	24 (40.0%)	3 (5.0%)	6 (10.0%)	3 (5.0%)	24 (40.0%)	0 (0.0%)	2.03%	60 (100.0%)	60 (100.0%)	38 (63.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
高松市消防局	屋内消火栓設備	887	18 (100.0%)	1 (5.6%)	4 (22.2%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	9 (50.0%)	0 (0.0%)	2.03%	18 (100.0%)	13 (72.2%)	12 (92.3%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	799	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.38%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	5,743	87 (100.0%)	17 (19.5%)	21 (24.1%)	11 (12.6%)	3 (3.4%)	35 (40.2%)	0 (0.0%)	1.51%	87 (100.0%)	75 (86.2%)	73 (97.3%)	11 (12.6%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	屋内消火栓設備	471	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.64%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	スプリンクラー設備	383	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					
	自動火災報知設備	2,715	23 (100.0%)	7 (30.4%)	7 (30.4%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.85%	23 (100.0%)	17 (73.9%)	17 (100.0%)	5 (21.7%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)					

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正措置・是正措置の状況等													
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正措置 中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数			
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)								M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)
					A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)															
愛媛県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	416	15 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	3.61%	15 (100.0%)	12 (80.0%)	11 (91.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	416	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	3,028	64 (100.0%)	10 (15.6%)	14 (21.9%)	2 (3.1%)	3 (4.7%)	35 (54.7%)	0 (0.0%)	2.11%	64 (100.0%)	58 (90.6%)	56 (96.6%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	松山市消防局	屋内消火栓設備	1,338	33 (100.0%)	3 (9.1%)	5 (15.2%)	10 (30.3%)	8 (24.2%)	7 (21.2%)	0 (0.0%)	2.47%	33 (100.0%)	32 (97.0%)	8 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	1,424	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0							
		自動火災報知設備	8,292	146 (100.0%)	32 (21.9%)	11 (7.5%)	18 (12.3%)	32 (21.9%)	53 (36.3%)	0 (0.0%)	1.76%	146 (100.0%)	139 (95.2%)	56 (40.3%)	6 (4.1%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		屋内消火栓設備	600	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	583	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0							
		自動火災報知設備	2,927	10 (100.0%)	6 (60.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0.34%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	738	30 (100.0%)	1 (3.3%)	4 (13.3%)	10 (33.3%)	8 (26.7%)	7 (23.3%)	0 (0.0%)	4.07%	30 (100.0%)	30 (100.0%)	6 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
	スプリンクラー設備	841	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0								
	自動火災報知設備	5,365	136 (100.0%)	26 (19.1%)	9 (6.6%)	18 (13.2%)	32 (23.5%)	51 (37.5%)	0 (0.0%)	2.53%	136 (100.0%)	131 (96.3%)	48 (36.6%)	5 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)								
高知県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	762	8 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1.05%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	686	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	4,512	58 (100.0%)	14 (24.1%)	8 (13.8%)	3 (5.2%)	21 (36.2%)	12 (20.7%)	0 (0.0%)	1.29%	58 (100.0%)	56 (96.6%)	55 (98.2%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	高知市消防局	屋内消火栓設備	423	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.71%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	292	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	2,098	33 (100.0%)	3 (9.1%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	18 (54.5%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	1.57%	33 (100.0%)	31 (93.9%)	31 (100.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	339	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1.47%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	394	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	2,414	25 (100.0%)	11 (44.0%)	2 (8.0%)	2 (8.0%)	3 (12.0%)	7 (28.0%)	0 (0.0%)	1.04%	25 (100.0%)	25 (100.0%)	24 (96.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
福岡県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	4,033	23 (100.0%)	12 (52.2%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	4 (17.4%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0.57%	23 (100.0%)	23 (100.0%)	20 (87.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	4,413	13 (100.0%)	10 (76.9%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	13 (100.0%)	12 (92.3%)	11 (91.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	25,212	86 (100.0%)	43 (50.0%)	16 (18.6%)	9 (10.5%)	8 (9.3%)	9 (10.5%)	1 (1.2%)	0.34%	86 (100.0%)	80 (93.0%)	73 (91.3%)	5 (5.8%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	北九州市消防局	屋内消火栓設備	737	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.41%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	936	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	5,082	29 (100.0%)	17 (58.6%)	4 (13.8%)	5 (17.2%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	0.57%	29 (100.0%)	28 (96.6%)	27 (96.4%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
	福岡市消防局	屋内消火栓設備	1,582	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		スプリンクラー設備	1,180	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							
		自動火災報知設備	7,582	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)							

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6					重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等							
					1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数	
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)									H(H/B)
佐賀県	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	377	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.33%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	409	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,268	12 (100.0%)	3 (25.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.53%	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	春日・大野城・那珂川消防本部	屋内消火栓設備	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	130	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.77%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	954	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	1,228	13 (100.0%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1.06%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,758	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	9,326	40 (100.0%)	18 (45.0%)	8 (20.0%)	4 (10.0%)	4 (10.0%)	6 (15.0%)	0 (0.0%)	0.43%	40 (100.0%)	39 (97.5%)	33 (84.4%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
佐賀県	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	742	8 (100.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.08%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,090	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	5,218	33 (100.0%)	15 (45.5%)	7 (21.2%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	0.63%	33 (100.0%)	27 (81.8%)	27 (100.0%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	302	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		スプリンクラー設備	399	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	1,888	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	長崎県	長崎市消防局	屋内消火栓設備	440	8 (100.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.82%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	691	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.87%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	3,330	32 (100.0%)	14 (43.8%)	7 (21.9%)	0 (0.0%)	5 (15.6%)	6 (18.8%)	0 (0.0%)	0.96%	32 (100.0%)	27 (84.4%)	27 (100.0%)	5 (15.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	1,223	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.41%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	2 (50.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,402	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	9,904	47 (100.0%)	11 (23.4%)	1 (2.1%)	3 (6.4%)	14 (29.8%)	18 (38.3%)	0 (0.0%)	0.47%	47 (100.0%)	46 (97.9%)	38 (82.6%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	447	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	464	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,880	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	長崎県	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	220	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
			スプリンクラー設備	300	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.67%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	2,073	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	306	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	260	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
		自動火災報知設備	2,444	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.12%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	職務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等										
					1年未満		1年以上 3年未満		3年以上 5年未満			5年以上 10年未満		10年以上		不明 ※7	是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
					C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)		I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)							
熊本県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	250	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.80%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,507	38 (100.0%)	7 (18.4%)	0 (0.0%)	3 (7.9%)	11 (28.9%)	17 (44.7%)	0 (0.0%)	0	0	1.52%	38 (100.0%)	37 (97.4%)	32 (86.5%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
	熊本市消防局	屋内消火栓設備	1,408	19 (100.0%)	8 (42.1%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0	1.35%	19 (100.0%)	17 (89.5%)	10 (58.8%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,995	11 (100.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.55%	11 (100.0%)	7 (63.6%)	6 (55.7%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	16,006	309 (100.0%)	272 (88.0%)	6 (1.9%)	4 (1.3%)	6 (1.9%)	18 (5.8%)	3 (1.0%)	0	1.93%	309 (100.0%)	295 (95.5%)	286 (96.9%)	14 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	430	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0	0.70%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	697	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.72%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	8,291	19 (100.0%)	18 (94.7%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.23%	19 (100.0%)	16 (31.6%)	6 (100.0%)	6 (68.4%)	13 (68.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
大分県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	978	16 (100.0%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	3 (18.8%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0	1.64%	16 (100.0%)	15 (93.8%)	8 (53.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,298	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.46%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (66.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	7,715	290 (100.0%)	254 (87.6%)	5 (1.7%)	4 (1.4%)	6 (2.1%)	18 (6.2%)	3 (1.0%)	0	3.76%	290 (100.0%)	289 (99.7%)	280 (96.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	大分市消防局	屋内消火栓設備	998	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.30%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	7,886	38 (100.0%)	12 (31.6%)	6 (15.8%)	2 (5.3%)	7 (18.4%)	11 (28.9%)	0 (0.0%)	0	0.48%	38 (100.0%)	38 (100.0%)	32 (84.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	2,437	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.25%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
宮崎県	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	697	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.43%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		自動火災報知設備	5,449	32 (100.0%)	9 (28.1%)	3 (9.4%)	2 (6.3%)	7 (21.9%)	11 (34.4%)	0 (0.0%)	0	0.59%	32 (100.0%)	32 (100.0%)	26 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	927	10 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0	1.08%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		スプリンクラー設備	1,345	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.89%	12 (100.0%)	5 (41.7%)	4 (80.0%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	7,118	33 (100.0%)	7 (21.2%)	5 (15.2%)	1 (3.0%)	4 (12.1%)	16 (48.5%)	0 (0.0%)	0	0.46%	33 (100.0%)	33 (100.0%)	29 (87.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0			
		スプリンクラー設備	529	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	1.32%	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
		自動火災報知設備	2,890	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)			
20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	571	10 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0	1.75%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	スプリンクラー設備	816	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0.61%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				
	自動火災報知設備	4,228	32 (100.0%)	7 (21.9%)	4 (12.5%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	16 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0.76%	32 (100.0%)	32 (100.0%)	28 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)				

重大違反対象物※1の状況※2(特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大違反率(%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等						
					違反覚知からの経過年数 ※6							是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7								
A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)	M(M/B)	N(N/B)	N(N/B)				
鹿児島県	鹿儿岛市消防局	屋内消火栓設備	1,249	11 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0.88%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,978	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (50.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,657	52 (100.0%)	4 (7.7%)	4 (7.7%)	6 (11.5%)	10 (19.2%)	28 (53.8%)	0 (0.0%)	0	0.49%	52 (100.0%)	48 (92.3%)	44 (91.7%)	3 (5.8%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)
	20万人未満消防本部 合計	屋内消火栓設備	886	11 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	1.24%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	1,343	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.15%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	7,178	52 (100.0%)	4 (7.7%)	4 (7.7%)	6 (11.5%)	10 (19.2%)	28 (53.8%)	0 (0.0%)	0	0.72%	52 (100.0%)	48 (92.3%)	44 (91.7%)	3 (5.8%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)
	沖縄県	那覇市消防局	屋内消火栓設備	1,066	20 (100.0%)	14 (70.0%)	4 (20.0%)	4 (5.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.88%	20 (100.0%)	13 (65.0%)	13 (100.0%)	5 (25.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)
			スプリンクラー設備	1,222	32 (100.0%)	21 (65.6%)	3 (9.4%)	7 (21.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	2.62%	32 (100.0%)	8 (25.0%)	6 (75.0%)	24 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
			自動火災報知設備	9,986	178 (100.0%)	99 (55.6%)	59 (33.1%)	12 (6.7%)	7 (3.9%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0	1.78%	178 (100.0%)	116 (65.2%)	90 (77.6%)	60 (33.7%)	2 (1.1%)
20万人未満消防本部 合計		屋内消火栓設備	336	11 (100.0%)	7 (63.6%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.27%	11 (100.0%)	7 (63.6%)	7 (100.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	277	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.44%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	2,391	94 (100.0%)	47 (50.0%)	39 (41.5%)	6 (6.4%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.93%	94 (100.0%)	48 (51.1%)	47 (97.9%)	45 (47.9%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	
合計		屋内消火栓設備	98,128	958 (100.0%)	299 (31.2%)	190 (19.8%)	101 (10.5%)	115 (12.0%)	252 (26.3%)	1 (0.1%)	0.98%	958 (100.0%)	837 (87.4%)	667 (79.7%)	96 (10.0%)	25 (2.6%)	0 (0.0%)	
		スプリンクラー設備	90,140	367 (100.0%)	274 (74.7%)	38 (10.4%)	25 (6.8%)	19 (5.2%)	10 (2.7%)	1 (0.3%)	0.41%	367 (100.0%)	270 (73.6%)	231 (85.6%)	88 (24.0%)	9 (2.5%)	0 (0.0%)	
		自動火災報知設備	655,996	4,889 (100.0%)	2,371 (48.5%)	638 (13.0%)	264 (5.4%)	458 (9.4%)	1,151 (23.5%)	7 (0.1%)	0.75%	4,889 (100.0%)	4,447 (91.0%)	3,579 (80.5%)	375 (7.7%)	67 (1.4%)	0 (0.0%)	

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準

又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※

※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災

報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※6 本調査は、平成30年9月30日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(G/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
北海道	屋内消火栓設備	19,048	358 (100.0%)	36 (10.1%)	57 (15.9%)	36 (10.1%)	49 (13.7%)	180 (50.3%)	0 (0.0%)	1.88%	358 (100.0%)	353 (98.6%)	304 (86.1%)	4 (1.1%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	2,140	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	78,202	409 (100.0%)	45 (11.0%)	65 (15.9%)	56 (13.7%)	57 (13.9%)	186 (45.5%)	0 (0.0%)	0.52%	409 (100.0%)	404 (98.8%)	340 (84.2%)	4 (1.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
青森県	屋内消火栓設備	3,538	270 (100.0%)	34 (12.6%)	96 (35.6%)	48 (17.8%)	30 (11.1%)	62 (23.0%)	0 (0.0%)	7.63%	270 (100.0%)	264 (97.8%)	257 (97.3%)	6 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	9,857	299 (100.0%)	34 (11.4%)	102 (34.1%)	60 (20.1%)	34 (11.4%)	69 (23.1%)	0 (0.0%)	3.03%	299 (100.0%)	290 (97.0%)	282 (97.2%)	9 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岩手県	屋内消火栓設備	4,233	89 (100.0%)	13 (14.6%)	10 (11.2%)	13 (14.6%)	19 (21.3%)	34 (38.2%)	0 (0.0%)	2.10%	89 (100.0%)	89 (100.0%)	79 (88.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	10,751	96 (100.0%)	10 (10.4%)	12 (12.5%)	9 (9.4%)	21 (21.9%)	44 (45.8%)	0 (0.0%)	0.89%	96 (100.0%)	95 (99.0%)	85 (89.5%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮城県	屋内消火栓設備	6,756	70 (100.0%)	8 (11.4%)	7 (10.0%)	9 (12.9%)	9 (12.9%)	37 (52.9%)	0 (0.0%)	1.04%	70 (100.0%)	69 (98.6%)	57 (82.6%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	326	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	18,927	89 (100.0%)	11 (12.4%)	14 (15.7%)	9 (10.1%)	8 (9.0%)	47 (52.8%)	0 (0.0%)	0.47%	89 (100.0%)	87 (97.8%)	66 (75.9%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
秋田県	屋内消火栓設備	2,607	131 (100.0%)	10 (7.6%)	12 (9.2%)	8 (6.1%)	31 (23.7%)	70 (53.4%)	0 (0.0%)	5.02%	131 (100.0%)	131 (100.0%)	127 (96.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	7,573	134 (100.0%)	5 (3.7%)	18 (13.4%)	9 (6.7%)	30 (22.4%)	72 (53.7%)	0 (0.0%)	1.77%	134 (100.0%)	134 (100.0%)	128 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
山形県	屋内消火栓設備	3,057	59 (100.0%)	6 (10.2%)	17 (28.8%)	4 (6.8%)	5 (8.5%)	27 (45.8%)	0 (0.0%)	1.93%	59 (100.0%)	56 (94.9%)	50 (89.3%)	3 (5.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	9,409	46 (100.0%)	5 (10.9%)	14 (30.4%)	3 (6.5%)	4 (8.7%)	20 (43.5%)	0 (0.0%)	0.49%	46 (100.0%)	44 (95.7%)	41 (93.2%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福島県	屋内消火栓設備	5,067	196 (100.0%)	15 (7.7%)	51 (26.0%)	10 (5.1%)	22 (11.2%)	98 (50.0%)	0 (0.0%)	3.87%	196 (100.0%)	181 (92.3%)	175 (96.7%)	11 (5.6%)	4 (2.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	15,794	202 (100.0%)	17 (8.4%)	45 (22.3%)	6 (3.0%)	16 (7.9%)	118 (58.4%)	0 (0.0%)	1.28%	202 (100.0%)	189 (93.6%)	184 (97.4%)	10 (5.0%)	3 (1.5%)	0 (0.0%)
茨城県	屋内消火栓設備	7,854	289 (100.0%)	19 (6.6%)	25 (8.7%)	35 (12.1%)	36 (12.5%)	174 (60.2%)	0 (0.0%)	3.68%	289 (100.0%)	273 (94.5%)	266 (97.4%)	13 (4.5%)	3 (1.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	24,670	373 (100.0%)	19 (5.1%)	40 (10.7%)	30 (8.0%)	41 (11.0%)	243 (65.1%)	0 (0.0%)	1.51%	373 (100.0%)	352 (94.4%)	344 (97.7%)	18 (4.8%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)
栃木県	屋内消火栓設備	5,114	96 (100.0%)	21 (21.9%)	10 (10.4%)	5 (5.2%)	12 (12.5%)	48 (50.0%)	0 (0.0%)	1.88%	96 (100.0%)	96 (100.0%)	94 (97.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	16,662	116 (100.0%)	19 (16.4%)	13 (11.2%)	5 (4.3%)	17 (14.7%)	62 (53.4%)	0 (0.0%)	0.70%	116 (100.0%)	116 (100.0%)	113 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県	屋内消火栓設備	6,533	293 (100.0%)	33 (11.3%)	30 (10.2%)	14 (4.8%)	62 (21.2%)	152 (51.9%)	2 (0.7%)	4.48%	293 (100.0%)	281 (95.9%)	250 (89.0%)	12 (4.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	113	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.88%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	18,208	291 (100.0%)	34 (11.7%)	29 (10.0%)	15 (5.2%)	61 (21.0%)	151 (51.9%)	1 (0.3%)	1.60%	291 (100.0%)	282 (96.9%)	242 (85.8%)	9 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
埼玉県	屋内消火栓設備	17,413	287 (100.0%)	46 (16.0%)	47 (16.4%)	45 (15.7%)	45 (15.7%)	104 (36.2%)	0 (0.0%)	1.65%	287 (100.0%)	273 (95.1%)	273 (100.0%)	14 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	53,789	251 (100.0%)	34 (13.5%)	54 (21.5%)	42 (16.7%)	24 (9.6%)	97 (38.6%)	0 (0.0%)	0.47%	251 (100.0%)	241 (96.0%)	241 (100.0%)	10 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
千葉県	屋内消火栓設備	14,861	164 (100.0%)	26 (15.9%)	44 (26.8%)	9 (5.5%)	24 (14.6%)	61 (37.2%)	0 (0.0%)	1.10%	164 (100.0%)	158 (96.3%)	147 (93.0%)	4 (2.4%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)
	スプリンクラー設備	675	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	43,027	227 (100.0%)	33 (14.5%)	70 (30.8%)	12 (5.3%)	35 (15.4%)	77 (33.9%)	0 (0.0%)	0.53%	227 (100.0%)	221 (97.4%)	205 (92.8%)	4 (1.8%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)
東京都	屋内消火栓設備	35,942	33 (100.0%)	11 (33.3%)	12 (36.4%)	6 (18.2%)	3 (9.1%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0.09%	33 (100.0%)	29 (87.9%)	29 (100.0%)	4 (12.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	6,931	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	129,884	69 (100.0%)	20 (29.0%)	27 (39.1%)	16 (23.2%)	5 (7.2%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0.05%	69 (100.0%)	67 (97.1%)	67 (100.0%)	2 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
神奈川県	屋内消火栓設備	25,476	56 (100.0%)	14 (25.0%)	29 (51.8%)	2 (3.6%)	4 (7.1%)	7 (12.5%)	0 (0.0%)	0.22%	56 (100.0%)	52 (92.9%)	52 (100.0%)	4 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1,833	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	77,818	51 (100.0%)	19 (37.3%)	19 (37.3%)	1 (2.0%)	4 (7.8%)	8 (15.7%)	0 (0.0%)	0.07%	51 (100.0%)	50 (98.0%)	49 (98.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
新潟県	屋内消火栓設備	7,517	350 (100.0%)	30 (8.6%)	41 (11.7%)	26 (7.4%)	55 (15.7%)	198 (56.6%)	0 (0.0%)	4.66%	350 (100.0%)	348 (99.4%)	332 (95.4%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	20,669	361 (100.0%)	29 (8.0%)	33 (9.1%)	37 (10.2%)	64 (17.7%)	198 (54.8%)	0 (0.0%)	1.75%	361 (100.0%)	358 (99.2%)	342 (95.5%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
富山県	屋内消火栓設備	4,085	77 (100.0%)	11 (14.3%)	13 (16.9%)	6 (7.8%)	19 (24.7%)	28 (36.4%)	0 (0.0%)	1.88%	77 (100.0%)	77 (100.0%)	75 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	45	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	11,710	85 (100.0%)	11 (12.9%)	7 (8.2%)	4 (4.7%)	20 (23.5%)	43 (50.6%)	0 (0.0%)	0.73%	85 (100.0%)	85 (100.0%)	82 (96.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
石川県	屋内消火栓設備	3,691	123 (100.0%)	6 (4.9%)	17 (13.8%)	6 (4.9%)	11 (8.9%)	83 (67.5%)	0 (0.0%)	3.33%	123 (100.0%)	115 (93.5%)	80 (69.6%)	7 (5.7%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	49	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	11,732	122 (100.0%)	13 (10.7%)	12 (9.8%)	4 (3.3%)	12 (9.8%)	81 (66.4%)	0 (0.0%)	1.04%	122 (100.0%)	116 (95.1%)	79 (68.1%)	6 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福井県	屋内消火栓設備	2,836	58 (100.0%)	7 (12.1%)	12 (20.7%)	4 (6.9%)	12 (20.7%)	23 (39.7%)	0 (0.0%)	2.05%	58 (100.0%)	55 (94.8%)	53 (96.4%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	29	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	8,650	51 (100.0%)	5 (9.8%)	7 (13.7%)	6 (11.8%)	5 (9.8%)	28 (54.9%)	0 (0.0%)	0.59%	51 (100.0%)	47 (92.2%)	44 (93.6%)	4 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県	屋内消火栓設備	2,029	109 (100.0%)	7 (6.4%)	19 (17.4%)	9 (8.3%)	29 (26.6%)	45 (41.3%)	0 (0.0%)	5.37%	109 (100.0%)	109 (100.0%)	105 (96.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	22	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	6,764	130 (100.0%)	7 (5.4%)	18 (13.8%)	6 (4.6%)	25 (19.2%)	74 (56.9%)	0 (0.0%)	1.92%	130 (100.0%)	130 (100.0%)	123 (94.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県	屋内消火栓設備	6,726	251 (100.0%)	44 (17.5%)	33 (13.1%)	13 (5.2%)	25 (10.0%)	136 (54.2%)	0 (0.0%)	3.73%	251 (100.0%)	243 (96.8%)	160 (65.8%)	7 (2.8%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	72	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	20,037	258 (100.0%)	33 (12.8%)	24 (9.3%)	15 (5.8%)	38 (14.7%)	148 (57.4%)	0 (0.0%)	1.29%	258 (100.0%)	246 (95.3%)	147 (59.8%)	12 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
岐阜県	屋内消火栓設備	7,164	711 (100.0%)	79 (11.1%)	73 (10.3%)	52 (7.3%)	91 (12.8%)	416 (58.5%)	0 (0.0%)	9.92%	711 (100.0%)	691 (97.2%)	659 (95.4%)	15 (2.1%)	5 (0.7%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	132	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2.27%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	21,497	871 (100.0%)	70 (8.0%)	73 (8.4%)	53 (6.1%)	121 (13.9%)	554 (63.6%)	0 (0.0%)	4.05%	871 (100.0%)	851 (97.7%)	831 (97.6%)	16 (1.8%)	4 (0.5%)	0 (0.0%)
静岡県	屋内消火栓設備	11,827	423 (100.0%)	72 (17.0%)	47 (11.1%)	38 (9.0%)	108 (25.5%)	158 (37.4%)	0 (0.0%)	3.58%	423 (100.0%)	423 (100.0%)	369 (87.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	303	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	37,025	275 (100.0%)	52 (18.9%)	29 (10.5%)	28 (10.2%)	74 (26.9%)	92 (33.5%)	0 (0.0%)	0.74%	275 (100.0%)	275 (100.0%)	229 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県	屋内消火栓設備	27,314	1,115 (100.0%)	191 (17.1%)	161 (14.4%)	171 (15.3%)	223 (20.0%)	362 (32.5%)	7 (0.6%)	4.08%	1,115 (100.0%)	1,082 (97.0%)	939 (86.8%)	33 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	2,134	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	85,028	1,098 (100.0%)	151 (13.8%)	142 (12.9%)	193 (17.6%)	218 (19.9%)	370 (33.7%)	24 (2.2%)	1.29%	1,098 (100.0%)	1,074 (97.8%)	929 (86.5%)	24 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
三重県	屋内消火栓設備	5,482	329 (100.0%)	21 (6.4%)	62 (18.8%)	33 (10.0%)	60 (18.2%)	152 (46.2%)	1 (0.3%)	6.00%	329 (100.0%)	329 (100.0%)	127 (38.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	171	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	17,679	374 (100.0%)	19 (5.1%)	50 (13.4%)	38 (10.2%)	63 (16.8%)	202 (54.0%)	2 (0.5%)	2.12%	374 (100.0%)	374 (100.0%)	129 (34.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
滋賀県	屋内消火栓設備	5,166	225 (100.0%)	46 (20.4%)	21 (9.3%)	25 (11.1%)	23 (10.2%)	110 (48.9%)	0 (0.0%)	4.36%	225 (100.0%)	221 (98.2%)	174 (78.7%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	198	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00%	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	自動火災報知設備	15,268	301 (100.0%)	35 (11.6%)	25 (8.3%)	30 (10.0%)	42 (14.0%)	169 (56.1%)	0 (0.0%)	1.97%	301 (100.0%)	301 (100.0%)	202 (67.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
京都府	屋内消火栓設備	8,271	252 (100.0%)	36 (14.3%)	31 (12.3%)	27 (10.7%)	23 (9.1%)	132 (52.4%)	3 (1.2%)	3.05%	252 (100.0%)	199 (79.0%)	172 (86.4%)	53 (21.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	486	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	27,112	253 (100.0%)	25 (9.9%)	37 (14.6%)	25 (9.9%)	28 (11.1%)	137 (54.2%)	1 (0.4%)	0.93%	253 (100.0%)	210 (83.0%)	173 (82.4%)	43 (17.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大阪府	屋内消火栓設備	34,784	1,986 (100.0%)	97 (4.9%)	193 (9.7%)	155 (7.8%)	263 (13.2%)	1,271 (64.0%)	7 (0.4%)	5.71%	1,986 (100.0%)	1,982 (99.8%)	486 (24.5%)	3 (0.2%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	4,443	19 (100.0%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	12 (63.2%)	0 (0.0%)	0.43%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	100,240	2,236 (100.0%)	142 (6.4%)	215 (9.6%)	153 (6.8%)	265 (11.9%)	1,437 (64.3%)	24 (1.1%)	2.23%	2,236 (100.0%)	2,233 (99.9%)	601 (26.9%)	3 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
兵庫県	屋内消火栓設備	21,083	232 (100.0%)	49 (21.1%)	18 (7.8%)	24 (10.3%)	26 (11.2%)	114 (49.1%)	1 (0.4%)	1.10%	232 (100.0%)	228 (98.3%)	219 (96.1%)	2 (0.9%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1,029	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	50,790	340 (100.0%)	48 (14.1%)	27 (7.9%)	18 (5.3%)	30 (8.8%)	217 (63.8%)	0 (0.0%)	0.67%	340 (100.0%)	338 (99.4%)	329 (97.3%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
奈良県	屋内消火栓設備	3,431	186 (100.0%)	16 (8.6%)	26 (14.0%)	20 (10.8%)	30 (16.1%)	94 (50.5%)	0 (0.0%)	5.42%	186 (100.0%)	184 (98.9%)	179 (97.3%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	10,635	198 (100.0%)	11 (5.6%)	19 (9.6%)	20 (10.1%)	25 (12.6%)	123 (62.1%)	0 (0.0%)	1.86%	198 (100.0%)	193 (97.5%)	191 (99.0%)	2 (1.0%)	3 (1.5%)	0 (0.0%)
和歌山県	屋内消火栓設備	2,548	109 (100.0%)	6 (5.5%)	37 (33.9%)	17 (15.6%)	11 (10.1%)	38 (34.9%)	0 (0.0%)	4.28%	109 (100.0%)	109 (100.0%)	105 (96.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	8,433	132 (100.0%)	19 (14.4%)	38 (28.8%)	21 (15.9%)	8 (6.1%)	46 (34.8%)	0 (0.0%)	1.57%	132 (100.0%)	132 (100.0%)	131 (99.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
鳥取県	屋内消火栓設備	1,807	59 (100.0%)	2 (3.4%)	5 (8.5%)	16 (27.1%)	24 (40.7%)	12 (20.3%)	0 (0.0%)	3.27%	59 (100.0%)	59 (100.0%)	57 (96.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5,002	89 (100.0%)	4 (4.5%)	5 (5.6%)	26 (29.2%)	28 (31.5%)	26 (29.2%)	0 (0.0%)	1.78%	89 (100.0%)	89 (100.0%)	88 (98.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島根県	屋内消火栓設備	1,715	20 (100.0%)	6 (30.0%)	4 (20.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	8 (40.0%)	0 (0.0%)	1.17%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	13 (65.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5,868	23 (100.0%)	5 (21.7%)	5 (21.7%)	1 (4.3%)	3 (13.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	0.39%	23 (100.0%)	23 (100.0%)	17 (73.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岡山県	屋内消火栓設備	8,196	371 (100.0%)	13 (3.5%)	36 (9.7%)	31 (8.4%)	35 (9.4%)	253 (68.2%)	3 (0.8%)	4.53%	371 (100.0%)	340 (91.6%)	107 (31.5%)	29 (7.8%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	252	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	18,187	429 (100.0%)	17 (4.0%)	29 (6.8%)	46 (10.7%)	51 (11.9%)	269 (62.7%)	17 (4.0%)	2.36%	429 (100.0%)	409 (95.3%)	168 (41.1%)	19 (4.4%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
広島県	屋内消火栓設備	9,517	412 (100.0%)	36 (8.7%)	25 (6.1%)	32 (7.8%)	82 (19.9%)	235 (57.0%)	2 (0.5%)	4.33%	412 (100.0%)	411 (99.8%)	314 (76.4%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	656	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	30,367	504 (100.0%)	30 (6.0%)	30 (6.0%)	53 (10.5%)	93 (18.5%)	297 (58.9%)	1 (0.2%)	1.66%	504 (100.0%)	503 (99.8%)	391 (77.7%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山口県	屋内消火栓設備	4,439	24 (100.0%)	6 (25.0%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	12 (50.0%)	0 (0.0%)	0.54%	24 (100.0%)	23 (95.8%)	23 (100.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	13,566	25 (100.0%)	6 (24.0%)	4 (16.0%)	3 (12.0%)	3 (12.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	0.18%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	24 (100.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
徳島県	屋内消火栓設備	2,121	96 (100.0%)	11 (11.5%)	13 (13.5%)	6 (6.3%)	3 (3.1%)	63 (65.6%)	0 (0.0%)	4.53%	96 (100.0%)	96 (100.0%)	78 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	7,194	138 (100.0%)	12 (8.7%)	14 (10.1%)	10 (7.2%)	7 (5.1%)	95 (68.8%)	0 (0.0%)	1.92%	138 (100.0%)	138 (100.0%)	118 (85.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
香川県	屋内消火栓設備	3,447	234 (100.0%)	22 (9.4%)	55 (23.5%)	92 (39.3%)	7 (3.0%)	57 (24.4%)	1 (0.4%)	6.79%	234 (100.0%)	234 (100.0%)	233 (99.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	251	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	10,277	321 (100.0%)	25 (7.8%)	44 (13.7%)	138 (43.0%)	7 (2.2%)	106 (33.0%)	1 (0.3%)	3.12%	321 (100.0%)	321 (100.0%)	314 (97.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛媛県	屋内消火栓設備	4,913	305 (100.0%)	17 (5.6%)	38 (12.5%)	39 (12.8%)	66 (21.6%)	145 (47.5%)	0 (0.0%)	6.21%	305 (100.0%)	304 (99.7%)	39 (12.8%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	290	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	13,876	338 (100.0%)	14 (4.1%)	32 (9.5%)	37 (10.9%)	69 (20.4%)	185 (54.7%)	1 (0.3%)	2.44%	338 (100.0%)	338 (100.0%)	41 (12.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高知県	屋内消火栓設備	1,836	50 (100.0%)	7 (14.0%)	5 (10.0%)	5 (10.0%)	6 (12.0%)	27 (54.0%)	0 (0.0%)	2.72%	50 (100.0%)	50 (100.0%)	46 (92.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	5,895	51 (100.0%)	4 (7.8%)	6 (11.8%)	7 (13.7%)	5 (9.8%)	29 (56.9%)	0 (0.0%)	0.87%	51 (100.0%)	51 (100.0%)	42 (82.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福岡県	屋内消火栓設備	16,417	276 (100.0%)	25 (9.1%)	38 (13.8%)	20 (7.2%)	35 (12.7%)	156 (56.5%)	2 (0.7%)	1.68%	276 (100.0%)	273 (98.9%)	230 (84.2%)	2 (0.7%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	56,400	245 (100.0%)	31 (12.7%)	38 (15.5%)	18 (7.3%)	32 (13.1%)	125 (51.0%)	1 (0.4%)	0.43%	245 (100.0%)	242 (98.8%)	195 (80.6%)	2 (0.8%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務 対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
佐賀県	屋内消火栓設備	2,400	64 (100.0%)	14 (21.9%)	14 (21.9%)	7 (10.9%)	5 (7.8%)	24 (37.5%)	0 (0.0%)	2.67%	64 (100.0%)	57 (89.1%)	55 (96.5%)	6 (9.4%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	7,496	76 (100.0%)	13 (17.1%)	12 (15.8%)	8 (10.5%)	4 (5.3%)	39 (51.3%)	0 (0.0%)	1.01%	76 (100.0%)	70 (92.1%)	69 (98.6%)	5 (6.6%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)
長崎県	屋内消火栓設備	3,556	43 (100.0%)	5 (11.6%)	8 (18.6%)	4 (9.3%)	4 (9.3%)	22 (51.2%)	0 (0.0%)	1.21%	43 (100.0%)	43 (100.0%)	40 (93.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	13,176	57 (100.0%)	4 (7.0%)	7 (12.3%)	4 (7.0%)	4 (7.0%)	38 (66.7%)	0 (0.0%)	0.43%	57 (100.0%)	57 (100.0%)	54 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
熊本県	屋内消火栓設備	5,363	152 (100.0%)	36 (23.7%)	15 (9.9%)	12 (7.9%)	18 (11.8%)	68 (44.7%)	3 (2.0%)	2.83%	152 (100.0%)	147 (96.7%)	127 (86.4%)	5 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	226	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	12,772	187 (100.0%)	39 (20.9%)	14 (7.5%)	10 (5.3%)	16 (8.6%)	104 (55.6%)	4 (2.1%)	1.46%	187 (100.0%)	180 (96.3%)	157 (87.2%)	7 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大分県	屋内消火栓設備	2,869	6 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.21%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	11,159	17 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	13 (76.5%)	1 (5.9%)	0.15%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	16 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮崎県	屋内消火栓設備	2,585	99 (100.0%)	12 (12.1%)	44 (44.4%)	9 (9.1%)	7 (7.1%)	27 (27.3%)	0 (0.0%)	3.83%	99 (100.0%)	99 (100.0%)	99 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	10,018	101 (100.0%)	9 (8.9%)	44 (43.6%)	9 (8.9%)	4 (4.0%)	35 (34.7%)	0 (0.0%)	1.01%	101 (100.0%)	101 (100.0%)	100 (99.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2(非特定防火対象物※3・消防用設備等別)

都道府県名	消防用設備等区分	義務対象物数 ※4	重大違反 対象物数 ※5	違反覚知からの経過年数 ※6						重大 違反率 (%)	(参考)是正指導・是正措置の状況等					
				1年未満	1年以上 3年未満	3年以上 5年未満	5年以上 10年未満	10年以上	不明 ※7		是正指導・ 是正措置中 の対象物数	警告前段の 行政指導 実施中の 対象物数	改修期限を 定めている 対象物数	警告 対象物数	命令 対象物数	告発 対象物数
				A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)		G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/B)	L(L/B)
鹿児島県	屋内消火栓設備	3,718	88 (100.0%)	5 (5.7%)	10 (11.4%)	12 (13.6%)	14 (15.9%)	47 (53.4%)	0 (0.0%)	2.37%	88 (100.0%)	87 (98.9%)	83 (95.4%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14,943	144 (100.0%)	8 (5.6%)	8 (5.6%)	21 (14.6%)	29 (20.1%)	78 (54.2%)	0 (0.0%)	0.96%	144 (100.0%)	143 (99.3%)	140 (97.9%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県	屋内消火栓設備	2,600	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	スプリンクラー設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	自動火災報知設備	14,905	7 (100.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.05%	7 (100.0%)	3 (42.9%)	1 (33.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
合計	屋内消火栓設備	388,952	11,233 (100.0%)	1,231 (11.0%)	1,569 (14.0%)	1,160 (10.3%)	1,668 (14.8%)	5,573 (49.6%)	32 (0.3%)	2.89%	11,233 (100.0%)	10,953 (97.5%)	7,945 (72.5%)	255 (2.3%)	24 (0.2%)	1 (0.0%)
	スプリンクラー設備	27,114	31 (100.0%)	9 (29.0%)	3 (9.7%)	4 (12.9%)	1 (3.2%)	14 (45.2%)	0 (0.0%)	0.12%	31 (100.0%)	29 (93.5%)	9 (31.0%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	自動火災報知設備	1,218,941	12,490 (100.0%)	1,197 (9.6%)	1,576 (12.6%)	1,316 (10.5%)	1,751 (14.0%)	6,572 (52.6%)	78 (0.6%)	1.02%	12,490 (100.0%)	12,244 (98.0%)	8,884 (72.6%)	226 (1.8%)	19 (0.2%)	1 (0.0%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。

(1)これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

(2)(1)以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※

※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。

注)重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。

※2 調査基準日は平成30年9月30日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な任意の時点で集計。

※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。

※4 「義務対象物数」は、消防法(昭和23年法律第168号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。

※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である(立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。)

※6 本調査は、平成30年9月30日を基準日とする。

※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

重大違反对象物に対しての違反処理等の取組状況について

都道府県名： 茨城県
消防本部（局）名： 水戸市消防本部

消防本部における重大違反对象物に対しての違反処理等の取組を記載してください。

「タイトル」
消防法令違反を生まない取組み

「概要」
当本部管内における重大違反对象物の多くが、無届けによる増改築又は用途変更によるもので、建物関係者が違反になる事実を知らないうちに陥ってしまったという状況にあります。この現状を打開するため、テナントを仲介する不動産業界をはじめ、建物に関連する業界団体に事前相談や届出の必要性について広報し、事前に消防法令違反の「芽」を摘む取組みを行っています。

「詳細」
1 広報リーフレットの配布
茨城県建築士事務所協会，茨城県建設業協会，茨城県宅地建物取引協会，茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合，水戸商工会議所，水戸市商店会連合会 他
2 各業界団体の研修において説明会を実施
茨城県建設業協会，茨城県宅地建物取引協会 他
3 広報ホームページの作成
違反对象物の公表制度概要とリンクさせて，水戸市ホームページに掲載。

【参考資料】



※必要に応じて適宜、枠を拡張する、別紙により回答する等してください。



重大違反对象物に対するの違反処理等の取組状況について

都道府県名： 千葉県
消防本部（局）名： 千葉市消防局

消防本部における重大違反对象物に対するの違反処理等の取組を記載してください。

<p>「タイトル」</p> <p style="text-align: center;">重大違反对象物の進捗状況の確認と情報共有</p>
<p>「概要」</p> <p>県内消防本部の重大違反对象物数・是正数等をグラフにより「見える化」することで、自消防本部の進捗状況が容易に把握できるようになるとともに、他消防本部の取組み状況の確認や県内消防本部間での情報共有の活性化を図るもの。</p>
<p>「詳細」</p> <p>毎年、県内消防本部の違反是正担当課長が委員として出席している、違反是正推進連絡会において、それぞれの消防本部から重大違反对象物数・是正数等を事前に報告してもらい、取りまとめた結果をグラフにより「見える化」し情報共有することで、自消防本部の取組み状況を確認するとともに、他の消防本部と自消防本部の状況を比較し、違反是正への対応状況を確認している。</p> <p>また、当該連絡会では、違反是正に関する顕著な取組み事例や苦慮している違反処理事例などを情報交換することとし、違反是正の推進に寄与していると思われる。</p> <p>（別添参照）</p>

※必要に応じて適宜、枠を拡張する、別紙により回答する等してください。

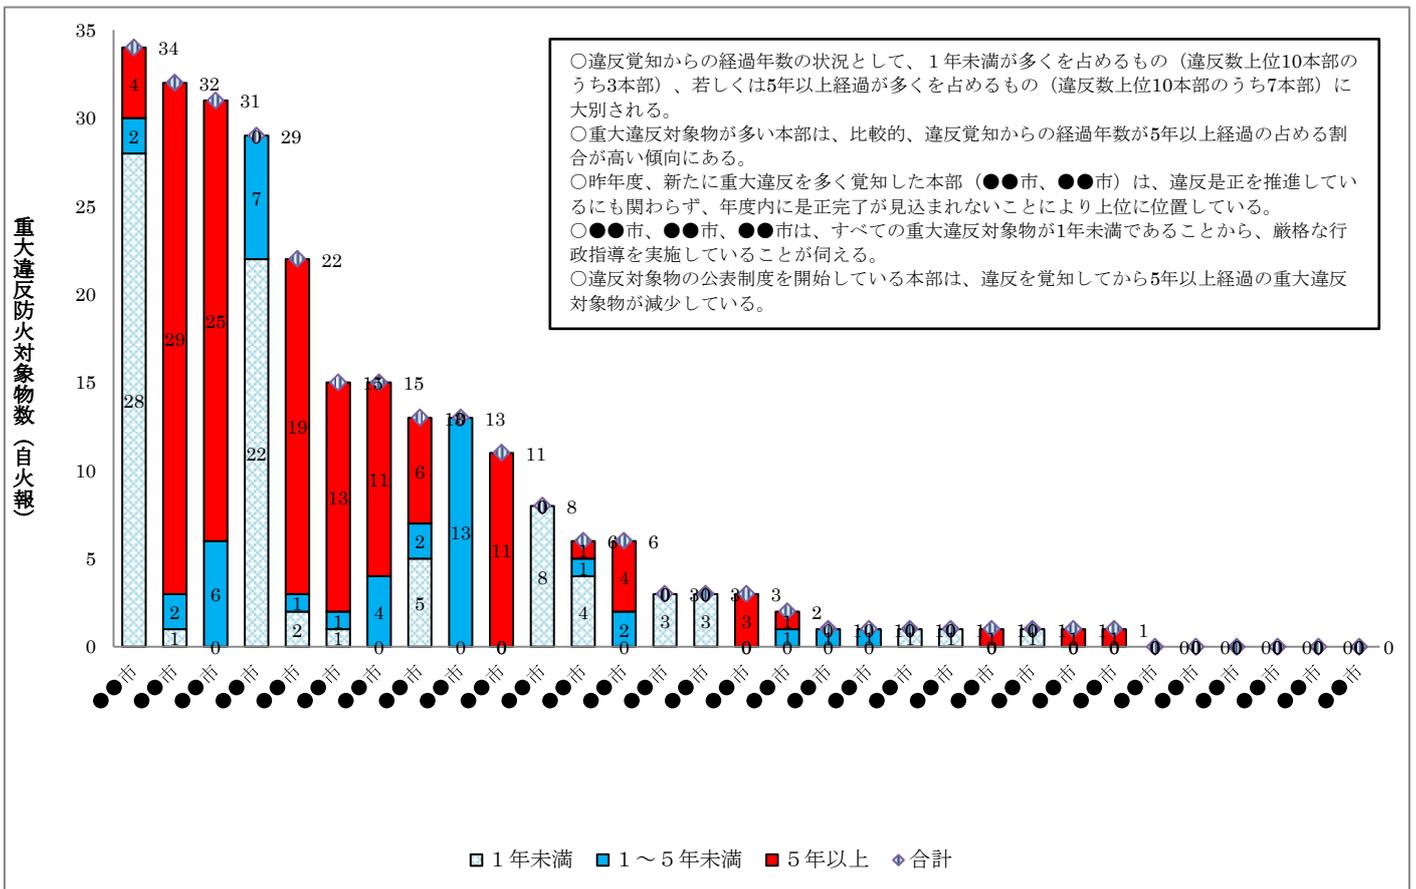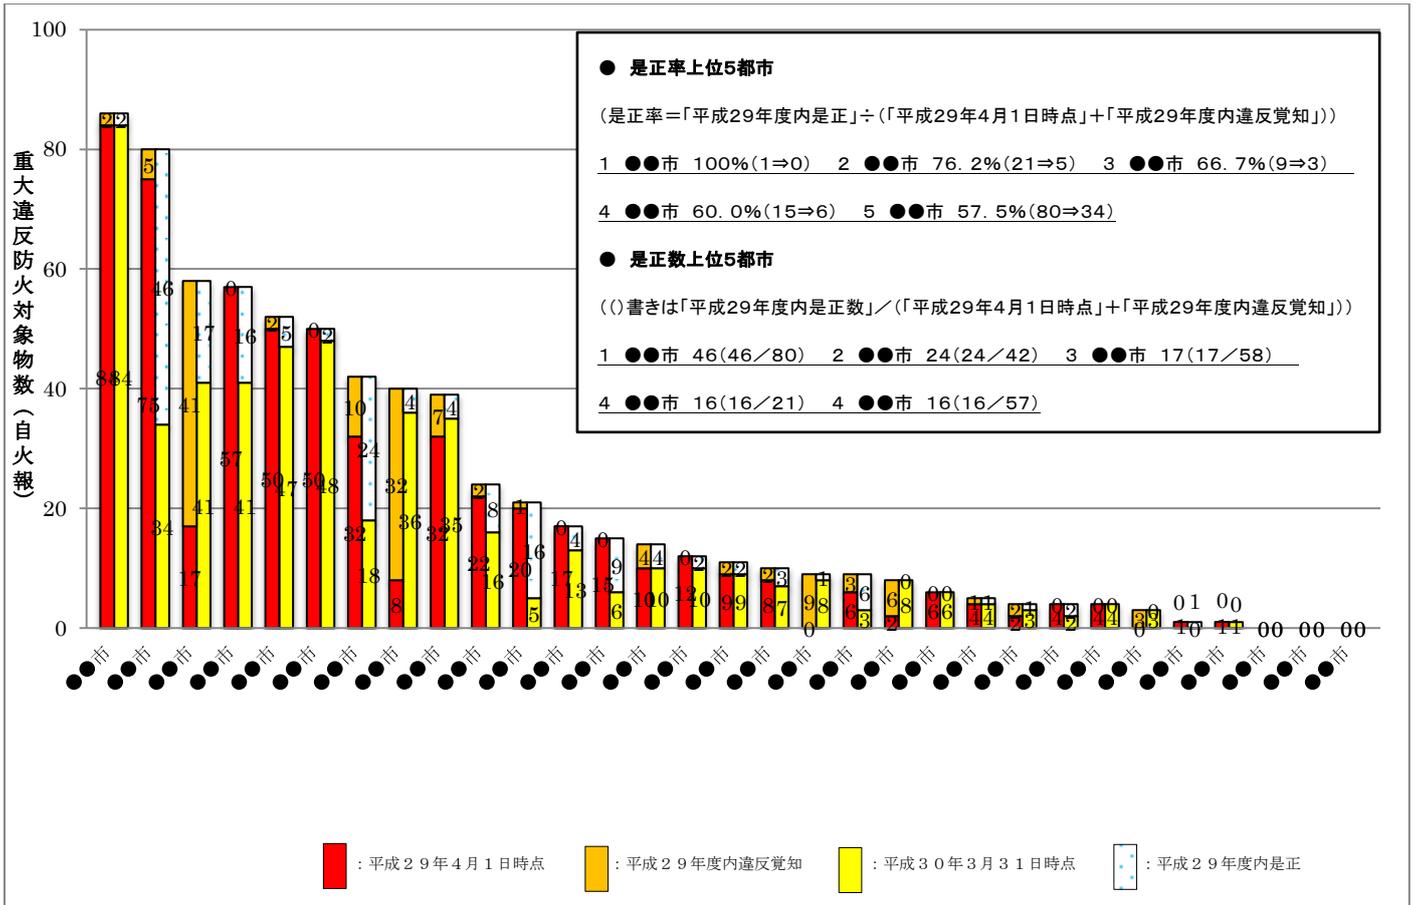

重大違反對象物に対しての違反処理等の取組状況について

都道府県名： 神奈川県
消防本部（局）名： 横浜市消防局

消防本部における重大違反對象物に対しての違反処理等の取組を記載してください。

「タイトル」 横浜市建築士事務所協会との協定及び「ハマ建違反相談窓口」の開設等について
「概要」 重大違反對象物に対する違反処理等を多層的に行う仕組みを強化することで体制の充実を実現し違反是正を推進する取組。 具体的には、2つの観点からそれぞれアプローチしている。 一つは、「違反の早期是正」を目的とした「横浜市建築士事務所協会との包括連携協定に基づく各種取組」 もう一つは、「違反の未然防止」を目的とした「違反を生まない取組」
「詳細」 1 前提 近年、当局における重大違反對象物の違反内容を見ると、屋内消火栓設備設置義務違反及び人命危険事案が約7割に上り、重大違反の発生端緒では、建物の増改築を起因とした建築基準法令（以下「建基法令」という。）違反が約5割を占める。 そのため、重大違反對象物の違反是正指導等については、これまでも建築局と歩調を合わせた指導を行っている。しかしながら、現実的な問題として水槽やポンプの設置場所が確保できないこと、建物強度が耐えられないこと、設置費用が高額になることなどの要因から、消防用設備等の設置が現実問題として難しい状況がある。そのような状況において、消防法令違反の是正にあっては、例えば、建物の増築部分の撤去・切り離し等により消防用設備等の設置が必要ない状態に原状復帰する方法を取ることが多く、また、無窓階により消防用設備等の設置義務が生じた場合は、有効開口部の面積を確保するなどの方法をとることが多いのが現状。更に、増築部分の撤去・切り離し等の是正方針が決定しても当該違反對象物の改修作業において適切な助言等を行う建築士が見つけられないなど建築士が関わる体制を確保できないといった課題もある。 それらの要因の一つは、違反對象物の違反を是正するよう改修等を行う業務を請け負う建築士の存在が多くないことが考えられる。このような状況を解決する有効方策の一つとして、違反是正に関する研修を受けた建築士が対応する「違反相談窓口」の設置等による違反是正を多層的に行う仕組みの強化が求められていました。 また、違反是正指導の現場では、重大違反對象物の関係者が、自分の所有・管理する建物が消防法令違反であるということを、消防の指導により初めて気付くことが多い現状がある。さらに、それら関係者の中には、増改築や新たな用途で使い始めることで消防法令違反になる可能性があることを事前に知っていれば、そのようなことはやらなかったし、消防法令違反の状態にしてしまったことに後悔する方もいるという現状もある。 2 「違反の早期是正」を目的とした「横浜市建築士事務所協会との包括連携協定に基づく各種取組」 社会貢献事業の展開を模索していた一般社団法人横浜市建築士事務所協会（以下、「同協会」という。）と、消防法令違反の早期是正を目指す当局との間で、主に以下3

つ内容を盛り込んだ包括連携協定を締結し、取組を進めている。

- ・ 消防法違反を解消できる仕組みづくりに関すること
- ・ 相互研修を通じた人材育成に関すること
- ・ 違反建物の未然防止の取組に関することについて連携・協力すること

(1) 【取組 1】「違反相談窓口」の創設・運用開始

ア 概要

建基法違反に起因する消防法違反の多くは増改築等が端緒であり相談できる建築士を見つけにくいことが課題の一つであったので、違反対象物の関係者が違反の解消に向けて相談できる「違反相談窓口」を創設した。

イ 効果・実績等

同協会に所属し相談資格を有する建築士に相談し、消防法令重大違反の是正につながった実績は次のとおり。

現在の窓口が平成 30 年 5 月に運用されてからは、相談実績はまだないが、この窓口が開設される前には、同協会を通じた相談件数※は、9 件の実績があり、内 5 件は既に是正につながっている。

※ 現在の違反相談窓口が創設・運用開始される以前に、当局から同協会に対して、具体的な事例について相談したところ、同協会の窓口（消防法違反に限らない一般的な相談窓口）に紹介して頂いたため、違反者にその窓口を案内したところ、違反者が建築士に相談・依頼することができた件数

(2) 【取組 2】違反に強い建築士の育成や当局職員の人材育成を目的とした「相互研修」の実施

ア 概要

建築士に、消防法令への理解を深めていただくことで、消防法令違反の早期是正・未然防止を図ることを目的として、当局職員が同協会に出向き研修を実施。

(ア) 当局から協会に所属する建築士等に対して行う研修

a 「認定事業者実務講習会」への講師派遣

相談対応等にあたる事業者として同協会が認定する認定事業者制度において、今年度、新たに「違反指導に係る業務従事者」を創設し、11 名の建築士が認定された。当該認定事業者 11 名を対象として、「建築基準法令と関連する消防法令違反の実例と違反是正方法について」と題し、過去の増改築等による消防法令違反事例とそれらの対処策などを紹介した。

b 「平成 30 年度建築士事務所の業務に関わる必須講習会」への講師派遣

同協会会員が受講を義務付けられている（未受講の場合は当日の講習会を録画した映像を視聴することによる補講を受講する）同講習は、300 名弱の協会会員が一堂に会する年に一度の機会である。同講習において、『「建築的要素から発生する消防法令違反」について』と題して、過去の増改築等による消防法令違反事例とそれらの対処策や、違反の未然防止等の取組、違反公表制度等について紹介した。

(イ) 協会に所属する建築士による当局職員への研修（予定）

違反是正を担当する当局職員等を対象として、建基法令の知識等を高め消防法令違反の是正指導に資することなどを目的として、協会に所属する建築士を講師として招き、研修を行う。

イ 効果・実績等

今後、同協会の建築士が事業所の増改築等の案件の相談があった際などに、消防法令違反の未然防止や、現に発生した消防法令違反の解消の観点を踏まえた対応をすることを期待している。

(3) 【取組 3】相互のイベント等の機会を捉えた協働での広報・啓発活動の実施

ア 概要

当局及び同協会が実施するイベント等のあらゆる機会を通じて、建基法令に起

因する消防法令違反の発生とその是正や未然防止について啓発することで、消防法令違反を生まない、発生しても早期に是正するという機運の醸成を図るもの

イ 効果・実績等

現時点で実績はないが、本取組を進めることで、消防法令違反を生まない、発生しても早期に是正するという機運の醸成を期待する。

3 「違反の未然防止」等を目的とした「違反を生まない取組」

そもそも違反を生じさせないという違反の未然防止の観点、違反が発生してもいち早く発見することで、すぐに是正できるという早期発見・早期是正の観点で、建築物の計画段階から完成後においても違反を生じさせないための有効な取組を行うための方策等について、具体的に6つの取組を進めている。

(1) 【取組1】区役所生活衛生課との連携

飲食店等の事業関係者が生活衛生課に来庁した際に、生活衛生課から消防署への事前相談の呼びかけ及び事前相談を促すチラシを配布

(2) 【取組2】違反通報制度

当局職員が勤務時間外に避難施設等の維持管理状況に不備がある防火対象物や消防法令に抵触しているおそれのある増築や接続している防火対象物を発見した際に、指導課に情報提供をする制度

(3) 【取組3】消防法令違反の注意喚起を促すチラシによる広報

増改築等をする場合の注意事項、必要となる届出及び過去の火災事例における判例を記載したチラシを活用した関係者への広報の実施

(4) 【取組4】完成検査における施主立会制度

完成検査時に関係者の立会いを求め、防火管理上の指導等を実施

(5) 【取組5】行政処分を受けた者に対する指名停止措置の対応

消防法第4条に基づく立入検査で当局が行政処分を発動した際に、行政処分を受けた者が有資格者の場合には、財政局に対して行政処分を行った旨の情報提供を実施

(6) 【取組6】重要事項説明時における消防法令等適合状況の情報提供

不動産業者が重要事項説明時に消防法令等の適合状況について買主等に説明するため、指導課から情報提供を実施

(7) 実績及び各取組の趣旨等を社会全体に根付かせるための取組実績

ア 福祉部局主催「定例生活衛生関係担当課長会議」での説明周知

イ 福祉部局ホームページ「食の安全ヨコハマWeb」でのチラシ掲載

ウ 違反通報制度では、通報のあった建物に立入検査等を実施し、措置命令等により全て是正（6件）

エ 完成検査の施主立会 157件（9月7日現在）

重大違反對象物に対しての違反処理等の取組状況について

都道府県名： 山 梨 県

消防本部（局）名：甲府地区広域行政事務組合消防本部

消防本部における重大違反對象物に対しての違反処理等の取組を記載してください。

「タイトル」

違反処理を専属で所掌する部署を新設することによる違反是正指導体制の強化

「概要」

- ① 消防本部予防課に「違反是正係」を設置
- ② 横浜市消防局から職員を招へい
- ③ 横浜市消防局への研修派遣による人材育成

「詳細」

- ① 重大な消防法令違反のある防火対象物が多数ある中で、厳格な違反処理体制の構築が喫緊の課題であったため、平成 28 年度から消防本部予防課に違反是正係を新設し、時代のニーズに即した内規（査察規程、違反処理規程等）に刷新しました。
また、立入検査で違反のあった防火対象物に対する指摘履行率の向上を目的に、消防OAシステム導入することで、指導を継続できるよう体制強化を図りました。
- ② 「違反処理に係る消防本部間の広域的な連携のあり方に関する検討結果報告書（平成 28 年 3 月、火災予防の実効性向上作業チーム）」にある「職員の相互派遣」方式により、横浜市消防局から違反是正指導の経験豊富な係長級職員を初代違反是正係長として招へいし、平成 28 年度当初把握の重大違反（59 対象）をすべて是正し、新規把握・早期是正に注力できる組織に改革しました。
また、福祉・建築部局と連絡会議の設置、警察・建築部局と合同査察の実施、さらに衛生部局等の関係機関と情報共有などをすることで連絡・連携体制を構築しました。
- ③ 横浜市消防局予防部指導課（旧査察課）に予防担当係の職員を長期研修（1 年間に派遣（延べ 4 名）し、違反処理に係る高度かつ専門的な知識・技能の習得に努めています。また、同消防局に短期研修（2 日間から 2 週間程度）に派遣（延べ 11 名）することで、実務担当者の意識改革を図っております。
継続的に違反処理をすることができる体制を確立するために上記研修のほか、新たに着任した職員に対して上記長期研修を受講した職員が講師となり、違反処理に係る内部研修を行っています。

※必要に応じて適宜、枠を拡張する、別紙により回答する等してください。

重大違反對象物に対する違反処理等の取組状況について

都道府県名： 滋賀県

消防本部（局）名： 湖南広域消防局

消防本部における重大違反對象物に対する違反処理等の取組を記載してください。

「タイトル」 公表該当違反に対する早期是正を目的とした違反処理体制の構築	
「概要」 ①公表該当違反の早期是正を目的に、違反確定した時点で即時に違反処理に移行し、原則として、立入検査結果通知書、公表通知書、警告書を3点セットで交付している。（平成28年度運用開始） ②組織的に一貫した是正指導及び行政処分を行うことを目的に、事案毎に「違反処理方針」を作成し、署長名で局長宛に報告している。（平成29年度運用開始） ③前①、②の結果、平成28年度以降、3ヶ月未満で約64%、1年未満で約96%の違反が是正に至っている。	
「詳細」 1 概要①について 当消防局は査察規程作成例（平成27年3月31日付消防予第137号通知）に準じた査察規程に改正しており、違反処理への移行条件は、下記のとおりである。 <table border="1"><tr><td>(1)改修報告書の提出期限を過ぎても報告書等が提出されない場合 (2)提出された改修報告書等の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書等の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても応じない場合 (3)改修報告書等に記載された履行期限までに消防関係法令違反の是正または火災危険等の排除が完了していないと認められる場合 (4)消防関係法令違反の事実または火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合</td></tr></table> また、当消防局においては、公表該当違反は火災・人命危険が高い重大違反と位置付けており、適正な行政指導と権限行使により、早期是正を実現する必要があることから、上記(4)に該当すると判断している。併せて、消防用設備等の状況の公表に関する要綱で「消防署長は公表事務と併せて違反処理を即時に実施しなければならない。」と規定することにより、違反確定した時点で即時に違反処理に移行している。 よって、覚知時点で適正な違反調査を行い、違反確定を慎重に行った上で、立入検査結果通知書、公表通知書、警告書を3点セットで交付している。ただし、履行義務者が直ちに是正に向けた具体的行動を開始した場合、警告書の交付については期限を定めた上で留保することも可能としている。 つまり、是正に向けた具体的行動がある場合は警告書の交付を留保するが、具体的行動が伴わない（是正の見込みのない）場合は即時に警告書を交付することとなる。	(1)改修報告書の提出期限を過ぎても報告書等が提出されない場合 (2)提出された改修報告書等の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書等の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても応じない場合 (3)改修報告書等に記載された履行期限までに消防関係法令違反の是正または火災危険等の排除が完了していないと認められる場合 (4)消防関係法令違反の事実または火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(1)改修報告書の提出期限を過ぎても報告書等が提出されない場合 (2)提出された改修報告書等の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書等の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても応じない場合 (3)改修報告書等に記載された履行期限までに消防関係法令違反の是正または火災危険等の排除が完了していないと認められる場合 (4)消防関係法令違反の事実または火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合	

本来、結果通知書の交付から警告書の交付までの行政指導の期間は、管理権原者の任意の協力に基づき、自主的な改修を求めることとなるが、言い換えれば、違反是正の是非を管理権原者の判断に委ねていることとなる。この様な手法は比較的軽微な違反等であれば是認されるが、当局消防は公表該当違反を「火災・人命危険が高い重大違反」と位置付け、公表該当違反の撲滅を目標として掲げていることから、早期是正を実現するため、当初から警告書を交付し、行政処分を予告した上で徹底的に行政指導を行っている。

2 概要②について

過去の当消防局の違反処理が進まなかった理由の一つに、「計画性のない違反処理」が挙げられる。違反を覚知しても組織的な方針を定めることはなく、早期是正に向けてのスケジュール管理もできていない状況であった。

違反覚知の時点で重要なことは、「必ず是正させる必要ある違反か否かの判断」であり、「必ず是正させる必要がある」と判断した場合、「いつまでに何をするのか（させるのか）」、「できなかつたら何をするのか（させるのか）」を整理する必要がある。このことから、当消防局では公表該当違反については事案毎に「違反処理方針」を作成している。具体的な内容は、警告書交付日（予定日）、警告の留保理由（条件）、命令書交付予定日、命令の留保条件、その他の事項としている。

更に、単なる担当者の方針ではなく組織方針として位置付けるため、違反確定から2週間以内に署長から局長へ報告するものとしているが、警告書等の履行期限経過後に上位措置を検討する場合と比較して、客観的かつ前向きな判断と合意形成が比較的容易となる。また、組織方針であることから、担当者は履行義務者に組織の決定事項として指導することが可能であり、是正に至らなければ粛々と実行することとなる。その間に人事異動等で担当者が代わったとしても、後任者はそれに基づき違反処理を進めることができる。

概要①のとおり、管理権原者の是正に向けた具体的行動があった場合、期限を定めた上で警告又は命令を留保することが可能であることは当然であるが、以後の是正指導により新たな留保理由が発生した等の場合も、その都度「留保協議書」で署長から局長へ報告し、留保理由及び期間の妥当性を確認している。なお、原則として、留保理由は具体的行動に対して、社会通念上、妥当な期間を留保しているが、具体的行動の伴わない「是正の意思」は不可としている。

<概要③について>

権限行使の予告のため、違反確定の時点で警告書を交付し、「違反処理方針」の組織決定により、担当者は履行義務者に対して、具体的に行政処分を予告した上で違反処理の明確なスケジュールを示すことが可能となり、当初からお互いに本気で違反是正に向けた協議が可能となった。

その結果、違反確定から違反是正までの期間が大幅に短縮され、平成28年度以降、3ヶ月以内に約64%、1年以内に約96%の違反が是正に至っている。

公表該当違反にかかる是正期間について(平成27年度以降是正分)

年度	覚知 (件数)	是正(件数)					平均 月数	未是正 (件数)
		3ヶ月 未満	半年 未満	1年 未満	1年 以上	2年 以上		
H26年度以前の未是正分			1	3	8	8	39.6	
H27年度	19	5	6	5	3		8.4	
H28年度	55	33	10	10	2		4.1	
H29年度	32	15	4	7	2		4.5	4
H30年度(9月末時点)	33	29	1				1.3	3

※平成27年度、平成26年度以前の未是正分を違反処理に着手し、20件中、19件を1年未満で是正した。

重大違反对象物の措置状況等に係る調査結果のフィードバック予定

		2017 (平成29年度)	2018 (平成30年度)	2019 (平成31年度)	2020 (平成32年度)	2021 (平成33年度)	2022 (平成34年度)	
管轄人口 20万人以上 消防本部	特定用途の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○消防本部別にフィードバック						
	違反公表制度の運用開始(平成30年4月1日)	○違反公表制度の運用開始(特定用途)						
	特定用途以外の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別にフィードバック			○消防本部別にフィードバック			
管轄人口 20万人未満 消防本部	特定用途の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別に管内人口20万人未満の消防本部における合計をフィードバック			○消防本部別にフィードバック			
	違反公表制度の運用開始(平成32年4月1日)						○違反公表制度の運用開始(特定用途)	
	特定用途以外の重大違反对象物数のフィードバック(消防本部別)	○都道府県別にフィードバック				○都道府県別に管内人口20万人未満の消防本部における合計をフィードバック		○消防本部別にフィードバック