消 防 予 第 462号
令和３年９月14日

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長 殿

消 防 庁 予 防 課 長

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について（通知）

「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査について」（令和３年４月15日付け消防予第185号）により実施した「重大違反対象物の措置状況等調査表」の調査結果を別紙のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

つきましては、下記に留意し、引き続き各消防本部における重大違反対象物の早期是正の徹底を図られますようお願いします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知していただきますようお願いします。また、貴都道府県内の市町村等における調査結果の詳細については、必要に応じ各市町村等における事務の参考となるよう情報共有いただきますようお願いします。

記

１　重大違反対象物に対する是正指導・是正措置

(1)　重大な消防法令違反対象物に対しては、「重大な消防法令違反対象物に係る調査の結果について」（平成28年12月28日付け消防予第391号。以下「391号通知」という。）を参考に、引き続き、是正指導を行うとともに、時機を失することなく必要な是正措置を講じられたいこと。

＜391 号通知のポイント＞

(1)　履行期限・改修計画日が到来したにもかかわらず、未是正となっている重大違反対象物については、警告・命令等の上位措置に速やかに移行されたいこと。また、違反処理を一定期間留保する場合には、当該留保の理由を明確にされたいこと。

(2)　履行期限・改修計画日は、立入検査標準マニュアル「９　報告内容の指導」を参考とし、適切に設定されたいこと。

なお、履行期限については、社会通念上可能と認められる最短の期限を定めることが適当であり、履行期限・改修計画日を著しく長期間に設定する場合は、極めて特殊な事例に限定されることから、その理由を明確にするとともに、履行・改修までの間、適切な安全担保措置を講じることが必要と考えられること。

(2)　「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」（令和２年９月16日付け消防予第305号）により示した調査結果と比較して、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により違反是正指導を行うことが困難な状況であったものの、特定用途の重大違反対象物は減少している。

しかし、未だ多数の重大違反対象物が存在しており、特に違反覚知から10年以上経過しているものについては、違反処理への移行を前提とした立入検査を実施されたいこと（別紙１－１、１－２、２－１、２－２参照。）。

一方で、特定用途以外の重大違反対象物についても減少はしているものの、特定用途の重大違反対象物数と比較すると減少傾向は緩やかなものとなっている（別紙１－３、１－４、３－１、３－２参照。）。

なお、前回の調査結果から、管轄人口20万人以上の消防本部については、特定用途以外の重大違反対象物数についても各消防本部にフィードバックを行っているが、特定用途以外の重大違反対象物が多数存在する消防本部におかれては、以下の例を参考に重点対象物と位置付けて地域の実情に応じて是正指導を計画的に実施されたい。

【是正指導における特定用途以外の重点対象物の位置付けの例】
消防法第８条の規定により防火管理が該当となるもののうち以下に掲げるもの。
ⅰ　違反の覚知から10年以上が経過しているもの
ⅱ　重大違反となる消防用設備等のうち、いずれかに違反が認められる共同住宅（木造で、かつ、２階建て以上のもの）
ⅲ　重大違反となる消防用設備等のうち、いずれかに違反が認められる工場や倉庫
ⅳ　自動火災報知設備の違反が認められる文化財建造物や復元建造物等（各地方公共団体の条例に基づいて指定された文化財（建造物）等を含む。）
ⅴ　重大違反となる消防用設備等のうち、いずれかに違反が認められるもので、従業者以外の多数の者の利用が見込まれる公共的な施設（役所庁舎、駅、空港、図書館、博物館、美術館、学校、社寺等）

２　今後の調査予定

重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る次回の調査については、令和４年３月31日時点として行う予定であり別途通知する。

３　その他

(1)　管轄人口20万人未満の消防本部管内における特定用途以外の重大違反対象物数の各消防本部のフィードバックについては、「重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について」（平成29年８月９日付け消防予第239号）の別添２に示すとおり、次回調査から開始する予定としていること。

(2)　過去の調査結果は、消防庁ホームページ（https://www.fdma.go.jp/）に掲載しており、本調査結果についても同様に掲載する予定であること。

(3)　違反是正において疑義等が生じた際は、必要に応じて弁護士事業（令和３年４月13日付け消防予第172号通知参照）や違反是正支援アドバイザー制度（令

和３年５月10日付け消防予第241号通知参照）を積極的に活用されたいこと。
　なお、個別具体的な重大違反対象物に対する違反処理のため、違反是正支援アドバイザー派遣の要請を検討する場合は、消防庁予防課まで相談されたいこと。

消防庁予防課　企画調整・制度・防災管理係
金子違反処理対策官、木村係長、能仁総務事務官
電　話：03-5253-7523
メール：y.nounin@soumu.go.jp

目　次

別紙 1-1　重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）・・・・・　1
（特定防火対象物／防火対象物別）

別紙 1-2　重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）・・・・・　2
（特定防火対象物／消防用設備等別）

別紙 1-3　重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）・・・・・　3
（非特定防火対象物／防火対象物別）

別紙 1-4　重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）・・・・・　4
（非特定防火対象／消防用設備等別）

別紙 2-1　重大違反対象物の状況（特定防火対象物／防火対象物別）・・・・・・・・・・・・・・・　5

別紙 2-2　重大違反対象物の状況（特定防火対象物／消防用設備等別）・・・・・・・・・・・・・ 28

別紙 3-1　重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／防火対象物別）・・・・・・・・・・・・・ 86

別紙 3-2　重大違反対象物の状況（非特定防火対象物／消防用設備等別）・・・・・・・・・・・・・94

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）

重大違反対象物数（特定用途防火対象物／防火対象物別）

別紙１－１

＜直近3カ年の調査結果の比較＞

調査基準日	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明						
	A(A/A)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)
今回（R3.3.31時点）	2,146	721	791	164	147	321	2	2,146	1,807	1,439	245	88	6
	(100.0%)	(33.6%)	(36.9%)	(7.6%)	(6.8%)	(15.0%)	(0.1%)	(100.0%)	(84.2%)	(79.6%)	(11.4%)	(4.1%)	(0.3%)
前回（R2.3.31時点）	3,112	1,207	1,000	181	214	507	3	3,112	2,615	2,022	381	111	5
	(100.0%)	(38.8%)	(32.1%)	(5.8%)	(6.9%)	(16.3%)	(0.1%)	(100.0%)	(84.0%)	(77.3%)	(12.2%)	(3.6%)	(0.2%)
前々回（H31.3.31時点）	4,823	2,337	781	296	393	1,002	14	4,823	4,307	3,660	403	109	4
	(100.0%)	(48.5%)	(16.2%)	(6.1%)	(8.1%)	(20.8%)	(0.3%)	(100.0%)	(89.3%)	(85.0%)	(8.4%)	(2.3%)	(0.1%)

＜覚知から10年以上の措置状況＞

調査基準日	重大違反対象物数	違反覚知から10年以上の対象物数（不明含む）	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数			警告対象物数	命令・告発対象物数
					違反調査実施対象物数	違反調査予定日を定めている数		
	A(A/A)	B(B/A)	C(C/B)	D(D/C)	E(E/D)	F(F/D)	G(G/C)	H(H/C)
今回（R3.3.31時点）	2,146	323	323	242	32	193	45	36
	(100.0%)	(15.1%)	(100.0%)	(74.9%)	(13.2%)	(79.8%)	(13.9%)	(11.1%)
前回（R2.3.31時点）	3,112	510	510	397	36	296	73	40
	(100.0%)	(16.4%)	(100.0%)	(77.8%)	(9.1%)	(74.6%)	(14.3%)	(7.8%)
前々回（H31.3.31時点）	4,823	1,016	1,016	885	101	620	96	35
	(100.0%)	(21.1%)	(100.0%)	(87.1%)	(11.4%)	(70.1%)	(9.4%)	(3.4%)

＜前々回及び前回調査結果との比較＞

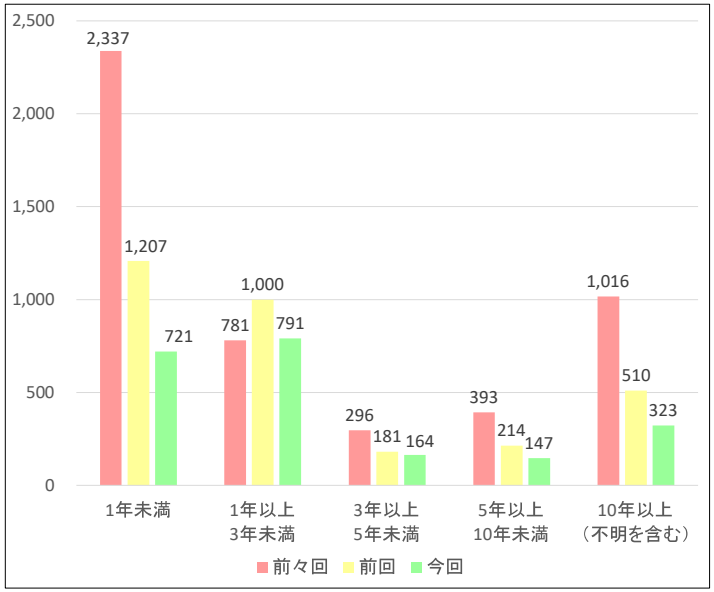

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）

重大違反対象物数（特定用途防火対象物／消防用設備等別）

別紙１－２

設備	調査基準日	義務対象物数	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						重大違反率（%）	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令・告発対象物数
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明						
		A	B(B/B)	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)
内栓	今回（R3.3.31時点）	96,576	458 (100.0%)	159 (34.7%)	127 (27.7%)	48 (10.5%)	50 (10.9%)	74 (16.2%)	0 (0.0%)	0.47%	458 (100.0%)	360 (78.6%)	284 (78.9%)	65 (14.2%)	33 (7.2%)
	前回（R2.3.31時点）	95,019	622 (100.0%)	232 (37.3%)	151 (24.3%)	65 (10.5%)	65 (10.5%)	108 (17.4%)	1 (0.2%)	0.65%	622 (100.0%)	467 (75.1%)	359 (76.9%)	116 (18.6%)	39 (6.3%)
	前々回（H31.3.31時点）	94,628	849 (100.0%)	290 (34.2%)	190 (22.4%)	77 (9.1%)	90 (10.6%)	201 (23.7%)	1 (0.1%)	0.90%	849 (100.0%)	729 (85.9%)	622 (85.3%)	94 (11.1%)	26 (3.1%)
SP	今回（R3.3.31時点）	98,894	101 (100.0%)	39 (38.6%)	36 (35.6%)	11 (10.9%)	9 (8.9%)	5 (5.0%)	1 (1.0%)	0.10%	101 (100.0%)	67 (66.3%)	52 (77.6%)	20 (19.8%)	14 (13.9%)
	前回（R2.3.31時点）	96,689	125 (100.0%)	50 (40.0%)	42 (33.6%)	14 (11.2%)	8 (6.4%)	11 (8.8%)	0 (0.0%)	0.13%	125 (100.0%)	84 (67.2%)	60 (71.4%)	29 (23.2%)	12 (9.6%)
	前々回（H31.3.31時点）	92,235	185 (100.0%)	115 (62.2%)	25 (13.5%)	22 (11.9%)	12 (6.5%)	10 (5.4%)	1 (0.5%)	0.20%	185 (100.0%)	125 (67.6%)	113 (90.4%)	47 (25.4%)	13 (7.0%)
自火報	今回（R3.3.31時点）	682,345	1,745 (100.0%)	564 (32.3%)	673 (38.6%)	121 (6.9%)	106 (6.1%)	280 (16.0%)	1 (0.1%)	0.26%	1,745 (100.0%)	1,482 (84.9%)	1,185 (80.0%)	192 (11.0%)	71 (4.1%)
	前回（R2.3.31時点）	673,493	2,599 (100.0%)	987 (38.0%)	876 (33.7%)	130 (5.0%)	163 (6.3%)	441 (17.0%)	2 (0.1%)	0.39%	2,599 (100.0%)	2,225 (85.6%)	1,726 (77.6%)	287 (11.0%)	87 (3.3%)
	前々回（H31.3.31時点）	658,676	4,238 (100.0%)	2,129 (50.2%)	644 (15.2%)	229 (5.4%)	327 (7.7%)	896 (21.1%)	13 (0.3%)	0.64%	4,238 (100.0%)	3,821 (90.2%)	3,254 (85.2%)	325 (7.7%)	92 (2.2%)

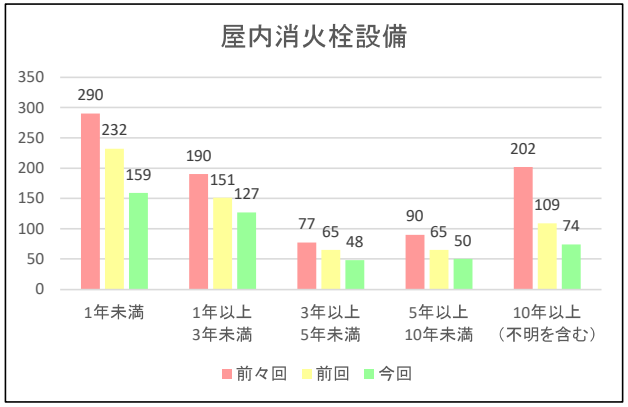

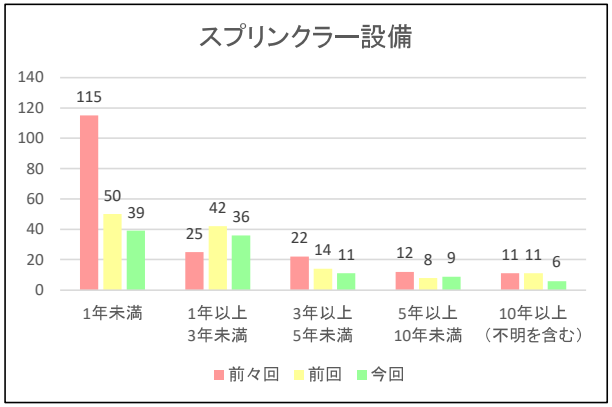

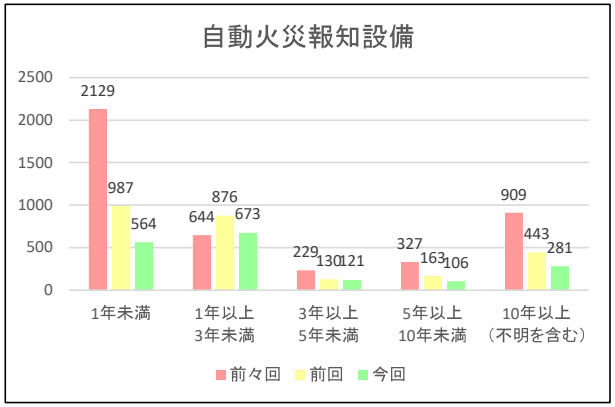

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）

重大違反対象物数（非特定用途防火対象物／防火対象物別）

別紙１－３

＜直近3カ年の調査結果の比較＞

調査基準日	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
		1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明						
	A(A/A)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)
今回（R3.3.31時点）	14,245	1,763	2,255	1,342	2,395	6,488	2	14,245	13,710	10,098	445	88	2
	(100.0%)	(12.4%)	(15.8%)	(9.4%)	(16.8%)	(45.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(73.7%)	(3.1%)	(0.6%)	(0.0%)
前回（R2.3.31時点）	15,506	2,008	2,118	1,651	2,261	7,430	38	15,506	14,964	11,444	463	77	2
	(100.0%)	(12.9%)	(13.7%)	(10.6%)	(14.6%)	(47.9%)	(0.2%)	(100.0%)	(96.5%)	(76.5%)	(3.0%)	(0.5%)	(0.0%)
前々回（H31.3.31時点）	17,290	1,963	2,318	1,748	2,461	8,650	150	17,290	16,865	12,291	381	43	1
	(100.0%)	(11.4%)	(13.4%)	(10.1%)	(14.2%)	(50.0%)	(0.9%)	(100.0%)	(97.5%)	(72.9%)	(2.2%)	(0.2%)	(0.0%)

＜覚知から10年以上の措置状況＞

調査基準日	重大違反対象物数	違反覚知から10年以上の対象物数（不明含む）	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数			警告対象物数	命令・告発対象物数
					違反調査実施対象物数	違反調査予定日を定めている数		
	A(A/A)	B(B/A)	C(C/B)	D(D/C)	E(E/D)	F(F/D)	G(G/C)	H(H/C)
今回（R3.3.31時点）	14,245	6,490	6,490	6,232	86	294	201	57
	(100.0%)	(45.6%)	(100.0%)	(96.0%)	(1.4%)	(4.7%)	(3.1%)	(0.9%)
前回（R2.3.31時点）	15,506	7,468	7,468	7,189	66	500	237	42
	(100.0%)	(48.2%)	(100.0%)	(96.3%)	(0.9%)	(7.0%)	(3.2%)	(0.6%)
前々回（H31.3.31時点）	17,290	8,800	8,800	8,564	118	686	215	21
	(100.0%)	(50.9%)	(100.0%)	(97.3%)	(1.4%)	(8.0%)	(2.4%)	(0.2%)

＜前々回及び前回調査結果との比較＞

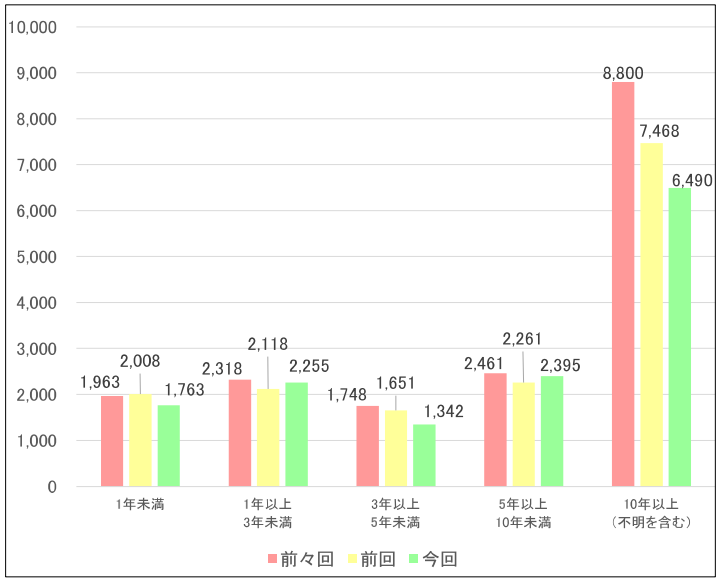

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査結果について（概要）

重大違反対象物数（非特定防火対象物／消防用設備等別）

別紙1－4

設備	調査基準日	義務対象物数	重大違反対象物数	違反覚知からの経過年数						重大違反率（%）	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令・告発対象物数
				1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明						
		A	B(B/B)	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)
内栓	今回（R3.3.31時点）	392,990	9,149 (100.0%)	1,217 (13.3%)	1,539 (16.8%)	861 (9.4%)	1,499 (16.4%)	4,031 (44.1%)	2 (0.0%)	2.33%	9,149 (100.0%)	8,736 (95.5%)	6,528 (74.7%)	338 (3.7%)	75 (0.8%)
	前回（R2.3.31時点）	387,613	9,800 (100.0%)	1,424 (14.5%)	1,418 (14.5%)	1,039 (10.6%)	1,428 (14.6%)	4,469 (45.6%)	22 (0.2%)	2.53%	9,800 (100.0%)	9,386 (95.8%)	7,245 (77.2%)	350 (3.6%)	64 (0.7%)
	前々回（H31.3.31時点）	383,358	10,575 (100.0%)	1,239 (11.7%)	1,527 (14.4%)	1,060 (10.0%)	1,536 (14.5%)	5,152 (48.7%)	61 (0.6%)	2.76%	10,575 (100.0%)	10,255 (97.0%)	7,524 (73.4%)	282 (2.7%)	38 (0.4%)
SP	今回（R3.3.31時点）	29,632	41 (100.0%)	13 (31.7%)	7 (17.1%)	4 (9.8%)	5 (12.2%)	12 (29.3%)	0 (0.0%)	0.14%	41 (100%)	35 (85.4%)	23 (65.7%)	3 (7.3%)	3 (7.3%)
	前回（R2.3.31時点）	28,309	45 (100.0%)	9 (20.0%)	13 (28.9%)	2 (4.4%)	5 (11.1%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	0.16%	45 (100%)	42 (93.3%)	25 (59.5%)	0 (0.0%)	3 (6.7%)
	前々回（H31.3.31時点）	28,066	42 (100.0%)	14 (33.3%)	5 (11.9%)	5 (11.9%)	2 (4.8%)	16 (38.1%)	0 (0.0%)	0.15%	42 (100.0%)	38 (90.5%)	14 (36.8%)	4 (9.5%)	0 (0.0%)
自火報	今回（R3.3.31時点）	1,245,974	9,653 (100.0%)	1,055 (10.9%)	1,448 (15.0%)	912 (9.4%)	1,722 (17.8%)	4,515 (46.8%)	1 (0.0%)	0.77%	9,653 (100.0%)	9,287 (96.2%)	6,796 (73.2%)	300 (3.1%)	66 (0.7%)
	前回（R2.3.31時点）	1,242,168	10,654 (100.0%)	1,224 (11.5%)	1,389 (13.0%)	1,158 (10.9%)	1,568 (14.7%)	5,291 (49.7%)	24 (0.2%)	0.86%	10,654 (100.0%)	10,303 (96.7%)	7,893 (76.6%)	291 (2.7%)	60 (0.6%)
	前々回（H31.3.31時点）	1,226,839	11,738 (100.0%)	1,261 (10.7%)	1,475 (12.6%)	1,197 (10.2%)	1,590 (13.5%)	6,100 (52.0%)	115 (1.0%)	0.96%	11,738 (100.0%)	11,453 (97.6%)	8,418 (73.5%)	249 (2.1%)	36 (0.3%)

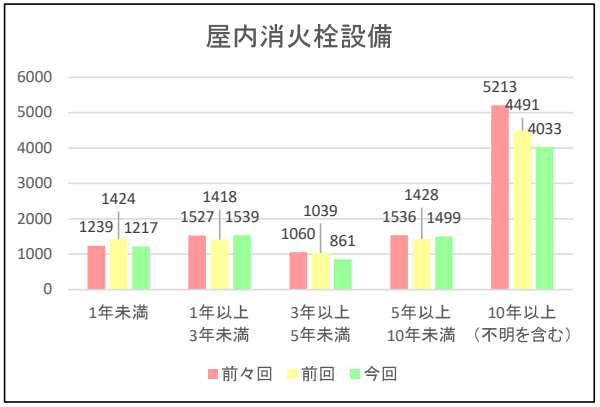

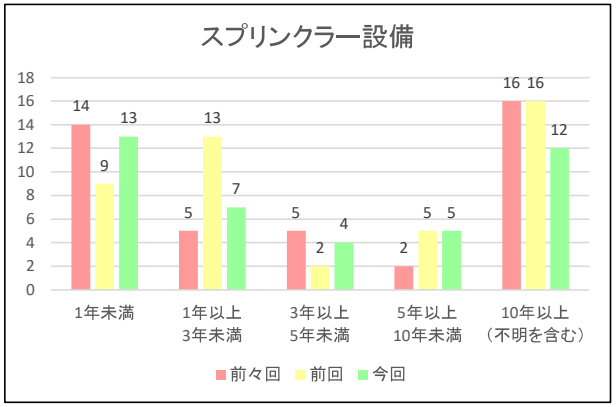

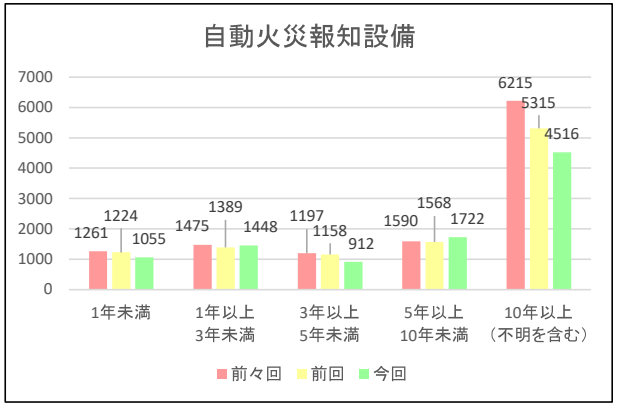

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8							是正	継続		是正	継続	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
北海道		89 (100.0%)	23 (25.8%)	30 (33.7%)	4 (4.5%)	10 (11.2%)	22 (24.7%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)	77 (86.5%)	60 (77.9%)	7 (7.9%)	5 (5.6%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	1 (4.2%)	23 (95.8%)	134 (100.0%)	68 (50.7%)	66 (49.3%)
	札幌市消防局	18 (100.0%)	13 (72.2%)	4 (22.2%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	14 (77.8%)	14 (100.0%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)
	江別市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	千歳市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	恵庭市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	北広島市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	石狩北部地区消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	函館市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	長万部町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	森町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	八雲町消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	南渡島消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	渡島西部広域事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	檜山広域行政組合消防本部	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	小樽市消防本部	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	岩内・寿都地方消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	羊蹄山ろく消防組合消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	北後志消防組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	夕張市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	美唄市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	歌志内市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	三笠市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	岩見沢地区消防事務組合消防本部	8 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	2 (40.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	33 (100.0%)	25 (75.8%)	8 (24.2%)
	砂川地区広域消防組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	滝川地区広域消防事務組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	深川地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	南空知消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	旭川市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	上川北部消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	大雪消防組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	士別地方消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	富良野広域連合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	増毛町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	留萌消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	北留萌消防組合　消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	稚内地区消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	南宗谷消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	利尻礼文消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	北見地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	網走地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	紋別地区消防組合消防本部	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)
	斜里地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	美幌・津別広域事務組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	遠軽地区広域組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	苫小牧市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	室蘭市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)
	登別市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	白老町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	西胆振行政事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	胆振東部消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	日高西部消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	日高中部消防組合消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	10 (100.0%)	3 (30.0%)	7 (70.0%)
	日高東部消防組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	とかち広域消防局	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	釧路市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	釧路北部消防事務組合消防本部	6 (100.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	釧路東部消防組合	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	根室市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	根室北部消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	–	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
青森県		34 (100.0%)	16 (47.1%)	2 (5.9%)	4 (11.8%)	5 (14.7%)	7 (20.6%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	14 (41.2%)	14 (100.0%)	14 (41.2%)	6 (17.6%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	18 (52.9%)	16 (47.1%)	47 (100.0%)	29 (61.7%)	18 (38.3%)
	青森地域広域事務組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 –	0 –	0 –
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 –	0 –	0 –
	五所川原地区消防事務組合消防本部	15 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	4 (26.7%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	3 (20.0%)	3 (100.0%)	7 (46.7%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	–	0	0	0	26 (100.0%)	11 (42.3%)	15 (57.7%)
	十和田地域広域事務組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	三沢市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 –	0 –	0 –
	下北地域広域行政事務組合消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	9 (69.2%)	4 (30.8%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	つがる市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	北部上北広域事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	中部上北広域事業組合消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	鰺ヶ沢地区消防事務組合	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	–	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
岩手県		53 (100.0%)	45 (84.9%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)	4 (7.5%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)	50 (94.3%)	50 (100.0%)	1 (1.9%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)	2 (4.3%)	45 (95.7%)	19 (100.0%)	11 (57.9%)	8 (42.1%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	28 (100.0%)	27 (96.4%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	27 (96.4%)	27 (100.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	宮古地区広域行政組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	一関市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	釜石大槌地区行政事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	奥州金ケ崎行政事務組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	–	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	久慈広域連合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	花巻市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	北上地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	大船渡地区消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	遠野市消防本部	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)
	陸前高田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	二戸地区広域行政事務組合消防本部	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 –	0 –	0
宮城県		11 (100.0%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	9 (100.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	2 (20.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	3 (30.0%)
	仙台市消防局	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	名取市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	–	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	登米市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	栗原市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	黒川地域行政事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	石巻地区広域行政事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	塩釜地区消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	あぶくま消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	仙南地域広域行政事務組合消防本部	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 –	0 –	0
	大崎地域広域行政事務組合	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
秋田県		46 (100.0%)	41 (89.1%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	43 (93.5%)	43 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	58 (100.0%)	17 (29.3%)	41 (70.7%)	37 (100.0%)	32 (86.5%)	5 (13.5%)
	秋田市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	横手市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	2 (18.2%)
	大館市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	由利本荘市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	北秋田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	にかほ市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	五城目町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	能代山本広域市町村圏組合消防本部	38 (100.0%)	36 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	36 (94.7%)	36 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	46 (100.0%)	10 (21.7%)	36 (78.3%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	大曲仙北広域市町村圏組合消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	鹿角広域行政組合消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
	男鹿地区消防一部事務組合	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 －	0 －	0 －
	湖東地区消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
山形県		9 (100.0%)	2 (22.2%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	26 (100.0%)	19 (73.1%)	7 (26.9%)
	山形市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	－	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 －	0 －	0 －
	上山市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	天童市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
	西村山広域行政事務組合消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
	村山市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
	東根市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	尾花沢市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	最上広域市町村圏事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 －	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	置賜広域行政事務組合消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)
	西置賜行政組合消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
	鶴岡市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)
	酒田地区広域行政組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
福島県		73 (100.0%)	20 (27.4%)	33 (45.2%)	7 (9.6%)	6 (8.2%)	7 (9.6%)	0 (0.0%)	73 (100.0%)	36 (49.3%)	31 (86.1%)	24 (32.9%)	13 (17.8%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	6 (23.1%)	20 (76.9%)	114 (100.0%)	61 (53.5%)	53 (46.5%)
	福島市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	いわき市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 －	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	伊達地方消防組合消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)
	安達地方広域行政組合消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	2 (14.3%)
	郡山地方広域消防組合	31 (100.0%)	11 (35.5%)	9 (29.0%)	4 (12.9%)	1 (3.2%)	6 (19.4%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	12 (38.7%)	12 (100.0%)	9 (29.0%)	10 (32.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	1 (8.3%)	11 (91.7%)	30 (100.0%)	10 (33.3%)	20 (66.7%)
	須賀川地方広域消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)
	白河地方広域市町村圏消防本部	22 (100.0%)	1 (4.5%)	15 (68.2%)	1 (4.5%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	7 (31.8%)	7 (100.0%)	14 (63.6%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
	喜多方地方広域市町村圏組合消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	18 (100.0%)	16 (88.9%)	2 (11.1%)
	会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)
	南会津地方広域市町村圏組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	相馬地方広域消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 －	0 －	0 －
	双葉地方広域市町村圏組合消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
茨城県		40 (100.0%)	19 (47.5%)	12 (30.0%)	1 (2.5%)	5 (12.5%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	33 (82.5%)	21 (63.6%)	4 (10.0%)	1 (2.5%)	2 (5.0%)	34 (100.0%)	15 (44.1%)	19 (55.9%)	73 (100.0%)	52 (71.2%)	21 (28.8%)
	日立市消防本部	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －	0 －
	高萩市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	笠間市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 －	0 －	0 －	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	取手市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	つくば市消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	1 (6.7%)
	かすみがうら市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	小美玉市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大洗町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大子町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	常総地方広域市町村圏事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鹿行広域事務組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)
	稲敷広域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鹿島地方事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	水戸市消防局	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	16 (100.0%)	14 (87.5%)	2 (12.5%)
	石岡市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	常陸太田市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	北茨城市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	那珂市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	茨城西南広域消防本部	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	筑西広域市町村圏事務組合消防本部	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0	0	0
	常陸大宮市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	土浦市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	茨城町消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
栃木県		54 (100.0%)	13 (24.1%)	22 (40.7%)	8 (14.8%)	4 (7.4%)	7 (13.0%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)	47 (87.0%)	46 (97.9%)	4 (7.4%)	3 (5.6%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	74 (100.0%)	33 (44.6%)	41 (55.4%)
	宇都宮市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	足利市消防本部	10 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	14 (100.0%)	5 (35.7%)	9 (64.3%)
	栃木市消防本部	11 (100.0%)	2 (18.2%)	6 (54.5%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)
	佐野市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鹿沼市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	日光市消防本部	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	小山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	石橋地区消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	芳賀地区広域行政事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	南那須地区広域行政事務組合消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	塩谷広域行政組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	8 (100.0%)	7 (87.5%)	1 (12.5%)
	那須地区消防本部	20 (100.0%)	7 (35.0%)	8 (40.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	19 (95.0%)	19 (100.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	30 (100.0%)	17 (56.7%)	13 (43.3%)
群馬県		21 (100.0%)	10 (47.6%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	12 (57.1%)	9 (75.0%)	7 (33.3%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	22 (100.0%)	12 (54.5%)	10 (45.5%)	35 (100.0%)	24 (68.6%)	11 (31.4%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	前橋市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	高崎市等広域消防局	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	桐生市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	伊勢崎市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	太田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –
	利根沼田広域広域消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	16 (100.0%)	12 (75.0%)	4 (25.0%)
	館林地区消防組合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	渋川広域消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)
	多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	富岡甘楽広域消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	吾妻広域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
埼玉県		38 (100.0%)	8 (21.1%)	10 (26.3%)	3 (7.9%)	7 (18.4%)	10 (26.3%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	26 (68.4%)	24 (92.3%)	8 (21.1%)	4 (10.5%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)	28 (77.8%)	8 (22.2%)	74 (100.0%)	44 (59.5%)	30 (40.5%)
	さいたま市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	熊谷市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)
	川口市消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	行田市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	春日部市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	羽生市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	深谷市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	上尾市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	越谷市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	蕨市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 –	0 –	0 –
	戸田市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	三郷市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	蓮田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	伊奈町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	秩父消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	吉川松伏消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	児玉郡市広域消防本部	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	26 (83.9%)	5 (16.1%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)
	坂戸・鶴ヶ島消防組合	4 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	比企広域消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	川越地区消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	埼玉県央広域消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正	継続	前回調査※7	是正	継続
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8												
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	西入間広域消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	埼玉西部消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	埼玉東部消防組合消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	草加八潮消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
千葉県		154 (100.0%)	31 (20.1%)	63 (40.9%)	31 (20.1%)	5 (3.2%)	24 (15.6%)	0 (0.0%)	154 (100.0%)	110 (71.4%)	108 (98.2%)	39 (25.3%)	5 (3.2%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	20 (39.2%)	31 (60.8%)	276 (100.0%)	153 (55.4%)	123 (44.6%)
	千葉市消防局	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (100.0%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	17 (100.0%)	12 (70.6%)	5 (29.4%)
	銚子市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	市川市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	船橋市消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	木更津市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)
	松戸市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	野田市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	成田市消防本部	8 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	3 (37.5%)	2 (66.7%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	25 (100.0%)	18 (72.0%)	7 (28.0%)
	旭市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	習志野市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	柏市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	市原市消防局	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)
	流山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	八千代市消防本部	32 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (37.5%)	17 (53.1%)	0 (0.0%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	29 (90.6%)	29 (100.0%)	3 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	41 (100.0%)	9 (22.0%)	32 (78.0%)
	我孫子市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鎌ケ谷市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	君津市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	富津市消防本部	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦安市消防本部	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0	0	0
	四街道市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	袖ケ浦市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	富里市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	栄町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部	15 (100.0%)	2 (13.3%)	12 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	14 (93.3%)	14 (100.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	30 (100.0%)	17 (56.7%)	13 (43.3%)
	長生郡市広域市町村圏組合消防本部	21 (100.0%)	1 (4.8%)	11 (52.4%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	10 (47.6%)	10 (100.0%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	52 (100.0%)	32 (61.5%)	20 (38.5%)
	匝瑳市横芝光町消防組合消防本部	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)
	山武郡市広域行政組合消防本部	12 (100.0%)	2 (16.7%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	19 (100.0%)	9 (47.4%)	10 (52.6%)
	香取広域市町村圏事務組合消防本部	9 (100.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	印西地区消防組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
東京都		99 (100.0%)	28 (28.3%)	54 (54.5%)	10 (10.1%)	7 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)	73 (73.7%)	24 (32.9%)	20 (20.2%)	6 (6.1%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)	26 (48.1%)	28 (51.9%)	94 (100.0%)	23 (24.5%)	71 (75.5%)
	東京消防庁	90 (100.0%)	28 (31.1%)	49 (54.4%)	6 (6.7%)	7 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)	64 (71.1%)	24 (37.5%)	20 (22.2%)	6 (6.7%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)	26 (48.1%)	28 (51.9%)	80 (100.0%)	18 (22.5%)	62 (77.5%)
	稲城市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	大島町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	三宅村消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	八丈町消防本部	9 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	11 (100.0%)	2 (18.2%)	9 (81.8%)
神奈川県		31 (100.0%)	11 (35.5%)	15 (48.4%)	0 (0.0%)	3 (9.7%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	23 (74.2%)	23 (100.0%)	5 (16.1%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	28 (71.8%)	11 (28.2%)	60 (100.0%)	40 (66.7%)	20 (33.3%)
	横浜市消防局	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	14 (100.0%)	11 (78.6%)	3 (21.4%)
	川崎市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	11 (100.0%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)
	相模原市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	横須賀市消防局	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)
	平塚市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	鎌倉市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	藤沢市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	小田原市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)
	茅ヶ崎市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	逗子市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	秦野市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	厚木市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	大和市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	伊勢原市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	海老名市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	座間市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 –	0 –	0 –
	綾瀬市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	葉山町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	寒川町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	大磯町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	二宮町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –
	箱根町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	湯河原町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	愛川町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
新潟県		48 (100.0%)	11 (22.9%)	25 (52.1%)	2 (4.2%)	3 (6.3%)	7 (14.6%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	46 (95.8%)	45 (97.8%)	2 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	3 (21.4%)	11 (78.6%)	78 (100.0%)	41 (52.6%)	37 (47.4%)
	新潟市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	長岡市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 –	0 –	0 –

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	三条市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	柏崎市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小千谷市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	見附市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	村上市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	糸魚川市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	五泉市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	阿賀野市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	佐渡市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	魚沼市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南魚沼市消防本部	26 (100.0%)	6 (23.1%)	19 (73.1%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	26 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	29 (100.0%)	9 (31.0%)	20 (69.0%)
	阿賀町消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	加茂地域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	燕・弥彦総合事務組合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)
	新発田地域広域事務組合消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)
	十日町地域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	上越地域消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)
富山県		3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)
	富山市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	高岡市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	氷見市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	射水市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	立山町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	砺波地域消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	富山県東部消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新川地域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
石川県		13 (100.0%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	10 (76.9%)	10 (100.0%)	2 (15.4%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	20 (100.0%)	11 (55.0%)	9 (45.0%)
	金沢市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	七尾鹿島消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	小松市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	加賀市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かほく市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	能美市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津幡町消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	内灘町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	羽咋郡市広域圏事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白山野々市広域消防本部	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)
	奥能登広域圏事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
福井県		14 (100.0%)	1 (7.1%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	6 (42.9%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	12 (100.0%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	17 (100.0%)	4 (23.5%)	13 (76.5%)
	福井市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大野市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	勝山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	永平寺町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嶺北消防組合消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)
	鯖江・丹生消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	南越消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	敦賀美方消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	若狭消防組合消防本部	9 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
山梨県		35 (100.0%)	7 (20.0%)	13 (37.1%)	5 (14.3%)	1 (2.9%)	9 (25.7%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	30 (85.7%)	17 (56.7%)	5 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	20 (74.1%)	7 (25.9%)	50 (100.0%)	22 (44.0%)	28 (56.0%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	都留市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	富士五湖消防本部	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	12 (80.0%)	3 (20.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	2 (22.2%)
	大月市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	峡北広域行政事務組合消防本部	5 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)
	笛吹市消防本部	13 (100.0%)	2 (15.4%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	16 (100.0%)	5 (31.3%)	11 (68.8%)
	峡南消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	東山梨消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	上野原市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南アルプス市消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
長野県		203 (100.0%)	24 (11.8%)	113 (55.7%)	12 (5.9%)	9 (4.4%)	45 (22.2%)	0 (0.0%)	203 (100.0%)	197 (97.0%)	167 (84.8%)	4 (2.0%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)	23 (48.9%)	24 (51.1%)	283 (100.0%)	104 (36.7%)	179 (63.3%)
	長野市消防局	12 (100.0%)	5 (41.7%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	16 (100.0%)	9 (56.3%)	7 (43.8%)
	松本広域消防局	17 (100.0%)	10 (58.8%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	15 (88.2%)	10 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	13 (100.0%)	6 (46.2%)	7 (53.8%)
	佐久広域連合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	飯田広域消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	12 (100.0%)	6 (50.0%)	6 (50.0%)
	上田地域広域連合消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	諏訪広域消防本部	23 (100.0%)	3 (13.0%)	19 (82.6%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	22 (95.7%)	22 (100.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	49 (100.0%)	29 (59.2%)	20 (40.8%)
	上伊那広域消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	20 (100.0%)	13 (65.0%)	7 (35.0%)
	岳南広域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	須坂市消防本部	19 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (57.9%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	17 (89.5%)	17 (100.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	21 (100.0%)	2 (9.5%)	19 (90.5%)
	千曲坂城消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正	継続	前回調査※7	是正	継続
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8												
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	北アルプス広域消防本部	92	2	66	2	3	19	0	92	92	67	0	0	0	2	0	2	99	9	90
		(100.0%)	(2.2%)	(71.7%)	(2.2%)	(3.3%)	(20.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(72.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(90.9%)
	岳北消防本部	10	0	0	0	1	9	0	10	9	9	1	0	0	12	12	0	32	22	10
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(10.0%)	(90.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.0%)	(100.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(68.8%)	(31.3%)
	木曽広域消防本部	5	0	0	0	1	4	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	6	1	5
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)
岐阜県		26	7	5	5	5	4	0	26	21	14	2	2	1	14	7	7	36	17	19
		(100.0%)	(26.9%)	(19.2%)	(19.2%)	(19.2%)	(15.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.8%)	(66.7%)	(7.7%)	(7.7%)	(3.8%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(47.2%)	(52.8%)
	岐阜市消防本部	3	1	1	0	1	0	0	3	3	3	0	0	0	4	3	1	8	6	2
		–	(33.3%)	(33.3%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	高山市消防本部	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	–	–	–
	多治見市消防本部	2	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	中津川市消防本部	4	0	1	1	1	1	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
		(100.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	瑞浪市消防本部	5	0	0	3	2	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(28.6%)	(71.4%)
	羽島市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	恵那市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	–	–
	土岐市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	各務原市消防本部	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	–	–	–
	飛騨市消防本部	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	郡上市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	下呂市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	海津市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	養老町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不破消防組合消防本部	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	揖斐郡消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	可茂消防事務組合消防本部	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	2	2	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	大垣消防組合消防本部	3	0	1	0	0	2	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	5	2	3
		(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(33.3%)	(66.7%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)
	中濃消防組合消防本部	4	3	1	0	0	0	0	4	3	3	1	0	0	3	0	3	4	3	1
		(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	羽島郡広域連合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県		50	15	20	0	6	9	0	50	45	44	5	0	0	17	2	15	65	30	35
		(100.0%)	(30.0%)	(40.0%)	(0.0%)	(12.0%)	(18.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.0%)	(97.8%)	(10.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.8%)	(88.2%)	(100.0%)	(46.2%)	(53.8%)
	静岡市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	浜松市消防局	2	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	4	2	2	1	1	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	熱海市消防本部	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4	1
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)
	富士宮市消防本部	4	4	0	0	0	0	0	4	3	3	1	0	0	4	0	4	2	2	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	富士市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	磐田市消防本部	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	掛川市消防本部	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	3	3	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	湖西市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	御前崎市消防本部	2	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	菊川市消防本部	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	御殿場市・小山町広域行政組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	袋井市森町広域行政組合　袋井消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	駿東伊豆消防本部	19 (100.0%)	3 (15.8%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	25 (100.0%)	9 (36.0%)	16 (64.0%)
	志太広域事務組合志太消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	下田地区消防組合下田消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	富士山南東消防本部	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	20 (100.0%)	8 (40.0%)	12 (60.0%)
愛知県		49 (100.0%)	19 (38.8%)	16 (32.7%)	10 (20.4%)	0 (0.0%)	4 (8.2%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)	39 (79.6%)	36 (92.3%)	9 (18.4%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	19 (50.0%)	19 (50.0%)	100 (100.0%)	70 (70.0%)	30 (30.0%)
	名古屋市消防局	11 (100.0%)	5 (45.5%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	10 (90.9%)	10 (100.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	9 (100.0%)	3 (33.3%)	6 (66.7%)
	豊橋市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	岡崎市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	一宮市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	瀬戸市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)
	春日井市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	豊川市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	津島市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	豊田市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	13 (92.9%)	1 (7.1%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	西尾市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)
	蒲郡市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	犬山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常滑市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	江南市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	小牧市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	稲沢市消防本部	6 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	6 (100.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)
	新城市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	東海市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	大府市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	知多市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尾張旭市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	岩倉市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	田原市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛西市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	蟹江町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	幸田町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知多中部広域事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	尾三消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	10 (100.0%)	8 (80.0%)	2 (20.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	海部東部消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	海部南部消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)
	丹羽広域事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	知多南部消防組合消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	19 (100.0%)	12 (63.2%)	7 (36.8%)
	西春日井広域事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	衣浦東部広域連合消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
三重県		78 (100.0%)	10 (12.8%)	27 (34.6%)	7 (9.0%)	18 (23.1%)	15 (19.2%)	1 (1.3%)	78 (100.0%)	70 (89.7%)	56 (80.0%)	7 (9.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	19 (65.5%)	10 (34.5%)	133 (100.0%)	65 (48.9%)	68 (51.1%)
	桑名市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	四日市市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	菰野町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	鈴鹿市消防本部	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)
	亀山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津市消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (44.4%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)
	松阪地区広域消防組合消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	2 (16.7%)	17 (100.0%)	15 (88.2%)	2 (11.8%)
	伊勢市消防本部	8 (100.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	17 (100.0%)	10 (58.8%)	7 (41.2%)
	鳥羽市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	志摩市消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	16 (100.0%)	9 (56.3%)	7 (43.8%)
	紀勢地区広域消防組合	21 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	7 (33.3%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	27 (100.0%)	6 (22.2%)	21 (77.8%)
	三重紀北消防組合消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	熊野市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	伊賀市消防本部	11 (100.0%)	1 (9.1%)	8 (72.7%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	9 (81.8%)	3 (33.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	24 (100.0%)	14 (58.3%)	10 (41.7%)
	名張市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滋賀県		5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	13 (81.3%)	3 (18.8%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)
	大津市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	湖南広域消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	甲賀広域行政組合消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	東近江行政組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	彦根市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	湖北地域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高島市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
京都府		3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	京都市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
	福知山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	舞鶴市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	綾部市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	宇治市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	城陽市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	八幡市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	京田辺市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	京丹後市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	久御山町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	精華町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	相楽中部消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	宮津与謝消防組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	京都中部広域消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乙訓消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府		130 (100.0%)	90 (69.2%)	23 (17.7%)	3 (2.3%)	5 (3.8%)	9 (6.9%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)	116 (89.2%)	25 (21.6%)	9 (6.9%)	5 (3.8%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)	8 (8.2%)	90 (91.8%)	180 (100.0%)	140 (77.8%)	40 (22.2%)
	大阪市消防局	85 (100.0%)	81 (95.3%)	4 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	85 (100.0%)	78 (91.8%)	0 (0.0%)	3 (3.5%)	4 (4.7%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)	100 (100.0%)	96 (96.0%)	4 (4.0%)
	堺市消防局	10 (100.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (100.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)
	岸和田市消防本部	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)
	豊中市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	池田市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	吹田市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	泉大津市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	高槻市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	貝塚市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	茨木市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	八尾市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	富田林市消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	河内長野市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松原市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	和泉市消防本部	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	15 (100.0%)	13 (86.7%)	2 (13.3%)
	箕面市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	摂津市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	東大阪市消防局	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)
	交野市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	島本町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	忠岡町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	守口市門真市消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	泉州南消防組合泉州南広域消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	大東四條畷消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
兵庫県		34 (100.0%)	18 (52.9%)	10 (29.4%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	24 (70.6%)	24 (100.0%)	7 (20.6%)	3 (8.8%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	28 (60.9%)	18 (39.1%)	45 (100.0%)	29 (64.4%)	16 (35.6%)
	高砂市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	伊丹市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	明石市消防局	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0	0	0
	宝塚市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	姫路市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	美方広域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南但消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	猪名川町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	淡路広域消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	丹波篠山市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	丹波市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	川西市消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)
	赤穂市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西宮市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	神戸市消防局	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	12 (100.0%)	10 (83.3%)	2 (16.7%)
	小野市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三木市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	三田市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	加古川市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	芦屋市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	西はりま消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尼崎市消防局	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	10 (62.5%)	6 (37.5%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	豊岡市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北はりま消防組合	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)
奈良県		11 (100.0%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	6 (42.9%)	8 (57.1%)	18 (100.0%)	15 (83.3%)	3 (16.7%)
	奈良市消防局	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	生駒市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	奈良県広域消防組合消防本部	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	3 (33.3%)	6 (66.7%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)
和歌山県		2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	和歌山市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	海南市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	橋本市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 –	0 –	0 –
	有田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	御坊市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	田辺市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	新宮市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	紀美野町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	高野町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	有田川町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	白浜町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	那智勝浦町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	串本町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	那賀消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	伊都消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	湯浅広川消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	日高広域消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	太地町	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
鳥取県		3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	鳥取中部ふるさと広域連合消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
島根県		5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	11 (91.7%)	1 (8.3%)	14 (100.0%)	10 (71.4%)	4 (28.6%)
	松江市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –
	浜田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)
	出雲市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	大田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	安来市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	雲南消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	益田広域消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	江津邑智消防組合消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)
	隠岐広域連合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
岡山県		12 (100.0%)	5 (41.7%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	11 (91.7%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	18 (78.3%)	5 (21.7%)	36 (100.0%)	29 (80.6%)	7 (19.4%)
	岡山市消防局	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	12 (80.0%)	3 (20.0%)	10 (100.0%)	9 (90.0%)	1 (10.0%)
	倉敷市消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	津山圏域消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	1 (7.7%)
	玉野市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	笠岡地区消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	井原地区消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	総社市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	高梁市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新見市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	東備消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真庭市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	美作市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	赤磐市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	瀬戸内市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島県		24 (100.0%)	10 (41.7%)	6 (25.0%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	20 (83.3%)	18 (90.0%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	23 (100.0%)	13 (56.5%)	10 (43.5%)	40 (100.0%)	26 (65.0%)	14 (35.0%)
	広島市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	呉市消防局	12 (100.0%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	12 (100.0%)	2 (16.7%)	10 (83.3%)
	三原市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	尾道市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大竹市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	東広島市消防局	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	7 (58.3%)	5 (41.7%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)
	廿日市市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安芸高田市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	江田島市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	府中町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北広島町消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	備北地区消防組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	福山地区消防組合消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)
山口県		16 (100.0%)	9 (56.3%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	15 (93.8%)	10 (66.7%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	4 (30.8%)	9 (69.2%)	23 (100.0%)	16 (69.6%)	7 (30.4%)
	下関市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宇部・山陽小野田消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)
	山口市消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	萩市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防府市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下松市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	岩国地区消防組合消防本部	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	12 (100.0%)	9 (75.0%)	3 (25.0%)
	光地区消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	長門市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	柳井地区広域消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数		警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8			改修期限を定めている対象物数					是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	美祢市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	周南市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
徳島県		45 (100.0%)	2 (4.4%)	6 (13.3%)	1 (2.2%)	4 (8.9%)	32 (71.1%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	45 (100.0%)	31 (68.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	58 (100.0%)	15 (25.9%)	43 (74.1%)
	徳島市消防局	7 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)
	鳴門市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小松島市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	阿南市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	美馬市消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	那賀町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	名西消防組合消防本部	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	12 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	海部消防組合消防本部	9 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	19 (100.0%)	10 (52.6%)	9 (47.4%)
	板野東部消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	板野西部消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徳島中央広域連合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	美馬西部消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	みよし広域連合消防本部	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	勝浦町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	上勝町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	佐那河内村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川県		40 (100.0%)	5 (12.5%)	19 (47.5%)	4 (10.0%)	4 (10.0%)	8 (20.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	37 (92.5%)	34 (91.9%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	67 (100.0%)	32 (47.8%)	35 (52.2%)
	高松市消防局	16 (100.0%)	3 (18.8%)	10 (62.5%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	15 (93.8%)	14 (93.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	17 (100.0%)	4 (23.5%)	13 (76.5%)
	仲多度南部消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0	0	0
	善通寺市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	丸亀市消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	15 (100.0%)	8 (53.3%)	7 (46.7%)
	三観広域行政組合消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	10 (100.0%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)
	大川広域消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	多度津町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小豆地区消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	13 (100.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)
	直島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	坂出市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)
愛媛県		43 (100.0%)	6 (14.0%)	5 (11.6%)	2 (4.7%)	6 (14.0%)	24 (55.8%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)	38 (88.4%)	9 (23.7%)	1 (2.3%)	4 (9.3%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	76 (100.0%)	39 (51.3%)	37 (48.7%)
	松山市消防局	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	今治市消防本部	31 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	1 (3.2%)	3 (9.7%)	23 (74.2%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	29 (93.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	0	0	0	56 (100.0%)	25 (44.6%)	31 (55.4%)
	新居浜市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西条市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正	継続	前回調査※7	是正	継続
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8												
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	四国中央市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
	西予市消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	東温市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	上島町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	久万高原町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	愛南町消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	八幡浜地区施設事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	伊予消防等事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	宇和島地区広域事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	大洲地区広域消防事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
高知県		49 (100.0%)	29 (59.2%)	7 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (8.2%)	9 (18.4%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)	46 (93.9%)	46 (100.0%)	3 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	3 (9.4%)	29 (90.6%)	45 (100.0%)	25 (55.6%)	20 (44.4%)
	高知市消防局	26 (100.0%)	17 (65.4%)	5 (19.2%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	24 (92.3%)	24 (100.0%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	3 (15.0%)	17 (85.0%)	31 (100.0%)	22 (71.0%)	9 (29.0%)
	室戸市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	安芸市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	南国市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	土佐市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	土佐清水市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	香南市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 –	0 –	0 –
	香美市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	高吾北広域町村事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	高幡消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	仁淀消防組合消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	幡多中央消防組合消防本部	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	幡多西部消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	嶺北広域行政事務組合消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中芸広域連合消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
福岡県		73 (100.0%)	29 (39.7%)	29 (39.7%)	6 (8.2%)	2 (2.7%)	7 (9.6%)	0 (0.0%)	73 (100.0%)	68 (93.2%)	62 (91.2%)	5 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)	18 (38.3%)	29 (61.7%)	100 (100.0%)	56 (56.0%)	44 (44.0%)
	北九州市消防局	13 (100.0%)	6 (46.2%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	12 (100.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	5 (45.5%)	6 (54.5%)	27 (100.0%)	20 (74.1%)	7 (25.9%)
	福岡市消防局	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	2 (66.7%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	14 (100.0%)	12 (85.7%)	2 (14.3%)
	大牟田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	直方市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	柳川市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	筑後市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	行橋市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	中間市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	みやま市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	糸島市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	苅田町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	八女消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筑紫野太宰府消防組合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	飯塚地区消防本部	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6 (66.7%)	3 (33.3%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	田川地区消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)
	久留米広域消防本部	32 (100.0%)	15 (46.9%)	14 (43.8%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	31 (96.9%)	31 (100.0%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	1 (6.3%)	15 (93.8%)	26 (100.0%)	9 (34.6%)	17 (65.4%)
	京築広域圏消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甘木・朝倉消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)
	粕屋南部消防組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0	0	0
	宗像地区消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	粕屋北部消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0	0
	遠賀郡消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
佐賀県	都道府県合計	25 (100.0%)	13 (52.0%)	9 (36.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	19 (76.0%)	11 (57.9%)	6 (24.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	11 (45.8%)	13 (54.2%)	28 (100.0%)	16 (57.1%)	12 (42.9%)
	佐賀広域消防局	13 (100.0%)	6 (46.2%)	6 (46.2%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	4 (33.3%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	9 (60.0%)	6 (40.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)
	唐津市消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	伊万里・有田消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	杵藤地区広域市町村圏組合消防本部	6 (100.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)
長崎県		23 (100.0%)	4 (17.4%)	12 (52.2%)	2 (8.7%)	1 (4.3%)	4 (17.4%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	22 (95.7%)	22 (100.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	32 (100.0%)	13 (40.6%)	19 (59.4%)
	長崎市消防局	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	佐世保市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	平戸市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	松浦市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	対馬市消防本部	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)
	壱岐市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	五島市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新上五島町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	島原地域広域市町村圏組合消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)
熊本県		83 (100.0%)	29 (34.9%)	41 (49.4%)	6 (7.2%)	2 (2.4%)	5 (6.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)	81 (97.6%)	76 (93.8%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)	22 (43.1%)	29 (56.9%)	133 (100.0%)	79 (59.4%)	54 (40.6%)
	熊本市消防局	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	山鹿市消防本部	28 (100.0%)	0 (0.0%)	21 (75.0%)	6 (21.4%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	17 (37.8%)	28 (62.2%)
	人吉下球磨消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	上益城消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	上球磨消防組合消防本部	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	18 (100.0%)	7 (38.9%)	11 (61.1%)
	八代広域行政事務組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	阿蘇広域行政事務組合消防本部	32 (100.0%)	23 (71.9%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	18 (43.9%)	23 (56.1%)	41 (100.0%)	32 (78.0%)	9 (22.0%)
	有明広域行政事務組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%) –	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
	水俣芦北広域行政事務組合消防本部	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	宇城広域連合消防本部	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	菊池広域連合消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	天草広域連合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)
大分県		28 (100.0%)	11 (39.3%)	11 (39.3%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	26 (92.9%)	26 (100.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	1 (8.3%)	11 (91.7%)	28 (100.0%)	11 (39.3%)	17 (60.7%)
	大分市消防局	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (0.0%)	1 (100.0%)
	別府市消防本部	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中津市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	佐伯市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	臼杵市消防本部	9 (100.0%)	7 (77.8%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	津久見市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	竹田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	豊後高田市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	宇佐市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	豊後大野市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	由布市消防本部	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	14 (100.0%)	7 (50.0%)	7 (50.0%)
	国東市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)
	日田玖珠広域消防組合消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	杵築速見消防組合消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%) –	0	0	0
宮崎県		13 (100.0%)	3 (23.1%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	15 (100.0%)	5 (33.3%)	10 (66.7%)
	宮崎市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%) –	0	0	0
	都城市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	延岡市消防本部	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)
	日南市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	日向市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	串間市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	西都市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	宮崎県東児湯消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	西諸広域行政事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西臼杵広域行政事務組合	7 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)
	西米良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	椎葉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿児島県		48 (100.0%)	11 (22.9%)	14 (29.2%)	3 (6.3%)	8 (16.7%)	12 (25.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	45 (93.8%)	26 (57.8%)	3 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	52 (100.0%)	15 (28.8%)	37 (71.2%)
	鹿児島市消防局	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	枕崎市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出水市消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)
	垂水市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薩摩川内市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日置市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	霧島市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いちき串木野市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南さつま市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	姶良市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	さつま町消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指宿南九州消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	阿久根地区消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	伊佐湧水消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大隅曽於地区消防組合	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	大隅肝属地区消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	沖永良部与論地区広域事務組合消防本部	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)
	徳之島地区消防組合	12 (100.0%)	1 (8.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	13 (100.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)
	熊毛地区消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	大島地区消防組合	12 (100.0%)	3 (25.0%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	11 (91.7%)	2 (18.2%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	12 (100.0%)	3 (25.0%)	9 (75.0%)
沖縄県		160 (100.0%)	57 (35.6%)	86 (53.8%)	13 (8.1%)	2 (1.3%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)	160 (100.0%)	124 (77.5%)	106 (85.5%)	28 (17.5%)	8 (5.0%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)	14 (19.7%)	57 (80.3%)	252 (100.0%)	149 (59.1%)	103 (40.9%)
	那覇市消防局	37 (100.0%)	9 (24.3%)	27 (73.0%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	22 (59.5%)	22 (100.0%)	13 (35.1%)	2 (5.4%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	94 (100.0%)	66 (70.2%)	28 (29.8%)
	宜野湾市消防本部	6 (100.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	6 (100.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)
	石垣市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浦添市消防本部	9 (100.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	20 (100.0%)	12 (60.0%)	8 (40.0%)
	名護市消防本部	60 (100.0%)	40 (66.7%)	20 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)	53 (88.3%)	53 (100.0%)	4 (6.7%)	3 (5.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)	10 (20.0%)	40 (80.0%)	51 (100.0%)	31 (60.8%)	20 (39.2%)
	糸満市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	沖縄市消防本部	20 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (75.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	20 (100.0%)	11 (55.0%)	9 (81.8%)	8 (40.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	33 (100.0%)	13 (39.4%)	20 (60.6%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙2－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	豊見城市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)
	うるま市消防本部	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	宮古島市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	久米島町消防本部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)
	本部町今帰仁村消防組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	島尻消防組合消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	東部消防組合消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中城北中城消防本部	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)
	金武地区消防衛生組合	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	11 (100.0%)	6 (54.5%)	5 (45.5%)
	国頭地区行政事務組合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	比謝川事務組合ニライ消防本部	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	伊江村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	座間味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	粟国村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渡名喜村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	伊平屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	伊是名村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多良間村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	竹富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	与那国町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全国合計		2,146 (100.0%)	721 (33.6%)	791 (36.9%)	164 (7.6%)	147 (6.8%)	321 (15.0%)	2 (0.1%)	2,146 (100.0%)	1,807 (84.2%)	1,439 (79.6%)	245 (11.4%)	88 (4.1%)	6 (0.3%)	1,189 (100.0%)	468 (39.4%)	721 (60.6%)	3,129 (100.0%)	1,704 (54.5%)	1,425 (45.5%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準
又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※
※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は令和3年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な調査基準日以前の任意の時点で集計。
※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物をいう。
※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※5 本調査は、令和3年3月31日を基準日とする。
※6 「新規」は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。
※7 前回調査は、令和2年3月31日を基準日とする。
※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。
※9 「是正」（新規欄）とは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。
※10 「継続」（新規欄）とは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。
※11 「是正」（前回調査欄）とは、令和2年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。
※12 「継続」（前回調査欄）とは、令和2年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
北海道		屋内消火栓設備	5,431	17 (100.0%)	4 (23.5%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	5 (29.4%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0.31%	17 (100.0%)	13 (76.5%)	10 (76.9%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,321	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	33,162	71 (100.0%)	17 (23.9%)	26 (36.6%)	1 (1.4%)	6 (8.5%)	21 (29.6%)	0 (0.0%)	0.21%	71 (100.0%)	63 (88.7%)	49 (77.8%)	6 (8.5%)	2 (2.8%)	0 (0.0%)
	札幌市消防局	屋内消火栓設備	2,356	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,847	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,333	10 (100.0%)	8 (80.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	8 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
	江別市消防本部	屋内消火栓設備	50	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	68	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	412	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	千歳市消防本部	屋内消火栓設備	58	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.72%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	62	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	469	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.64%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	恵庭市消防本部	屋内消火栓設備	33	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	48	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	278	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	北広島市消防本部	屋内消火栓設備	34	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	52	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	285	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	石狩北部地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	46	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	92	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	430	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	函館市消防本部	屋内消火栓設備	290	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	295	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,708	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	長万部町消防本部	屋内消火栓設備	9	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	4	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	42	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	森町消防本部	屋内消火栓設備	11	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	16	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	119	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	八雲町消防本部	屋内消火栓設備	16	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	10	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10.00%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	109	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1.83%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南渡島消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	39	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	80	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	492	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	渡島西部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	26	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	19	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	138	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙２－２

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	檜山広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	301	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1.66%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	小樽市消防本部	屋内消火栓設備	148	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,002	9 (100.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岩内・寿都地方消防組合消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	248	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	羊蹄山ろく消防組合消防本部	屋内消火栓設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,064	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.38%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北後志消防組合	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	331	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	夕張市消防本部	屋内消火栓設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美唄市消防本部	屋内消火栓設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	187	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.07%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	歌志内市消防本部	屋内消火栓設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	三笠市消防本部	屋内消火栓設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	岩見沢地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	108	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.93%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	553	8 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1.45%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	2 (40.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)
	砂川地区広域消防組合	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	滝川地区広域消防事務組合	屋内消火栓設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	517	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	深川地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	260	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	南空知消防組合消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	263	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	217	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.46%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	452	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,209	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上川北部消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	316	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大雪消防組合消防本部	屋内消火栓設備	44	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.27%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	415	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	士別地方消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	193	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	富良野広域連合消防本部	屋内消火栓設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	554	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	増毛町消防本部	屋内消火栓設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	留萌消防組合消防本部	屋内消火栓設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	242	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	北留萌消防組合　消防本部	屋内消火栓設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	163	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.23%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	稚内地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	294	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南宗谷消防組合消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	利尻礼文消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	北見地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	756	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	網走地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	352	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	紋別地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	49	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.08%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	268	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.12%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	斜里地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美幌・津別広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	19	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10.53%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	遠軽地区広域組合消防本部	屋内消火栓設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	苫小牧市消防本部	屋内消火栓設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	903	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	室蘭市消防本部	屋内消火栓設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	459	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.44%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	登別市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	282	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	白老町消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	211	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西胆振行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	533	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	胆振東部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	日高西部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	154	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	日高中部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	28	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3.57%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	210	7 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	3.33%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	日高東部消防組合	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	181	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	とかち広域消防局	屋内消火栓設備	309	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	346	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,509	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	釧路市消防本部	屋内消火栓設備	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	197	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	釧路北部消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	26	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	7.69%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	17	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.88%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	191	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.57%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	釧路東部消防組合	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	237	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	根室市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	根室北部消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	394	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
青森県		屋内消火栓設備	1,192	10 (100.0%)	6 (60.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0.84%	10 (100.0%)	3 (30.0%)	3 (100.0%)	6 (60.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,641	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.18%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,108	27 (100.0%)	12 (44.4%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)	5 (18.5%)	7 (25.9%)	0 (0.0%)	0.30%	27 (100.0%)	11 (40.7%)	11 (100.0%)	10 (37.0%)	6 (22.2%)	0 (0.0%)
	青森地域広域事務組合	屋内消火栓設備	269	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	461	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,129	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	弘前地区消防事務組合	屋内消火栓設備	272	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.74%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	393	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,928	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	228	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	314	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,061	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	五所川原地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	83	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2.41%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	120	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.83%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	664	13 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	4 (30.8%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	1.96%	13 (100.0%)	2 (15.4%)	2 (100.0%)	6 (46.2%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)
	十和田地域広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	70	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.29%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	87	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	599	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	三沢市消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	300	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	下北地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	74	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.35%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	530	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.94%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
	つがる市消防本部	屋内消火栓設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	229	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	北部上北広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	中部上北広域事業組合消防本部	屋内消火栓設備	68	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.41%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	309	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.97%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鰺ヶ沢地区消防事務組合	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	154	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岩手県		屋内消火栓設備	1,285	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.16%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,436	52 (100.0%)	45 (86.5%)	2 (3.8%)	0 (0.0%)	2 (3.8%)	3 (5.8%)	0 (0.0%)	0.62%	52 (100.0%)	50 (96.2%)	50 (100.0%)	1 (1.9%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	461	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	511	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,404	28 (100.0%)	27 (96.4%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.82%	28 (100.0%)	27 (96.4%)	27 (100.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮古地区広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	473	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	一関市消防本部	屋内消火栓設備	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	761	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	釜石大槌地区行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	249	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	奥州金ケ崎行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	148	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.68%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	936	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	久慈広域連合消防本部	屋内消火栓設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	383	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	花巻市消防本部	屋内消火栓設備	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	676	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北上地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	85	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	622	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大船渡地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	244	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	遠野市消防本部	屋内消火栓設備	21	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4.76%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	193	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2.59%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	陸前高田市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	二戸地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	398	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.02%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮城県		屋内消火栓設備	1,854	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	12,334	7 (100.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	904	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	854	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,415	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	名取市消防本部	屋内消火栓設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	424	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	登米市消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	571	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	栗原市消防本部	屋内消火栓設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	480	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	黒川地域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	383	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	石巻地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	塩釜地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	108	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	704	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	あぶくま消防本部	屋内消火栓設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	355	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	仙南地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	149	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.01%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,042	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大崎地域広域行政事務組合	屋内消火栓設備	213	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	516	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
秋田県		屋内消火栓設備	1,201	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.42%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)
		スプリンクラー設備	1,195	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,538	44 (100.0%)	40 (90.9%)	3 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0.67%	44 (100.0%)	42 (95.5%)	42 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	302	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	301	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,627	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	横手市消防本部	屋内消火栓設備	92	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	100	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	596	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	大館市消防本部	屋内消火栓設備	103	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	98	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	586	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	由利本荘市消防本部	屋内消火栓設備	94	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	81	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	558	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	北秋田市消防本部	屋内消火栓設備	40	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	55	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	304	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	にかほ市消防本部	屋内消火栓設備	26	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	26	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	144	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	五城目町消防本部	屋内消火栓設備	21	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	12	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	53	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	83	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	71	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	461	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	能代山本広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	102	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	2.94%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)
		スプリンクラー設備	139	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	568	37 (100.0%)	36 (97.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	6.51%	37 (100.0%)	36 (97.3%)	36 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)
	大曲仙北広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	183	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	186	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	978	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	鹿角広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	54	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	50	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	280	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	男鹿地区消防一部事務組合	屋内消火栓設備	73	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.37%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	43	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	252	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	湖東地区消防本部	屋内消火栓設備	28	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	33	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	131	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.76%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
山形県		屋内消火栓設備	1,252	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	973	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	7,233	9 (100.0%)	2 (22.2%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	9 (100.0%)	5 (55.6%)	5 (100.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
	山形市消防本部	屋内消火栓設備	263	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	226	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,715	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上山市消防本部	屋内消火栓設備	45	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	43	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	245	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	天童市消防本部	屋内消火栓設備	84	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	46	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	436	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	西村山広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	78	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	53	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	448	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	村山市消防本部	屋内消火栓設備	19	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	11	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	97	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	東根市消防本部	屋内消火栓設備	47	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.26%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	21	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	208	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.96%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	尾花沢市消防本部	屋内消火栓設備	29	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	13	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	180	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	最上広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	91	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	59	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	612	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	置賜広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	181	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	149	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	1,162	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	西置賜行政組合消防本部	屋内消火栓設備	57	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	62	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	272	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	鶴岡市消防本部	屋内消火栓設備	211	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	149	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	898	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	酒田地区広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	147	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		スプリンクラー設備	141	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0.00%	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
		自動火災報知設備	960	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福島県		屋内消火栓設備	1,749	27 (100.0%)	5 (18.5%)	12 (44.4%)	4 (14.8%)	5 (18.5%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	1.54%	27 (100.0%)	13 (48.1%)	13 (100.0%)	8 (29.6%)	6 (22.2%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,432	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.28%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,188	56 (100.0%)	15 (26.8%)	27 (48.2%)	6 (10.7%)	1 (1.8%)	7 (12.5%)	0 (0.0%)	0.46%	56 (100.0%)	25 (44.6%)	20 (80.0%)	19 (33.9%)	12 (21.4%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	福島市消防本部	屋内消火栓設備	256	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	238	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,568	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	いわき市消防本部	屋内消火栓設備	290	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	299	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,248	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	伊達地方消防組合消防本部	屋内消火栓設備	74	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.05%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	406	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.74%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	安達地方広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	51	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.92%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	553	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	郡山地方広域消防組合	屋内消火栓設備	336	14 (100.0%)	4 (28.6%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.17%	14 (100.0%)	5 (35.7%)	5 (100.0%)	6 (42.9%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	278	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1.44%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,279	23 (100.0%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	4 (17.4%)	1 (4.3%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	1.01%	23 (100.0%)	8 (34.8%)	8 (100.0%)	5 (21.7%)	10 (43.5%)	0 (0.0%)
	須賀川地方広域消防本部	屋内消火栓設備	99	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.01%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	825	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	白河地方広域市町村圏消防本部	屋内消火栓設備	161	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.73%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	830	16 (100.0%)	1 (6.3%)	14 (87.5%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.93%	16 (100.0%)	3 (18.8%)	3 (100.0%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	喜多方地方広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	643	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部	屋内消火栓設備	227	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	190	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,417	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南会津地方広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	444	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	相馬地方広域消防本部	屋内消火栓設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	739	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	双葉地方広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	236	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
茨城県		屋内消火栓設備	1,901	9 (100.0%)	6 (66.7%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,153	5 (100.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	13,997	33 (100.0%)	14 (42.4%)	11 (33.3%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	3 (9.1%)	0 (0.0%)	0.24%	33 (100.0%)	27 (81.8%)	15 (55.6%)	4 (12.1%)	0 (0.0%)	2 (6.1%)
	日立市消防本部	屋内消火栓設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	872	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	高萩市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	137	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	笠間市消防本部	屋内消火栓設備	66	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	334	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	取手市消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	321	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	177	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	125	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.80%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,470	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	かすみがうら市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	149	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.67%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	小美玉市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	194	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大洗町消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大子町消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	136	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.74%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	常総地方広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	629	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鹿行広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	84	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.19%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	453	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	154	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	192	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	996	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鹿島地方事務組合消防本部	屋内消火栓設備	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	913	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	ひたちなか・東海広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	109	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.92%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,075	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	水戸市消防局	屋内消火栓設備	207	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.97%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	324	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,745	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	石岡市消防本部	屋内消火栓設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	416	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	常陸太田市消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	243	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.41%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北茨城市消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	216	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	那珂市消防本部	屋内消火栓設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	239	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨城西南広域消防本部	屋内消火栓設備	174	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.57%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,231	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0.57%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	筑西広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	110	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.91%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	154	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	808	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.50%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	常陸大宮市消防本部	屋内消火栓設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	310	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	土浦市消防本部	屋内消火栓設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	146	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.68%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	890	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨城町消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	106	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.89%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
栃木県		屋内消火栓設備	1,611	21 (100.0%)	6 (28.6%)	5 (23.8%)	4 (19.0%)	3 (14.3%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	1.30%	21 (100.0%)	14 (66.7%)	13 (92.9%)	4 (19.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,442	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,161	42 (100.0%)	10 (23.8%)	16 (38.1%)	8 (19.0%)	3 (7.1%)	5 (11.9%)	0 (0.0%)	0.35%	42 (100.0%)	36 (85.7%)	35 (97.2%)	4 (9.5%)	2 (4.8%)	0 (0.0%)
	宇都宮市消防局	屋内消火栓設備	323	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	297	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	足利市消防本部	屋内消火栓設備	88	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3.41%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	157	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.64%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	883	8 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0.91%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	栃木市消防本部	屋内消火栓設備	74	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.05%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	107	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.93%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	697	8 (100.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.15%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐野市消防本部	屋内消火栓設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	701	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	日光市消防本部	屋内消火栓設備	202	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.98%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	85	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	921	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	日光市消防本部	屋内消火栓設備	202	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.98%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	85	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	921	4 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	小山市消防本部	屋内消火栓設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	874	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	石橋地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	497	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	芳賀地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	747	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南那須地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	40	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.00%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	38	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.63%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	310	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	塩谷広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	59	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.69%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	645	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	那須地区消防本部	屋内消火栓設備	298	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1.34%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	180	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,448	16 (100.0%)	4 (25.0%)	8 (50.0%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
群馬県		屋内消火栓設備	2,152	9 (100.0%)	4 (44.4%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0.42%	9 (100.0%)	5 (55.6%)	4 (80.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)
		スプリンクラー設備	2,032	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,596	12 (100.0%)	4 (33.3%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0.10%	12 (100.0%)	5 (41.7%)	4 (80.0%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)
	前橋市消防局	屋内消火栓設備	536	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,854	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	336	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.89%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)
		スプリンクラー設備	478	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,462	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.12%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)
	桐生市消防本部	屋内消火栓設備	105	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	997	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	196	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	210	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,433	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	利根沼田広域広域消防本部	屋内消火栓設備	165	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.21%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,174	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	館林地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	70	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	111	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	628	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	渋川広域消防本部	屋内消火栓設備	273	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	909	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.33%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部	屋内消火栓設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	453	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富岡甘楽広域消防本部	屋内消火栓設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	404	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	吾妻広域消防本部	屋内消火栓設備	166	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
埼玉県		屋内消火栓設備	2,917	10 (100.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0.34%	10 (100.0%)	6 (60.0%)	5 (83.3%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,158	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.10%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	26,011	28 (100.0%)	6 (21.4%)	6 (21.4%)	1 (3.6%)	5 (17.9%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	0.11%	28 (100.0%)	18 (64.3%)	17 (94.4%)	6 (21.4%)	4 (14.3%)	0 (0.0%)
	さいたま市消防局	屋内消火栓設備	584	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	602	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,687	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	熊谷市消防本部	屋内消火栓設備	109	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.92%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	932	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川口市消防局	屋内消火栓設備	230	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	276	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,783	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	行田市消防本部	屋内消火栓設備	39	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.56%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	321	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.31%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日部市消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	844	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	羽生市消防本部	屋内消火栓設備	27	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	3.70%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	247	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.81%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	深谷市消防本部	屋内消火栓設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	163	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	890	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	上尾市消防本部	屋内消火栓設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	692	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.29%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	越谷市消防局	屋内消火栓設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	蕨市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	260	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.38%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	戸田市消防本部	屋内消火栓設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	591	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	三郷市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	85	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	448	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	蓮田市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊奈町消防本部	屋内消火栓設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	224	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	秩父消防本部	屋内消火栓設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	990	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	屋内消火栓設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	803	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	吉川松伏消防組合消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	254	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	児玉郡市広域消防本部	屋内消火栓設備	79	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.53%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	757	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	坂戸・鶴ヶ島消防組合	屋内消火栓設備	62	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.23%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	82	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	637	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	比企広域消防本部	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	182	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	838	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.36%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	埼玉県央広域消防本部	屋内消火栓設備	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	728	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西入間広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	61	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.64%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	81	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.23%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	217	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.46%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	275	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	425	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,594	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	埼玉東部消防組合消防局	屋内消火栓設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	249	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,392	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,009	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
千葉県		屋内消火栓設備	3,120	27 (100.0%)	6 (22.2%)	13 (48.1%)	5 (18.5%)	2 (7.4%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0.87%	27 (100.0%)	18 (66.7%)	18 (100.0%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,033	7 (100.0%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	25,294	128 (100.0%)	25 (19.5%)	50 (39.1%)	27 (21.1%)	3 (2.3%)	23 (18.0%)	0 (0.0%)	0.51%	128 (100.0%)	93 (72.7%)	91 (97.8%)	31 (24.2%)	4 (3.1%)	0 (0.0%)
	千葉市消防局	屋内消火栓設備	618	4 (100.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	757	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,773	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	銚子市消防本部	屋内消火栓設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	292	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	市川市消防局	屋内消火栓設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	181	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,509	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	船橋市消防局	屋内消火栓設備	244	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	320	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,978	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	木更津市消防本部	屋内消火栓設備	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	609	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	松戸市消防局	屋内消火栓設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	308	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,738	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	野田市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	606	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.33%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	成田市消防本部	屋内消火栓設備	82	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,217	7 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0.58%	7 (100.0%)	2 (28.6%)	1 (50.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	旭市消防本部	屋内消火栓設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	412	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	習志野市消防本部	屋内消火栓設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	70	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	488	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	柏市消防局	屋内消火栓設備	162	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	264	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,529	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	市原市消防局	屋内消火栓設備	129	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.78%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	143	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.40%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,076	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.46%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	流山市消防本部	屋内消火栓設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	686	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	八千代市消防本部	屋内消火栓設備	58	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8.62%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	123	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.81%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	675	28 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (35.7%)	15 (53.6%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	4.15%	28 (100.0%)	25 (89.3%)	25 (100.0%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	我孫子市消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	402	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鎌ケ谷市消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	338	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	君津市消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	388	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	富津市消防本部	屋内消火栓設備	27	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11.11%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	338	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦安市消防本部	屋内消火栓設備	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	500	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.00%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	四街道市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	254	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.18%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	袖ケ浦市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	292	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	富里市消防本部	屋内消火栓設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	236	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	栄町消防本部	屋内消火栓設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	179	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	128	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.78%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,562	13 (100.0%)	2 (15.4%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0.83%	13 (100.0%)	12 (92.3%)	12 (100.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長生郡市広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	131	5 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3.82%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	736	17 (100.0%)	1 (5.9%)	8 (47.1%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	6 (35.3%)	0 (0.0%)	2.31%	17 (100.0%)	9 (52.9%)	9 (100.0%)	8 (47.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	匝瑳市横芝光町消防組合消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	45	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.22%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	319	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.57%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	山武郡市広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	93	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.23%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	984	10 (100.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1.02%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	香取広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	56	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.57%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	491	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1.63%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	屋内消火栓設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	872	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	印西地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	67	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	413	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	535	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.56%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
東京都		屋内消火栓設備	6,556	15 (100.0%)	4 (26.7%)	8 (53.3%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	15 (100.0%)	7 (46.7%)	3 (42.9%)	6 (40.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6,248	9 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (66.7%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	62,249	83 (100.0%)	25 (30.1%)	44 (53.0%)	8 (9.6%)	6 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	83 (100.0%)	66 (79.5%)	21 (31.8%)	14 (16.9%)	3 (3.6%)	0 (0.0%)
	東京消防庁	屋内消火栓設備	6,514	14 (100.0%)	4 (28.6%)	7 (50.0%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	14 (100.0%)	6 (42.9%)	3 (50.0%)	6 (42.9%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6,199	9 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	9 (100.0%)	3 (33.3%)	2 (66.7%)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	61,774	75 (100.0%)	25 (33.3%)	40 (53.3%)	4 (5.3%)	6 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	75 (100.0%)	58 (77.3%)	21 (36.2%)	14 (18.7%)	3 (4.0%)	0 (0.0%)
	稲城市消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	222	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大島町消防本部	屋内消火栓設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙２－２

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	三宅村消防本部	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	八丈町消防本部	屋内消火栓設備	7	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14.29%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	133	8 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6.02%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
神奈川県		屋内消火栓設備	6,485	8 (100.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,736	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	34,138	21 (100.0%)	7 (33.3%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	0.06%	21 (100.0%)	15 (71.4%)	15 (100.0%)	3 (14.3%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)
	横浜市消防局	屋内消火栓設備	3,658	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,595	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,856	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	936	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	713	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,129	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	240	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	476	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,915	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	188	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.60%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	271	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,641	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,051	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鎌倉市消防本部	屋内消火栓設備	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	939	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	194	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	187	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	小田原市消防本部	屋内消火栓設備	156	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	230	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,573	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	679	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	逗子市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.56%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	204	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	秦野市消防本部	屋内消火栓設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	615	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	171	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.58%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	167	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,003	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大和市消防本部	屋内消火栓設備	62	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	144	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,035	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.19%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	伊勢原市消防本部	屋内消火栓設備	49	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	68	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	392	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	海老名市消防本部	屋内消火栓設備	51	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	93	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	393	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	座間市消防本部	屋内消火栓設備	24	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	63	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	302	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.33%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	綾瀬市消防本部	屋内消火栓設備	22	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	44	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	192	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	葉山町消防本部	屋内消火栓設備	8	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	23	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	127	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	寒川町消防本部	屋内消火栓設備	9	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	26	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	128	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	大磯町消防本部	屋内消火栓設備	13	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	16	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	95	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	二宮町消防本部	屋内消火栓設備	6	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	10	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	86	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	箱根町消防本部	屋内消火栓設備	241	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	38	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	777	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	湯河原町消防本部	屋内消火栓設備	60	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	32	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	296	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	愛川町消防本部	屋内消火栓設備	36	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	19	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	132	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
新潟県		屋内消火栓設備	2,395	24 (100.0%)	8 (33.3%)	10 (41.7%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	1.00%	24 (100.0%)	23 (95.8%)	23 (100.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,719	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	13,922	25 (100.0%)	3 (12.0%)	16 (64.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0.18%	25 (100.0%)	24 (96.0%)	23 (95.8%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	813	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	600	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,802	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	226	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	三条市消防本部	屋内消火栓設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	452	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.44%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	柏崎市消防本部	屋内消火栓設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	724	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	小千谷市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	233	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	見附市消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	村上市消防本部	屋内消火栓設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	556	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	糸魚川市消防本部	屋内消火栓設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	330	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	五泉市消防本部	屋内消火栓設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	298	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	阿賀野市消防本部	屋内消火栓設備	35	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.86%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	261	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	佐渡市消防本部	屋内消火栓設備	69	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.45%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	497	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	魚沼市消防本部	屋内消火栓設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	364	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南魚沼市消防本部	屋内消火栓設備	169	15 (100.0%)	6 (40.0%)	8 (53.3%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8.88%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,005	12 (100.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.19%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	阿賀町消防本部	屋内消火栓設備	17	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	11.76%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	99	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3.03%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	加茂地域消防本部	屋内消火栓設備	24	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	燕・弥彦総合事務組合消防本部	屋内消火栓設備	67	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	450	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	新発田地域広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	135	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.48%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	752	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.53%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	十日町地域消防本部	屋内消火栓設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	503	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上越地域消防局	屋内消火栓設備	323	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	225	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,870	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
富山県		屋内消火栓設備	841	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	934	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,555	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.05%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富山市消防局	屋内消火栓設備	309	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	366	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,087	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高岡市消防本部	屋内消火栓設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	151	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	948	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	氷見市消防本部	屋内消火栓設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	297	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	射水市消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	414	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	立山町消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	129	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.78%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	砺波地域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	756	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	富山県東部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	505	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	新川地域消防本部	屋内消火栓設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	419	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
石川県		屋内消火栓設備	924	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.43%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,030	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,638	9 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0.12%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	313	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	446	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	3,129	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	七尾鹿島消防本部	屋内消火栓設備	62	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	68	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	368	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.54%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	小松市消防本部	屋内消火栓設備	81	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.23%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	74	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	637	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	加賀市消防本部	屋内消火栓設備	118	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	87	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	785	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	かほく市消防本部	屋内消火栓設備	29	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	25	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	191	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	能美市消防本部	屋内消火栓設備	35	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	29	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	267	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	津幡町消防本部	屋内消火栓設備	24	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	27	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	165	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	内灘町消防本部	屋内消火栓設備	13	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	18	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	83	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	羽咋郡市広域圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	49	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	57	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	426	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	白山野々市広域消防本部	屋内消火栓設備	129	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.55%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	127	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.79%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	983	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0.51%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	奥能登広域圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	71	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	72	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	604	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
福井県		屋内消火栓設備	781	8 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1.02%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	608	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	6,074	9 (100.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0.15%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	8 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福井市消防局	屋内消火栓設備	264	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	232	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	2,179	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	大野市消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	308	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	勝山市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	永平寺町消防本部	屋内消火栓設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	嶺北消防組合消防本部	屋内消火栓設備	124	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2.42%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	690	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鯖江・丹生消防組合消防本部	屋内消火栓設備	89	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.12%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	596	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南越消防組合消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	673	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	敦賀美方消防組合消防本部	屋内消火栓設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	720	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	若狭消防組合消防本部	屋内消火栓設備	54	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7.41%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	661	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.91%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県		屋内消火栓設備	967	16 (100.0%)	4 (25.0%)	4 (25.0%)	5 (31.3%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	1.65%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	662	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	7,123	20 (100.0%)	3 (15.0%)	8 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	0.28%	20 (100.0%)	15 (75.0%)	13 (86.7%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	225	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,965	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	都留市消防本部	屋内消火栓設備	31	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.23%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	279	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	富士五湖消防本部	屋内消火栓設備	361	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,758	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大月市消防本部	屋内消火栓設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	峡北広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	95	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,214	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.33%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	笛吹市消防本部	屋内消火栓設備	92	10 (100.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10.87%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	67	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	504	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.40%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	峡南消防本部	屋内消火栓設備	70	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	36	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	385	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	東山梨消防本部	屋内消火栓設備	51	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	45	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	446	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.45%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上野原市消防本部	屋内消火栓設備	22	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	15	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	138	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	南アルプス市消防本部	屋内消火栓設備	31	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	6.45%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	48	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	335	6 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1.79%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県		屋内消火栓設備	3,464	34 (100.0%)	8 (23.5%)	6 (17.6%)	5 (14.7%)	1 (2.9%)	14 (41.2%)	0 (0.0%)	0.98%	34 (100.0%)	32 (94.1%)	26 (81.3%)	2 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,679	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	18,442	174 (100.0%)	16 (9.2%)	108 (62.1%)	8 (4.6%)	6 (3.4%)	36 (20.7%)	0 (0.0%)	0.94%	174 (100.0%)	170 (97.7%)	146 (85.9%)	2 (1.1%)	2 (1.1%)	0 (0.0%)
	長野市消防局	屋内消火栓設備	414	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.97%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	306	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	3,005	9 (100.0%)	3 (33.3%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	749	7 (100.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.93%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	348	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	3,032	10 (100.0%)	6 (60.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0.33%	10 (100.0%)	8 (80.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	397	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	180	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	2,224	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	飯田広域消防本部	屋内消火栓設備	227	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	142	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,315	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0.38%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上田地域広域連合消防本部	屋内消火栓設備	322	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	179	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,448	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	諏訪広域消防本部	屋内消火栓設備	307	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	156	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.64%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,848	22 (100.0%)	3 (13.6%)	19 (86.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.19%	22 (100.0%)	22 (100.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上伊那広域消防本部	屋内消火栓設備	195	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.03%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	131	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,315	5 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.38%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岳南広域消防本部	屋内消火栓設備	220	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	55	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	728	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙２－２

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	須坂市消防本部	屋内消火栓設備	68	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2.94%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	430	18 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (61.1%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	4.19%	18 (100.0%)	17 (94.4%)	17 (100.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	千曲坂城消防本部	屋内消火栓設備	92	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2.17%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	447	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.89%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北アルプス広域消防本部	屋内消火栓設備	301	14 (100.0%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	4.65%	14 (100.0%)	14 (100.0%)	10 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,568	79 (100.0%)	0 (0.0%)	65 (82.3%)	1 (1.3%)	2 (2.5%)	11 (13.9%)	0 (0.0%)	5.04%	79 (100.0%)	79 (100.0%)	58 (73.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岳北消防本部	屋内消火栓設備	100	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.00%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	711	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	1.41%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	木曽広域消防本部	屋内消火栓設備	72	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2.78%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	371	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1.35%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岐阜県		屋内消火栓設備	1,540	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.32%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	12,006	23 (100.0%)	6 (26.1%)	5 (21.7%)	4 (17.4%)	5 (21.7%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	0.19%	23 (100.0%)	19 (82.6%)	12 (63.2%)	2 (8.7%)	1 (4.3%)	1 (4.3%)
	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	422	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	411	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,151	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高山市消防本部	屋内消火栓設備	180	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,272	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	多治見市消防本部	屋内消火栓設備	42	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2.38%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	573	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.35%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)
	中津川市消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	439	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.91%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	瑞浪市消防本部	屋内消火栓設備	23	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.75%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	羽島市消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	341	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	恵那市消防本部	屋内消火栓設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	366	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	土岐市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	315	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	各務原市消防本部	屋内消火栓設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	621	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	飛騨市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	276	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	郡上市消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	368	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	下呂市消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	302	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	海津市消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	184	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	養老町消防本部	屋内消火栓設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	不破消防組合消防本部	屋内消火栓設備	15	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	揖斐郡消防組合消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,091	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	142	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.70%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,120	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.18%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	中濃消防組合消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	662	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	羽島郡広域連合消防本部	屋内消火栓設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	266	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
静岡県		屋内消火栓設備	2,672	12 (100.0%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.45%	12 (100.0%)	10 (83.3%)	10 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,363	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	21,171	41 (100.0%)	11 (26.8%)	18 (43.9%)	0 (0.0%)	3 (7.3%)	9 (22.0%)	0 (0.0%)	0.19%	41 (100.0%)	37 (90.2%)	36 (97.3%)	4 (9.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	静岡市消防局	屋内消火栓設備	649	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	578	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,737	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	440	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	473	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,589	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	熱海市消防本部	屋内消火栓設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	573	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富士宮市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	657	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	磐田市消防本部	屋内消火栓設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	606	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	掛川市消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	578	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	湖西市消防本部	屋内消火栓設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	御前崎市消防本部	屋内消火栓設備	20	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.00%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	23	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.35%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	170	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.18%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	菊川市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	御殿場市・小山町広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	705	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	袋井市森町広域行政組合　袋井消防本部	屋内消火栓設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	479	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	652	8 (100.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1.23%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	454	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,232	13 (100.0%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	0.31%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	志太広域事務組合志太消防本部	屋内消火栓設備	133	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.50%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,172	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	下田地区消防組合下田消防本部	屋内消火栓設備	94	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	899	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.56%	14 (100.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県		屋内消火栓設備	5,813	16 (100.0%)	7 (43.8%)	3 (18.8%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0.28%	16 (100.0%)	13 (81.3%)	13 (100.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,547	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	34,880	33 (100.0%)	13 (39.4%)	13 (39.4%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0.09%	33 (100.0%)	26 (78.8%)	23 (88.5%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)
	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	3,596	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,755	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	13,445	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	8 (100.0%)	7 (87.5%)	7 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,787	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,678	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一宮市消防本部	屋内消火栓設備	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	280	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,384	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	瀬戸市消防本部	屋内消火栓設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	60	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	487	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日井市消防本部	屋内消火栓設備	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	豊川市消防本部	屋内消火栓設備	71	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.41%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	124	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.81%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	802	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	津島市消防本部	屋内消火栓設備	34	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.88%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	319	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	豊田市消防本部	屋内消火栓設備	216	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.46%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	201	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,635	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西尾市消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	707	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	蒲郡市消防本部	屋内消火栓設備	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	473	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	犬山市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	338	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	常滑市消防本部	屋内消火栓設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	266	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	江南市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	400	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	小牧市消防本部	屋内消火栓設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	667	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	稲沢市消防本部	屋内消火栓設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	472	6 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.27%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
	新城市消防本部	屋内消火栓設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	508	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東海市消防本部	屋内消火栓設備	41	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.88%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	454	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大府市消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	382	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	知多市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	269	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	尾張旭市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	275	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岩倉市消防本部	屋内消火栓設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	田原市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	327	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	愛西市消防本部	屋内消火栓設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	221	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	蟹江町消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	155	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.65%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	幸田町消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	151	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	995	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	尾三消防本部	屋内消火栓設備	129	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.55%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	177	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,152	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	海部東部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	312	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	海部南部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	191	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	丹羽広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	26	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	177	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	知多南部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	61	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	4.92%	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	445	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.90%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西春日井広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	65	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	607	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	193	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	227	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
三重県		屋内消火栓設備	1,355	17 (100.0%)	4 (23.5%)	4 (23.5%)	4 (23.5%)	2 (11.8%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	1.25%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	11 (73.3%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,540	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (33.3%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,174	61 (100.0%)	6 (9.8%)	22 (36.1%)	4 (6.6%)	16 (26.2%)	12 (19.7%)	1 (1.6%)	0.60%	61 (100.0%)	56 (91.8%)	46 (82.1%)	4 (6.6%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)
	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	184	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	879	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	233	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	215	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	菰野町消防本部	屋内消火栓設備	26	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	178	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鈴鹿市消防本部	屋内消火栓設備	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	988	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1.01%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	亀山市消防本部	屋内消火栓設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	津市消防本部	屋内消火栓設備	221	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	289	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,643	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.24%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松阪地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	169	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	205	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,155	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	伊勢市消防本部	屋内消火栓設備	126	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.17%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	85	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	936	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.43%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥羽市消防本部	屋内消火栓設備	60	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.33%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	264	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	志摩市消防本部	屋内消火栓設備	59	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	3.39%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	737	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0.68%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	紀勢地区広域消防組合	屋内消火栓設備	22	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4.55%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	20 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (30.0%)	1 (5.0%)	7 (35.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	10.99%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	三重紀北消防組合消防本部	屋内消火栓設備	21	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.76%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	－	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	熊野市消防本部	屋内消火栓設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	245	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.63%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	伊賀市消防本部	屋内消火栓設備	84	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.38%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	613	9 (100.0%)	1 (11.1%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.47%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	名張市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	378	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
滋賀県		屋内消火栓設備	891	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.22%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	925	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,473	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大津市消防局	屋内消火栓設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	220	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	209	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	217	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,591	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	甲賀広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	87	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	798	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	155	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	彦根市消防本部	屋内消火栓設備	101	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.98%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	756	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	湖北地域消防本部	屋内消火栓設備	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	952	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高島市消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	544	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
京都府		屋内消火栓設備	1,770	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	18,544	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	京都市消防局	屋内消火栓設備	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1,198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	13,365	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福知山市消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	598	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	舞鶴市消防本部	屋内消火栓設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	542	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	綾部市消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	194	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宇治市消防本部	屋内消火栓設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	555	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	城陽市消防本部	屋内消火栓設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	212	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	八幡市消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	京田辺市消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	301	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	京丹後市消防本部	屋内消火栓設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	550	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	久御山町消防本部	屋内消火栓設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	精華町消防本部	屋内消火栓設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	相楽中部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	275	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮津与謝消防組合消防本部	屋内消火栓設備	42	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.38%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	438	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	京都中部広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	715	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	乙訓消防組合消防本部	屋内消火栓設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	89	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	443	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
大阪府		屋内消火栓設備	7,652	39 (100.0%)	27 (69.2%)	5 (12.8%)	1 (2.6%)	2 (5.1%)	4 (10.3%)	0 (0.0%)	0.51%	39 (100.0%)	34 (87.2%)	9 (26.5%)	3 (7.7%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6,846	8 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	44,259	91 (100.0%)	59 (64.8%)	20 (22.0%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	7 (7.7%)	0 (0.0%)	0.21%	91 (100.0%)	82 (90.1%)	16 (19.5%)	8 (8.8%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)
	大阪市消防局	屋内消火栓設備	3,719	22 (100.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	22 (100.0%)	21 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,514	6 (100.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	20,167	58 (100.0%)	55 (94.8%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.29%	58 (100.0%)	54 (93.1%)	0 (0.0%)	3 (5.2%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)
	堺市消防局	屋内消火栓設備	983	5 (100.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	740	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,880	6 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岸和田市消防本部	屋内消火栓設備	141	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.13%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	853	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊中市消防局	屋内消火栓設備	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	287	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,530	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	池田市消防本部	屋内消火栓設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	531	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	吹田市消防本部	屋内消火栓設備	279	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	223	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,292	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	泉大津市消防本部	屋内消火栓設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	289	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	高槻市消防本部	屋内消火栓設備	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	貝塚市消防本部	屋内消火栓設備	42	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.38%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	386	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	茨木市消防本部	屋内消火栓設備	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	111	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.90%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	221	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,023	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富田林市消防本部	屋内消火栓設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	499	6 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.20%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	河内長野市消防本部	屋内消火栓設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	377	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	松原市消防本部	屋内消火栓設備	58	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.72%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	461	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	和泉市消防本部	屋内消火栓設備	105	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.90%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	137	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.73%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	764	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	箕面市消防本部	屋内消火栓設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	600	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	摂津市消防本部	屋内消火栓設備	34	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2.94%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	323	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	455	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.66%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	367	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,222	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0.27%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	交野市消防本部	屋内消火栓設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	200	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.50%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	島本町消防本部	屋内消火栓設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	忠岡町消防本部	屋内消火栓設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	533	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	527	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,491	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	屋内消火栓設備	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	177	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	932	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	泉州南消防組合泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	247	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,313	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大東四條畷消防本部	屋内消火栓設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	608	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
兵庫県		屋内消火栓設備	3,062	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,636	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	7 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (100.0%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	24,935	30 (100.0%)	16 (53.3%)	8 (26.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	0.12%	30 (100.0%)	21 (70.0%)	21 (100.0%)	6 (20.0%)	3 (10.0%)	0 (0.0%)
	高砂市消防本部	屋内消火栓設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	341	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊丹市消防局	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	748	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	明石市消防局	屋内消火栓設備	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,168	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	727	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	330	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	421	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	3,247	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
	美方広域消防本部	屋内消火栓設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	429	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南但消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	503	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	猪名川町消防本部	屋内消火栓設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	淡路広域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,205	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	丹波篠山市消防本部	屋内消火栓設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	305	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	丹波市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	391	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	川西市消防本部	屋内消火栓設備	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	484	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.83%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	赤穂市消防本部	屋内消火栓設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	312	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	225	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.44%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,512	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	神戸市消防局	屋内消火栓設備	849	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,102	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,933	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	小野市消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	三木市消防本部	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	433	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	三田市消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	406	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	156	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.64%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,266	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	芦屋市消防本部	屋内消火栓設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	366	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西はりま消防本部	屋内消火栓設備	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	333	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	283	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.06%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,991	6 (100.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	豊岡市消防本部	屋内消火栓設備	152	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	927	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	北はりま消防組合	屋内消火栓設備	85	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.18%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	804	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
奈良県		屋内消火栓設備	948	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,000	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,687	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	奈良市消防局	屋内消火栓設備	265	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	257	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,759	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	生駒市消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	314	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	651	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	685	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,614	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
和歌山県		屋内消火栓設備	774	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,575	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	252	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	462	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	海南市消防本部	屋内消火栓設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	233	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	橋本市消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	222	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	有田市消防本部	屋内消火栓設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	御坊市消防本部	屋内消火栓設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	192	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	田辺市消防本部	屋内消火栓設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	793	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	新宮市消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	256	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	紀美野町消防本部	屋内消火栓設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高野町消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	有田川町消防本部	屋内消火栓設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	白浜町消防本部	屋内消火栓設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	783	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	那智勝浦町消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	串本町消防本部	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	193	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	那賀消防組合消防本部	屋内消火栓設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	86	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	563	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	伊都消防組合消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	206	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	湯浅広川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	日高広域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	349	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	太地町	屋内消火栓設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
鳥取県		屋内消火栓設備	582	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	583	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,009	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	233	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	203	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,573	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	鳥取中部ふるさと広域連合消防局	屋内消火栓設備	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	807	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	215	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	223	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,629	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島根県		屋内消火栓設備	746	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	806	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,157	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松江市消防本部	屋内消火栓設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	257	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,405	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	浜田市消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	440	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	出雲市消防本部	屋内消火栓設備	152	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	205	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大田市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	303	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	安来市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	239	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	雲南消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	451	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	益田広域消防本部	屋内消火栓設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	518	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	江津邑智消防組合消防本部	屋内消火栓設備	88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	418	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.96%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	隠岐広域連合消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	275	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
岡山県		屋内消火栓設備	2,441	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.12%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,816	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,453	9 (100.0%)	4 (44.4%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0.09%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
	岡山市消防局	屋内消火栓設備	1,273	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	706	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,900	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	447	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	417	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,336	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	津山圏域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	355	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	225	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,175	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	玉野市消防本部	屋内消火栓設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	304	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	笠岡地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	380	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	井原地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	311	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	総社市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	289	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高梁市消防本部	屋内消火栓設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	198	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	新見市消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	247	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東備消防組合消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	282	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	真庭市消防本部	屋内消火栓設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	438	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美作市消防本部	屋内消火栓設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	226	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	赤磐市消防本部	屋内消火栓設備	17	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	5.88%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	194	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.03%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	瀬戸内市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
広島県		屋内消火栓設備	2,129	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)
		スプリンクラー設備	2,213	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	15,341	19 (100.0%)	6 (31.6%)	6 (31.6%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0.12%	19 (100.0%)	15 (78.9%)	13 (86.7%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)
	広島市消防局	屋内消火栓設備	878	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	884	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,458	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	呉市消防局	屋内消火栓設備	173	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.73%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,200	9 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0.75%	9 (100.0%)	6 (66.7%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)
	三原市消防本部	屋内消火栓設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	707	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	尾道市消防局	屋内消火栓設備	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	913	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大竹市消防本部	屋内消火栓設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	167	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.80%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	142	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.41%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	174	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.15%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,160	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	廿日市市消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	524	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	安芸高田市消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	195	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	江田島市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	府中町消防本部	屋内消火栓設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	北広島町消防本部	屋内消火栓設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	151	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.66%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	備北地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	89	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.12%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
		スプリンクラー設備	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	736	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)
	福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	482	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	466	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,873	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山口県		屋内消火栓設備	891	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	3 (50.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,228	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,877	14 (100.0%)	9 (64.3%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0.18%	14 (100.0%)	14 (100.0%)	10 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	下関市消防局	屋内消火栓設備	172	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	242	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	110	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.91%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	216	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,205	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	山口市消防本部	屋内消火栓設備	172	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,255	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	萩市消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	438	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	防府市消防本部	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	108	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	608	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	下松市消防本部	屋内消火栓設備	29	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.45%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	335	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岩国地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	67	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7.46%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	749	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.93%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	光地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	446	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長門市消防本部	屋内消火栓設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	246	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	柳井地区広域消防本部	屋内消火栓設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	420	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美祢市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	周南市消防本部	屋内消火栓設備	108	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	712	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
徳島県		屋内消火栓設備	697	7 (100.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1.00%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	792	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,276	38 (100.0%)	1 (2.6%)	4 (10.5%)	1 (2.6%)	2 (5.3%)	30 (78.9%)	0 (0.0%)	0.72%	38 (100.0%)	38 (100.0%)	25 (65.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	徳島市消防局	屋内消火栓設備	281	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	280	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,125	7 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0.33%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳴門市消防本部	屋内消火栓設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	360	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	小松島市消防本部	屋内消火栓設備	30	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.33%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	243	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.82%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	阿南市消防本部	屋内消火栓設備	56	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.79%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	393	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美馬市消防本部	屋内消火栓設備	16	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6.25%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	178	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.12%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那賀町消防本部	屋内消火栓設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	名西消防組合消防本部	屋内消火栓設備	18	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	16.67%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	187	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	4.81%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	海部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	203	9 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	4.43%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	板野東部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	390	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	板野西部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	徳島中央広域連合消防本部	屋内消火栓設備	66	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	82	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	430	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	美馬西部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	みよし広域連合消防本部	屋内消火栓設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	391	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	2.30%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	勝浦町	屋内消火栓設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	上勝町	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	佐那河内村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
香川県		屋内消火栓設備	955	7 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0.73%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	917	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	6,318	35 (100.0%)	5 (14.3%)	17 (48.6%)	4 (11.4%)	2 (5.7%)	7 (20.0%)	0 (0.0%)	0.55%	35 (100.0%)	33 (94.3%)	30 (90.9%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高松市消防局	屋内消火栓設備	542	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	459	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	3,207	13 (100.0%)	3 (23.1%)	8 (61.5%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.41%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	12 (92.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	仲多度南部消防本部	屋内消火栓設備	29	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	24	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	201	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.00%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	善通寺市消防本部	屋内消火栓設備	26	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	205	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	丸亀市消防本部	屋内消火栓設備	89	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	93	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	678	7 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.03%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	三観広域行政組合消防本部	屋内消火栓設備	71	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2.82%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	94	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	673	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.45%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大川広域消防本部	屋内消火栓設備	68	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	91	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	466	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.21%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	多度津町消防本部	屋内消火栓設備	12	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	17	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	95	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	小豆地区消防本部	屋内消火栓設備	35	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	37	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	291	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1.72%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	直島町	屋内消火栓設備	3	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	4	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	17	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	坂出市消防本部	屋内消火栓設備	80	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.25%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	76	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	485	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛媛県		屋内消火栓設備	1,076	15 (100.0%)	2 (13.3%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	1.39%	15 (100.0%)	12 (80.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,402	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	8,225	36 (100.0%)	4 (11.1%)	4 (11.1%)	2 (5.6%)	5 (13.9%)	21 (58.3%)	0 (0.0%)	0.44%	36 (100.0%)	33 (91.7%)	6 (18.2%)	1 (2.8%)	2 (5.6%)	0 (0.0%)
	松山市消防局	屋内消火栓設備	365	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.55%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	507	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	2,879	5 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
	今治市消防本部	屋内消火栓設備	150	10 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	6.67%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	174	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,107	28 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	21 (75.0%)	0 (0.0%)	2.53%	28 (100.0%)	27 (96.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	新居浜市消防本部	屋内消火栓設備	76	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	115	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	571	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
	西条市消防本部	屋内消火栓設備	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	563	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.18%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	四国中央市消防本部	屋内消火栓設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	514	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西予市消防本部	屋内消火栓設備	52	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.85%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	252	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東温市消防本部	屋内消火栓設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	上島町消防本部	屋内消火栓設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	久万高原町消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	愛南町消防本部	屋内消火栓設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	174	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	八幡浜地区施設事務組合消防本部	屋内消火栓設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	348	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊予消防等事務組合消防本部	屋内消火栓設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	366	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宇和島地区広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	67	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.49%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	617	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大洲地区広域消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	523	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
高知県		屋内消火栓設備	795	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0.88%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	755	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	4,665	43 (100.0%)	27 (62.8%)	7 (16.3%)	0 (0.0%)	3 (7.0%)	6 (14.0%)	0 (0.0%)	0.92%	43 (100.0%)	41 (95.3%)	41 (100.0%)	2 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高知市消防局	屋内消火栓設備	478	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.63%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	322	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,315	23 (100.0%)	15 (65.2%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	0.99%	23 (100.0%)	21 (91.3%)	21 (100.0%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	室戸市消防本部	屋内消火栓設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	安芸市消防本部	屋内消火栓設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南国市消防本部	屋内消火栓設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	185	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	土佐市消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	土佐清水市消防本部	屋内消火栓設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	20	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.00%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	93	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	香南市消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	134	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.75%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	香美市消防本部	屋内消火栓設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	188	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高吾北広域町村事務組合消防本部	屋内消火栓設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	高幡消防組合消防本部	屋内消火栓設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	338	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	仁淀消防組合消防本部	屋内消火栓設備	21	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	14.29%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	141	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.71%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	幡多中央消防組合消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	332	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.31%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	幡多西部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	185	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	幡北広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	124	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	2.42%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中芸広域連合消防本部	屋内消火栓設備	11	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9.09%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	73	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2.74%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
福岡県		屋内消火栓設備	4,214	21 (100.0%)	8 (38.1%)	7 (33.3%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0.50%	21 (100.0%)	20 (95.2%)	19 (95.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4,795	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	26,346	57 (100.0%)	21 (36.8%)	25 (43.9%)	4 (7.0%)	1 (1.8%)	6 (10.5%)	0 (0.0%)	0.22%	57 (100.0%)	53 (93.0%)	47 (88.7%)	4 (7.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北九州市消防局	屋内消火栓設備	753	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	968	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	5,341	11 (100.0%)	4 (36.4%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	10 (100.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福岡市消防局	屋内消火栓設備	1,635	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,261	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	7,995	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (50.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大牟田市消防本部	屋内消火栓設備	56	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	198	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	853	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	直方市消防本部	屋内消火栓設備	37	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	66	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	383	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	柳川市消防本部	屋内消火栓設備	119	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	66	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	358	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	筑後市消防本部	屋内消火栓設備	32	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	44	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	215	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	行橋市消防本部	屋内消火栓設備	27	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	69	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	355	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	中間市消防本部	屋内消火栓設備	10	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	37	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	136	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	みやま市消防本部	屋内消火栓設備	22	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	37	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	166	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	糸島市消防本部	屋内消火栓設備	61	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.64%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	70	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	434	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	苅田町消防本部	屋内消火栓設備	27	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	23	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	197	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	八女消防本部	屋内消火栓設備	65	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	117	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	542	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	筑紫野太宰府消防組合消防本部	屋内消火栓設備	68	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.47%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	136	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	730	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	飯塚地区消防本部	屋内消火栓設備	195	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.51%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	256	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,263	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0.24%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	970	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	田川地区消防本部	屋内消火栓設備	76	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1.32%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	189	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	750	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.40%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	411	10 (100.0%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.43%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	474	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,474	24 (100.0%)	10 (41.7%)	12 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0.97%	24 (100.0%)	23 (95.8%)	23 (100.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	京築広域圏消防本部	屋内消火栓設備	60	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.67%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	85	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	427	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	甘木・朝倉消防本部	屋内消火栓設備	121	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.65%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	491	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.61%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	粕屋南部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	660	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宗像地区消防本部	屋内消火栓設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	615	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	粕屋北部消防本部	屋内消火栓設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	425	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	遠賀郡消防本部	屋内消火栓設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	87	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	380	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
佐賀県		屋内消火栓設備	753	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.40%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,140	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,368	10 (100.0%)	6 (60.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0.19%	10 (100.0%)	7 (70.0%)	6 (85.7%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	307	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	423	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,934	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	唐津市消防本部	屋内消火栓設備	127	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.79%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	195	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.03%	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	880	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	伊万里・有田消防本部	屋内消火栓設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	592	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	187	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	787	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	杵藤地区広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	159	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1.26%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	232	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,175	5 (100.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.43%	5 (100.0%)	3 (60.0%)	3 (100.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県		屋内消火栓設備	1,027	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,360	21 (100.0%)	3 (14.3%)	11 (52.4%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0.22%	21 (100.0%)	20 (95.2%)	20 (100.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長崎市消防局	屋内消火栓設備	291	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	478	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,660	4 (100.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	247	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	347	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,141	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	平戸市消防本部	屋内消火栓設備	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	238	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.42%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松浦市消防本部	屋内消火栓設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	138	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.72%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	対馬市消防本部	屋内消火栓設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	329	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.43%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	壱岐市消防本部	屋内消火栓設備	31	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.23%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	五島市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	84	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	432	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	新上五島町消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	234	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.43%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	318	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,986	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	島原地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	105	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	182	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,055	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0.47%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
熊本県		屋内消火栓設備	1,406	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,106	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,418	80 (100.0%)	27 (33.8%)	40 (50.0%)	6 (7.5%)	2 (2.5%)	5 (6.3%)	0 (0.0%)	0.64%	80 (100.0%)	78 (97.5%)	74 (94.9%)	1 (1.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)
	熊本市消防局	屋内消火栓設備	477	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	735	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	4,453	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	山鹿市消防本部	屋内消火栓設備	56	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	55	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	449	28 (100.0%)	0 (0.0%)	21 (75.0%)	6 (21.4%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6.24%	28 (100.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	人吉下球磨消防組合消防本部	屋内消火栓設備	56	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	68	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	495	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	上益城消防組合消防本部	屋内消火栓設備	33	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	85	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	425	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	上球磨消防組合消防本部	屋内消火栓設備	30	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.33%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	36	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	189	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5.29%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八代広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	162	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	182	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	890	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
	阿蘇広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	116	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	90	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	1,582	32 (100.0%)	23 (71.9%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	2.02%	32 (100.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	有明広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	123	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	203	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	903	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	水俣芦北広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	43	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	81	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	346	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.16%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宇城広域連合消防本部	屋内消火栓設備	73	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	191	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	617	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	菊池広域連合消防本部	屋内消火栓設備	170	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	231	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.87%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,093	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 _	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	天草広域連合消防本部	屋内消火栓設備	67	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	149	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	976	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
大分県		屋内消火栓設備	1,125	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		スプリンクラー設備	1,316	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	9,041	28 (100.0%)	11 (39.3%)	11 (39.3%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	0 (0.0%)	0.31%	28 (100.0%)	26 (92.9%)	26 (100.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	大分市消防局	屋内消火栓設備	298	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	462	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,525	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	別府市消防本部	屋内消火栓設備	285	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	176	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,288	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.39%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中津市消防本部	屋内消火栓設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	585	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	佐伯市消防本部	屋内消火栓設備	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	499	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	臼杵市消防本部	屋内消火栓設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	282	9 (100.0%)	7 (77.8%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	3.19%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	津久見市消防本部	屋内消火栓設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	竹田市消防本部	屋内消火栓設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	231	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	豊後高田市消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	182	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宇佐市消防本部	屋内消火栓設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	402	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	豊後大野市消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	248	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.40%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	由布市消防本部	屋内消火栓設備	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,150	9 (100.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.78%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国東市消防本部	屋内消火栓設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	254	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.39%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	日田玖珠広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	926	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	杵築速見消防組合消防本部	屋内消火栓設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	353	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
宮崎県		屋内消火栓設備	817	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,482	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,419	12 (100.0%)	2 (16.7%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0.16%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	196	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	535	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,566	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	都城市消防局	屋内消火栓設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	311	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,451	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	延岡市消防本部	屋内消火栓設備	113	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.88%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	808	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	日南市消防本部	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	368	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	日向市消防本部	屋内消火栓設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	417	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	串間市消防本部	屋内消火栓設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西都市消防本部	屋内消火栓設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	41	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	179	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宮崎県東児湯消防組合消防本部	屋内消火栓設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	506	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.20%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西諸広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	729	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	西臼杵広域行政事務組合	屋内消火栓設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	208	7 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.37%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西米良村	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	諸塚村	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	椎葉村	屋内消火栓設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	美郷町	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
鹿児島県		屋内消火栓設備	1,226	9 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0.73%	9 (100.0%)	7 (77.8%)	7 (100.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,092	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	11,595	43 (100.0%)	9 (20.9%)	14 (32.6%)	2 (4.7%)	7 (16.3%)	11 (25.6%)	0 (0.0%)	0.37%	43 (100.0%)	41 (95.3%)	23 (56.1%)	2 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鹿児島市消防局	屋内消火栓設備	388	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	673	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,386	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	枕崎市消防本部	屋内消火栓設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	出水市消防本部	屋内消火栓設備	34	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	8.82%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	327	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	2.14%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	垂水市消防本部	屋内消火栓設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	薩摩川内市消防局	屋内消火栓設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	113	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	710	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	日置市消防本部	屋内消火栓設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	292	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	霧島市消防局	屋内消火栓設備	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,051	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	いちき串木野市消防本部	屋内消火栓設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	262	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南さつま市消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	263	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	姶良市消防本部	屋内消火栓設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	88	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	472	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	さつま町消防本部	屋内消火栓設備	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	指宿南九州消防組合消防本部	屋内消火栓設備	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	691	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	阿久根地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	193	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊佐湧水消防組合消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	230	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大隅曽於地区消防組合	屋内消火栓設備	75	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.67%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	588	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.51%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大隅肝属地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	78	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.28%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	235	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	935	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖永良部与論地区広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	13	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	15.38%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	183	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	3.28%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	徳之島地区消防組合	屋内消火栓設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	146	12 (100.0%)	1 (8.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	8.22%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	熊毛地区消防組合消防本部	屋内消火栓設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	668	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	大島地区消防組合	屋内消火栓設備	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	74	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	774	11 (100.0%)	3 (27.3%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	1.42%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	2 (20.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄県		屋内消火栓設備	1,141	15 (100.0%)	4 (26.7%)	10 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.31%	15 (100.0%)	12 (80.0%)	11 (91.7%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,362	5 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0.37%	5 (100.0%)	2 (40.0%)	1 (50.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,574	148 (100.0%)	55 (37.2%)	78 (52.7%)	12 (8.1%)	2 (1.4%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	1.15%	148 (100.0%)	116 (78.4%)	99 (85.3%)	25 (16.9%)	7 (4.7%)	0 (0.0%)
	那覇市消防局	屋内消火栓設備	350	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.86%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	315	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,862	35 (100.0%)	8 (22.9%)	26 (74.3%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.22%	35 (100.0%)	22 (62.9%)	22 (100.0%)	11 (31.4%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)
	宜野湾市消防本部	屋内消火栓設備	38	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7.89%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	619	5 (100.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.81%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	石垣市消防本部	屋内消火栓設備	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	935	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	浦添市消防本部	屋内消火栓設備	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	100	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.00%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	583	8 (100.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.37%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	名護市消防本部	屋内消火栓設備	100	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4.00%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	731	58 (100.0%)	40 (69.0%)	18 (31.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7.93%	58 (100.0%)	51 (87.9%)	51 (100.0%)	4 (6.9%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)
	糸満市消防本部	屋内消火栓設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	436	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄市消防本部	屋内消火栓設備	77	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.30%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	118	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3.39%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	865	16 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (81.3%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.85%	16 (100.0%)	9 (56.3%)	7 (77.8%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城市消防本部	屋内消火栓設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	309	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	うるま市消防本部	屋内消火栓設備	55	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.82%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	706	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宮古島市消防本部	屋内消火栓設備	70	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	740	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	久米島町消防本部	屋内消火栓設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	63	6 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9.52%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	本部町今帰仁村消防組合消防本部	屋内消火栓設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	609	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	島尻消防組合消防本部	屋内消火栓設備	33	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	486	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	489	4 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.82%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	中城北中城消防本部	屋内消火栓設備	16	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6.25%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	195	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3.59%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	金武地区消防衛生組合	屋内消火栓設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	839	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国頭地区行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	比謝川事務組合ニライ消防本部	屋内消火栓設備	62	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.61%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	72	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	880	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	伊江村	屋内消火栓設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	渡嘉敷村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
	座間味村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	粟国村	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	渡名喜村	屋内消火栓設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	南大東村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
	北大東村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊平屋村	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	伊是名村	屋内消火栓設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
	多良間村	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙2－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	竹富町	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	与那国町	屋内消火栓設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
全国合計		屋内消火栓設備	96,576	458 (100.0%)	159 (34.7%)	127 (27.7%)	48 (10.5%)	50 (10.9%)	74 (16.2%)	0 (0.0%)	0.47%	458 (100.0%)	360 (78.6%)	284 (78.9%)	65 (14.2%)	30 (6.6%)	3 (0.7%)
		スプリンクラー設備	98,894	101 (100.0%)	39 (38.6%)	36 (35.6%)	11 (10.9%)	9 (8.9%)	5 (5.0%)	1 (1.0%)	0.10%	101 (100.0%)	67 (66.3%)	52 (77.6%)	20 (19.8%)	14 (13.9%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	682,345	1,745 (100.0%)	564 (32.3%)	673 (38.6%)	121 (6.9%)	106 (6.1%)	280 (16.0%)	1 (0.1%)	0.26%	1,745 (100.0%)	1,482 (84.9%)	1,185 (80.0%)	192 (11.0%)	65 (3.7%)	6 (0.3%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※
※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は令和3年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な調査基準日以前の任意の時点で集計。
※3 「特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物をいう。
※4 「義務対象物数」は、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。
※5 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※6 本調査は、令和3年3月31日を基準日とする。
※7 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
北海道		479	49	76	66	84	204	0	479	468	388	9	2	0	54	5	49	550	120	430
		(100.0%)	(10.2%)	(15.9%)	(13.8%)	(17.5%)	(42.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.7%)	(82.9%)	(1.9%)	(0.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.3%)	(90.7%)	(100.0%)	(21.8%)	(78.2%)
	札幌市消防局	68	14	18	12	9	15	0	68	67	67	1	0	0	14	0	14	87	33	54
		(100.0%)	(20.6%)	(26.5%)	(17.6%)	(13.2%)	(22.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.5%)	(100.0%)	(1.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(37.9%)	(62.1%)
	函館市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	旭川市消防本部	19	3	3	3	1	9	0	19	17	11	2	0	0	3	0	3	32	16	16
		(100.0%)	(15.8%)	(15.8%)	(15.8%)	(5.3%)	(47.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(89.5%)	(64.7%)	(10.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	とかち広域消防局	13	2	4	4	1	2	0	13	13	13	0	0	0	2	0	2	15	4	11
		(100.0%)	(15.4%)	(30.8%)	(30.8%)	(7.7%)	(15.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(26.7%)	(73.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	379	30	51	47	73	178	0	379	371	297	6	2	0	35	5	30	416	67	349
		(100.0%)	(7.9%)	(13.5%)	(12.4%)	(19.3%)	(47.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.9%)	(80.1%)	(1.6%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)	(100.0%)	(16.1%)	(83.9%)
青森県		238	59	33	57	44	45	0	238	209	197	28	1	0	93	34	59	274	95	179
		(100.0%)	(24.8%)	(13.9%)	(23.9%)	(18.5%)	(18.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(87.8%)	(94.3%)	(11.8%)	(0.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(36.6%)	(63.4%)	(100.0%)	(34.7%)	(65.3%)
	青森地域広域事務組合	12	8	1	0	0	3	0	12	9	9	3	0	0	12	4	8	17	13	4
		(100.0%)	(66.7%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(100.0%)	(76.5%)	(23.5%)
	弘前地区消防事務組合	32	9	6	10	5	2	0	32	22	22	9	1	0	9	0	9	46	23	23
		(100.0%)	(28.1%)	(18.8%)	(31.3%)	(15.6%)	(6.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(68.8%)	(100.0%)	(28.1%)	(3.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	12	2	1	1	6	2	0	12	12	12	0	0	0	2	0	2	18	8	10
		(100.0%)	(16.7%)	(8.3%)	(8.3%)	(50.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(44.4%)	(55.6%)
	管内人口20万人未満消防本部	182	40	25	46	33	38	0	182	166	154	16	0	0	70	30	40	193	51	142
		(100.0%)	(22.0%)	(13.7%)	(25.3%)	(18.1%)	(20.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.2%)	(92.8%)	(8.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(42.9%)	(57.1%)	(100.0%)	(26.4%)	(73.6%)
岩手県		109	26	18	5	17	43	0	109	109	109	0	0	0	30	4	26	114	31	83
		(100.0%)	(23.9%)	(16.5%)	(4.6%)	(15.6%)	(39.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(13.3%)	(86.7%)	(100.0%)	(27.2%)	(72.8%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	6	5	1	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	5	0	5	8	7	1
		(100.0%)	(83.3%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(87.5%)	(12.5%)
	管内人口20万人未満消防本部	103	21	17	5	17	43	0	103	103	103	0	0	0	25	4	21	106	24	82
		(100.0%)	(20.4%)	(16.5%)	(4.9%)	(16.5%)	(41.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.0%)	(84.0%)	(100.0%)	(22.6%)	(77.4%)
宮城県		106	14	38	4	13	37	0	106	102	101	4	0	0	19	5	14	126	34	92
		(100.0%)	(13.2%)	(35.8%)	(3.8%)	(12.3%)	(34.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(99.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.3%)	(73.7%)	(100.0%)	(27.0%)	(73.0%)
	仙台市消防局	3	2	1	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	2	0	2	4	3	1
		(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	103	12	37	4	13	37	0	103	100	99	3	0	0	17	5	12	122	31	91
		(100.0%)	(11.7%)	(35.9%)	(3.9%)	(12.6%)	(35.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.1%)	(99.0%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(29.4%)	(70.6%)	(100.0%)	(25.4%)	(74.6%)
秋田県		161	61	28	1	8	63	0	161	149	142	4	8	0	80	19	61	169	69	100
		(100.0%)	(37.9%)	(17.4%)	(0.6%)	(5.0%)	(39.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.5%)	(95.3%)	(2.5%)	(5.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.3%)	(100.0%)	(40.8%)	(59.2%)
	秋田市消防本部	8	7	1	0	0	0	0	8	7	7	1	0	0	11	4	7	6	5	1
		(100.0%)	(87.5%)	(12.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(87.5%)	(100.0%)	(12.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(36.4%)	(63.6%)	(100.0%)	(83.3%)	(16.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	153	54	27	1	8	63	0	153	142	135	3	8	0	69	15	54	163	64	99
		(100.0%)	(35.3%)	(17.6%)	(0.7%)	(5.2%)	(41.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.8%)	(95.1%)	(2.0%)	(5.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(21.7%)	(78.3%)	(100.0%)	(39.3%)	(60.7%)
山形県		37	3	12	8	5	9	0	37	33	30	4	0	0	4	1	3	51	17	34
		(100.0%)	(8.1%)	(32.4%)	(21.6%)	(13.5%)	(24.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(89.2%)	(90.9%)	(10.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)
	山形市消防本部	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	36	3	11	8	5	9	0	36	33	30	3	0	0	4	1	3	50	17	33
		(100.0%)	(8.3%)	(30.6%)	(22.2%)	(13.9%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.7%)	(90.9%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(34.0%)	(66.0%)
福島県		225	36	36	44	14	95	0	225	209	137	8	8	0	39	3	36	232	43	189
		(100.0%)	(16.0%)	(16.0%)	(19.6%)	(6.2%)	(42.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.9%)	(65.6%)	(3.6%)	(3.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(7.7%)	(92.3%)	(100.0%)	(18.5%)	(81.5%)
	福島市消防本部	15	1	0	3	5	6	0	15	15	15	0	0	0	1	0	1	20	6	14
		(100.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(20.0%)	(33.3%)	(40.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(30.0%)	(70.0%)
	いわき市消防本部	27	2	6	0	1	18	0	27	27	27	0	0	0	2	0	2	32	7	25
		(100.0%)	(7.4%)	(22.2%)	(0.0%)	(3.7%)	(66.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(21.9%)	(78.1%)
	郡山地方広域消防組合	46	18	2	1	1	24	0	46	35	33	3	8	0	19	1	18	42	14	28
		(100.0%)	(39.1%)	(4.3%)	(2.2%)	(2.2%)	(52.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(76.1%)	(94.3%)	(6.5%)	(17.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(5.3%)	(94.7%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	137	15	28	40	7	47	0	137	132	62	5	0	0	17	2	15	138	16	122
		(100.0%)	(10.9%)	(20.4%)	(29.2%)	(5.1%)	(34.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.4%)	(47.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.8%)	(88.2%)	(100.0%)	(11.6%)	(88.4%)
茨城県		446	40	81	41	76	208	0	446	428	347	13	4	1	73	33	40	518	112	406
		(100.0%)	(9.0%)	(18.2%)	(9.2%)	(17.0%)	(46.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.0%)	(81.1%)	(2.9%)	(0.9%)	(0.2%)	(100.0%)	(45.2%)	(54.8%)	(100.0%)	(21.6%)	(78.4%)
	つくば市消防本部	14	7	1	0	5	1	0	14	8	8	3	3	0	23	16	7	26	19	7
		(100.0%)	(50.0%)	(7.1%)	(0.0%)	(35.7%)	(7.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(57.1%)	(100.0%)	(21.4%)	(21.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(69.6%)	(30.4%)	(100.0%)	(73.1%)	(26.9%)
	稲敷広域消防本部	4	1	1	0	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	1	5	2	3
		(100.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	水戸市消防局	7	0	0	1	0	6	0	7	7	7	0	0	0	8	8	0	15	8	7
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(85.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(53.3%)	(46.7%)
	茨城西南広域消防本部	47	3	4	1	25	14	0	47	46	42	1	0	0	3	0	3	45	1	44
		(100.0%)	(6.4%)	(8.5%)	(2.1%)	(53.2%)	(29.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.9%)	(91.3%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(2.2%)	(97.8%)
	管内人口20万人未満消防本部	374	29	75	39	45	186	0	374	366	289	8	0	0	38	9	29	427	82	345
		(100.0%)	(7.8%)	(20.1%)	(10.4%)	(12.0%)	(49.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.9%)	(79.0%)	(2.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.7%)	(76.3%)	(100.0%)	(19.2%)	(80.8%)
栃木県		186	21	58	10	27	70	0	186	185	183	0	1	0	23	2	21	212	47	165
		(100.0%)	(11.3%)	(31.2%)	(5.4%)	(14.5%)	(37.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.5%)	(98.9%)	(0.0%)	(0.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(8.7%)	(91.3%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)
	宇都宮市消防局	13	0	2	0	1	10	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	24	11	13
		(100.0%)	(0.0%)	(15.4%)	(0.0%)	(7.7%)	(76.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(45.8%)	(54.2%)
	那須地区消防本部	29	2	12	0	0	15	0	29	29	29	0	0	0	2	0	2	36	9	27
		(100.0%)	(6.9%)	(41.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(51.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	144	19	44	10	26	45	0	144	143	141	0	1	0	21	2	19	152	27	125
		(100.0%)	(13.2%)	(30.6%)	(6.9%)	(18.1%)	(31.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.3%)	(98.6%)	(0.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.5%)	(90.5%)	(100.0%)	(17.8%)	(82.2%)
群馬県		207	77	56	7	12	55	0	207	181	122	16	9	1	135	58	77	270	140	130
		(100.0%)	(37.2%)	(27.1%)	(3.4%)	(5.8%)	(26.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(87.4%)	(67.4%)	(7.7%)	(4.3%)	(0.5%)	(100.0%)	(43.0%)	(57.0%)	(100.0%)	(51.9%)	(48.1%)
	前橋市消防局	6	1	2	0	1	2	0	6	3	3	2	1	0	1	0	1	9	4	5
		(100.0%)	(16.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(16.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(44.4%)	(55.6%)
	高崎市等広域消防局	16	7	0	0	0	9	0	16	8	8	1	7	0	22	15	7	52	43	9
		(100.0%)	(43.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(56.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(6.3%)	(43.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(68.2%)	(31.8%)	(100.0%)	(82.7%)	(17.3%)
	伊勢崎市消防本部	20	14	0	0	0	6	0	20	11	11	8	1	0	37	23	14	41	35	6
		(100.0%)	(70.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(30.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(55.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(62.2%)	(37.8%)	(100.0%)	(85.4%)	(14.6%)
	太田市消防本部	32	29	2	0	0	1	0	32	31	31	0	0	1	34	5	29	32	29	3
		(100.0%)	(90.6%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.9%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(100.0%)	(14.7%)	(85.3%)	(100.0%)	(90.6%)	(9.4%)
	管内人口20万人未満消防本部	133	26	52	7	11	37	0	133	128	69	5	0	0	41	15	26	136	29	107
		(100.0%)	(19.5%)	(39.1%)	(5.3%)	(8.3%)	(27.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(53.9%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(36.6%)	(63.4%)	(100.0%)	(21.3%)	(78.7%)
埼玉県		276	52	40	37	57	90	0	276	252	251	20	4	0	88	36	52	333	109	224
		(100.0%)	(18.8%)	(14.5%)	(13.4%)	(20.7%)	(32.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.3%)	(99.6%)	(7.2%)	(1.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.9%)	(59.1%)	(100.0%)	(32.7%)	(67.3%)
	さいたま市消防局	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1
		(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	川口市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	春日部市消防本部	15	4	1	6	2	2	0	15	14	14	1	0	0	4	0	4	25	14	11
		(100.0%)	(26.7%)	(6.7%)	(40.0%)	(13.3%)	(13.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.3%)	(100.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(56.0%)	(44.0%)
	上尾市消防本部	32	0	1	0	10	21	0	32	32	32	0	0	0	0	0	0	35	3	32
		(100.0%)	(0.0%)	(3.1%)	(0.0%)	(31.3%)	(65.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(8.6%)	(91.4%)
	越谷市消防局	3	2	1	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	2	0	2	2	1	1
		(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部	22	6	0	5	0	11	0	22	20	20	2	0	0	14	8	6	25	9	16
		(100.0%)	(27.3%)	(0.0%)	(22.7%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.9%)	(100.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(57.1%)	(42.9%)	(100.0%)	(36.0%)	(64.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	16	3	6	1	3	3	0	16	15	15	1	0	0	5	2	3	23	10	13
		(100.0%)	(18.8%)	(37.5%)	(6.3%)	(18.8%)	(18.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.8%)	(100.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(43.5%)	(56.5%)
	比企広域消防本部	18	1	2	2	7	6	0	18	15	15	3	0	0	4	3	1	25	8	17
		(100.0%)	(5.6%)	(11.1%)	(11.1%)	(38.9%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(83.3%)	(100.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)	(100.0%)	(32.0%)	(68.0%)
	川越地区消防局	4	2	2	0	0	0	0	4	4	3	0	0	0	2	0	2	4	2	2
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	埼玉県央広域消防本部	2	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0	2	2	0	6	4	2
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	埼玉西部消防局	20	2	1	8	5	4	0	20	19	19	1	0	0	2	0	2	28	10	18
		(100.0%)	(10.0%)	(5.0%)	(40.0%)	(25.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.0%)	(100.0%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(35.7%)	(64.3%)
	埼玉東部消防組合消防局	33	3	3	4	7	16	0	33	30	30	0	3	0	3	0	3	43	13	30
		(100.0%)	(9.1%)	(9.1%)	(12.1%)	(21.2%)	(48.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.9%)	(100.0%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(30.2%)	(69.8%)
	草加八潮消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	管内人口20万人未満消防本部	110	29	22	11	23	25	0	110	99	99	10	1	0	50	21	29	114	33	81
		(100.0%)	(26.4%)	(20.0%)	(10.0%)	(20.9%)	(22.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(90.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(0.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(42.0%)	(58.0%)	(100.0%)	(28.9%)	(71.1%)
千葉県		277	39	54	41	43	100	0	277	265	190	11	1	0	48	9	39	313	75	238
		(100.0%)	(14.1%)	(19.5%)	(14.8%)	(15.5%)	(36.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.7%)	(71.7%)	(4.0%)	(0.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(18.8%)	(81.3%)	(100.0%)	(24.0%)	(76.0%)
	千葉市消防局	19	13	6	0	0	0	0	19	13	13	6	0	0	17	4	13	34	28	6
		(100.0%)	(68.4%)	(31.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(68.4%)	(100.0%)	(31.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(23.5%)	(76.5%)	(100.0%)	(82.4%)	(17.6%)
	市川市消防局	6	0	3	1	1	1	0	6	5	5	1	0	0	0	0	0	7	1	6
		(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(16.7%)	(16.7%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(83.3%)	(100.0%)	(16.7%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(14.3%)	(85.7%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6	是正	継続	前回調査※7	是正	継続
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8												
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	船橋市消防局	14 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	6 (42.9%)	1 (7.1%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	20 (100.0%)	6 (30.0%)	14 (70.0%)
	松戸市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
	柏市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	市原市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	流山市消防本部	8 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	13 (100.0%)	5 (38.5%)	8 (61.5%)
	八千代市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	7 (63.6%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	218 (100.0%)	19 (8.7%)	38 (17.4%)	30 (13.8%)	39 (17.9%)	92 (42.2%)	0 (0.0%)	218 (100.0%)	215 (98.6%)	154 (71.6%)	2 (0.9%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	1 (5.0%)	19 (95.0%)	223 (100.0%)	24 (10.8%)	199 (89.2%)
東京都		102 (100.0%)	32 (31.4%)	37 (36.3%)	22 (21.6%)	9 (8.8%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)	85 (83.3%)	48 (56.5%)	11 (10.8%)	6 (5.9%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)	29 (47.5%)	32 (52.5%)	79 (100.0%)	9 (11.4%)	70 (88.6%)
	東京消防庁	100 (100.0%)	32 (32.0%)	35 (35.0%)	22 (22.0%)	9 (9.0%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	100 (100.0%)	83 (83.0%)	48 (57.8%)	11 (11.0%)	6 (6.0%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)	29 (47.5%)	32 (52.5%)	77 (100.0%)	9 (11.7%)	68 (88.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
神奈川県		60 (100.0%)	20 (33.3%)	22 (36.7%)	9 (15.0%)	4 (6.7%)	5 (8.3%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)	57 (95.0%)	37 (64.9%)	3 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	7 (25.9%)	20 (74.1%)	80 (100.0%)	40 (50.0%)	40 (50.0%)
	横浜市消防局	10 (100.0%)	4 (40.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	7 (70.0%)	7 (100.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	16 (100.0%)	10 (62.5%)	6 (37.5%)
	川崎市消防局	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	7 (100.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)
	相模原市消防局	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 –	0 –	0 –
	横須賀市消防局	5 (100.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)
	平塚市消防本部	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)
	藤沢市消防局	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	小田原市消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	茅ヶ崎市消防本部	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –	0 –
	厚木市消防本部	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	大和市消防本部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 –	0 –	0 –	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	28 (100.0%)	7 (25.0%)	9 (32.1%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	28 (100.0%)	8 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	39 (100.0%)	18 (46.2%)	21 (53.8%)
新潟県		454 (100.0%)	44 (9.7%)	32 (7.0%)	35 (7.7%)	83 (18.3%)	260 (57.3%)	0 (0.0%)	454 (100.0%)	451 (99.3%)	443 (98.2%)	3 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)	12 (21.4%)	44 (78.6%)	467 (100.0%)	57 (12.2%)	410 (87.8%)
	新潟市消防局	24 (100.0%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	5 (20.8%)	6 (25.0%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	24 (100.0%)	24 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	29 (100.0%)	7 (24.1%)	22 (75.9%)
	長岡市消防本部	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)
	上越地域消防局	16 (100.0%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	15 (93.8%)	14 (93.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	20 (100.0%)	5 (25.0%)	15 (75.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	409 (100.0%)	37 (9.0%)	27 (6.6%)	30 (7.3%)	67 (16.4%)	248 (60.6%)	0 (0.0%)	409 (100.0%)	407 (99.5%)	400 (98.3%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	3 (7.5%)	37 (92.5%)	414 (100.0%)	42 (10.1%)	372 (89.9%)
富山県		75 (100.0%)	9 (12.0%)	9 (12.0%)	8 (10.7%)	13 (17.3%)	36 (48.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)	75 (100.0%)	75 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	8 (47.1%)	9 (52.9%)	97 (100.0%)	31 (32.0%)	66 (68.0%)
	富山市消防局	6 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	14 (100.0%)	9 (64.3%)	5 (35.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	69 (100.0%)	8 (11.6%)	5 (7.2%)	7 (10.1%)	13 (18.8%)	36 (52.2%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)	69 (100.0%)	69 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	8 (50.0%)	8 (50.0%)	83 (100.0%)	22 (26.5%)	61 (73.5%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8							是正	継続		是正	継続	
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
石川県		188	26	33	9	24	96	0	188	188	184	0	0	0	26	0	26	192	30	162
		(100.0%)	(13.8%)	(17.6%)	(4.8%)	(12.8%)	(51.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(97.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(15.6%)	(84.4%)
	金沢市消防局	11	7	3	0	1	0	0	11	11	7	0	0	0	7	0	7	4	0	4
		(100.0%)	(63.6%)	(27.3%)	(0.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(63.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	177	19	30	9	23	96	0	177	177	177	0	0	0	19	0	19	188	30	158
		(100.0%)	(10.7%)	(16.9%)	(5.1%)	(13.0%)	(54.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(16.0%)	(84.0%)
福井県		73	7	18	7	8	33	0	73	71	71	2	0	0	9	2	7	87	21	66
		(100.0%)	(9.6%)	(24.7%)	(9.6%)	(11.0%)	(45.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.3%)	(100.0%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(24.1%)	(75.9%)
	福井市消防局	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	71	6	17	7	8	33	0	71	69	69	2	0	0	8	2	6	85	20	65
		(100.0%)	(8.5%)	(23.9%)	(9.9%)	(11.3%)	(46.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.2%)	(100.0%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(23.5%)	(76.5%)
山梨県		179	20	37	19	32	71	0	179	170	141	9	0	0	22	2	20	184	25	159
		(100.0%)	(11.2%)	(20.7%)	(10.6%)	(17.9%)	(39.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.0%)	(82.9%)	(5.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.1%)	(90.9%)	(100.0%)	(13.6%)	(86.4%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	38	7	15	2	7	7	0	38	33	33	5	0	0	8	1	7	38	7	31
		(100.0%)	(18.4%)	(39.5%)	(5.3%)	(18.4%)	(18.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(86.8%)	(100.0%)	(13.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(12.5%)	(87.5%)	(100.0%)	(18.4%)	(81.6%)
	管内人口20万人未満消防本部	141	13	22	17	25	64	0	141	137	108	4	0	0	14	1	13	146	18	128
		(100.0%)	(9.2%)	(15.6%)	(12.1%)	(17.7%)	(45.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.2%)	(78.8%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(7.1%)	(92.9%)	(100.0%)	(12.3%)	(87.7%)
長野県		288	28	39	12	33	176	0	288	270	232	18	0	0	39	11	28	320	60	260
		(100.0%)	(9.7%)	(13.5%)	(4.2%)	(11.5%)	(61.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.8%)	(85.9%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(28.2%)	(71.8%)	(100.0%)	(18.8%)	(81.3%)
	長野市消防局	5	3	1	0	0	1	0	5	4	4	1	0	0	7	4	3	6	4	2
		(100.0%)	(60.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(57.1%)	(42.9%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	松本広域消防局	24	10	8	0	2	4	0	24	22	15	2	0	0	12	2	10	38	24	14
		(100.0%)	(41.7%)	(33.3%)	(0.0%)	(8.3%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.7%)	(68.2%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(63.2%)	(36.8%)
	佐久広域連合消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	管内人口20万人未満消防本部	259	15	30	12	31	171	0	259	244	213	15	0	0	20	5	15	276	32	244
		(100.0%)	(5.8%)	(11.6%)	(4.6%)	(12.0%)	(66.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.2%)	(87.3%)	(5.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(11.6%)	(88.4%)
岐阜県		639	40	87	77	107	328	0	639	563	256	42	34	0	45	5	40	714	115	599
		(100.0%)	(6.3%)	(13.6%)	(12.1%)	(16.7%)	(51.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.1%)	(45.5%)	(6.6%)	(5.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(100.0%)	(16.1%)	(83.9%)
	岐阜市消防本部	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	2	1	1
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	–	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	可茂消防事務組合消防本部	4	4	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	5	1	4	3	3	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	大垣消防組合消防本部	99	0	21	6	7	65	0	99	54	54	21	24	0	0	0	0	125	26	99
		(100.0%)	(0.0%)	(21.2%)	(6.1%)	(7.1%)	(65.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(54.5%)	(100.0%)	(21.2%)	(24.2%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(20.8%)	(79.2%)
	管内人口20万人未満消防本部	535	36	66	71	100	262	0	535	505	198	20	10	0	38	2	36	584	85	499
		(100.0%)	(6.7%)	(12.3%)	(13.3%)	(18.7%)	(49.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.4%)	(39.2%)	(3.7%)	(1.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(5.3%)	(94.7%)	(100.0%)	(14.6%)	(85.4%)
静岡県		335	82	62	27	54	110	0	335	326	317	9	0	0	112	30	82	371	118	253
		(100.0%)	(24.5%)	(18.5%)	(8.1%)	(16.1%)	(32.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.3%)	(97.2%)	(2.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(26.8%)	(73.2%)	(100.0%)	(31.8%)	(68.2%)
	静岡市消防局	36	14	5	7	4	6	0	36	33	33	3	0	0	18	4	14	63	41	22
		(100.0%)	(38.9%)	(13.9%)	(19.4%)	(11.1%)	(16.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.7%)	(100.0%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(65.1%)	(34.9%)
	浜松市消防局	12	9	2	1	0	0	0	12	11	11	1	0	0	13	4	9	18	15	3
		(100.0%)	(75.0%)	(16.7%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(91.7%)	(100.0%)	(8.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(30.8%)	(69.2%)	(100.0%)	(83.3%)	(16.7%)
	富士市消防本部	65	1	8	4	22	30	0	65	65	65	0	0	0	1	0	1	65	1	64
		(100.0%)	(1.5%)	(12.3%)	(6.2%)	(33.8%)	(46.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(1.5%)	(98.5%)
	駿東伊豆消防本部	38	7	7	3	3	18	0	38	38	38	0	0	0	9	2	7	39	8	31
		(100.0%)	(18.4%)	(18.4%)	(7.9%)	(7.9%)	(47.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(22.2%)	(77.8%)	(100.0%)	(20.5%)	(79.5%)
	志太広域事務組合志太消防本部	43	20	9	4	6	4	0	43	42	33	1	0	0	25	5	20	39	16	23
		(100.0%)	(46.5%)	(20.9%)	(9.3%)	(14.0%)	(9.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.7%)	(78.6%)	(2.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(41.0%)	(59.0%)
	富士山南東消防本部	19	5	11	0	1	2	0	19	18	18	1	0	0	5	0	5	24	10	14
		(100.0%)	(26.3%)	(57.9%)	(0.0%)	(5.3%)	(10.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.7%)	(100.0%)	(5.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(41.7%)	(58.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	122	26	20	8	18	50	0	122	119	119	3	0	0	41	15	26	123	27	96
		(100.0%)	(21.3%)	(16.4%)	(6.6%)	(14.8%)	(41.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.5%)	(100.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(36.6%)	(63.4%)	(100.0%)	(22.0%)	(78.0%)
愛知県		1,333	146	304	120	311	451	1	1,333	1,301	1,088	30	2	0	185	39	146	1,486	299	1,187
		(100.0%)	(11.0%)	(22.8%)	(9.0%)	(23.3%)	(33.8%)	(0.1%)	(100.0%)	(97.6%)	(83.6%)	(2.3%)	(0.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(21.1%)	(78.9%)	(100.0%)	(20.1%)	(79.9%)
	名古屋市消防局	35	14	9	2	3	7	0	35	17	17	18	0	0	14	0	14	31	10	21
		(100.0%)	(40.0%)	(25.7%)	(5.7%)	(8.6%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(48.6%)	(100.0%)	(51.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(32.3%)	(67.7%)
	豊橋市消防本部	59	4	0	4	16	35	0	59	58	1	1	0	0	10	6	4	69	14	55
		(100.0%)	(6.8%)	(0.0%)	(6.8%)	(27.1%)	(59.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.3%)	(1.7%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(20.3%)	(79.7%)
	岡崎市消防本部	60	14	7	27	8	4	0	60	51	50	8	1	0	14	0	14	85	39	46
		(100.0%)	(23.3%)	(11.7%)	(45.0%)	(13.3%)	(6.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(85.0%)	(98.0%)	(13.3%)	(1.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(45.9%)	(54.1%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	一宮市消防本部	75	3	10	4	9	49	0	75	75	62	0	0	0	3	0	3	79	7	72
		(100.0%)	(4.0%)	(13.3%)	(5.3%)	(12.0%)	(65.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(82.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(8.9%)	(91.1%)
	春日井市消防本部	5	4	1	0	0	0	0	5	4	4	0	1	0	10	6	4	7	6	1
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(85.7%)	(14.3%)
	豊田市消防本部	145	31	40	25	22	27	0	145	144	144	1	0	0	48	17	31	186	72	114
		(100.0%)	(21.4%)	(27.6%)	(17.2%)	(15.2%)	(18.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.3%)	(100.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(35.4%)	(64.6%)	(100.0%)	(38.7%)	(61.3%)
	知多中部広域事務組合消防本部	15	1	5	1	3	5	0	15	15	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
		(100.0%)	(6.7%)	(33.3%)	(6.7%)	(20.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	尾三消防本部	21	1	11	4	4	1	0	21	21	21	0	0	0	1	0	1	42	22	20
		(100.0%)	(4.8%)	(52.4%)	(19.0%)	(19.0%)	(4.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(52.4%)	(47.6%)
	衣浦東部広域連合消防局	208	8	18	9	158	15	0	208	208	208	0	0	0	11	3	8	250	50	200
		(100.0%)	(3.8%)	(8.7%)	(4.3%)	(76.0%)	(7.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(27.3%)	(72.7%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	710	66	203	44	88	308	1	710	708	566	2	0	0	73	7	66	723	79	644
		(100.0%)	(9.3%)	(28.6%)	(6.2%)	(12.4%)	(43.4%)	(0.1%)	(100.0%)	(99.7%)	(79.9%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.6%)	(90.4%)	(100.0%)	(10.9%)	(89.1%)
三重県		531	75	86	63	88	219	0	531	517	173	14	0	0	88	13	75	549	93	456
		(100.0%)	(14.1%)	(16.2%)	(11.9%)	(16.6%)	(41.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.4%)	(33.5%)	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(14.8%)	(85.2%)	(100.0%)	(16.9%)	(83.1%)
	桑名市消防本部	49	1	27	5	5	11	0	49	35	32	14	0	0	1	0	1	77	29	48
		(100.0%)	(2.0%)	(55.1%)	(10.2%)	(10.2%)	(22.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(71.4%)	(91.4%)	(28.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(37.7%)	(62.3%)
	四日市市消防本部	148	13	19	28	43	45	0	148	148	0	0	0	0	13	0	13	153	18	135
		(100.0%)	(8.8%)	(12.8%)	(18.9%)	(29.1%)	(30.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(11.8%)	(88.2%)
	津市消防本部	66	20	8	0	4	34	0	66	66	0	0	0	0	25	5	20	71	25	46
		(100.0%)	(30.3%)	(12.1%)	(0.0%)	(6.1%)	(51.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(35.2%)	(64.8%)
	管内人口20万人未満消防本部	268	41	32	30	36	129	0	268	268	141	0	0	0	49	8	41	248	21	227
		(100.0%)	(15.3%)	(11.9%)	(11.2%)	(13.4%)	(48.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(52.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.3%)	(83.7%)	(100.0%)	(8.5%)	(91.5%)
滋賀県		355	46	72	26	43	168	0	355	311	195	43	1	0	55	9	46	414	105	309
		(100.0%)	(13.0%)	(20.3%)	(7.3%)	(12.1%)	(47.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(87.6%)	(62.7%)	(12.1%)	(0.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.4%)	(83.6%)	(100.0%)	(25.4%)	(74.6%)
	大津市消防局	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	湖南広域消防局	59	21	20	8	7	3	0	59	28	0	31	0	0	25	4	21	72	34	38
		(100.0%)	(35.6%)	(33.9%)	(13.6%)	(11.9%)	(5.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(47.5%)	(0.0%)	(52.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.0%)	(84.0%)	(100.0%)	(47.2%)	(52.8%)
	東近江行政組合消防本部	20	5	9	1	3	2	0	20	20	11	0	0	0	8	3	5	30	15	15
		(100.0%)	(25.0%)	(45.0%)	(5.0%)	(15.0%)	(10.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(55.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(37.5%)	(62.5%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	275	19	43	17	33	163	0	275	262	183	12	1	0	19	0	19	311	55	256
		(100.0%)	(6.9%)	(15.6%)	(6.2%)	(12.0%)	(59.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.3%)	(69.8%)	(4.4%)	(0.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(17.7%)	(82.3%)
京都府		277	18	48	24	43	144	0	277	234	156	43	0	0	22	4	18	309	50	259
		(100.0%)	(6.6%)	(17.3%)	(8.7%)	(15.5%)	(52.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(84.5%)	(66.7%)	(15.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(18.2%)	(81.8%)	(100.0%)	(16.2%)	(83.8%)
	京都市消防局	147	15	34	15	16	67	0	147	114	95	33	0	0	15	0	15	158	26	132
		(100.0%)	(10.2%)	(23.1%)	(10.2%)	(10.9%)	(45.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(77.6%)	(83.3%)	(22.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(16.5%)	(83.5%)
	管内人口20万人未満消防本部	130	3	14	9	27	77	0	130	120	61	10	0	0	7	4	3	151	24	127
		(100.0%)	(2.3%)	(10.8%)	(6.9%)	(20.8%)	(59.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.3%)	(50.8%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(57.1%)	(42.9%)	(100.0%)	(15.9%)	(84.1%)
大阪府		2,895	215	245	214	438	1,783	0	2,895	2,837	1,551	56	2	0	231	16	215	3,143	463	2,680
		(100.0%)	(7.4%)	(8.5%)	(7.4%)	(15.1%)	(61.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.0%)	(54.7%)	(1.9%)	(0.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.9%)	(93.1%)	(100.0%)	(14.7%)	(85.3%)
	大阪市消防局	493	118	80	66	75	154	0	493	489	0	3	1	0	118	0	118	492	117	375
		(100.0%)	(23.9%)	(16.2%)	(13.4%)	(15.2%)	(31.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(0.0%)	(0.6%)	(0.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.2%)
	堺市消防局	157	4	12	19	101	21	0	157	153	153	4	0	0	4	0	4	168	15	153
		(100.0%)	(2.5%)	(7.6%)	(12.1%)	(64.3%)	(13.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.5%)	(100.0%)	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(8.9%)	(91.1%)
	豊中市消防局	4	0	1	3	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	11	7	4
		(100.0%)	(0.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(63.6%)	(36.4%)
	吹田市消防本部	3	1	2	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	0	1	7	5	2
		(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(71.4%)	(28.6%)
	高槻市消防本部	9	0	0	0	1	8	0	9	8	8	0	1	0	0	0	0	9	0	9
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(11.1%)	(88.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.9%)	(100.0%)	(0.0%)	(11.1%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	茨木市消防本部	7	3	4	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	5	2	3	6	2	4
		(100.0%)	(42.9%)	(57.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(60.0%)	(100.0%)	(33.3%)	(66.7%)
	八尾市消防本部	648	5	34	37	76	496	0	648	648	0	0	0	0	5	0	5	665	22	643
		(100.0%)	(0.8%)	(5.2%)	(5.7%)	(11.7%)	(76.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(3.3%)	(96.7%)
	東大阪市消防局	769	0	0	28	96	645	0	769	726	726	43	0	0	0	0	0	948	179	769
		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(3.6%)	(12.5%)	(83.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.4%)	(100.0%)	(5.6%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(18.9%)	(81.1%)
	守口市門真市消防組合消防本部	165	40	1	4	12	108	0	165	165	165	0	0	0	41	1	40	161	36	125
		(100.0%)	(24.2%)	(0.6%)	(2.4%)	(7.3%)	(65.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(2.4%)	(97.6%)	(100.0%)	(22.4%)	(77.6%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	27	1	1	3	9	13	0	27	24	6	3	0	0	1	0	1	62	36	26
		(100.0%)	(3.7%)	(3.7%)	(11.1%)	(33.3%)	(48.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.9%)	(25.0%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(58.1%)	(41.9%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	59 (100.0%)	12 (20.3%)	18 (30.5%)	5 (8.5%)	11 (18.6%)	13 (22.0%)	0 (0.0%)	59 (100.0%)	59 (100.0%)	59 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)	48 (100.0%)	1 (2.1%)	47 (97.9%)
	泉州南消防組合泉州南広域消防本部	200 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (1.5%)	1 (0.5%)	23 (11.5%)	173 (86.5%)	0 (0.0%)	200 (100.0%)	200 (100.0%)	200 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	212 (100.0%)	12 (5.7%)	200 (94.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	307 (100.0%)	21 (6.8%)	69 (22.5%)	44 (14.3%)	33 (10.7%)	140 (45.6%)	0 (0.0%)	307 (100.0%)	304 (99.0%)	220 (72.4%)	3 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)	3 (12.5%)	21 (87.5%)	313 (100.0%)	27 (8.6%)	286 (91.4%)
兵庫県		362 (100.0%)	69 (19.1%)	49 (13.5%)	29 (8.0%)	26 (7.2%)	189 (52.2%)	0 (0.0%)	362 (100.0%)	353 (97.5%)	323 (91.5%)	7 (1.9%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)	30 (30.3%)	69 (69.7%)	406 (100.0%)	113 (27.8%)	293 (72.2%)
	神戸市消防局	15 (100.0%)	10 (66.7%)	4 (26.7%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	11 (73.3%)	11 (100.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	15 (100.0%)	10 (66.7%)	5 (33.3%)
	明石市消防局	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)
	宝塚市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	姫路市消防局	63 (100.0%)	5 (7.9%)	20 (31.7%)	7 (11.1%)	6 (9.5%)	25 (39.7%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)	62 (98.4%)	39 (62.9%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	9 (64.3%)	5 (35.7%)	74 (100.0%)	16 (21.6%)	58 (78.4%)
	西宮市消防局	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0	0	0
	加古川市消防本部	21 (100.0%)	17 (81.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	7 (100.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)
	尼崎市消防局	32 (100.0%)	18 (56.3%)	7 (21.9%)	6 (18.8%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	29 (90.6%)	29 (100.0%)	1 (3.1%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)	17 (48.6%)	18 (51.4%)	34 (100.0%)	20 (58.8%)	14 (41.2%)
	管内人口20万人未満消防本部	229 (100.0%)	18 (7.9%)	17 (7.4%)	15 (6.6%)	15 (6.6%)	164 (71.6%)	0 (0.0%)	229 (100.0%)	228 (99.6%)	221 (96.9%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	2 (10.0%)	18 (90.0%)	274 (100.0%)	63 (23.0%)	211 (77.0%)
奈良県		135 (100.0%)	19 (14.1%)	21 (15.6%)	12 (8.9%)	21 (15.6%)	62 (45.9%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)	122 (90.4%)	95 (77.9%)	10 (7.4%)	3 (2.2%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	8 (29.6%)	19 (70.4%)	160 (100.0%)	44 (27.5%)	116 (72.5%)
	奈良市消防局	40 (100.0%)	1 (2.5%)	8 (20.0%)	3 (7.5%)	7 (17.5%)	21 (52.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)	37 (92.5%)	37 (100.0%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	52 (100.0%)	13 (25.0%)	39 (75.0%)
	奈良県広域消防組合消防本部	91 (100.0%)	18 (19.8%)	12 (13.2%)	9 (9.9%)	13 (14.3%)	39 (42.9%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	84 (92.3%)	58 (69.0%)	6 (6.6%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	8 (30.8%)	18 (69.2%)	102 (100.0%)	29 (28.4%)	73 (71.6%)
	管内人口20万人未満消防本部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	6 (100.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)
和歌山県		159 (100.0%)	10 (6.3%)	17 (10.7%)	20 (12.6%)	62 (39.0%)	50 (31.4%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)	159 (100.0%)	159 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	157 (100.0%)	8 (5.1%)	149 (94.9%)
	和歌山市消防局	17 (100.0%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	14 (100.0%)	2 (14.3%)	12 (85.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	142 (100.0%)	5 (3.5%)	17 (12.0%)	20 (14.1%)	61 (43.0%)	39 (27.5%)	0 (0.0%)	142 (100.0%)	142 (100.0%)	142 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	143 (100.0%)	6 (4.2%)	137 (95.8%)
鳥取県		87 (100.0%)	8 (9.2%)	5 (5.7%)	5 (5.7%)	33 (37.9%)	36 (41.4%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)	86 (98.9%)	85 (98.8%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	96 (100.0%)	17 (17.7%)	79 (82.3%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	32 (100.0%)	8 (25.0%)	4 (12.5%)	2 (6.3%)	14 (43.8%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	32 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3 (27.3%)	8 (72.7%)	30 (100.0%)	6 (20.0%)	24 (80.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	54 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)	3 (5.6%)	19 (35.2%)	31 (57.4%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)	54 (100.0%)	53 (98.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	57 (100.0%)	3 (5.3%)	54 (94.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0	0	0	9 (100.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)
島根県		39 (100.0%)	9 (23.1%)	20 (51.3%)	4 (10.3%)	1 (2.6%)	5 (12.8%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	6 (40.0%)	9 (60.0%)	43 (100.0%)	13 (30.2%)	30 (69.8%)
	管内人口20万人未満消防本部	39 (100.0%)	9 (23.1%)	20 (51.3%)	4 (10.3%)	1 (2.6%)	5 (12.8%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	6 (40.0%)	9 (60.0%)	43 (100.0%)	13 (30.2%)	30 (69.8%)
岡山県		256 (100.0%)	46 (18.0%)	59 (23.0%)	26 (10.2%)	59 (23.0%)	66 (25.8%)	0 (0.0%)	256 (100.0%)	254 (99.2%)	171 (67.3%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)	22 (32.4%)	46 (67.6%)	275 (100.0%)	65 (23.6%)	210 (76.4%)
	岡山市消防局	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	10 (55.6%)	8 (44.4%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)
	倉敷市消防局	46 (100.0%)	9 (19.6%)	26 (56.5%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	8 (17.4%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	11 (55.0%)	9 (45.0%)	69 (100.0%)	32 (46.4%)	37 (53.6%)
	管内人口20万人未満消防本部	202 (100.0%)	29 (14.4%)	33 (16.3%)	24 (11.9%)	58 (28.7%)	58 (28.7%)	0 (0.0%)	202 (100.0%)	202 (100.0%)	165 (81.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	1 (3.3%)	29 (96.7%)	190 (100.0%)	17 (8.9%)	173 (91.1%)
広島県		330 (100.0%)	42 (12.7%)	38 (11.5%)	18 (5.5%)	58 (17.6%)	173 (52.4%)	1 (0.3%)	330 (100.0%)	326 (98.8%)	296 (90.8%)	4 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)	37 (46.8%)	42 (53.2%)	458 (100.0%)	170 (37.1%)	288 (62.9%)
	広島市消防局	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	24 (100.0%)	17 (70.8%)	7 (29.2%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）　　別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数※4	違反覚知からの経過年数　※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規※6			前回調査※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
	呉市消防局	127	4	16	8	14	85	0	127	127	127	0	0	0	4	0	4	127	4	123
		(100.0%)	(3.1%)	(12.6%)	(6.3%)	(11.0%)	(66.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(3.1%)	(96.9%)
	東広島市消防局	52	11	6	3	15	17	0	52	49	49	3	0	0	20	9	11	98	57	41
		(100.0%)	(21.2%)	(11.5%)	(5.8%)	(28.8%)	(32.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.2%)	(100.0%)	(5.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(45.0%)	(55.0%)	(100.0%)	(58.2%)	(41.8%)
	福山地区消防組合消防局	16	15	0	0	0	1	0	16	15	15	1	0	0	39	24	15	37	36	1
		(100.0%)	(93.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(93.8%)	(100.0%)	(6.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(61.5%)	(38.5%)	(100.0%)	(97.3%)	(2.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	127	11	16	7	25	67	1	127	127	97	0	0	0	12	1	11	172	56	116
		(100.0%)	(8.7%)	(12.6%)	(5.5%)	(19.7%)	(52.8%)	(0.8%)	(100.0%)	(100.0%)	(76.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(8.3%)	(91.7%)	(100.0%)	(32.6%)	(67.4%)
山口県		26	10	4	2	4	6	0	26	26	19	0	0	0	12	2	10	26	10	16
		(100.0%)	(38.5%)	(15.4%)	(7.7%)	(15.4%)	(23.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(73.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(16.7%)	(83.3%)	(100.0%)	(38.5%)	(61.5%)
	下関市消防局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	宇部・山陽小野田消防局	3	0	1	1	0	1	0	3	3	3	0	0	0	2	2	0	6	3	3
		(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(33.3%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	23	10	3	1	4	5	0	23	23	16	0	0	0	10	0	10	20	7	13
		(100.0%)	(43.5%)	(13.0%)	(4.3%)	(17.4%)	(21.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(69.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(35.0%)	(65.0%)
徳島県		193	4	17	24	15	133	0	193	193	181	0	0	0	4	0	4	193	4	189
		(100.0%)	(2.1%)	(8.8%)	(12.4%)	(7.8%)	(68.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(93.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(2.1%)	(97.9%)
	徳島市消防局	148	2	16	21	8	101	0	148	148	148	0	0	0	2	0	2	146	0	146
		(100.0%)	(1.4%)	(10.8%)	(14.2%)	(5.4%)	(68.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	45	2	1	3	7	32	0	45	45	33	0	0	0	2	0	2	47	4	43
		(100.0%)	(4.4%)	(2.2%)	(6.7%)	(15.6%)	(71.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(73.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(8.5%)	(91.5%)
香川県		386	21	54	32	170	109	0	386	384	363	2	0	0	41	20	21	391	26	365
		(100.0%)	(5.4%)	(14.0%)	(8.3%)	(44.0%)	(28.2%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.5%)	(94.5%)	(0.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(48.8%)	(51.2%)	(100.0%)	(6.6%)	(93.4%)
	高松市消防局	257	19	54	30	152	2	0	257	257	247	0	0	0	37	18	19	255	17	238
		(100.0%)	(7.4%)	(21.0%)	(11.7%)	(59.1%)	(0.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(96.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(48.6%)	(51.4%)	(100.0%)	(6.7%)	(93.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	129	2	0	2	18	107	0	129	127	116	2	0	0	4	2	2	136	9	127
		(100.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(1.6%)	(14.0%)	(82.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.4%)	(91.3%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(100.0%)	(6.6%)	(93.4%)
愛媛県		511	30	59	53	111	258	0	511	510	183	1	0	0	40	10	30	532	51	481
		(100.0%)	(5.9%)	(11.5%)	(10.4%)	(21.7%)	(50.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.8%)	(35.9%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(9.6%)	(90.4%)
	松山市消防局	62	3	8	9	10	32	0	62	61	61	1	0	0	4	1	3	84	25	59
		(100.0%)	(4.8%)	(12.9%)	(14.5%)	(16.1%)	(51.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.4%)	(100.0%)	(1.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(29.8%)	(70.2%)
	管内人口20万人未満消防本部	449	27	51	44	101	226	0	449	449	122	0	0	0	36	9	27	448	26	422
		(100.0%)	(6.0%)	(11.4%)	(9.8%)	(22.5%)	(50.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(27.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(5.8%)	(94.2%)
高知県		83	32	13	4	5	29	0	83	80	80	3	0	0	34	2	32	99	48	51
		(100.0%)	(38.6%)	(15.7%)	(4.8%)	(6.0%)	(34.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.4%)	(100.0%)	(3.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(5.9%)	(94.1%)	(100.0%)	(48.5%)	(51.5%)
	高知市消防局	56	30	9	0	2	15	0	56	53	53	3	0	0	32	2	30	70	44	26
		(100.0%)	(53.6%)	(16.1%)	(0.0%)	(3.6%)	(26.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(94.6%)	(100.0%)	(5.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.3%)	(93.8%)	(100.0%)	(62.9%)	(37.1%)
	管内人口20万人未満消防本部	27	2	4	4	3	14	0	27	27	27	0	0	0	2	0	2	29	4	25
		(100.0%)	(7.4%)	(14.8%)	(14.8%)	(11.1%)	(51.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(13.8%)	(86.2%)
福岡県		416	72	81	39	43	181	0	416	415	364	1	0	0	88	16	72	425	81	344
		(100.0%)	(17.3%)	(19.5%)	(9.4%)	(10.3%)	(43.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.8%)	(87.7%)	(0.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(18.2%)	(81.8%)	(100.0%)	(19.1%)	(80.9%)
	北九州市消防局	31	2	16	3	8	2	0	31	31	2	0	0	0	5	3	2	49	20	29
		(100.0%)	(6.5%)	(51.6%)	(9.7%)	(25.8%)	(6.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(6.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(40.8%)	(59.2%)
	福岡市消防局	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	5	5	0
		(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	4	2	2	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	5	3	2	5	3	2
		(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)
	久留米広域消防本部	225	41	35	24	18	107	0	225	225	225	0	0	0	44	3	41	207	23	184
		(100.0%)	(18.2%)	(15.6%)	(10.7%)	(8.0%)	(47.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.8%)	(93.2%)	(100.0%)	(11.1%)	(88.9%)
	粕屋南部消防組合消防本部	15	3	1	0	1	10	0	15	15	11	0	0	0	4	1	3	16	4	12
		(100.0%)	(20.0%)	(6.7%)	(0.0%)	(6.7%)	(66.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(73.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	140	23	27	12	16	62	0	140	139	121	1	0	0	29	6	23	143	26	117
		(100.0%)	(16.4%)	(19.3%)	(8.6%)	(11.4%)	(44.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.3%)	(87.1%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(20.7%)	(79.3%)	(100.0%)	(18.2%)	(81.8%)
佐賀県		92	15	20	3	18	36	0	92	88	80	4	0	0	27	12	15	101	24	77
		(100.0%)	(16.3%)	(21.7%)	(3.3%)	(19.6%)	(39.1%)	(0.0%)	(100.0%)	(95.7%)	(90.9%)	(4.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(44.4%)	(55.6%)	(100.0%)	(23.8%)	(76.2%)
	佐賀広域消防局	13	6	6	1	0	0	0	13	12	4	1	0	0	15	9	6	14	7	7
		(100.0%)	(46.2%)	(46.2%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(92.3%)	(33.3%)	(7.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	79	9	14	2	18	36	0	79	76	76	3	0	0	12	3	9	87	17	70
		(100.0%)	(11.4%)	(17.7%)	(2.5%)	(22.8%)	(45.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(100.0%)	(3.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(25.0%)	(75.0%)	(100.0%)	(19.5%)	(80.5%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・防火対象物別）

別紙3－1

都道府県名	消防本部名	重大違反対象物数 ※4	違反覚知からの経過年数 ※5						是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数	新規 ※6			前回調査 ※7		
			1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明 ※8								是正	継続		是正	継続
		A(O+R)	B(B/A)	C(C/A)	D(D/A)	E(E/A)	F(F/A)	G(G/A)	H(H/A)	I(I/H)	J(J/I)	K(K/H)	L(L/H)	M(M/H)	N(O+P)	O(O/N)	P(P/N)	Q(R+S)	R(R/Q)	S(S/Q)
長崎県		59	7	8	3	10	31	0	59	58	56	1	0	0	10	3	7	68	16	52
		(100.0%)	(11.9%)	(13.6%)	(5.1%)	(16.9%)	(52.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.3%)	(96.6%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(23.5%)	(76.5%)
	長崎市消防局	4	0	2	1	1	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	5	1	4
		(100.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(25.0%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(20.0%)	(80.0%)
	佐世保市消防局	7	3	3	1	0	0	0	7	7	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
		(100.0%)	(42.9%)	(42.9%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	3	2	0	0	0	1	0	3	3	3	0	0	0	2	0	2	4	3	1
		(100.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(25.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	45	2	3	1	9	30	0	45	44	44	1	0	0	5	3	2	55	12	43
		(100.0%)	(4.4%)	(6.7%)	(2.2%)	(20.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(97.8%)	(100.0%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(21.8%)	(78.2%)
熊本県		243	17	69	41	30	86	0	243	241	120	2	0	0	25	8	17	274	48	226
		(100.0%)	(7.0%)	(28.4%)	(16.9%)	(12.3%)	(35.4%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(49.8%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(32.0%)	(68.0%)	(100.0%)	(17.5%)	(82.5%)
	熊本市消防局	3	1	0	2	0	0	0	3	3	3	0	0	0	9	8	1	10	8	2
		(100.0%)	(33.3%)	(0.0%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(88.9%)	(11.1%)	(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	240	16	69	39	30	86	0	240	238	117	2	0	0	16	0	16	264	40	224
		(100.0%)	(6.7%)	(28.8%)	(16.3%)	(12.5%)	(35.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.2%)	(49.2%)	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(15.2%)	(84.8%)
大分県		18	3	1	3	2	9	0	18	18	18	0	0	0	3	0	3	19	4	15
		(100.0%)	(16.7%)	(5.6%)	(16.7%)	(11.1%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(21.1%)	(78.9%)
	大分市消防局	2	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
		(100.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(66.7%)	(33.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	16	2	1	3	2	8	0	16	16	16	0	0	0	2	0	2	16	2	14
		(100.0%)	(12.5%)	(6.3%)	(18.8%)	(12.5%)	(50.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(12.5%)	(87.5%)
宮崎県		165	34	28	25	12	66	0	165	165	165	0	0	0	37	3	34	175	44	131
		(100.0%)	(20.6%)	(17.0%)	(15.2%)	(7.3%)	(40.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(8.1%)	(91.9%)	(100.0%)	(25.1%)	(74.9%)
	宮崎市消防局	72	19	16	12	5	20	0	72	72	72	0	0	0	21	2	19	79	26	53
		(100.0%)	(26.4%)	(22.2%)	(16.7%)	(6.9%)	(27.8%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(9.5%)	(90.5%)	(100.0%)	(32.9%)	(67.1%)
	管内人口20万人未満消防本部	93	15	12	13	7	46	0	93	93	93	0	0	0	16	1	15	96	18	78
		(100.0%)	(16.1%)	(12.9%)	(14.0%)	(7.5%)	(49.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.3%)	(93.8%)	(100.0%)	(18.8%)	(81.3%)
鹿児島県	都道府県合計	141	28	24	4	24	61	0	141	139	131	2	0	0	30	2	28	168	55	113
		(100.0%)	(19.9%)	(17.0%)	(2.8%)	(17.0%)	(43.3%)	(0.0%)	(100.0%)	(98.6%)	(94.2%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(6.7%)	(93.3%)	(100.0%)	(32.7%)	(67.3%)
	鹿児島市消防局	5	4	1	0	0	0	0	5	4	4	1	0	0	4	0	4	8	7	1
		(100.0%)	(80.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(80.0%)	(100.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(87.5%)	(12.5%)
	管内人口20万人未満消防本部	136	24	23	4	24	61	0	136	135	127	1	0	0	26	2	24	160	48	112
		(100.0%)	(17.6%)	(16.9%)	(2.9%)	(17.6%)	(44.9%)	(0.0%)	(100.0%)	(99.3%)	(94.1%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(7.7%)	(92.3%)	(100.0%)	(30.0%)	(70.0%)
沖縄県		13	2	7	2	1	1	0	13	8	6	5	0	0	2	0	2	27	16	11
		(100.0%)	(15.4%)	(53.8%)	(15.4%)	(7.7%)	(7.7%)	(0.0%)	(100.0%)	(61.5%)	(75.0%)	(38.5%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(59.3%)	(40.7%)
	那覇市消防局	5	2	1	1	1	0	0	5	2	2	3	0	0	2	0	2	11	8	3
		(100.0%)	(40.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(20.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(40.0%)	(100.0%)	(60.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(72.7%)	(27.3%)
	管内人口20万人未満消防本部	8	0	6	1	0	1	0	8	6	4	2	0	0	0	0	0	16	8	8
		(100.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(12.5%)	(0.0%)	(12.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(75.0%)	(66.7%)	(25.0%)	(0.0%)	(0.0%)	–	–	–	(100.0%)	(50.0%)	(50.0%)
全国合計		14,245	1,763	2,255	1,342	2,395	6,488	2	14,245	13,710	10,098	445	88	2	2,343	580	1,763	15,747	3,265	12,482
		(100.0%)	(12.4%)	(15.8%)	(9.4%)	(16.8%)	(45.5%)	(0.0%)	(100.0%)	(96.2%)	(73.7%)	(3.1%)	(0.6%)	(0.0%)	(100.0%)	(24.8%)	(75.2%)	(100.0%)	(20.7%)	(79.3%)

※1 「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※
※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2 調査基準日は令和3年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な調査基準日以前の任意の時点で集計。
※3 「非特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。
※4 「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※5 本調査は、令和3年3月31日を基準日とする。
※6 「新規」は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物である。
※7 前回調査は、令和2年3月31日を基準日とする。
※8 回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。
※9 「是正」（新規欄）とは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、当該期間内において違反が是正されたものである。
※10 「継続」（新規欄）とは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。
※11 「是正」（前回調査欄）とは、令和2年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間において違反が是正されたものである。
※12 「継続」（前回調査欄）とは、令和2年3月31日以前に、消防本部において覚知した重大違反対象物のうち、違反状況が継続しているものをいう。

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
北海道		屋内消火栓設備	17,342	309 (100.0%)	32 (10.4%)	52 (16.8%)	43 (13.9%)	49 (15.9%)	133 (43.0%)	0 (0.0%)	1.78%	309 (100.0%)	302 (97.7%)	253 (83.8%)	6 (1.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,241	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	80,486	332 (100.0%)	25 (7.5%)	47 (14.2%)	44 (13.3%)	70 (21.1%)	146 (44.0%)	0 (0.0%)	0.41%	332 (100.0%)	324 (97.6%)	272 (84.0%)	7 (2.1%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
	札幌市消防局	屋内消火栓設備	7,393	56 (100.0%)	11 (19.6%)	16 (28.6%)	11 (19.6%)	6 (10.7%)	12 (21.4%)	0 (0.0%)	0.76%	56 (100.0%)	56 (100.0%)	56 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,043	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	41,417	35 (100.0%)	5 (14.3%)	6 (17.1%)	8 (22.9%)	8 (22.9%)	8 (22.9%)	0 (0.0%)	0.08%	35 (100.0%)	34 (97.1%)	34 (100.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	函館市消防本部	屋内消火栓設備	473	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,291	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	旭川市消防本部	屋内消火栓設備	786	11 (100.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	1.40%	11 (100.0%)	10 (90.9%)	6 (60.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,799	14 (100.0%)	1 (7.1%)	3 (21.4%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0.50%	14 (100.0%)	12 (85.7%)	9 (75.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	とかち広域消防局	屋内消火栓設備	1,010	7 (100.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0.69%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,119	9 (100.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0.18%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	7,680	235 (100.0%)	17 (7.2%)	33 (14.0%)	29 (12.3%)	43 (18.3%)	113 (48.1%)	0 (0.0%)	3.06%	235 (100.0%)	229 (97.4%)	184 (80.3%)	5 (2.1%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	140	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.43%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	28,860	274 (100.0%)	18 (6.6%)	35 (12.8%)	31 (11.3%)	60 (21.9%)	130 (47.4%)	0 (0.0%)	0.95%	274 (100.0%)	269 (98.2%)	220 (81.8%)	4 (1.5%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
青森県		屋内消火栓設備	3,853	163 (100.0%)	41 (25.2%)	29 (17.8%)	36 (22.1%)	28 (17.2%)	29 (17.8%)	0 (0.0%)	4.23%	163 (100.0%)	138 (84.7%)	131 (94.9%)	25 (15.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,084	183 (100.0%)	44 (24.0%)	22 (12.0%)	47 (25.7%)	38 (20.8%)	32 (17.5%)	0 (0.0%)	1.81%	183 (100.0%)	164 (89.6%)	154 (93.9%)	18 (9.8%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
	青森地域広域事務組合	屋内消火栓設備	901	8 (100.0%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0.89%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	5 (100.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,433	6 (100.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.25%	6 (100.0%)	4 (66.7%)	4 (100.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	弘前地区消防事務組合	屋内消火栓設備	708	24 (100.0%)	4 (16.7%)	4 (16.7%)	10 (41.7%)	4 (16.7%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	3.39%	24 (100.0%)	15 (62.5%)	15 (100.0%)	9 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,874	22 (100.0%)	5 (22.7%)	4 (18.2%)	9 (40.9%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.17%	22 (100.0%)	17 (77.3%)	17 (100.0%)	4 (18.2%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)
	八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部	屋内消火栓設備	1,149	9 (100.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0.78%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,808	10 (100.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,095	122 (100.0%)	31 (25.4%)	23 (18.9%)	26 (21.3%)	19 (15.6%)	23 (18.9%)	0 (0.0%)	11.14%	122 (100.0%)	109 (89.3%)	102 (93.6%)	13 (10.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,969	145 (100.0%)	34 (23.4%)	16 (11.0%)	37 (25.5%)	28 (19.3%)	30 (20.7%)	0 (0.0%)	4.88%	145 (100.0%)	133 (91.7%)	123 (92.5%)	12 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岩手県	都道府県合計	屋内消火栓設備	4,278	63 (100.0%)	16 (25.4%)	9 (14.3%)	3 (4.8%)	11 (17.5%)	24 (38.1%)	0 (0.0%)	1.47%	63 (100.0%)	63 (100.0%)	63 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	67	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,128	80 (100.0%)	18 (22.5%)	13 (16.3%)	5 (6.3%)	11 (13.8%)	33 (41.3%)	0 (0.0%)	0.72%	80 (100.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	盛岡地区広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	1,552	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,064	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,726	58 (100.0%)	11 (19.0%)	9 (15.5%)	3 (5.2%)	11 (19.0%)	24 (41.4%)	0 (0.0%)	2.13%	58 (100.0%)	58 (100.0%)	58 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,064	76 (100.0%)	15 (19.7%)	12 (15.8%)	5 (6.6%)	11 (14.5%)	33 (43.4%)	0 (0.0%)	1.08%	76 (100.0%)	76 (100.0%)	76 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮城県	都道府県合計	屋内消火栓設備	7,651	63 (100.0%)	9 (14.3%)	28 (44.4%)	1 (1.6%)	7 (11.1%)	18 (28.6%)	0 (0.0%)	0.82%	63 (100.0%)	62 (98.4%)	61 (98.4%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	351	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	20,167	85 (100.0%)	7 (8.2%)	33 (38.8%)	3 (3.5%)	11 (12.9%)	31 (36.5%)	0 (0.0%)	0.42%	85 (100.0%)	82 (96.5%)	82 (100.0%)	3 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	仙台市消防局	屋内消火栓設備	3,944	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	332	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,462	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,707	61 (100.0%)	7 (11.5%)	28 (45.9%)	1 (1.6%)	7 (11.5%)	18 (29.5%)	0 (0.0%)	1.65%	61 (100.0%)	61 (100.0%)	60 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,705	83 (100.0%)	6 (7.2%)	32 (38.6%)	3 (3.6%)	11 (13.3%)	31 (37.3%)	0 (0.0%)	0.95%	83 (100.0%)	80 (96.4%)	80 (100.0%)	3 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
秋田県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,186	123 (100.0%)	45 (36.6%)	22 (17.9%)	1 (0.8%)	5 (4.1%)	50 (40.7%)	0 (0.0%)	3.86%	123 (100.0%)	112 (91.1%)	108 (96.4%)	4 (3.3%)	7 (5.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,954	92 (100.0%)	32 (34.8%)	14 (15.2%)	1 (1.1%)	6 (6.5%)	39 (42.4%)	0 (0.0%)	1.16%	92 (100.0%)	83 (90.2%)	77 (92.8%)	3 (3.3%)	6 (6.5%)	0 (0.0%)
	秋田市消防本部	屋内消火栓設備	842	7 (100.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.83%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,618	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,344	116 (100.0%)	39 (33.6%)	21 (18.1%)	1 (0.9%)	5 (4.3%)	50 (43.1%)	0 (0.0%)	4.95%	116 (100.0%)	106 (91.4%)	102 (96.2%)	3 (2.6%)	7 (6.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,336	90 (100.0%)	30 (33.3%)	14 (15.6%)	1 (1.1%)	6 (6.7%)	39 (43.3%)	0 (0.0%)	1.69%	90 (100.0%)	81 (90.0%)	75 (92.6%)	3 (3.3%)	6 (6.7%)	0 (0.0%)
山形県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,802	22 (100.0%)	3 (13.6%)	8 (36.4%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	8 (36.4%)	0 (0.0%)	0.79%	22 (100.0%)	18 (81.8%)	15 (83.3%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,022	22 (100.0%)	4 (18.2%)	10 (45.5%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0.24%	22 (100.0%)	19 (86.4%)	17 (89.5%)	2 (9.1%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)
	山形市消防本部	屋内消火栓設備	635	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,424	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,167	21 (100.0%)	3 (14.3%)	7 (33.3%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	0.97%	21 (100.0%)	18 (85.7%)	15 (83.3%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,598	22 (100.0%)	4 (18.2%)	10 (45.5%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0.33%	22 (100.0%)	19 (86.4%)	17 (89.5%)	2 (9.1%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)
福島県	都道府県合計	屋内消火栓設備	5,427	145 (100.0%)	27 (18.6%)	17 (11.7%)	33 (22.8%)	10 (6.9%)	58 (40.0%)	0 (0.0%)	2.67%	145 (100.0%)	132 (91.0%)	96 (72.7%)	6 (4.1%)	7 (4.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	16,211	169 (100.0%)	26 (15.4%)	29 (17.2%)	26 (15.4%)	11 (6.5%)	77 (45.6%)	0 (0.0%)	1.04%	169 (100.0%)	153 (90.5%)	97 (63.4%)	8 (4.7%)	8 (4.7%)	0 (0.0%)
	福島市消防本部	屋内消火栓設備	664	13 (100.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	4 (30.8%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	1.96%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,978	9 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0.46%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	いわき市消防本部	屋内消火栓設備	754	15 (100.0%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (73.3%)	0 (0.0%)	1.99%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,470	22 (100.0%)	2 (9.1%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	14 (63.6%)	0 (0.0%)	0.89%	22 (100.0%)	22 (100.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	郡山地方広域消防組合	屋内消火栓設備	1,125	38 (100.0%)	17 (44.7%)	2 (5.3%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	17 (44.7%)	0 (0.0%)	3.38%	38 (100.0%)	28 (73.7%)	26 (92.9%)	3 (7.9%)	7 (18.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,423	36 (100.0%)	11 (30.6%)	2 (5.6%)	1 (2.8%)	1 (2.8%)	21 (58.3%)	0 (0.0%)	1.05%	36 (100.0%)	25 (69.4%)	23 (92.0%)	3 (8.3%)	8 (22.2%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,884	79 (100.0%)	8 (10.1%)	12 (15.2%)	29 (36.7%)	5 (6.3%)	25 (31.6%)	0 (0.0%)	2.74%	79 (100.0%)	76 (96.2%)	42 (55.3%)	3 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,340	102 (100.0%)	12 (11.8%)	22 (21.6%)	24 (23.5%)	6 (5.9%)	38 (37.3%)	0 (0.0%)	1.22%	102 (100.0%)	97 (95.1%)	43 (44.3%)	5 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
茨城県	都道府県合計	屋内消火栓設備	7,973	292 (100.0%)	25 (8.6%)	61 (20.9%)	21 (7.2%)	54 (18.5%)	131 (44.9%)	0 (0.0%)	3.66%	292 (100.0%)	274 (93.8%)	226 (82.5%)	13 (4.5%)	4 (1.4%)	1 (0.3%)
		スプリンクラー設備	192	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	24,520	333 (100.0%)	31 (9.3%)	52 (15.6%)	31 (9.3%)	50 (15.0%)	169 (50.8%)	0 (0.0%)	1.36%	333 (100.0%)	320 (96.1%)	256 (80.0%)	11 (3.3%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)
	つくば市消防本部	屋内消火栓設備	1,027	9 (100.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0.88%	9 (100.0%)	3 (33.3%)	3 (100.0%)	3 (33.3%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,212	10 (100.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0.31%	10 (100.0%)	6 (60.0%)	6 (100.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
	稲敷広域消防本部	屋内消火栓設備	922	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.43%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,152	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	水戸市消防局	屋内消火栓設備	330	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1.82%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,757	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨城西南広域消防本部	屋内消火栓設備	787	29 (100.0%)	1 (3.4%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	20 (69.0%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	3.68%	29 (100.0%)	28 (96.6%)	25 (89.3%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,504	30 (100.0%)	3 (10.0%)	3 (10.0%)	1 (3.3%)	12 (40.0%)	11 (36.7%)	0 (0.0%)	1.20%	30 (100.0%)	29 (96.7%)	28 (96.6%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	4,907	244 (100.0%)	21 (8.6%)	55 (22.5%)	21 (8.6%)	28 (11.5%)	119 (48.8%)	0 (0.0%)	4.97%	244 (100.0%)	236 (96.7%)	191 (80.9%)	8 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,895	290 (100.0%)	21 (7.2%)	48 (16.6%)	29 (10.0%)	35 (12.1%)	157 (54.1%)	0 (0.0%)	1.95%	290 (100.0%)	283 (97.6%)	220 (77.7%)	7 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
栃木県	都道府県合計	屋内消火栓設備	5,251	125 (100.0%)	11 (8.8%)	41 (32.8%)	5 (4.0%)	18 (14.4%)	50 (40.0%)	0 (0.0%)	2.38%	125 (100.0%)	124 (99.2%)	123 (99.2%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	16,546	128 (100.0%)	15 (11.7%)	38 (29.7%)	10 (7.8%)	17 (13.3%)	48 (37.5%)	0 (0.0%)	0.77%	128 (100.0%)	127 (99.2%)	126 (99.2%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
	宇都宮市消防局	屋内消火栓設備	1,280	11 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0.86%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,034	6 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0.15%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那須地区消防本部	屋内消火栓設備	700	21 (100.0%)	1 (4.8%)	9 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	3.00%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,919	13 (100.0%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	0.68%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,271	93 (100.0%)	10 (10.8%)	30 (32.3%)	5 (5.4%)	17 (18.3%)	31 (33.3%)	0 (0.0%)	2.84%	93 (100.0%)	92 (98.9%)	91 (98.9%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,593	109 (100.0%)	14 (12.8%)	33 (30.3%)	10 (9.2%)	17 (15.6%)	35 (32.1%)	0 (0.0%)	1.03%	109 (100.0%)	108 (99.1%)	107 (99.1%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
群馬県	都道府県合計	屋内消火栓設備	6,723	165 (100.0%)	65 (39.4%)	47 (28.5%)	6 (3.6%)	11 (6.7%)	36 (21.8%)	0 (0.0%)	2.45%	165 (100.0%)	144 (87.3%)	92 (63.9%)	14 (8.5%)	6 (3.6%)	1 (0.6%)
		スプリンクラー設備	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	18,364	127 (100.0%)	38 (29.9%)	36 (28.3%)	6 (4.7%)	7 (5.5%)	40 (31.5%)	0 (0.0%)	0.69%	127 (100.0%)	108 (85.0%)	67 (62.0%)	11 (8.7%)	7 (5.5%)	1 (0.8%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	前橋市消防局	屋内消火栓設備	1,105	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0.36%	4 (100.0%)	1 (25.0%)	1 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,184	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高崎市等広域消防局	屋内消火栓設備	1,288	9 (100.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0.70%	9 (100.0%)	4 (44.4%)	4 (100.0%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,867	12 (100.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	0.31%	12 (100.0%)	5 (41.7%)	5 (100.0%)	1 (8.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)
	伊勢崎市消防本部	屋内消火栓設備	965	20 (100.0%)	14 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	2.07%	20 (100.0%)	11 (55.0%)	11 (100.0%)	8 (40.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,294	8 (100.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0.35%	8 (100.0%)	3 (37.5%)	3 (100.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)
	太田市消防本部	屋内消火栓設備	904	27 (100.0%)	24 (88.9%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	2.99%	27 (100.0%)	26 (96.3%)	26 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,077	15 (100.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0.49%	15 (100.0%)	14 (93.3%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,271	93 (100.0%)	10 (10.8%)	30 (32.3%)	5 (5.4%)	17 (18.3%)	31 (33.3%)	0 (0.0%)	2.84%	93 (100.0%)	92 (98.9%)	91 (98.9%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,593	109 (100.0%)	14 (12.8%)	33 (30.3%)	10 (9.2%)	17 (15.6%)	35 (32.1%)	0 (0.0%)	1.03%	109 (100.0%)	108 (99.1%)	107 (99.1%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)
埼玉県	都道府県合計	屋内消火栓設備	17,693	207 (100.0%)	44 (21.3%)	32 (15.5%)	24 (11.6%)	42 (20.3%)	65 (31.4%)	0 (0.0%)	1.17%	207 (100.0%)	186 (89.9%)	186 (100.0%)	17 (8.2%)	4 (1.9%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	952	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	54,955	175 (100.0%)	24 (13.7%)	24 (13.7%)	27 (15.4%)	42 (24.0%)	58 (33.1%)	0 (0.0%)	0.32%	175 (100.0%)	158 (90.3%)	157 (99.4%)	13 (7.4%)	4 (2.3%)	0 (0.0%)
	さいたま市消防局	屋内消火栓設備	3,267	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	255	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,546	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川口市消防局	屋内消火栓設備	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,617	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	春日部市消防本部	屋内消火栓設備	484	15 (100.0%)	4 (26.7%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	2 (13.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	3.10%	15 (100.0%)	14 (93.3%)	14 (100.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,540	9 (100.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0.58%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上尾市消防本部	屋内消火栓設備	399	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	17 (73.9%)	0 (0.0%)	5.76%	23 (100.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,596	25 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	8 (32.0%)	16 (64.0%)	0 (0.0%)	1.57%	25 (100.0%)	25 (100.0%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	越谷市消防局	屋内消火栓設備	635	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,073	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.14%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部	屋内消火栓設備	1,403	18 (100.0%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	10 (55.6%)	0 (0.0%)	1.28%	18 (100.0%)	16 (88.9%)	16 (100.0%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,847	9 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0.23%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	8 (100.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	入間東部地区事務組合消防本部	屋内消火栓設備	707	13 (100.0%)	3 (23.1%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	1.84%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,069	5 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.24%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	比企広域消防本部	屋内消火栓設備	573	16 (100.0%)	1 (6.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	5 (31.3%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	2.79%	16 (100.0%)	13 (81.3%)	13 (100.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,519	8 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0.53%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	川越地区消防局	屋内消火栓設備	892	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,386	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.17%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉県央広域消防本部	屋内消火栓設備	580	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0.34%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,501	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.07%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉西部消防局	屋内消火栓設備	2,049	16 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	7 (43.8%)	5 (31.3%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0.78%	16 (100.0%)	15 (93.8%)	15 (100.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	69	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,502	12 (100.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0.22%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	埼玉東部消防組合消防局	屋内消火栓設備	1,199	19 (100.0%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	5 (26.3%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	1.58%	19 (100.0%)	16 (84.2%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,273	24 (100.0%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	3 (12.5%)	3 (12.5%)	14 (58.3%)	0 (0.0%)	0.73%	24 (100.0%)	21 (87.5%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)
	草加八潮消防局	屋内消火栓設備	552	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,547	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,928	81 (100.0%)	27 (33.3%)	18 (22.2%)	5 (6.2%)	16 (19.8%)	15 (18.5%)	0 (0.0%)	2.06%	81 (100.0%)	72 (88.9%)	72 (100.0%)	8 (9.9%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	193	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.52%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,939	74 (100.0%)	12 (16.2%)	13 (17.6%)	10 (13.5%)	23 (31.1%)	16 (21.6%)	0 (0.0%)	0.57%	74 (100.0%)	66 (89.2%)	66 (100.0%)	7 (9.5%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)
千葉県	都道府県合計	屋内消火栓設備	14,542	172 (100.0%)	32 (18.6%)	41 (23.8%)	20 (11.6%)	16 (9.3%)	63 (36.6%)	0 (0.0%)	1.18%	172 (100.0%)	163 (94.8%)	126 (77.3%)	8 (4.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	674	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	45,681	210 (100.0%)	25 (11.9%)	39 (18.6%)	33 (15.7%)	36 (17.1%)	77 (36.7%)	0 (0.0%)	0.46%	210 (100.0%)	200 (95.2%)	150 (75.0%)	10 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	千葉市消防局	屋内消火栓設備	2,664	14 (100.0%)	9 (64.3%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.53%	14 (100.0%)	11 (78.6%)	11 (100.0%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,328	15 (100.0%)	9 (60.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.16%	15 (100.0%)	9 (60.0%)	9 (100.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	市川市消防局	屋内消火栓設備	1,167	6 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0.51%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,151	4 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	船橋市消防局	屋内消火栓設備	1,605	9 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0.56%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,682	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0.19%	9 (100.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松戸市消防局	屋内消火栓設備	945	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	68	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	柏市消防局	屋内消火栓設備	684	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,342	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	市原市消防局	屋内消火栓設備	683	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.15%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,616	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	流山市消防本部	屋内消火栓設備	299	6 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	2.01%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,074	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.28%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八千代市消防本部	屋内消火栓設備	264	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.14%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,008	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部	屋内消火栓設備	537	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.30%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,355	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	5,694	125 (100.0%)	16 (12.8%)	27 (21.6%)	12 (9.6%)	12 (9.6%)	58 (46.4%)	0 (0.0%)	2.20%	125 (100.0%)	122 (97.6%)	94 (77.0%)	2 (1.6%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	255	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	15,831	170 (100.0%)	12 (7.1%)	27 (15.9%)	24 (14.1%)	33 (19.4%)	74 (43.5%)	0 (0.0%)	1.07%	170 (100.0%)	169 (99.4%)	128 (75.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
東京都	都道府県合計	屋内消火栓設備	36,080	31 (100.0%)	10 (32.3%)	11 (35.5%)	6 (19.4%)	3 (9.7%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0.09%	31 (100.0%)	21 (67.7%)	12 (57.1%)	5 (16.1%)	5 (16.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	7,262	5 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	131,880	81 (100.0%)	27 (33.3%)	27 (33.3%)	19 (23.5%)	7 (8.6%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0.06%	81 (100.0%)	70 (86.4%)	38 (54.3%)	7 (8.6%)	4 (4.9%)	0 (0.0%)
	東京消防庁	屋内消火栓設備	35,799	31 (100.0%)	10 (32.3%)	11 (35.5%)	6 (19.4%)	3 (9.7%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0.09%	31 (100.0%)	21 (67.7%)	12 (57.1%)	5 (16.1%)	5 (16.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	7,222	5 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	130,999	79 (100.0%)	27 (34.2%)	25 (31.6%)	19 (24.1%)	7 (8.9%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0.06%	79 (100.0%)	68 (86.1%)	38 (55.9%)	7 (8.9%)	4 (5.1%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	281	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	881	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.23%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
神奈川県	都道府県合計	屋内消火栓設備	26,087	46 (100.0%)	18 (39.1%)	16 (34.8%)	8 (17.4%)	3 (6.5%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0.18%	46 (100.0%)	44 (95.7%)	28 (63.6%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,832	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	79,882	26 (100.0%)	5 (19.2%)	12 (46.2%)	3 (11.5%)	2 (7.7%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	0.03%	26 (100.0%)	24 (92.3%)	19 (79.2%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	横浜市消防局	屋内消火栓設備	12,319	8 (100.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	933	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	36,390	7 (100.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	7 (100.0%)	5 (71.4%)	5 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	川崎市消防局	屋内消火栓設備	4,698	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	538	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	15,936	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	相模原市消防局	屋内消火栓設備	1,779	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,278	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	横須賀市消防局	屋内消火栓設備	1,115	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.36%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,574	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.04%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	平塚市消防本部	屋内消火栓設備	542	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.37%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,815	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	藤沢市消防局	屋内消火栓設備	921	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,547	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	小田原市消防本部	屋内消火栓設備	764	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	茅ヶ崎市消防本部	屋内消火栓設備	274	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,059	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	厚木市消防本部	屋内消火栓設備	777	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.77%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,749	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大和市消防本部	屋内消火栓設備	537	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.37%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,843	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,361	20 (100.0%)	5 (25.0%)	8 (40.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0.85%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	49	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,631	11 (100.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0.17%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
新潟県	都道府県合計	屋内消火栓設備	7,744	275 (100.0%)	23 (8.4%)	25 (9.1%)	23 (8.4%)	42 (15.3%)	162 (58.9%)	0 (0.0%)	3.55%	275 (100.0%)	273 (99.3%)	267 (97.8%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	21,572	294 (100.0%)	31 (10.5%)	20 (6.8%)	21 (7.1%)	53 (18.0%)	169 (57.5%)	0 (0.0%)	1.36%	294 (100.0%)	291 (99.0%)	286 (98.3%)	3 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	新潟市消防局	屋内消火栓設備	2,522	21 (100.0%)	2 (9.5%)	3 (14.3%)	5 (23.8%)	6 (28.6%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	0.83%	21 (100.0%)	21 (100.0%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,909	10 (100.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0.14%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長岡市消防本部	屋内消火栓設備	815	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.49%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,366	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	上越地域消防局	屋内消火栓設備	896	8 (100.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0.89%	8 (100.0%)	7 (87.5%)	6 (85.7%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,270	14 (100.0%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	8 (57.1%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0.62%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	12 (92.3%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,511	242 (100.0%)	16 (6.6%)	22 (9.1%)	18 (7.4%)	32 (13.2%)	154 (63.6%)	0 (0.0%)	6.89%	242 (100.0%)	241 (99.6%)	236 (97.9%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,027	268 (100.0%)	28 (10.4%)	17 (6.3%)	19 (7.1%)	43 (16.0%)	161 (60.1%)	0 (0.0%)	2.67%	268 (100.0%)	266 (99.3%)	262 (98.5%)	2 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
富山県	都道府県合計	屋内消火栓設備	4,117	51 (100.0%)	7 (13.7%)	6 (11.8%)	3 (5.9%)	11 (21.6%)	24 (47.1%)	0 (0.0%)	1.24%	51 (100.0%)	51 (100.0%)	51 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,870	52 (100.0%)	3 (5.8%)	5 (9.6%)	6 (11.5%)	9 (17.3%)	29 (55.8%)	0 (0.0%)	0.44%	52 (100.0%)	52 (100.0%)	52 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	富山市消防局	屋内消火栓設備	1,600	6 (100.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.38%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,486	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	4,361	139 (100.0%)	20 (14.4%)	18 (12.9%)	19 (13.7%)	25 (18.0%)	57 (41.0%)	0 (0.0%)	3.19%	139 (100.0%)	138 (99.3%)	137 (99.3%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	13,010	171 (100.0%)	30 (17.5%)	18 (10.5%)	23 (13.5%)	33 (19.3%)	67 (39.2%)	0 (0.0%)	1.31%	171 (100.0%)	170 (99.4%)	169 (99.4%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
石川県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,629	124 (100.0%)	15 (12.1%)	23 (18.5%)	6 (4.8%)	10 (8.1%)	70 (56.5%)	0 (0.0%)	3.42%	124 (100.0%)	124 (100.0%)	121 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,583	131 (100.0%)	15 (11.5%)	19 (14.5%)	9 (6.9%)	19 (14.5%)	69 (52.7%)	0 (0.0%)	1.13%	131 (100.0%)	131 (100.0%)	129 (98.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	金沢市消防局	屋内消火栓設備	1,343	6 (100.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,970	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,286	118 (100.0%)	11 (9.3%)	21 (17.8%)	6 (5.1%)	10 (8.5%)	70 (59.3%)	0 (0.0%)	5.16%	118 (100.0%)	118 (100.0%)	118 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,613	125 (100.0%)	12 (9.6%)	17 (13.6%)	9 (7.2%)	18 (14.4%)	69 (55.2%)	0 (0.0%)	1.89%	125 (100.0%)	125 (100.0%)	125 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福井県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,382	32 (100.0%)	2 (6.3%)	8 (25.0%)	3 (9.4%)	3 (9.4%)	16 (50.0%)	0 (0.0%)	1.34%	32 (100.0%)	29 (90.6%)	29 (100.0%)	2 (6.3%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,876	31 (100.0%)	5 (16.1%)	6 (19.4%)	4 (12.9%)	5 (16.1%)	11 (35.5%)	0 (0.0%)	0.39%	31 (100.0%)	29 (93.5%)	29 (100.0%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福井市消防局	屋内消火栓設備	902	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.11%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,095	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,480	31 (100.0%)	2 (6.5%)	7 (22.6%)	3 (9.7%)	3 (9.7%)	16 (51.6%)	0 (0.0%)	2.09%	31 (100.0%)	28 (90.3%)	28 (100.0%)	2 (6.5%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,781	30 (100.0%)	4 (13.3%)	6 (20.0%)	4 (13.3%)	5 (16.7%)	11 (36.7%)	0 (0.0%)	0.63%	30 (100.0%)	28 (93.3%)	28 (100.0%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山梨県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,227	116 (100.0%)	14 (12.1%)	25 (21.6%)	14 (12.1%)	24 (20.7%)	39 (33.6%)	0 (0.0%)	5.21%	116 (100.0%)	108 (93.1%)	93 (86.1%)	8 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,974	124 (100.0%)	14 (11.3%)	21 (16.9%)	12 (9.7%)	17 (13.7%)	60 (48.4%)	0 (0.0%)	1.78%	124 (100.0%)	115 (92.7%)	94 (81.7%)	9 (7.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	甲府地区広域行政事務組合消防本部	屋内消火栓設備	686	31 (100.0%)	7 (22.6%)	8 (25.8%)	2 (6.5%)	7 (22.6%)	7 (22.6%)	0 (0.0%)	4.52%	31 (100.0%)	26 (83.9%)	26 (100.0%)	5 (16.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,297	22 (100.0%)	2 (9.1%)	12 (54.5%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	0.96%	22 (100.0%)	17 (77.3%)	17 (100.0%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,541	85 (100.0%)	7 (8.2%)	17 (20.0%)	12 (14.1%)	17 (20.0%)	32 (37.6%)	0 (0.0%)	5.52%	85 (100.0%)	82 (96.5%)	67 (81.7%)	3 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,677	102 (100.0%)	12 (11.8%)	9 (8.8%)	12 (11.8%)	15 (14.7%)	54 (52.9%)	0 (0.0%)	2.18%	102 (100.0%)	98 (96.1%)	77 (78.6%)	4 (3.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長野県	都道府県合計	屋内消火栓設備	6,714	189 (100.0%)	20 (10.6%)	24 (12.7%)	8 (4.2%)	23 (12.2%)	114 (60.3%)	0 (0.0%)	2.82%	189 (100.0%)	175 (92.6%)	151 (86.3%)	14 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	61	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.64%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	19,959	181 (100.0%)	16 (8.8%)	21 (11.6%)	6 (3.3%)	24 (13.3%)	114 (63.0%)	0 (0.0%)	0.91%	181 (100.0%)	170 (93.9%)	146 (85.9%)	11 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長野市消防局	屋内消火栓設備	1,216	4 (100.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0.33%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,526	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.03%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松本広域消防局	屋内消火栓設備	1,899	14 (100.0%)	5 (35.7%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0.74%	14 (100.0%)	12 (85.7%)	8 (66.7%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,258	17 (100.0%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	0.40%	17 (100.0%)	15 (88.2%)	10 (66.7%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	佐久広域連合消防本部	屋内消火栓設備	505	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,094	171	13	19	8	22	109	0	5.53%	171	160	140	11	0	0
				(100.0%)	(7.6%)	(11.1%)	(4.7%)	(12.9%)	(63.7%)	(0.0%)		(100.0%)	(93.6%)	(87.5%)	(6.4%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	11	1	1	0	0	0	0	0	9.09%	1	0	0	1	0	0
				(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		自動火災報知設備	10,461	163	8	16	6	22	111	0	1.56%	163	154	135	9	0	0
				(100.0%)	(4.9%)	(9.8%)	(3.7%)	(13.5%)	(68.1%)	(0.0%)		(100.0%)	(94.5%)	(87.7%)	(5.5%)	(0.0%)	(0.0%)
岐阜県	都道府県合計	屋内消火栓設備	6,540	426	25	65	48	80	208	0	6.51%	426	361	167	36	29	0
				(100.0%)	(5.9%)	(15.3%)	(11.3%)	(18.8%)	(48.8%)	(0.0%)		(100.0%)	(84.7%)	(46.3%)	(8.5%)	(6.8%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	158	3	0	1	2	0	0	0	1.90%	3	2	2	0	1	0
				(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)
		自動火災報知設備	20,567	502	29	62	54	88	269	0	2.44%	502	447	189	30	25	0
				(100.0%)	(5.8%)	(12.4%)	(10.8%)	(17.5%)	(53.6%)	(0.0%)		(100.0%)	(89.0%)	(42.3%)	(6.0%)	(5.0%)	(0.0%)
	岐阜市消防本部	屋内消火栓設備	1,239	1	0	0	0	0	1	0	0.08%	1	0	0	1	0	0
				(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,530	1	0	0	0	0	1	0	0.02%	1	0	0	1	0	0
				(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	可茂消防事務組合消防本部	屋内消火栓設備	763	3	3	0	0	0	0	0	0.39%	3	3	3	0	0	0
				(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,309	1	1	0	0	0	0	0	0.04%	1	1	1	0	0	0
				(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	大垣消防組合消防本部	屋内消火栓設備	960	87	0	19	6	6	56	0	9.06%	87	46	46	19	22	0
				(100.0%)	(0.0%)	(21.8%)	(6.9%)	(6.9%)	(64.4%)	(0.0%)		(100.0%)	(52.9%)	(100.0%)	(21.8%)	(25.3%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	21	3	0	1	2	0	0	0	14.29%	3	2	2	0	1	0
				(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(66.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(66.7%)	(100.0%)	(0.0%)	(33.3%)	(0.0%)
		自動火災報知設備	2,411	69	0	18	3	5	43	0	2.86%	69	34	34	16	19	0
				(100.0%)	(0.0%)	(26.1%)	(4.3%)	(7.2%)	(62.3%)	(0.0%)		(100.0%)	(49.3%)	(100.0%)	(23.2%)	(27.5%)	(0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,578	335	22	46	42	74	151	0	9.36%	335	312	118	16	7	0
				(100.0%)	(6.6%)	(13.7%)	(12.5%)	(22.1%)	(45.1%)	(0.0%)		(100.0%)	(93.1%)	(37.8%)	(4.8%)	(2.1%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,317	431	28	44	51	83	225	0	3.81%	431	412	154	13	6	0
				(100.0%)	(6.5%)	(10.2%)	(11.8%)	(19.3%)	(52.2%)	(0.0%)		(100.0%)	(95.6%)	(37.4%)	(3.0%)	(1.4%)	(0.0%)
静岡県	都道府県合計	屋内消火栓設備	11,550	242	64	33	19	36	90	0	2.10%	242	235	227	7	0	0
				(100.0%)	(26.4%)	(13.6%)	(7.9%)	(14.9%)	(37.2%)	(0.0%)		(100.0%)	(97.1%)	(96.6%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	297	1	0	0	0	1	0	0	0.34%	1	1	1	0	0	0
				(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		自動火災報知設備	37,326	183	36	42	18	30	57	0	0.49%	183	179	176	4	0	0
				(100.0%)	(19.7%)	(23.0%)	(9.8%)	(16.4%)	(31.1%)	(0.0%)		(100.0%)	(97.8%)	(98.3%)	(2.2%)	(0.0%)	(0.0%)
	静岡市消防局	屋内消火栓設備	3,055	33	13	5	6	3	6	0	1.08%	33	30	30	3	0	0
				(100.0%)	(39.4%)	(15.2%)	(18.2%)	(9.1%)	(18.2%)	(0.0%)		(100.0%)	(90.9%)	(100.0%)	(9.1%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,824	17	5	2	6	3	1	0	0.19%	17	16	16	1	0	0
				(100.0%)	(29.4%)	(11.8%)	(35.3%)	(17.6%)	(5.9%)	(0.0%)		(100.0%)	(94.1%)	(100.0%)	(5.9%)	(0.0%)	(0.0%)
	浜松市消防局	屋内消火栓設備	2,573	9	7	1	1	0	0	0	0.35%	9	9	9	0	0	0
				(100.0%)	(77.8%)	(11.1%)	(11.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,733	7	4	2	1	0	0	0	0.09%	7	6	6	1	0	0
				(100.0%)	(57.1%)	(28.6%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(85.7%)	(100.0%)	(14.3%)	(0.0%)	(0.0%)
	富士市消防本部	屋内消火栓設備	564	49	1	2	3	15	28	0	8.69%	49	49	49	0	0	0
				(100.0%)	(2.0%)	(4.1%)	(6.1%)	(30.6%)	(57.1%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	8	1	0	0	0	1	0	0	12.50%	1	1	1	0	0	0
				(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		自動火災報知設備	3,031	31	0	7	3	11	10	0	1.02%	31	31	31	0	0	0
				(100.0%)	(0.0%)	(22.6%)	(9.7%)	(35.5%)	(32.3%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	駿東伊豆消防本部	屋内消火栓設備	1,313	18	2	3	0	2	11	0	1.37%	18	18	18	0	0	0
				(100.0%)	(11.1%)	(16.7%)	(0.0%)	(11.1%)	(61.1%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,546	29	6	6	3	2	12	0	0.64%	29	29	29	0	0	0
				(100.0%)	(20.7%)	(20.7%)	(10.3%)	(6.9%)	(41.4%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	志太広域事務組合志太消防本部	屋内消火栓設備	947	34	18	7	3	4	2	0	3.59%	34	33	25	1	0	0
				(100.0%)	(52.9%)	(20.6%)	(8.8%)	(11.8%)	(5.9%)	(0.0%)		(100.0%)	(97.1%)	(75.8%)	(2.9%)	(0.0%)	(0.0%)
		スプリンクラー設備	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,788	18	6	4	1	3	4	0	0.65%	18	18	15	0	0	0
				(100.0%)	(33.3%)	(22.2%)	(5.6%)	(16.7%)	(22.2%)	(0.0%)		(100.0%)	(100.0%)	(83.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	富士山南東消防本部	屋内消火栓設備	570	10 (100.0%)	3 (30.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1.75%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,888	11 (100.0%)	2 (18.2%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.58%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,528	89 (100.0%)	20 (22.5%)	10 (11.2%)	6 (6.7%)	12 (13.5%)	41 (46.1%)	0 (0.0%)	3.52%	89 (100.0%)	87 (97.8%)	87 (100.0%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,516	70 (100.0%)	13 (18.6%)	13 (18.6%)	4 (5.7%)	10 (14.3%)	30 (42.9%)	0 (0.0%)	0.82%	70 (100.0%)	68 (97.1%)	68 (100.0%)	2 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛知県	都道府県合計	屋内消火栓設備	32,128	879 (100.0%)	105 (11.9%)	207 (23.5%)	88 (10.0%)	191 (21.7%)	287 (32.7%)	1 (0.1%)	2.74%	879 (100.0%)	854 (97.2%)	716 (83.8%)	23 (2.6%)	2 (0.2%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,417	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	85,930	872 (100.0%)	87 (10.0%)	206 (23.6%)	79 (9.1%)	199 (22.8%)	301 (34.5%)	0 (0.0%)	1.01%	872 (100.0%)	852 (97.7%)	713 (83.7%)	19 (2.2%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
	名古屋市消防局	屋内消火栓設備	15,398	22 (100.0%)	6 (27.3%)	7 (31.8%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0.14%	22 (100.0%)	10 (45.5%)	10 (100.0%)	12 (54.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2,731	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	34,182	25 (100.0%)	12 (48.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	6 (24.0%)	0 (0.0%)	0.07%	25 (100.0%)	14 (56.0%)	14 (100.0%)	11 (44.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊橋市消防本部	屋内消火栓設備	1,151	41 (100.0%)	2 (4.9%)	0 (0.0%)	3 (7.3%)	13 (31.7%)	23 (56.1%)	0 (0.0%)	3.56%	41 (100.0%)	40 (97.6%)	1 (2.5%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,753	37 (100.0%)	3 (8.1%)	0 (0.0%)	3 (8.1%)	6 (16.2%)	25 (67.6%)	0 (0.0%)	0.99%	37 (100.0%)	36 (97.3%)	1 (2.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岡崎市消防本部	屋内消火栓設備	1,015	48 (100.0%)	9 (18.8%)	4 (8.3%)	27 (56.3%)	5 (10.4%)	3 (6.3%)	0 (0.0%)	4.73%	48 (100.0%)	40 (83.3%)	39 (97.5%)	7 (14.6%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,395	30 (100.0%)	7 (23.3%)	5 (16.7%)	10 (33.3%)	6 (20.0%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	0.88%	30 (100.0%)	25 (83.3%)	25 (100.0%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	一宮市消防本部	屋内消火栓設備	639	55 (100.0%)	3 (5.5%)	6 (10.9%)	1 (1.8%)	8 (14.5%)	37 (67.3%)	0 (0.0%)	8.61%	55 (100.0%)	55 (100.0%)	45 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,558	40 (100.0%)	1 (2.5%)	7 (17.5%)	3 (7.5%)	5 (12.5%)	24 (60.0%)	0 (0.0%)	1.56%	40 (100.0%)	40 (100.0%)	31 (77.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	春日井市消防本部	屋内消火栓設備	1,146	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	87	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,114	4 (100.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.13%	4 (100.0%)	3 (75.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	豊田市消防本部	屋内消火栓設備	1,807	114 (100.0%)	24 (21.1%)	30 (26.3%)	20 (17.5%)	17 (14.9%)	23 (20.2%)	0 (0.0%)	6.31%	114 (100.0%)	113 (99.1%)	113 (100.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,717	92 (100.0%)	16 (17.4%)	27 (29.3%)	18 (19.6%)	13 (14.1%)	18 (19.6%)	0 (0.0%)	1.95%	92 (100.0%)	91 (98.9%)	91 (100.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	知多中部広域事務組合消防本部	屋内消火栓設備	849	5 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.59%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	35	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,338	15 (100.0%)	1 (6.7%)	5 (33.3%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0.64%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	尾三消防本部	屋内消火栓設備	642	17 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (52.9%)	3 (17.6%)	4 (23.5%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	2.65%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,977	11 (100.0%)	1 (9.1%)	6 (54.5%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.37%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	衣浦東部広域連合消防局	屋内消火栓設備	1,911	122 (100.0%)	5 (4.1%)	11 (9.0%)	4 (3.3%)	92 (75.4%)	10 (8.2%)	0 (0.0%)	6.38%	122 (100.0%)	122 (100.0%)	122 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	155	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,159	133 (100.0%)	3 (2.3%)	12 (9.0%)	7 (5.3%)	101 (75.9%)	10 (7.5%)	0 (0.0%)	2.16%	133 (100.0%)	133 (100.0%)	133 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	7,570	452 (100.0%)	54 (11.9%)	136 (30.1%)	28 (6.2%)	48 (10.6%)	185 (40.9%)	1 (0.2%)	5.97%	452 (100.0%)	450 (99.6%)	362 (80.4%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	200	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	22,737	485 (100.0%)	40 (8.2%)	138 (28.5%)	35 (7.2%)	61 (12.6%)	211 (43.5%)	0 (0.0%)	2.13%	485 (100.0%)	484 (99.8%)	389 (80.4%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
三重県	都道府県合計	屋内消火栓設備	5,720	337 (100.0%)	45 (13.4%)	61 (18.1%)	36 (10.7%)	57 (16.9%)	138 (40.9%)	0 (0.0%)	5.89%	337 (100.0%)	328 (97.3%)	110 (33.5%)	9 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	177	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.56%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	18,332	368 (100.0%)	49 (13.3%)	56 (15.2%)	40 (10.9%)	58 (15.8%)	165 (44.8%)	0 (0.0%)	2.01%	368 (100.0%)	360 (97.8%)	103 (28.6%)	8 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	桑名市消防本部	屋内消火栓設備	777	35 (100.0%)	0 (0.0%)	21 (60.0%)	5 (14.3%)	3 (8.6%)	6 (17.1%)	0 (0.0%)	4.50%	35 (100.0%)	26 (74.3%)	24 (92.3%)	9 (25.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,101	31 (100.0%)	1 (3.2%)	16 (51.6%)	3 (9.7%)	2 (6.5%)	9 (29.0%)	0 (0.0%)	1.48%	31 (100.0%)	23 (74.2%)	21 (91.3%)	8 (25.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	四日市市消防本部	屋内消火栓設備	1,315	104 (100.0%)	6 (5.8%)	16 (15.4%)	17 (16.3%)	28 (26.9%)	37 (35.6%)	0 (0.0%)	7.91%	104 (100.0%)	104 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,217	108 (100.0%)	8 (7.4%)	11 (10.2%)	17 (15.7%)	33 (30.6%)	39 (36.1%)	0 (0.0%)	2.56%	108 (100.0%)	108 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	津市消防本部	屋内消火栓設備	1,047	43 (100.0%)	16 (37.2%)	6 (14.0%)	0 (0.0%)	3 (7.0%)	18 (41.9%)	0 (0.0%)	4.11%	43 (100.0%)	43 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,266	49 (100.0%)	14 (28.6%)	4 (8.2%)	0 (0.0%)	3 (6.1%)	28 (57.1%)	0 (0.0%)	1.50%	49 (100.0%)	49 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,581	155 (100.0%)	23 (14.8%)	18 (11.6%)	14 (9.0%)	23 (14.8%)	77 (49.7%)	0 (0.0%)	6.01%	155 (100.0%)	155 (100.0%)	86 (55.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	59	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.69%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,748	180 (100.0%)	26 (14.4%)	25 (13.9%)	20 (11.1%)	20 (11.1%)	89 (49.4%)	0 (0.0%)	2.06%	180 (100.0%)	180 (100.0%)	82 (45.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
滋賀県	都道府県合計	屋内消火栓設備	5,220	214 (100.0%)	32 (15.0%)	50 (23.4%)	19 (8.9%)	21 (9.8%)	92 (43.0%)	0 (0.0%)	4.10%	214 (100.0%)	178 (83.2%)	119 (66.9%)	36 (16.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	15,663	231 (100.0%)	25 (10.8%)	44 (19.0%)	12 (5.2%)	32 (13.9%)	118 (51.1%)	0 (0.0%)	1.47%	231 (100.0%)	208 (90.0%)	133 (63.9%)	22 (9.5%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
	大津市消防局	屋内消火栓設備	863	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.12%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,609	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	湖南広域消防局	屋内消火栓設備	1,302	46 (100.0%)	14 (30.4%)	16 (34.8%)	8 (17.4%)	5 (10.9%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	3.53%	46 (100.0%)	20 (43.5%)	0 (0.0%)	26 (56.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	87	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,773	23 (100.0%)	8 (34.8%)	8 (34.8%)	2 (8.7%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.61%	23 (100.0%)	11 (47.8%)	0 (0.0%)	12 (52.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東近江行政組合消防本部	屋内消火栓設備	1,018	12 (100.0%)	2 (16.7%)	7 (58.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1.18%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,848	17 (100.0%)	4 (23.5%)	8 (47.1%)	1 (5.9%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0.60%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	9 (52.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,037	155 (100.0%)	15 (9.7%)	27 (17.4%)	10 (6.5%)	15 (9.7%)	88 (56.8%)	0 (0.0%)	7.61%	155 (100.0%)	145 (93.5%)	112 (77.2%)	10 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,433	191 (100.0%)	13 (6.8%)	28 (14.7%)	9 (4.7%)	25 (13.1%)	116 (60.7%)	0 (0.0%)	2.97%	191 (100.0%)	180 (94.2%)	124 (68.9%)	10 (5.2%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
京都府	都道府県合計	屋内消火栓設備	8,494	176 (100.0%)	11 (6.3%)	39 (22.2%)	13 (7.4%)	27 (15.3%)	86 (48.9%)	0 (0.0%)	2.07%	176 (100.0%)	144 (81.8%)	101 (70.1%)	32 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	448	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.22%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	27,429	190 (100.0%)	14 (7.4%)	28 (14.7%)	19 (10.0%)	35 (18.4%)	94 (49.5%)	0 (0.0%)	0.69%	190 (100.0%)	162 (85.3%)	106 (65.4%)	28 (14.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	京都市消防局	屋内消火栓設備	5,409	97 (100.0%)	9 (9.3%)	25 (25.8%)	9 (9.3%)	10 (10.3%)	44 (45.4%)	0 (0.0%)	1.79%	97 (100.0%)	73 (75.3%)	60 (82.2%)	24 (24.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	387	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.26%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	17,480	89 (100.0%)	10 (11.2%)	18 (20.2%)	11 (12.4%)	12 (13.5%)	38 (42.7%)	0 (0.0%)	0.51%	89 (100.0%)	69 (77.5%)	58 (84.1%)	20 (22.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,085	79 (100.0%)	2 (2.5%)	14 (17.7%)	4 (5.1%)	17 (21.5%)	42 (53.2%)	0 (0.0%)	2.56%	79 (100.0%)	71 (89.9%)	41 (57.7%)	8 (10.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,949	101 (100.0%)	4 (4.0%)	10 (9.9%)	8 (7.9%)	23 (22.8%)	56 (55.4%)	0 (0.0%)	1.02%	101 (100.0%)	93 (92.1%)	48 (51.6%)	8 (7.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
大阪府	都道府県合計	屋内消火栓設備	36,068	1,793 (100.0%)	126 (7.0%)	150 (8.4%)	133 (7.4%)	257 (14.3%)	1,127 (62.9%)	0 (0.0%)	4.97%	1,793 (100.0%)	1,761 (98.2%)	1,026 (58.3%)	31 (1.7%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5,082	19 (100.0%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	10 (52.6%)	0 (0.0%)	0.37%	19 (100.0%)	17 (89.5%)	8 (47.1%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	102,376	1,802 (100.0%)	121 (6.7%)	136 (7.5%)	137 (7.6%)	303 (16.8%)	1,105 (61.3%)	0 (0.0%)	1.76%	1,802 (100.0%)	1,762 (97.8%)	969 (55.0%)	40 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大阪市消防局	屋内消火栓設備	15,043	307 (100.0%)	57 (18.6%)	40 (13.0%)	45 (14.7%)	41 (13.4%)	124 (40.4%)	0 (0.0%)	2.04%	307 (100.0%)	306 (99.7%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	3,509	11 (100.0%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0.31%	11 (100.0%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	40,928	260 (100.0%)	65 (25.0%)	49 (18.8%)	32 (12.3%)	44 (16.9%)	70 (26.9%)	0 (0.0%)	0.64%	260 (100.0%)	258 (99.2%)	0 (0.0%)	2 (0.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	堺市消防局	屋内消火栓設備	4,223	88 (100.0%)	4 (4.5%)	10 (11.4%)	12 (13.6%)	54 (61.4%)	8 (9.1%)	0 (0.0%)	2.08%	88 (100.0%)	85 (96.6%)	85 (100.0%)	3 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	376	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.27%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,694	120 (100.0%)	2 (1.7%)	8 (6.7%)	13 (10.8%)	79 (65.8%)	18 (15.0%)	0 (0.0%)	1.24%	120 (100.0%)	117 (97.5%)	117 (100.0%)	3 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊中市消防局	屋内消火栓設備	1,266	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,756	4 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	吹田市消防本部	屋内消火栓設備	1,562	3 (100.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.19%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	272	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,888	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高槻市消防本部	屋内消火栓設備	812	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0.74%	6 (100.0%)	5 (83.3%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,766	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0.11%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	茨木市消防本部	屋内消火栓設備	994	6 (100.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.60%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,043	2 (100.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	八尾市消防本部	屋内消火栓設備	1,029	335 (100.0%)	4 (1.2%)	17 (5.1%)	8 (2.4%)	27 (8.1%)	279 (83.3%)	0 (0.0%)	32.56%	335 (100.0%)	335 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,742	440 (100.0%)	2 (0.5%)	23 (5.2%)	35 (8.0%)	76 (17.3%)	304 (69.1%)	0 (0.0%)	11.76%	440 (100.0%)	440 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東大阪市消防局	屋内消火栓設備	2,754	515 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (3.1%)	71 (13.8%)	428 (83.1%)	0 (0.0%)	18.70%	515 (100.0%)	493 (95.7%)	493 (100.0%)	22 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	201	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	2.49%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,183	448 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (4.0%)	49 (10.9%)	381 (85.0%)	0 (0.0%)	5.47%	448 (100.0%)	415 (92.6%)	415 (100.0%)	33 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	守口市門真市消防組合消防本部	屋内消火栓設備	982	125 (100.0%)	27 (21.6%)	1 (0.8%)	4 (3.2%)	11 (8.8%)	82 (65.6%)	0 (0.0%)	12.73%	125 (100.0%)	125 (100.0%)	125 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	45	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,893	91 (100.0%)	28 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (5.5%)	58 (63.7%)	0 (0.0%)	4.81%	91 (100.0%)	91 (100.0%)	91 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	枚方寝屋川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	1,634	20 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	6 (30.0%)	10 (50.0%)	0 (0.0%)	1.22%	20 (100.0%)	17 (85.0%)	6 (35.3%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,762	14 (100.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0.29%	14 (100.0%)	13 (92.9%)	1 (7.7%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部	屋内消火栓設備	446	52 (100.0%)	11 (21.2%)	16 (30.8%)	5 (9.6%)	9 (17.3%)	11 (21.2%)	0 (0.0%)	11.66%	52 (100.0%)	52 (100.0%)	52 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,705	19 (100.0%)	2 (10.5%)	5 (26.3%)	1 (5.3%)	6 (31.6%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	1.11%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	泉州南消防組合泉州南広域消防本部	屋内消火栓設備	959	103 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	1 (1.0%)	17 (16.5%)	83 (80.6%)	0 (0.0%)	10.74%	103 (100.0%)	103 (100.0%)	103 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	5.41%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,395	171 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (1.8%)	0 (0.0%)	17 (9.9%)	151 (88.3%)	0 (0.0%)	7.14%	171 (100.0%)	171 (100.0%)	171 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	4,364	232 (100.0%)	19 (8.2%)	58 (25.0%)	38 (16.4%)	20 (8.6%)	97 (41.8%)	0 (0.0%)	5.32%	232 (100.0%)	230 (99.1%)	147 (63.9%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	13,621	229 (100.0%)	19 (8.3%)	46 (20.1%)	35 (15.3%)	21 (9.2%)	108 (47.2%)	0 (0.0%)	1.68%	229 (100.0%)	228 (99.6%)	145 (63.6%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
兵庫県	都道府県合計	屋内消火栓設備	17,547	214 (100.0%)	52 (24.3%)	33 (15.4%)	17 (7.9%)	20 (9.3%)	92 (43.0%)	0 (0.0%)	1.22%	214 (100.0%)	207 (96.7%)	185 (89.4%)	5 (2.3%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,906	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	54,352	264 (100.0%)	44 (16.7%)	28 (10.6%)	23 (8.7%)	17 (6.4%)	152 (57.6%)	0 (0.0%)	0.49%	264 (100.0%)	259 (98.1%)	240 (92.7%)	4 (1.5%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
	明石市消防局	屋内消火栓設備	515	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,166	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宝塚市消防本部	屋内消火栓設備	588	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,693	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	姫路市消防局	屋内消火栓設備	2,014	43 (100.0%)	4 (9.3%)	17 (39.5%)	4 (9.3%)	3 (7.0%)	15 (34.9%)	0 (0.0%)	2.14%	43 (100.0%)	42 (97.7%)	25 (59.5%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,015	44 (100.0%)	1 (2.3%)	10 (22.7%)	7 (15.9%)	5 (11.4%)	21 (47.7%)	0 (0.0%)	0.73%	44 (100.0%)	44 (100.0%)	30 (68.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	西宮市消防局	屋内消火栓設備	1,824	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,241	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	神戸市消防局	屋内消火栓設備	5,256	11 (100.0%)	6 (54.5%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.21%	11 (100.0%)	7 (63.6%)	7 (100.0%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	616	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,622	8 (100.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.05%	8 (100.0%)	6 (75.0%)	6 (100.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	加古川市消防本部	屋内消火栓設備	845	19 (100.0%)	16 (84.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.25%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,727	13 (100.0%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.48%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	尼崎市消防局	屋内消火栓設備	1,055	23 (100.0%)	12 (52.2%)	7 (30.4%)	3 (13.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.18%	23 (100.0%)	21 (91.3%)	21 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,203	19 (100.0%)	13 (68.4%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.31%	19 (100.0%)	17 (89.5%)	17 (100.0%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	5,450	117 (100.0%)	13 (11.1%)	5 (4.3%)	9 (7.7%)	13 (11.1%)	77 (65.8%)	0 (0.0%)	2.15%	117 (100.0%)	117 (100.0%)	112 (95.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	16,526	179 (100.0%)	12 (6.7%)	14 (7.8%)	12 (6.7%)	10 (5.6%)	131 (73.2%)	0 (0.0%)	1.08%	179 (100.0%)	178 (99.4%)	173 (97.2%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
奈良県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,239	96 (100.0%)	16 (16.7%)	17 (17.7%)	11 (11.5%)	15 (15.6%)	37 (38.5%)	0 (0.0%)	2.96%	96 (100.0%)	85 (88.5%)	61 (71.8%)	9 (9.4%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,247	95 (100.0%)	14 (14.7%)	10 (10.5%)	10 (10.5%)	14 (14.7%)	47 (49.5%)	0 (0.0%)	0.93%	95 (100.0%)	88 (92.6%)	71 (80.7%)	5 (5.3%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)
	奈良市消防局	屋内消火栓設備	633	27 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (25.9%)	3 (11.1%)	5 (18.5%)	12 (44.4%)	0 (0.0%)	4.27%	27 (100.0%)	24 (88.9%)	24 (100.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,438	25 (100.0%)	1 (4.0%)	2 (8.0%)	2 (8.0%)	4 (16.0%)	16 (64.0%)	0 (0.0%)	1.03%	25 (100.0%)	25 (100.0%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	奈良県広域消防組合消防本部	屋内消火栓設備	2,358	66 (100.0%)	16 (24.2%)	9 (13.6%)	8 (12.1%)	9 (13.6%)	24 (36.4%)	0 (0.0%)	2.80%	66 (100.0%)	60 (90.9%)	37 (61.7%)	5 (7.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,153	68 (100.0%)	13 (19.1%)	7 (10.3%)	8 (11.8%)	10 (14.7%)	30 (44.1%)	0 (0.0%)	0.95%	68 (100.0%)	62 (91.2%)	46 (74.2%)	5 (7.4%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	248	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1.21%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	656	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)
和歌山県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,598	105 (100.0%)	6 (5.7%)	10 (9.5%)	14 (13.3%)	40 (38.1%)	35 (33.3%)	0 (0.0%)	4.04%	105 (100.0%)	105 (100.0%)	105 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	66	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,424	124 (100.0%)	10 (8.1%)	14 (11.3%)	13 (10.5%)	51 (41.1%)	36 (29.0%)	0 (0.0%)	1.47%	124 (100.0%)	124 (100.0%)	124 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	和歌山市消防局	屋内消火栓設備	1,172	12 (100.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	1.02%	12 (100.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,710	10 (100.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0.27%	10 (100.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,426	93 (100.0%)	3 (3.2%)	10 (10.8%)	14 (15.1%)	39 (41.9%)	27 (29.0%)	0 (0.0%)	6.52%	93 (100.0%)	93 (100.0%)	93 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,714	114 (100.0%)	5 (4.4%)	14 (12.3%)	13 (11.4%)	51 (44.7%)	31 (27.2%)	0 (0.0%)	2.42%	114 (100.0%)	114 (100.0%)	114 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鳥取県	都道府県合計	屋内消火栓設備	1,879	56 (100.0%)	7 (12.5%)	3 (5.4%)	4 (7.1%)	20 (35.7%)	22 (39.3%)	0 (0.0%)	2.98%	56 (100.0%)	55 (98.2%)	54 (98.2%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,535	65 (100.0%)	6 (9.2%)	3 (4.6%)	2 (3.1%)	24 (36.9%)	30 (46.2%)	0 (0.0%)	1.17%	65 (100.0%)	64 (98.5%)	63 (98.4%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥取県東部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	685	20 (100.0%)	7 (35.0%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)	8 (40.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	2.92%	20 (100.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,139	23 (100.0%)	6 (26.1%)	2 (8.7%)	1 (4.3%)	12 (52.2%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	1.08%	23 (100.0%)	23 (100.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鳥取県西部広域行政管理組合消防局	屋内消火栓設備	839	35 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	12 (34.3%)	19 (54.3%)	0 (0.0%)	4.17%	35 (100.0%)	35 (100.0%)	34 (97.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,278	41 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	1 (2.4%)	12 (29.3%)	27 (65.9%)	0 (0.0%)	1.80%	41 (100.0%)	41 (100.0%)	40 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	355	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.28%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,118	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0.09%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島根県	都道府県合計	屋内消火栓設備	1,773	27 (100.0%)	5 (18.5%)	17 (63.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	1.52%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,046	27 (100.0%)	7 (25.9%)	11 (40.7%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	4 (14.8%)	0 (0.0%)	0.45%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,773	27 (100.0%)	5 (18.5%)	17 (63.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	1.52%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	44	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,046	27 (100.0%)	7 (25.9%)	11 (40.7%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	4 (14.8%)	0 (0.0%)	0.45%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
岡山県	都道府県合計	屋内消火栓設備	8,435	145 (100.0%)	32 (22.1%)	43 (29.7%)	12 (8.3%)	29 (20.0%)	29 (20.0%)	0 (0.0%)	1.72%	145 (100.0%)	143 (98.6%)	84 (58.7%)	2 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	275	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	18,605	200 (100.0%)	24 (12.0%)	41 (20.5%)	23 (11.5%)	52 (26.0%)	60 (30.0%)	0 (0.0%)	1.07%	200 (100.0%)	199 (99.5%)	143 (71.9%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	岡山市消防局	屋内消火栓設備	4,214	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	199	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,260	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.10%	7 (100.0%)	6 (85.7%)	6 (100.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	倉敷市消防局	屋内消火栓設備	1,772	31 (100.0%)	6 (19.4%)	19 (61.3%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	0 (0.0%)	1.75%	31 (100.0%)	31 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,176	30 (100.0%)	7 (23.3%)	16 (53.3%)	2 (6.7%)	1 (3.3%)	4 (13.3%)	0 (0.0%)	0.72%	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,449	110 (100.0%)	22 (20.0%)	24 (21.8%)	11 (10.0%)	29 (26.4%)	24 (21.8%)	0 (0.0%)	4.49%	110 (100.0%)	110 (100.0%)	82 (74.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,169	163 (100.0%)	10 (6.1%)	25 (15.3%)	21 (12.9%)	51 (31.3%)	56 (34.4%)	0 (0.0%)	2.27%	163 (100.0%)	163 (100.0%)	137 (84.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
広島県	都道府県合計	屋内消火栓設備	9,671	213 (100.0%)	30 (14.1%)	25 (11.7%)	10 (4.7%)	39 (18.3%)	108 (50.7%)	1 (0.5%)	2.20%	213 (100.0%)	212 (99.5%)	195 (92.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	819	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.37%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	30,790	249 (100.0%)	28 (11.2%)	28 (11.2%)	11 (4.4%)	47 (18.9%)	134 (53.8%)	1 (0.4%)	0.81%	249 (100.0%)	245 (98.4%)	216 (88.2%)	4 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	広島市消防局	屋内消火栓設備	4,040	6 (100.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0.15%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	627	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,347	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0.03%	4 (100.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	呉市消防局	屋内消火栓設備	749	90 (100.0%)	2 (2.2%)	9 (10.0%)	7 (7.8%)	10 (11.1%)	62 (68.9%)	0 (0.0%)	12.02%	90 (100.0%)	90 (100.0%)	90 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,145	93 (100.0%)	2 (2.2%)	12 (12.9%)	3 (3.2%)	12 (12.9%)	64 (68.8%)	0 (0.0%)	4.34%	93 (100.0%)	93 (100.0%)	93 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	東広島市消防局	屋内消火栓設備	757	39 (100.0%)	11 (28.2%)	6 (15.4%)	1 (2.6%)	11 (28.2%)	10 (25.6%)	0 (0.0%)	5.15%	39 (100.0%)	39 (100.0%)	39 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	24	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	12.50%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	2,903	37 (100.0%)	7 (18.9%)	5 (13.5%)	3 (8.1%)	11 (29.7%)	11 (29.7%)	0 (0.0%)	1.27%	37 (100.0%)	34 (91.9%)	34 (100.0%)	3 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福山地区消防組合消防局	屋内消火栓設備	2,070	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0.48%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,255	10 (100.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0.19%	10 (100.0%)	9 (90.0%)	9 (100.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,055	68 (100.0%)	7 (10.3%)	10 (14.7%)	2 (2.9%)	15 (22.1%)	33 (48.5%)	1 (1.5%)	3.31%	68 (100.0%)	68 (100.0%)	51 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,140	105 (100.0%)	10 (9.5%)	11 (10.5%)	5 (4.8%)	23 (21.9%)	55 (52.4%)	1 (1.0%)	1.71%	105 (100.0%)	105 (100.0%)	76 (72.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
山口県	都道府県合計	屋内消火栓設備	4,170	19 (100.0%)	8 (42.1%)	2 (10.5%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0.46%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	16 (84.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	13,000	17 (100.0%)	5 (29.4%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	4 (23.5%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	0.13%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	下関市消防局	屋内消火栓設備	600	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		スプリンクラー設備	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	1,928	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
	宇部・山陽小野田消防局	屋内消火栓設備	898	3 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.33%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,309	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,672	16 (100.0%)	8 (50.0%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	3 (18.8%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	0.60%	16 (100.0%)	16 (100.0%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,763	15 (100.0%)	5 (33.3%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0.17%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
徳島県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,106	97 (100.0%)	4 (4.1%)	8 (8.2%)	15 (15.5%)	7 (7.2%)	63 (64.9%)	0 (0.0%)	4.61%	97 (100.0%)	97 (100.0%)	91 (93.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,468	136 (100.0%)	2 (1.5%)	13 (9.6%)	19 (14.0%)	13 (9.6%)	89 (65.4%)	0 (0.0%)	1.82%	136 (100.0%)	136 (100.0%)	126 (92.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	徳島市消防局	屋内消火栓設備	882	80 (100.0%)	2 (2.5%)	8 (10.0%)	13 (16.3%)	5 (6.3%)	52 (65.0%)	0 (0.0%)	9.07%	80 (100.0%)	80 (100.0%)	80 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	63	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,324	102 (100.0%)	1 (1.0%)	12 (11.8%)	16 (15.7%)	7 (6.9%)	66 (64.7%)	0 (0.0%)	3.07%	102 (100.0%)	102 (100.0%)	102 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,224	17 (100.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	1.39%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,144	34 (100.0%)	1 (2.9%)	1 (2.9%)	3 (8.8%)	6 (17.6%)	23 (67.6%)	0 (0.0%)	0.82%	34 (100.0%)	34 (100.0%)	24 (70.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
香川県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,601	231 (100.0%)	17 (7.4%)	37 (16.0%)	26 (11.3%)	101 (43.7%)	50 (21.6%)	0 (0.0%)	6.41%	231 (100.0%)	231 (100.0%)	218 (94.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	47	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	2.13%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	10,983	291 (100.0%)	10 (3.4%)	38 (13.1%)	17 (5.8%)	139 (47.8%)	87 (29.9%)	0 (0.0%)	2.65%	291 (100.0%)	290 (99.7%)	275 (94.8%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高松市消防局	屋内消火栓設備	1,748	173 (100.0%)	15 (8.7%)	37 (21.4%)	25 (14.5%)	95 (54.9%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	9.90%	173 (100.0%)	173 (100.0%)	166 (96.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	22	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,152	187 (100.0%)	10 (5.3%)	38 (20.3%)	15 (8.0%)	123 (65.8%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	3.63%	187 (100.0%)	187 (100.0%)	182 (97.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,853	58 (100.0%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	6 (10.3%)	49 (84.5%)	0 (0.0%)	3.13%	58 (100.0%)	58 (100.0%)	52 (89.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	25	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	4.00%	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	5,831	104 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	16 (15.4%)	86 (82.7%)	0 (0.0%)	1.78%	104 (100.0%)	103 (99.0%)	93 (90.3%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
愛媛県	都道府県合計	屋内消火栓設備	4,674	351 (100.0%)	21 (6.0%)	45 (12.8%)	42 (12.0%)	86 (24.5%)	157 (44.7%)	0 (0.0%)	7.51%	351 (100.0%)	350 (99.7%)	121 (34.6%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	214	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.47%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	12,943	348 (100.0%)	15 (4.3%)	38 (10.9%)	32 (9.2%)	73 (21.0%)	190 (54.6%)	0 (0.0%)	2.69%	348 (100.0%)	348 (100.0%)	113 (32.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	松山市消防局	屋内消火栓設備	1,520	39 (100.0%)	2 (5.1%)	7 (17.9%)	7 (17.9%)	7 (17.9%)	16 (41.0%)	0 (0.0%)	2.57%	39 (100.0%)	38 (97.4%)	38 (100.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	186	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,132	34 (100.0%)	1 (2.9%)	2 (5.9%)	3 (8.8%)	7 (20.6%)	21 (61.8%)	0 (0.0%)	0.66%	34 (100.0%)	34 (100.0%)	34 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	3,361	312 (100.0%)	19 (6.1%)	38 (12.2%)	35 (11.2%)	79 (25.3%)	141 (45.2%)	0 (0.0%)	9.28%	312 (100.0%)	312 (100.0%)	83 (26.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.70%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	9,104	314 (100.0%)	14 (4.5%)	36 (11.5%)	29 (9.2%)	66 (21.0%)	169 (53.8%)	0 (0.0%)	3.45%	314 (100.0%)	314 (100.0%)	79 (25.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
高知県	都道府県合計	屋内消火栓設備	1,988	62 (100.0%)	24 (38.7%)	10 (16.1%)	3 (4.8%)	5 (8.1%)	20 (32.3%)	0 (0.0%)	3.12%	62 (100.0%)	59 (95.2%)	59 (100.0%)	3 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	6,263	44 (100.0%)	15 (34.1%)	7 (15.9%)	1 (2.3%)	2 (4.5%)	19 (43.2%)	0 (0.0%)	0.70%	44 (100.0%)	42 (95.5%)	42 (100.0%)	2 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	高知市消防局	屋内消火栓設備	1,144	47 (100.0%)	23 (48.9%)	8 (17.0%)	0 (0.0%)	2 (4.3%)	14 (29.8%)	0 (0.0%)	4.11%	47 (100.0%)	44 (93.6%)	44 (100.0%)	3 (6.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,338	27 (100.0%)	13 (48.1%)	5 (18.5%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	8 (29.6%)	0 (0.0%)	0.81%	27 (100.0%)	25 (92.6%)	25 (100.0%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	844	15 (100.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	1.78%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,925	17 (100.0%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	0.58%	17 (100.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
福岡県	都道府県合計	屋内消火栓設備	17,219	321 (100.0%)	56 (17.4%)	63 (19.6%)	28 (8.7%)	32 (10.0%)	142 (44.2%)	0 (0.0%)	1.86%	321 (100.0%)	320 (99.7%)	282 (88.1%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	1,478	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	58,382	248 (100.0%)	44 (17.7%)	43 (17.3%)	27 (10.9%)	30 (12.1%)	104 (41.9%)	0 (0.0%)	0.42%	248 (100.0%)	247 (99.6%)	213 (86.2%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北九州市消防局	屋内消火栓設備	3,472	19 (100.0%)	2 (10.5%)	8 (42.1%)	3 (15.8%)	5 (26.3%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0.55%	19 (100.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	326	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,797	23 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (47.8%)	3 (13.0%)	8 (34.8%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0.19%	23 (100.0%)	23 (100.0%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	福岡市消防局	屋内消火栓設備	6,164	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	865	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	23,383	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
	春日・大野城・那珂川消防組合消防本部	屋内消火栓設備	663	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.30%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,246	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	久留米広域消防本部	屋内消火栓設備	1,993	180 (100.0%)	30 (16.7%)	29 (16.1%)	17 (9.4%)	17 (9.4%)	87 (48.3%)	0 (0.0%)	9.03%	180 (100.0%)	180 (100.0%)	180 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,885	126 (100.0%)	30 (23.8%)	18 (14.3%)	16 (12.7%)	9 (7.1%)	53 (42.1%)	0 (0.0%)	2.58%	126 (100.0%)	126 (100.0%)	126 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	粕屋南部消防組合消防本部	屋内消火栓設備	709	13 (100.0%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	1.83%	13 (100.0%)	13 (100.0%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,191	8 (100.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0.37%	8 (100.0%)	8 (100.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	4,218	106 (100.0%)	20 (18.9%)	25 (23.6%)	8 (7.5%)	9 (8.5%)	44 (41.5%)	0 (0.0%)	2.51%	106 (100.0%)	105 (99.1%)	89 (84.8%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	13,880	89 (100.0%)	11 (12.4%)	11 (12.4%)	8 (9.0%)	13 (14.6%)	46 (51.7%)	0 (0.0%)	0.64%	89 (100.0%)	88 (98.9%)	78 (88.6%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
佐賀県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,359	57 (100.0%)	12 (21.1%)	14 (24.6%)	2 (3.5%)	14 (24.6%)	15 (26.3%)	0 (0.0%)	2.42%	57 (100.0%)	54 (94.7%)	47 (87.0%)	3 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	7,425	70 (100.0%)	8 (11.4%)	15 (21.4%)	2 (2.9%)	15 (21.4%)	30 (42.9%)	0 (0.0%)	0.94%	70 (100.0%)	67 (95.7%)	61 (91.0%)	3 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐賀広域消防局	屋内消火栓設備	880	11 (100.0%)	5 (45.5%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1.25%	11 (100.0%)	11 (100.0%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,796	9 (100.0%)	4 (44.4%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.32%	9 (100.0%)	8 (88.9%)	2 (25.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,479	46 (100.0%)	7 (15.2%)	9 (19.6%)	1 (2.2%)	14 (30.4%)	15 (32.6%)	0 (0.0%)	3.11%	46 (100.0%)	43 (93.5%)	43 (100.0%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,629	61 (100.0%)	4 (6.6%)	10 (16.4%)	2 (3.3%)	15 (24.6%)	30 (49.2%)	0 (0.0%)	1.32%	61 (100.0%)	59 (96.7%)	59 (100.0%)	2 (3.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
長崎県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,212	38 (100.0%)	6 (15.8%)	6 (15.8%)	2 (5.3%)	6 (15.8%)	18 (47.4%)	0 (0.0%)	1.18%	38 (100.0%)	38 (100.0%)	37 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	92	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	10,864	38 (100.0%)	2 (5.3%)	4 (10.5%)	2 (5.3%)	4 (10.5%)	26 (68.4%)	0 (0.0%)	0.35%	38 (100.0%)	37 (97.4%)	36 (97.3%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	長崎市消防局	屋内消火栓設備	809	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.25%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,467	2 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	佐世保市消防局	屋内消火栓設備	964	6 (100.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.62%	6 (100.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,267	3 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.09%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県央地域広域市町村圏組合消防本部	屋内消火栓設備	684	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0.44%	3 (100.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,089	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.10%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	755	27 (100.0%)	1 (3.7%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	6 (22.2%)	17 (63.0%)	0 (0.0%)	3.58%	27 (100.0%)	27 (100.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	2,041	31 (100.0%)	1 (3.2%)	1 (3.2%)	1 (3.2%)	3 (9.7%)	25 (80.6%)	0 (0.0%)	1.52%	31 (100.0%)	30 (96.8%)	30 (100.0%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
熊本県	都道府県合計	屋内消火栓設備	5,639	151 (100.0%)	13 (8.6%)	43 (28.5%)	26 (17.2%)	23 (15.2%)	46 (30.5%)	0 (0.0%)	2.68%	151 (100.0%)	149 (98.7%)	70 (47.0%)	2 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	282	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.35%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	17,209	191 (100.0%)	10 (5.2%)	54 (28.3%)	32 (16.8%)	22 (11.5%)	73 (38.2%)	0 (0.0%)	1.11%	191 (100.0%)	190 (99.5%)	91 (47.9%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	熊本市消防局	屋内消火栓設備	2,679	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.07%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	244	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	8,465	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.01%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,960	149 (100.0%)	12 (8.1%)	43 (28.9%)	25 (16.8%)	23 (15.4%)	46 (30.9%)	0 (0.0%)	5.03%	149 (100.0%)	147 (98.7%)	68 (46.3%)	2 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	38	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2.63%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	8,744	190 (100.0%)	10 (5.3%)	54 (28.4%)	31 (16.3%)	22 (11.6%)	73 (38.4%)	0 (0.0%)	2.17%	190 (100.0%)	189 (99.5%)	90 (47.6%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大分県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,795	7 (100.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0.25%	7 (100.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	153	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	11,661	15 (100.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0.13%	15 (100.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	大分市消防局	屋内消火栓設備	1,363	2 (100.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0.15%	2 (100.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,692	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.02%	1 (100.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,432	5 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0.35%	5 (100.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,969	14 (100.0%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	0.23%	14 (100.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
宮崎県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,227	115 (100.0%)	23 (20.0%)	20 (17.4%)	18 (15.7%)	9 (7.8%)	45 (39.1%)	0 (0.0%)	5.16%	115 (100.0%)	115 (100.0%)	115 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,210	112 (100.0%)	22 (19.6%)	16 (14.3%)	15 (13.4%)	8 (7.1%)	51 (45.5%)	0 (0.0%)	1.22%	112 (100.0%)	112 (100.0%)	112 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	宮崎市消防局	屋内消火栓設備	690	46 (100.0%)	11 (23.9%)	12 (26.1%)	7 (15.2%)	3 (6.5%)	13 (28.3%)	0 (0.0%)	6.67%	46 (100.0%)	46 (100.0%)	46 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	3,344	52 (100.0%)	12 (23.1%)	11 (21.2%)	9 (17.3%)	3 (5.8%)	17 (32.7%)	0 (0.0%)	1.56%	52 (100.0%)	52 (100.0%)	52 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,537	69 (100.0%)	12 (17.4%)	8 (11.6%)	11 (15.9%)	6 (8.7%)	32 (46.4%)	0 (0.0%)	4.49%	69 (100.0%)	69 (100.0%)	69 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	5,866	60 (100.0%)	10 (16.7%)	5 (8.3%)	6 (10.0%)	5 (8.3%)	34 (56.7%)	0 (0.0%)	1.02%	60 (100.0%)	60 (100.0%)	60 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
鹿児島県	都道府県合計	屋内消火栓設備	3,365	57 (100.0%)	14 (24.6%)	10 (17.5%)	2 (3.5%)	8 (14.0%)	23 (40.4%)	0 (0.0%)	1.69%	57 (100.0%)	55 (96.5%)	52 (94.5%)	2 (3.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	180	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	14,050	107 (100.0%)	19 (17.8%)	15 (14.0%)	2 (1.9%)	22 (20.6%)	49 (45.8%)	0 (0.0%)	0.76%	107 (100.0%)	105 (98.1%)	97 (92.4%)	2 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	鹿児島市消防局	屋内消火栓設備	1,120	5 (100.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.45%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	4 (100.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	4,730	3 (100.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.06%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	2,245	52 (100.0%)	10 (19.2%)	9 (17.3%)	2 (3.8%)	8 (15.4%)	23 (44.2%)	0 (0.0%)	2.32%	52 (100.0%)	51 (98.1%)	48 (94.1%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
		自動火災報知設備	9,320	104 (100.0%)	17 (16.3%)	14 (13.5%)	2 (1.9%)	22 (21.2%)	49 (47.1%)	0 (0.0%)	1.12%	104 (100.0%)	103 (99.0%)	95 (92.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

重大違反対象物※1の状況※2（非特定防火対象物※3・消防用設備等別）

別紙3－2

都道府県名	消防本部名	消防用設備等区分	義務対象物数※4	重大違反対象物数※5	違反覚知からの経過年数　※6						重大違反率(%)	是正指導・是正措置中の対象物数	警告前段の行政指導実施中の対象物数	改修期限を定めている対象物数	警告対象物数	命令対象物数	告発対象物数
					1年未満	1年以上3年未満	3年以上5年未満	5年以上10年未満	10年以上	不明※7							
			A	B	C(C/B)	D(D/B)	E(E/B)	F(F/B)	G(G/B)	H(H/B)	I(B/A)	J(J/B)	K(K/J)	L(L/K)	M(M/J)	N(N/J)	O(O/J)
沖縄県	都道府県合計	屋内消火栓設備	2,865	7 (100.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.24%	7 (100.0%)	4 (57.1%)	4 (100.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	164	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	15,834	8 (100.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0.05%	8 (100.0%)	5 (62.5%)	3 (60.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市消防局	屋内消火栓設備	881	3 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.34%	3 (100.0%)	2 (66.7%)	2 (100.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	83	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	3,997	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.08%	3 (100.0%)	1 (33.3%)	1 (100.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	管内人口20万人未満消防本部	屋内消火栓設備	1,984	4 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.20%	4 (100.0%)	2 (50.0%)	2 (100.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		スプリンクラー設備	81	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0.00%	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _	0 _
		自動火災報知設備	11,837	5 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0.04%	5 (100.0%)	4 (80.0%)	2 (50.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
全国合計		屋内消火栓設備	392,990	9,149 (100.0%)	1,217 (13.3%)	1,539 (16.8%)	861 (9.4%)	1,499 (16.4%)	4,031 (44.1%)	2 (0.0%)	2.33%	9,149 (100.0%)	8,736 (95.5%)	6,528 (74.7%)	338 (3.7%)	73 (0.8%)	2 (0.0%)
		スプリンクラー設備	29,632	41 (100.0%)	13 (31.7%)	7 (17.1%)	4 (9.8%)	5 (12.2%)	12 (29.3%)	0 (0.0%)	0.14%	41 (100.0%)	35 (85.4%)	23 (65.7%)	3 (7.3%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)
		自動火災報知設備	1,245,974	9,653 (100.0%)	1,055 (10.9%)	1,448 (15.0%)	912 (9.4%)	1,722 (17.8%)	4,515 (46.8%)	1 (0.0%)	0.78%	9,653 (100.0%)	9,287 (96.2%)	6,796 (73.2%)	300 (3.1%)	65 (0.7%)	1 (0.0%)

※1　「重大違反対象物」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）別表第1に掲げる用途に供される防火対象物のうち、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもので、次に掲げるものをいう。
（1）これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの
（2）（1）以外のもので、これらの消防用設備等のいずれかが、当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置であるもの又は機能に重大な支障があるもの※
※「機能に重大な支障があるもの」とは、機能不良の程度が著しく、本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。
注）重大違反対象物に該当するか否かは、消防用設備等の設置単位ごとに、かつ、複合用途防火対象物の場合は、同一用途に供される部分ごとに判断。
※2　調査基準日は令和3年3月31日であるが、消防本部で運用している予防業務システムの仕様等により調査基準日での集計ができない場合は、消防本部が集計可能な調査基準日以前の任意の時点で集計。
※3　「非特定防火対象物」とは、令別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16項イ）、（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物以外の防火対象物をいう。
※4　「義務対象物数」は、消防法（昭和23年法律第168号）第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものをいう。
※5　「重大違反対象物数」は、消防本部において覚知・集計している重大違反対象物の数である（立入検査の実施状況等により、覚知していないものが存在する場合がある。）。
※6　本調査は、令和3年3月31日を基準日とする。
※7　回答要領に従い「不明」の旨回答があったもののほか、回答要領による回答がなく覚知年月日が不明であるものを含む。

参考：平成29年８月９日付け消防予第239号　別添２

重大違反対象物の措置状況等に係る調査結果のフィードバック予定

		2017 （平成29年度）	2018 （平成30年度）	2019 （平成31/ 令和元年度）	2020 （令和２年度）	2021 （令和３年度）	2022 （令和４年度）
管轄人口20万人以上消防本部	特定重大違反対象物数の公表（消防本部名）（平成29年４月１日）	●	→	→	→	→	→
	違反公表制度の運用開始（平成30年４月１日）		●	→	→	→	→
	非特定重大違反対象物数の公表（消防本部名）（令和２年４月１日）			●	→	→	→
管轄人口20万人未満消防本部	特定重大違反対象物数の公表（消防本部名）（令和元年４月１日）			●	→	→	→
	違反公表制度の運用開始（令和２年４月１日）				●	→	→
	非特定重大違反対象物数の公表（消防本部名）（令和４年４月１日）						● →