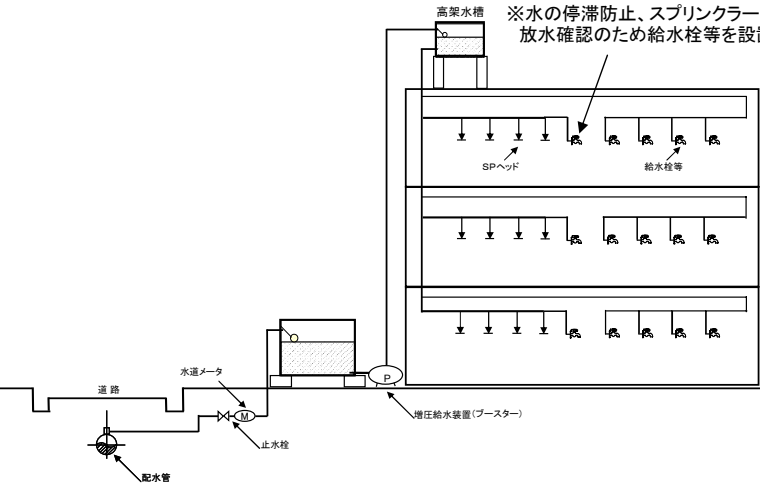
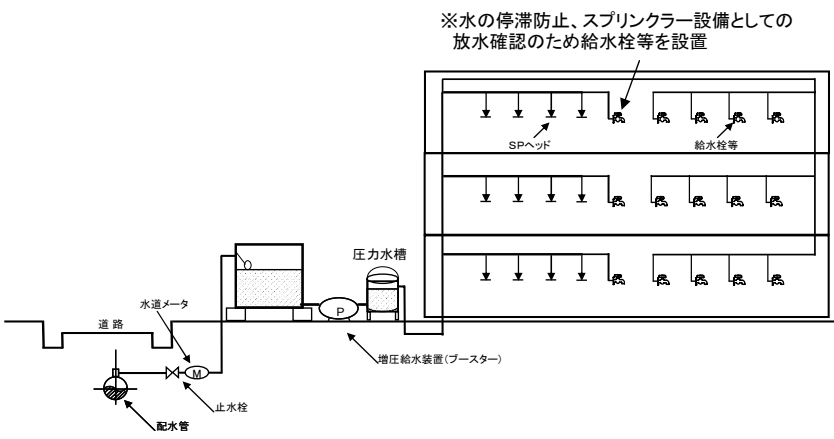
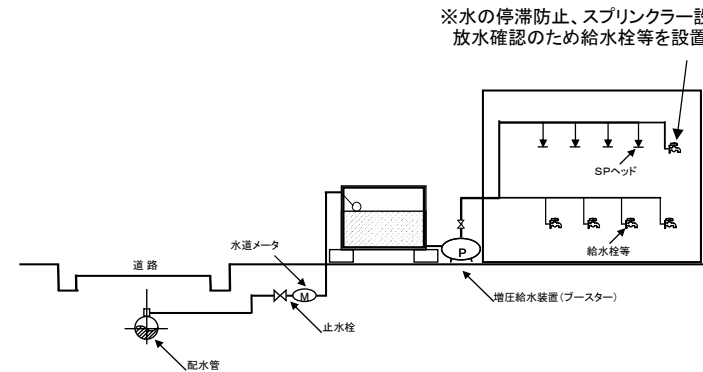
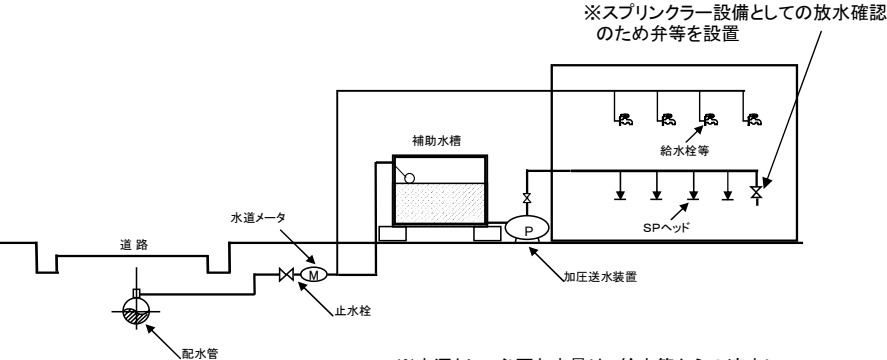


特定施設水道連結型スプリンクラー設備の給水方式

	方式	No.	図
直結式	直結直圧式	1	※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置 ※一般の給水とスプリンクラーを系統分けする方法
	直送式	2	※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置 ※一般の給水とスプリンクラーを系統分けする方法
	直結増圧式 高架水槽式	3	※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置

	高架水槽式	4	 ※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置 高架水槽 SPヘッド 給水栓等 道路 水道メータ 止水栓 配水管 増圧給水装置(ブースター)
受水槽式	圧力水槽式	5	 ※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置 圧力水槽 SPヘッド 給水栓等 道路 水道メータ 止水栓 配水管 増圧給水装置(ブースター)
	ポンプ直送式	6	 ※水の停滞防止、スプリンクラー設備としての放水確認のため給水栓等を設置 SPヘッド 給水栓等 道路 水道メータ 止水栓 配水管 増圧給水装置(ブースター)
	直結・受水槽補助水槽併用式	7	 ※スプリンクラー設備としての放水確認のため弁等を設置 補助水槽 給水栓等 SPヘッド 道路 水道メータ 止水栓 配水管 加圧送水装置 ※水源として必要な水量は、給水管からの流水に補助水槽の容量を加えることで確保