住宅火災の死に至った経過別死者発生状況（放火自殺者等を除く。）

（令和5年中）

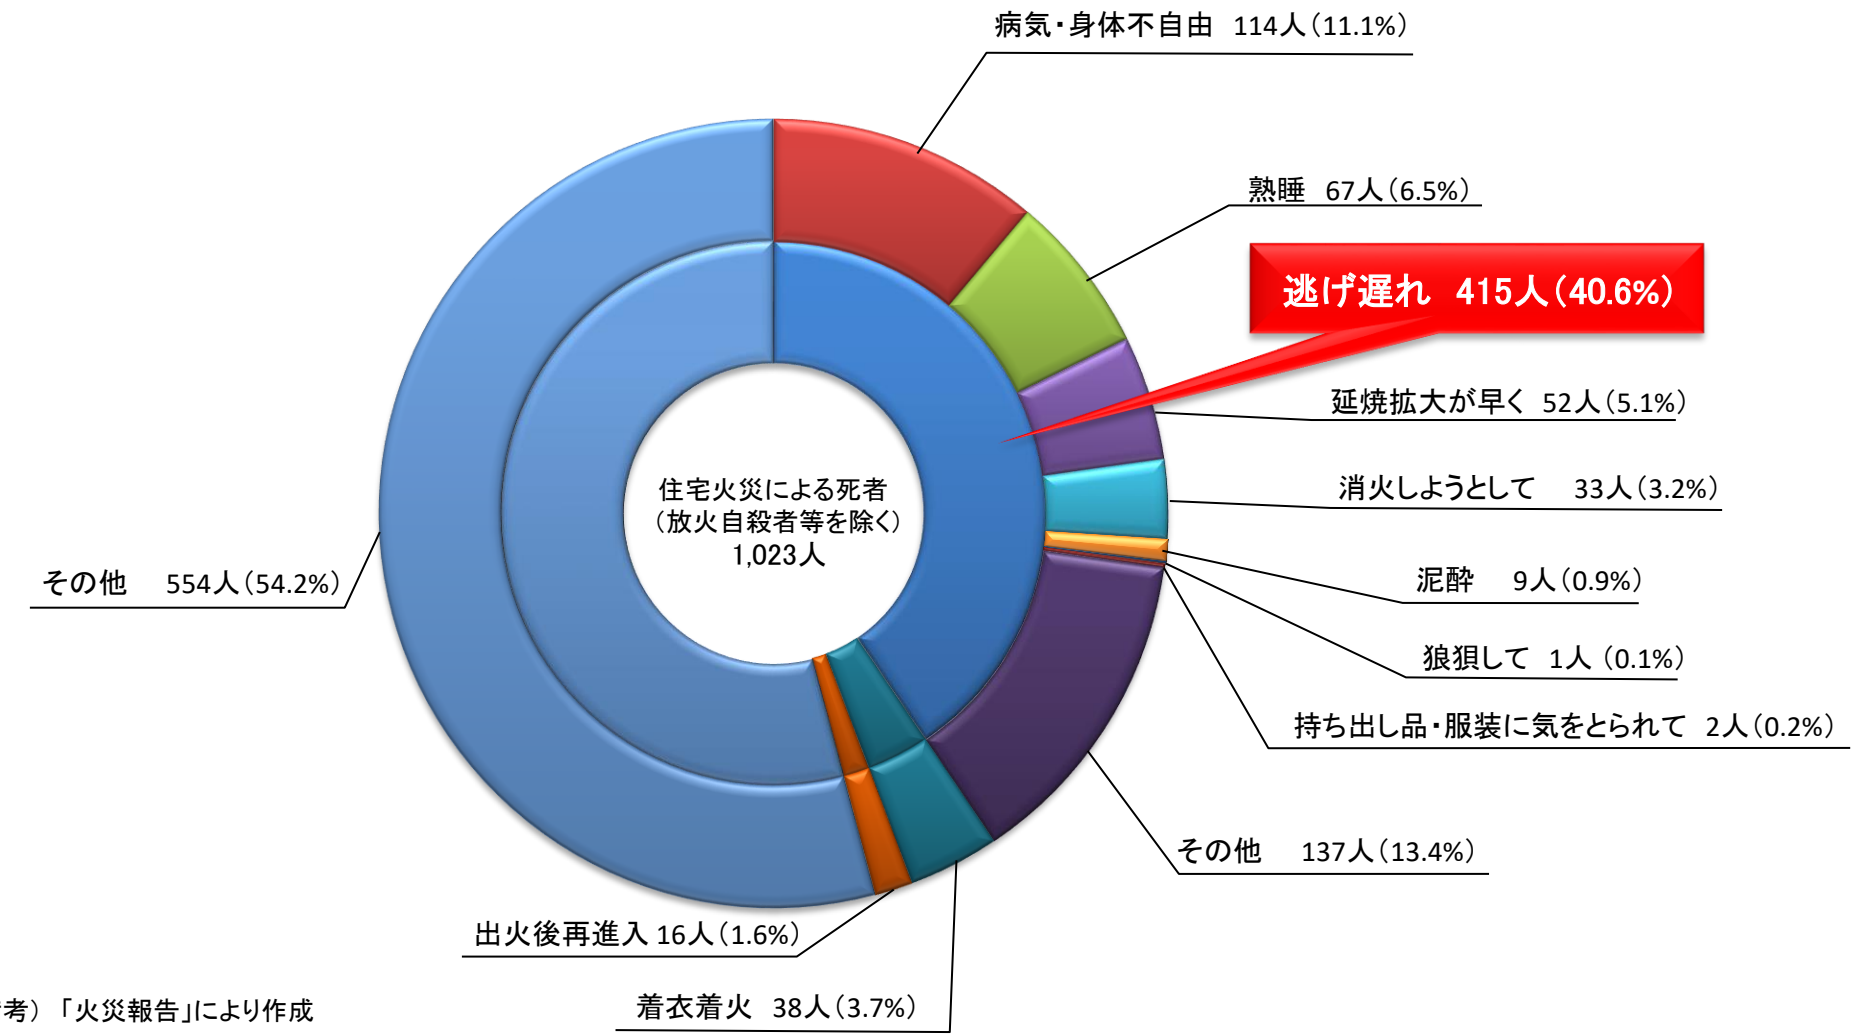

（備考）「火災報告」により作成

対策

逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換しましょう。