


## 設置場所

モデル施設については、用途もしくは建物ごとに、共用部分や外来者が訪れる場所を中心に建物関係者と調整の上、設置場所を決定する。

## 設置方法

同一部分で二個以上の光警報装置を設ける場合、光の点滅の同期をとる等の措置を講ずること。

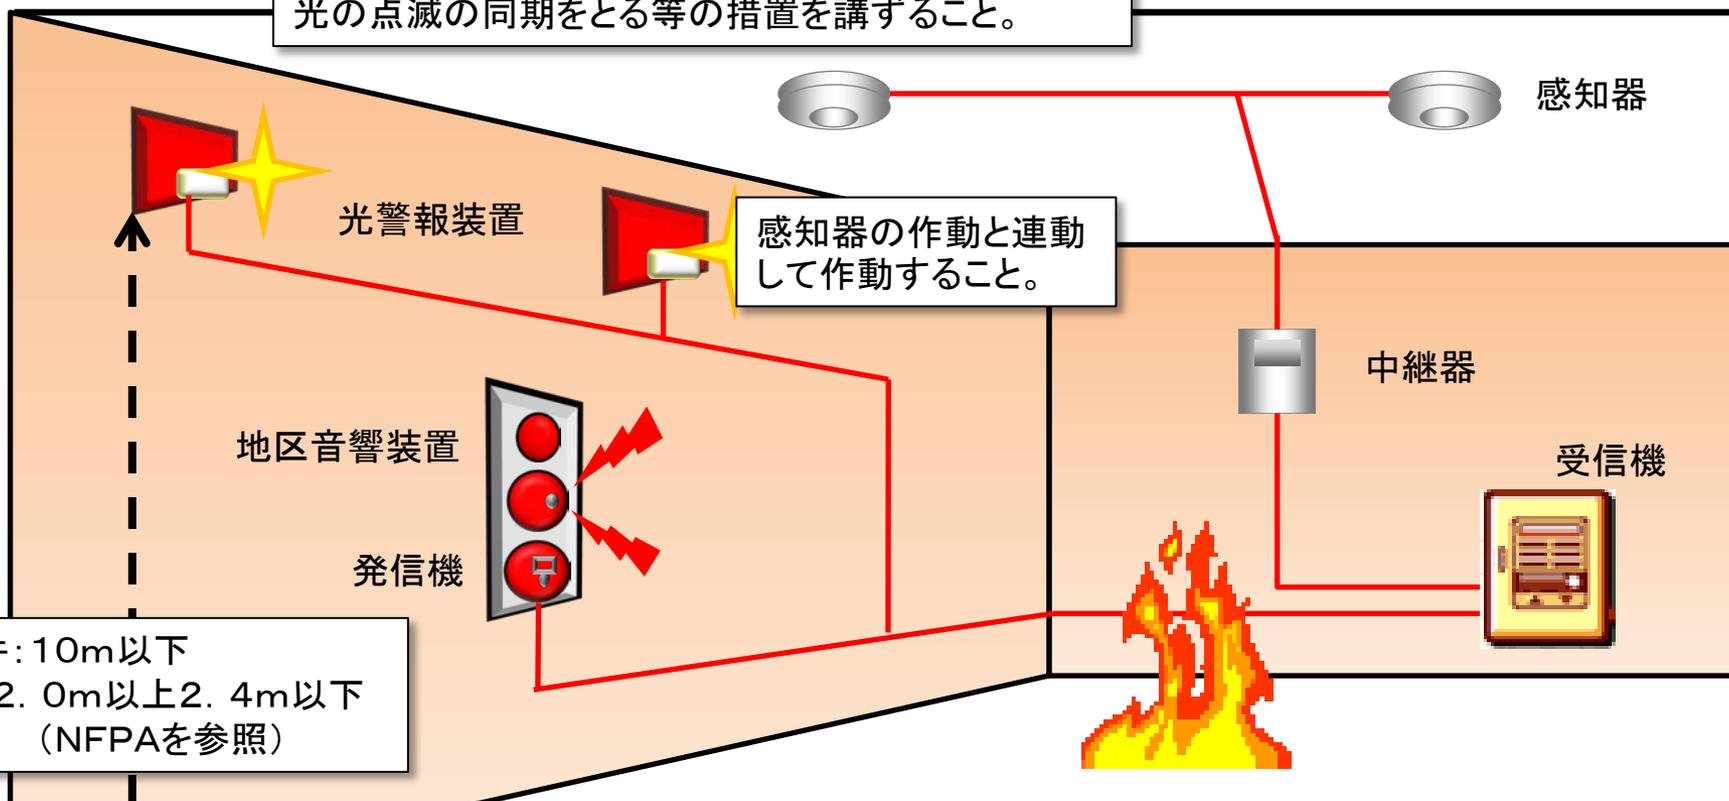

- 各部分において、照度が0.4lx以上確保されるよう設けること。(ISO規格案を参照)
- UL認証を取得している機器については、NFPAに規定された設置間隔に基づき設けること。(UL及びNFPAを参照)