

長崎市グループホームベルハウス東山手 建物火災について

平成25年5月24日
長崎市消防局
消 防 庁

火災発生日の時系列等 ①

<火災発生日(平成25年2月8日)の時系列>

19時30分頃(推定) 出火(2階10号室の加湿器から出火したものと推定)

時間不詳

自動火災報知設備が鳴動

関係者在住場所 施設職員 1階リビング
建物所有者 4階居室

43分

付近市民が119番通報(消防局覚知)

* 建物所有者も110番・119番通報したとの供述有り

47分

施設職員と市民2人が①(87歳 男性 2階8号室)を階段踊り場から救出【軽症】

47分

消防隊 現場到着

48分

市民2人が②(78歳男性 2階10号室)を建物内から救出 【重症】

時間不詳

⑩(84歳 女性) 2階11号室から自力脱出と思われる 【中等症】

54分

消防隊が③(91歳 女性)を1階北側居室から救助 【中等症】

* 同居室は屋内に中性帯が出来た状況、視界不良

火災発生日の時系列等 ②

<火災発生日(平成25年2月8日)の時系列の続き>

- 20時00分 消防隊が④(101歳女性)を1階居室から救助【中等症】
* 同居室は濃煙充満・視界不良
- 01分 消防隊が⑤(88歳女性 2階12号室)を1階廊下から救助【死亡】
* 1階廊下は濃煙充満・視界不良
- 02分 消防隊が⑥(77歳女性 2階9号室)を1階リビングから救助【死亡】
* 1階リビングは濃煙充満・視界不良
- 06分 消防隊が⑦(90歳女性)を1階居室から救助【重症→死亡】
* 同居室は濃煙充満・視界不良
- 20分 消防隊が⑧(86歳女性)を2階13号室から救助【死亡】
* 同室は濃煙充満・視界不良
- 30分 消防隊が⑨(82歳女性)を3階2号室から救助【死亡】
* 同室は煙充満、視界は僅かに有
- 21時09分 火災鎮圧
49分 火災鎮火

<防火戸の設置状況>

北側及び南側の屋内階段と廊下を区画する扉は、1階から3階まで非自閉式の扉であり、防火戸となっていないため、たて穴区画が形成されていなかった。

在館者の状況


4階平面図



凡例


- 死者
- 生存者

3階平面図

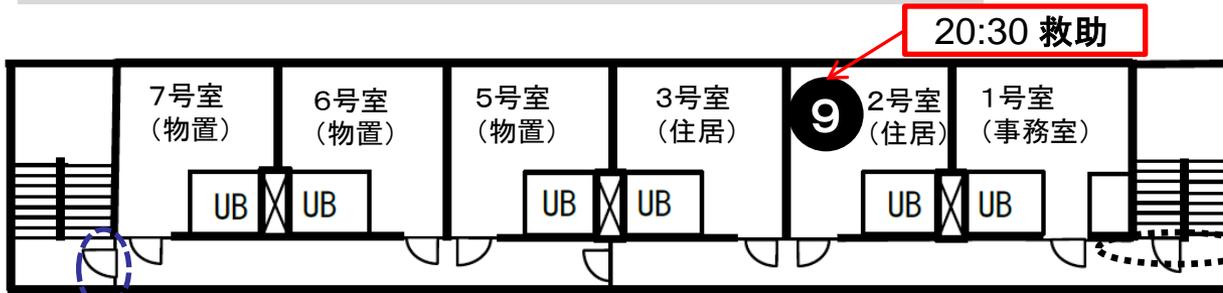

⑦は病院搬送時には重症であったが、その後(3月4日)死亡

2階平面図

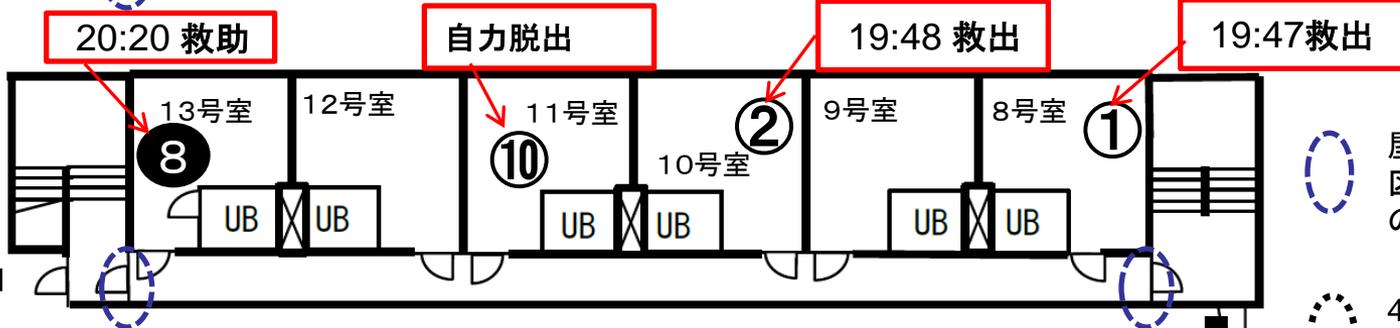

○ 屋内階段と廊下を区画する非自閉式の扉

○ 4階が住宅のため設置した非自閉式の扉

1階平面図

