

(6)項口の福祉施設の区分別データ(1000㎡未満のもの)

用途	福祉施設の区分	総数	275㎡未満(A)					
			SP有り(B)	設置率(B/A)	SP無し(C)	未設置率(C/A)		
		22,357	7,189	2,238	31%	4,951	69%	
(6)項口	高齢者系		16,949	3,910	1,853	47%	2,057	53%
		老人短期入所施設	1,005	295	36	12%	259	88%
		養護老人ホーム	180	35	18	51%	17	49%
		特別養護老人ホーム	329	33	22	67%	11	33%
		有料老人ホーム	3,900	1,117	193	17%	924	83%
		介護老人保健施設	290	46	14	30%	32	70%
		老人短期入所事業を行う施設	586	302	26	9%	276	91%
	認知症対応型老人共同生活援助を行う施設	10,659	2,082	1,544	74%	538	26%	
	障害者系		3,464	2,221	249	11%	1,972	89%
		障害児入所施設	222	75	7	9%	68	91%
		障害者支援施設	895	362	55	15%	307	85%
		短期入所を行う施設	355	176	32	18%	144	82%
		共同生活介護を行う施設	1,992	1,608	155	10%	1,453	90%
		乳児院	89	25	6	24%	19	76%
救護施設		44	7	5	71%	2	29%	
その他(不明も含む。)	2,368	1,130	148	13%	982	87%		

※1棟に複数の福祉施設区分が存する棟がある等の理由により、総数とは一致しない。

(参考)(6)項ハの福祉施設の区分別データ

用途	福祉施設の区分	総数(A)	SP有り(B)	設置率(B/A)	SP無し(C)	未設置率(C/A)	
(6)項ハ	高齢者系	軽費老人ホーム	1,416	891	63%	525	37%
	小規模多機能型居宅介護事業を行う施設	3,484	1,816	52%	1,668	48%	

※平成27年4月1日以降、これらのうち、避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるものにあつては、(6)項口となる。


高齢者系福祉施設(275㎡未満)法人種別データ

用途	福祉施設の区分	スプリンクラー設備	総数										
			3,910 SP有り:1,853 SP無し:2,057	地方公共団体	社会福祉法人	医療法人	株式会社	有限会社	社団・財団法人	特定非営利活動法人	その他	不明	
(6)項口	高齢者系	老人短期入所施設	有	36	0 (0%)	8 (22%)	3 (8%)	13 (36%)	6 (17%)	1 (3%)	4 (11%)	1 (3%)	0 (0%)
			無	259	3 (1%)	14 (5%)	7 (3%)	160 (62%)	35 (14%)	3 (1%)	26 (10%)	10 (4%)	1 (0%)
		養護老人ホーム	有	18	3 (17%)	14 (78%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (6%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
			無	17	2 (12%)	7 (41%)	0 (0%)	2 (12%)	4 (24%)	0 (0%)	1 (6%)	0 (0%)	1 (6%)
		特別養護老人ホーム	有	22	0 (0%)	15 (68%)	0 (0%)	4 (18%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (9%)	0 (0%)	1 (5%)
			無	11	0 (0%)	7 (64%)	0 (0%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	0 (0%)	0 (0%)
		有料老人ホーム	有	193	1 (1%)	22 (11%)	10 (5%)	59 (31%)	74 (38%)	2 (1%)	12 (6%)	12 (6%)	1 (1%)
			無	924	0 (0%)	33 (4%)	33 (4%)	322 (35%)	368 (40%)	3 (0%)	77 (8%)	80 (9%)	8 (1%)
		介護老人保健施設	有	14	0 (0%)	4 (29%)	1 (7%)	2 (14%)	5 (36%)	0 (0%)	1 (7%)	1 (7%)	0 (0%)
			無	32	0 (0%)	4 (13%)	6 (19%)	12 (38%)	5 (16%)	1 (3%)	2 (6%)	2 (6%)	0 (0%)
		老人短期入所事業を行う施設	有	26	0 (0%)	12 (46%)	7 (27%)	2 (8%)	3 (12%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	1 (4%)
			無	276	1 (0%)	15 (5%)	20 (7%)	198 (72%)	23 (8%)	2 (1%)	12 (4%)	3 (1%)	2 (1%)
		認知症対応型 老人共同生活援助を行う施設	有	1,544	11 (1%)	280 (18%)	210 (14%)	323 (21%)	549 (36%)	10 (1%)	121 (8%)	33 (2%)	7 (0%)
			無	538	2 (0%)	61 (11%)	47 (9%)	81 (15%)	249 (46%)	5 (1%)	70 (13%)	18 (3%)	5 (1%)


1 認知症高齢者グループホームに係るスプリンクラー設置予定(法人主体別)

	事業所数	
	設置予定あり	設置予定なし
有限会社・株式会社	332	154
社会福祉法人・医療法人	109	54
特定非営利法人	70	29
その他	11	8
合計	522	245

①設置予定あり

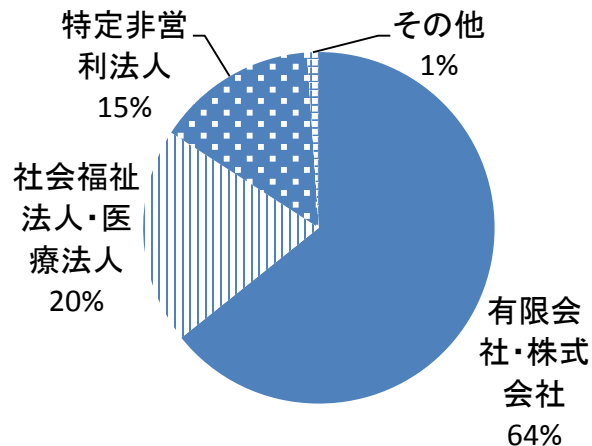

②設置予定なし

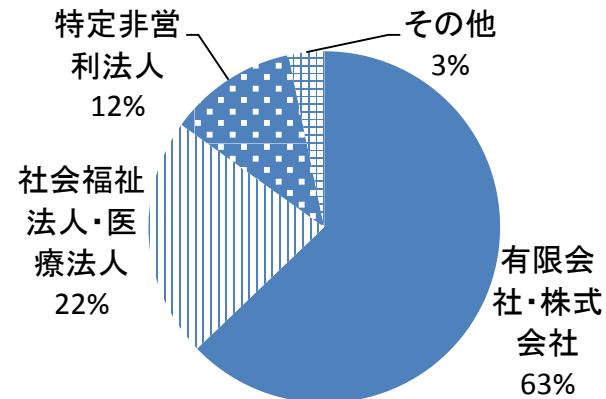

2 スプリンクラーを設置しない理由(設置主体別)

「有限・株式」以外の法人については、サンプル数が少ないため、単純な比較はできないが、

- ・「スプリンクラー設備の設置費用が高額」を選択した割合では、「社会福祉・医療法人」が低く、「その他」、「特定非営利」が高い。
- ・「設置工事中の一時的な転居先の確保が困難」を選択した割合では、「社会福祉・医療法人」が低く、「特定非営利」が高い。
- ・「消防法令上の設置義務がないため」を選択した割合では、「その他」が低く、「社会福祉・医療法人」「特定非営利」が高い。

	全体 (平均)	有限・株式	社会福祉・医療法人	特定非営利	その他
スプリンクラー設備の設置費用が高額	114 46.5%	73 47.4%	19 35.2%	16 55.2%	6 75.0%
スプリンクラー設置に伴う工事費用が高額	69 28.2%	47 30.5%	12 22.2%	8 27.6%	2 25.0%
設置後の水道料金上昇の負担が困難	25 10.2%	20 13.0%	1 1.9%	4 13.8%	0 0.0%
設置後のメンテナンス費用の負担が困難	41 16.7%	29 18.8%	3 5.6%	8 27.6%	1 12.5%
貯水槽・ポンプの設置場所の確保が不可	22 9.0%	14 9.1%	3 5.6%	5 17.2%	0 0.0%
メーター口径変更の設置工事等が不可	7 2.9%	5 3.2%	0 0.0%	2 6.9%	0 0.0%
配管の貫通ができない壁、床等がある	9 3.7%	5 3.2%	3 5.6%	1 3.4%	0 0.0%
配管の敷設場所がない	31 12.7%	21 13.6%	4 7.4%	6 20.7%	0 0.0%
建物の老朽化によって設置工事が不可	14 5.7%	9 5.8%	1 1.9%	4 13.8%	0 0.0%
設置工事中の一時的な転居先の確保が困難	49 20.0%	29 18.8%	7 13.0%	11 37.9%	2 25.0%
貸主の了承が得られない	14 5.7%	9 5.8%	1 1.9%	4 13.8%	0 0.0%
消防法令上の設置義務がないため	190 77.6%	114 74.0%	46 85.2%	25 86.2%	5 62.5%
建物の構造上、防火区画がしっかりとっている	13 5.3%	7 4.5%	5 9.3%	1 3.4%	0 0.0%
1年以内に移転を予定しているため	24 9.8%	16 10.4%	7 13.0%	0 0.0%	1 12.5%
その他	59 24.1%	38 24.7%	9 16.7%	10 34.5%	2 25.0%
	245 100.0%	154 100.0%	54 100.0%	29 100.0%	8 100.0%