


大規模集客施設地階の消防無線不感の解消

第1回検討部会での ご指摘事項	対応の考え方
○ 無線通信補助設備は活動上必要	<ul style="list-style-type: none"> 大規模集客施設で、消防無線が通じにくい大規模な地階における利用者の救助等の支援のため、無線通信補助設備を義務づけることとしてはどうか。 <p>[大規模集客施設のイメージ] 防災管理対象となる特定防火対象物</p> <p>[無線通信補助設備設置箇所のイメージ] 地階部分の面積が大きくなると、階層に関わらず、活動には困難が生じやすい。</p> <p>⇒ 義務対象としては、特定用途部分(飲食、物販等)が一定面積(1000㎡を想定)以上ある地階の部分としてはどうか。</p>
○ アドホックな通信網についても検討すべき	<ul style="list-style-type: none"> アドホックな通信網については、これまでも研究がされているが、引き続き実用に向けた課題の整理を行うこととしてはどうか。

1

無線通信補助設備の設置例

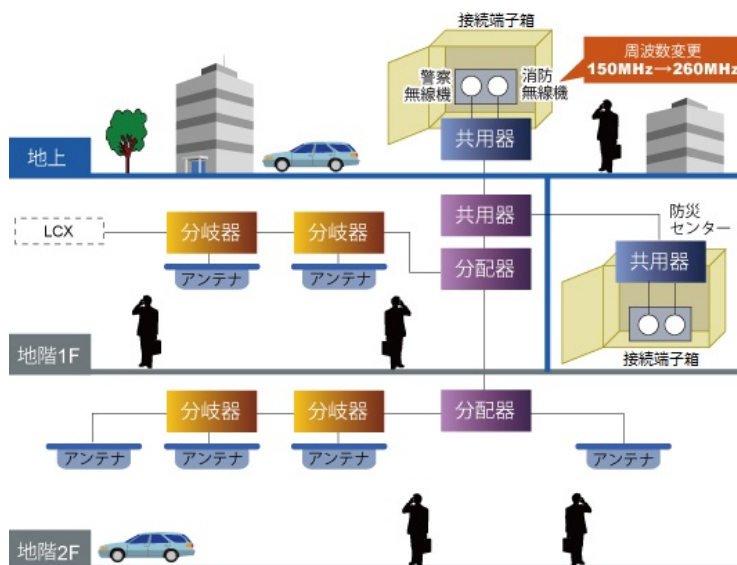

※写真は株式会社フジクラエンジニアリングHPより

※図版は日立国際八木ソリューションズHPより

2