



H14-23 児童・障害者施設、年別火災件数、死傷者数(放火又は放火の疑いを除く。)

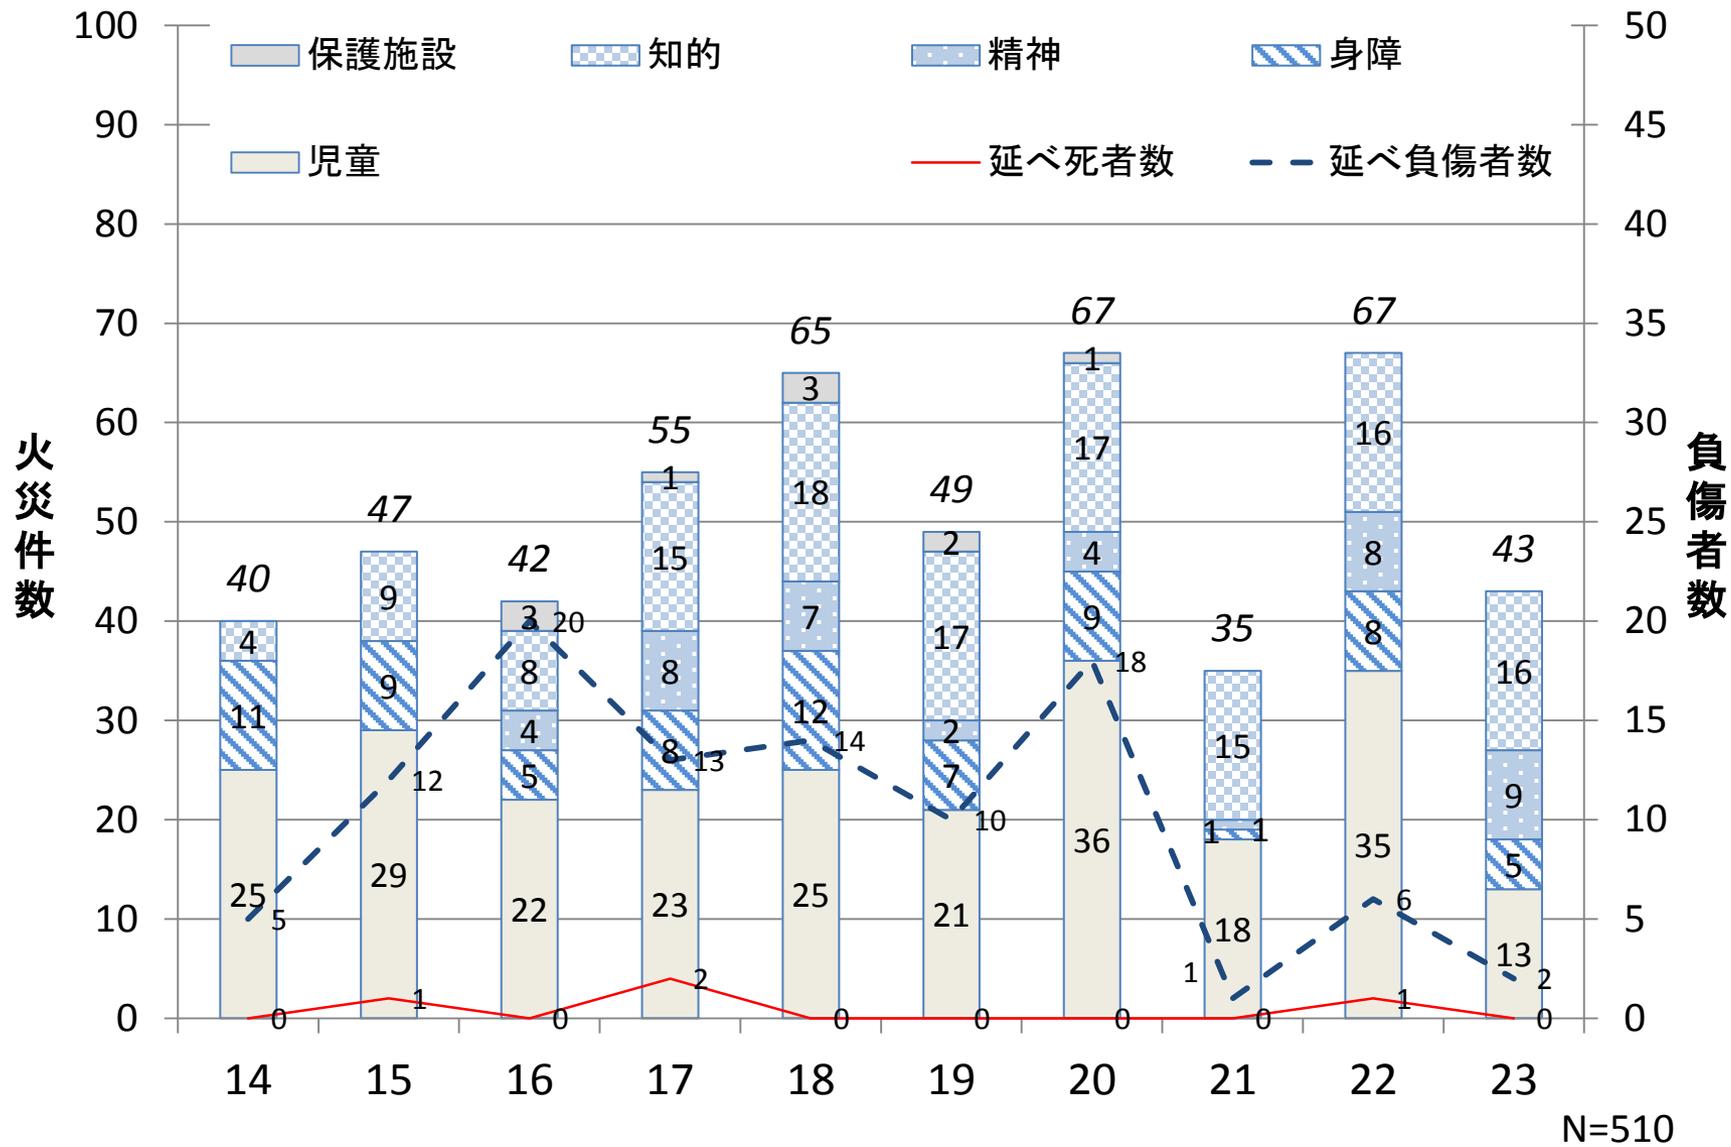



H14-23 施設種別ごと、SP有無別火災件数

(放火又は放火の疑いを除く。)

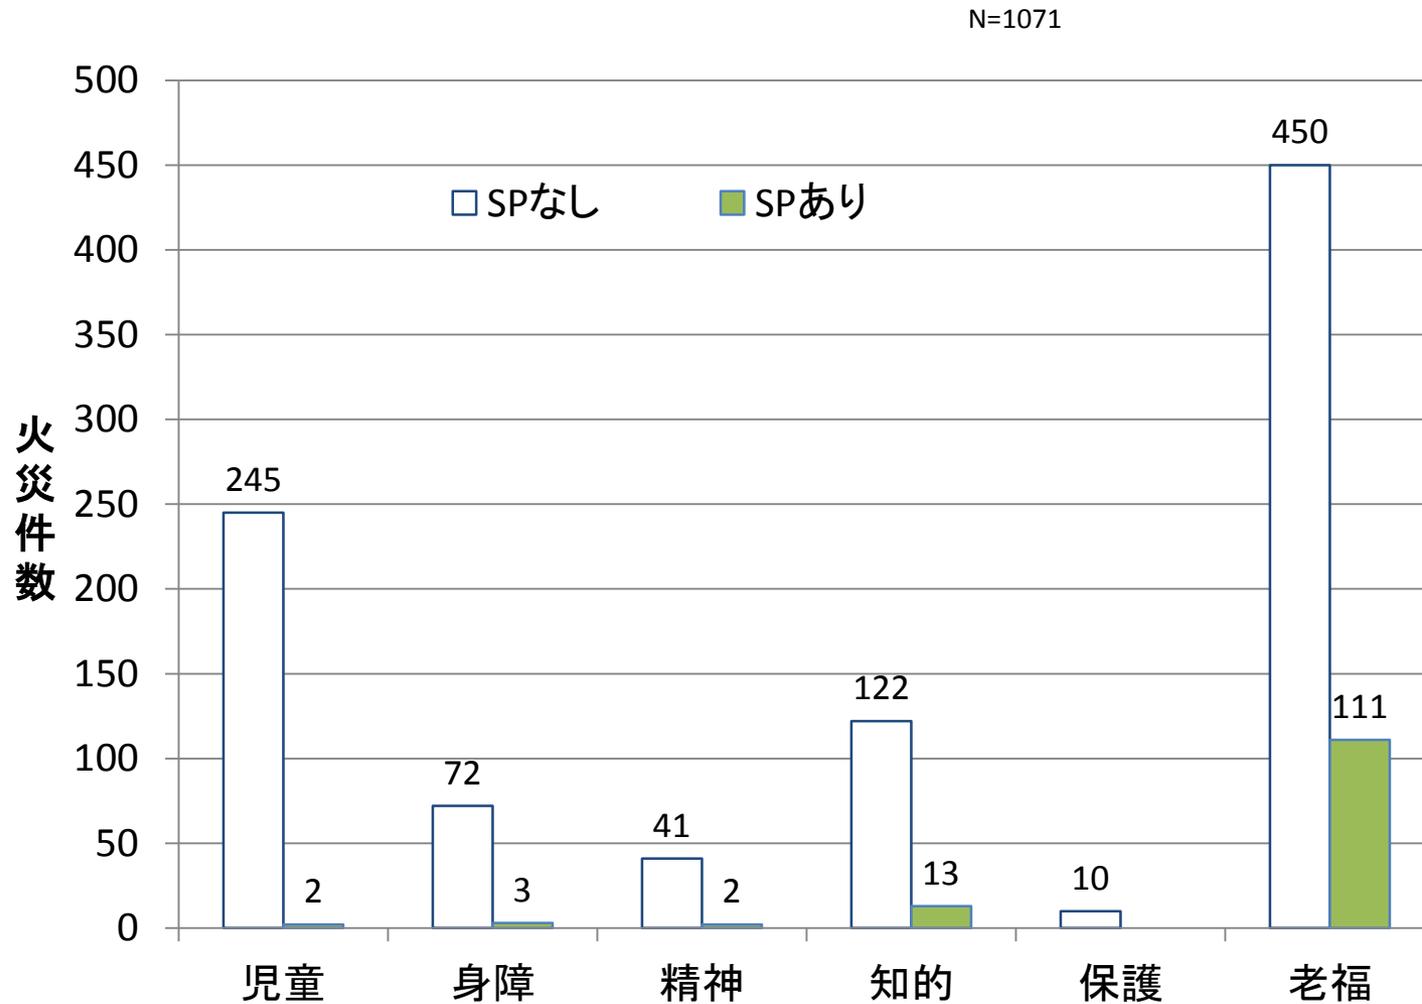


H14-23 施設種別ごと死傷者数

(放火又は放火の疑いを除く。)

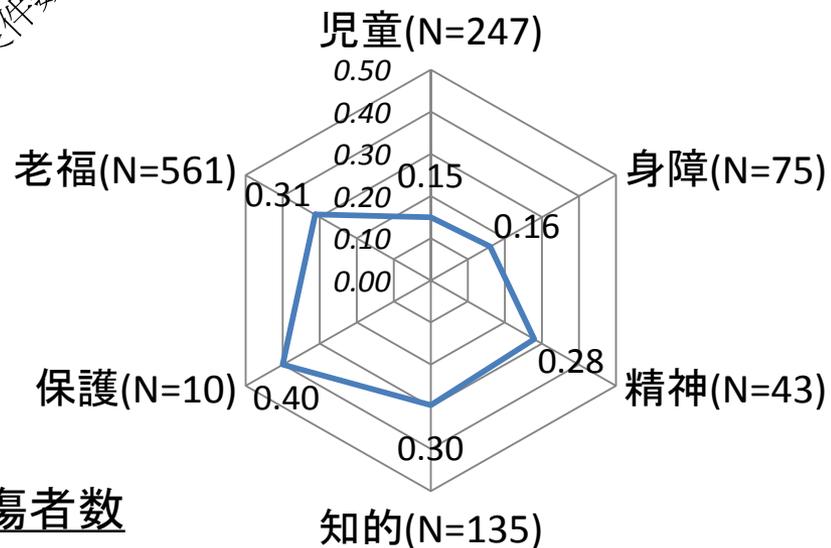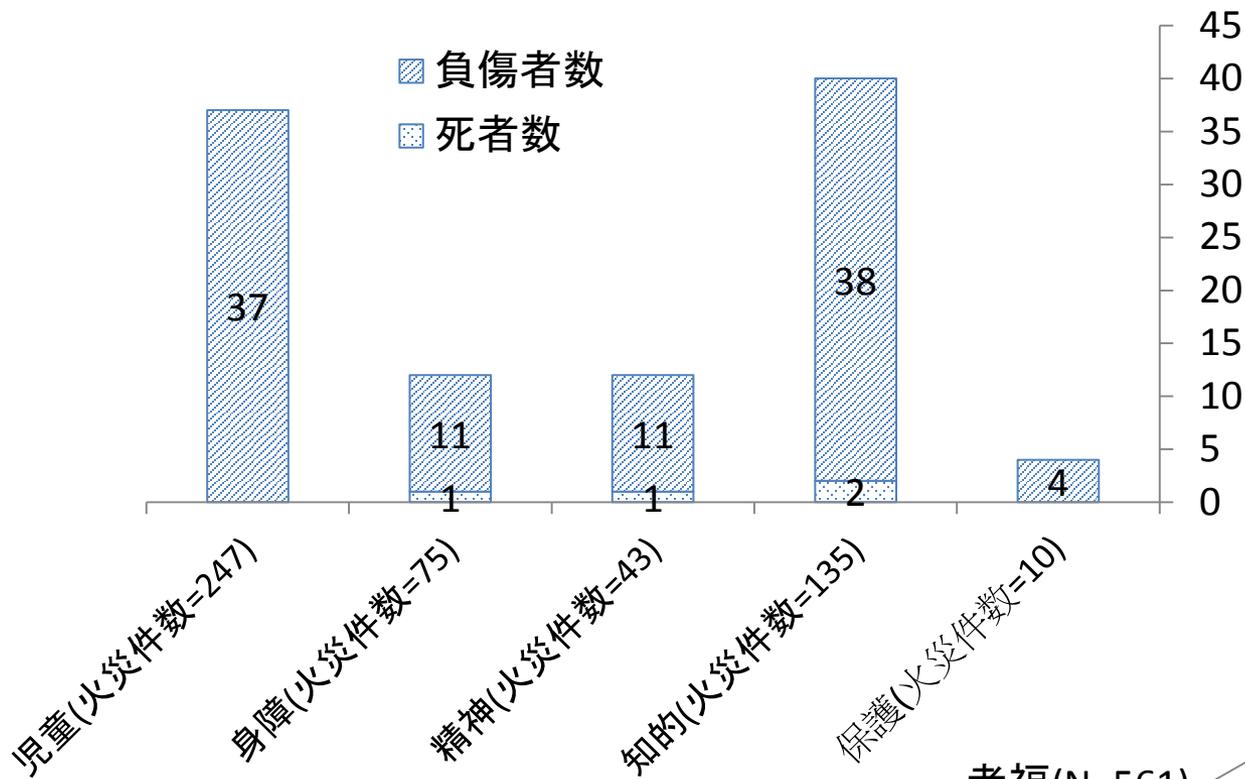

H14-23 火災1件あたり死傷者数


H14-23 施設種別ごと、出火原因別火災件数

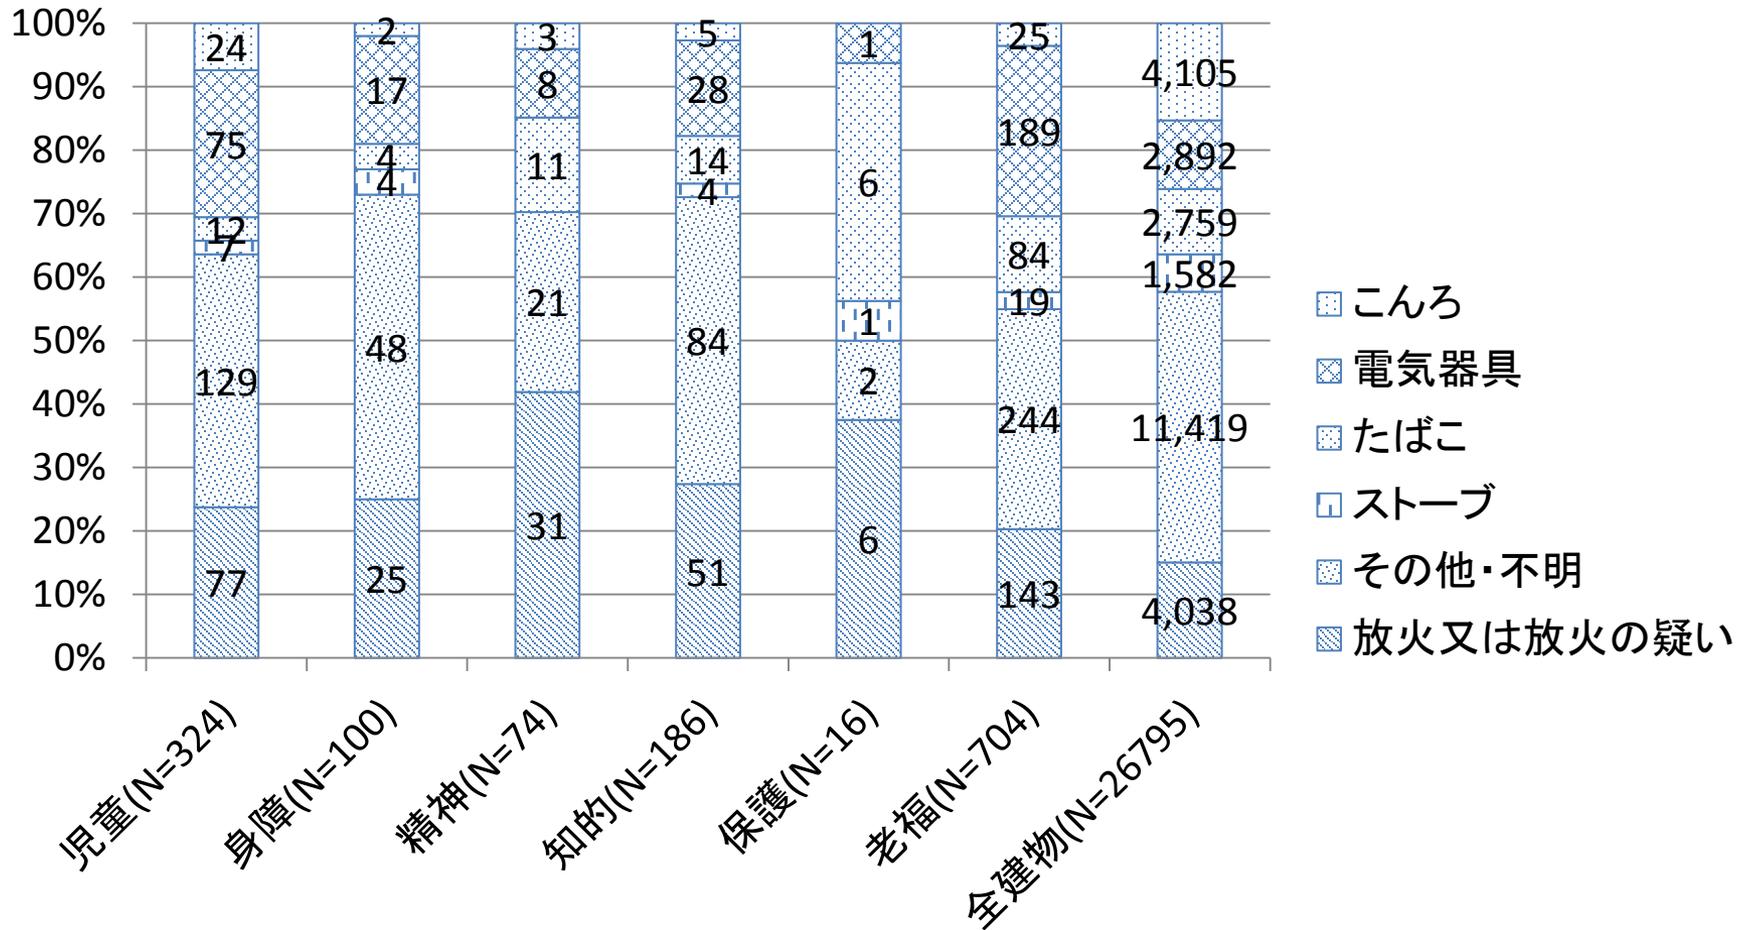

※備考※

- 児童福祉施設には、保育所、乳児院、児童館、障害児施設を含む。
- 身体障害者福祉施設には、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、福祉ホームを含む。
- 平成14年・15年の統計上は精神障害者施設と知的障害者施設は区分されない。
- 保護施設について、救護施設と更生施設は区分されない。
- 授産施設、生活訓練施設は本資料では含まない。
- 高齢者施設には、居住・宿泊系の施設だけではなく、通所系の施設も含む。

H14-23 児童・障害者施設、SP有無別、面積区分別火災件数、 1件あたり死傷者数 (放火又は放火の疑いを除く。)

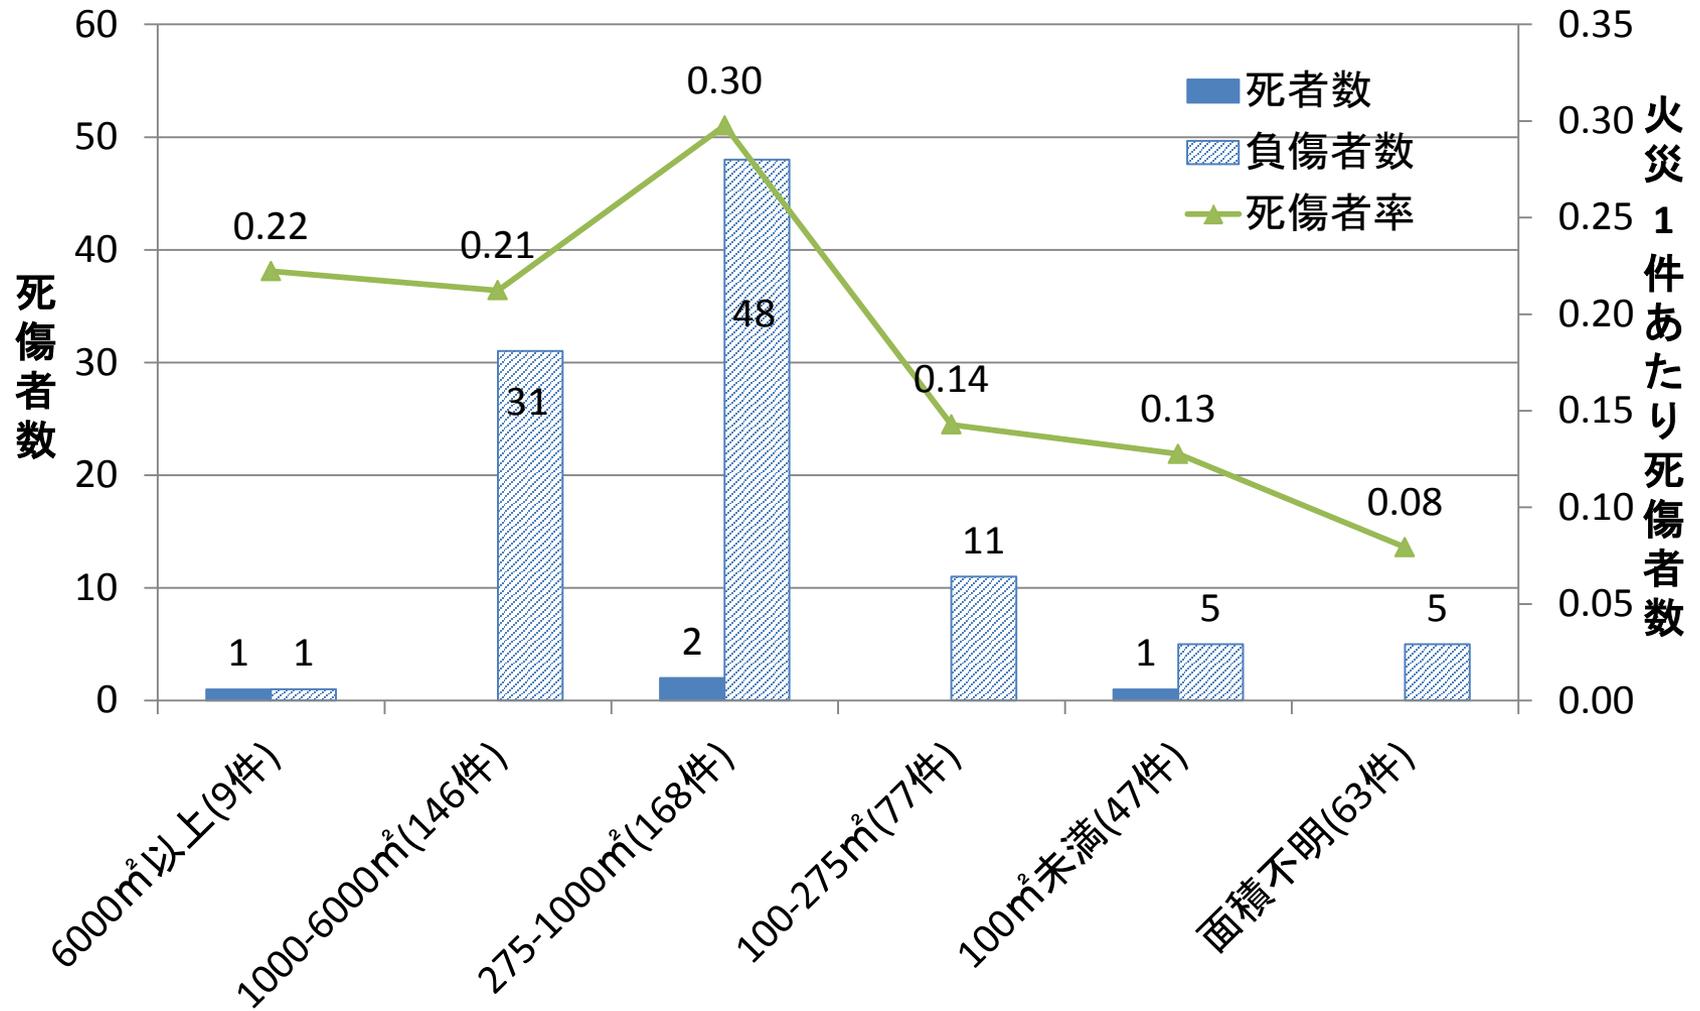

275㎡未満の障害者施設に係る火災事案 (入所者に死傷者が発生した事案)の概要

発生年月日	施設分類	令別表用途	延べ面積(m ²)	原因分類	死者	死因	負傷者	負傷の程度	死亡又は負傷の経緯	火災時の施設利用者数(人)
H17.10	知的障害者施設	(6)項ハ	267	電気器具	0		1	軽傷	出火箇所である木工室付近で洗濯当番をしていた者が負傷したものの。出火当時避難行動を取らなかったため受傷したものの。	19
H17.7	精神障害者自立支援施設	(6)項ロ	89	電気器具	1	全身火傷	1	軽傷	死亡者については、就寝中であつたため、逃げる機会を失い死亡した。負傷者についても、就寝中であつたため、避難が遅れ負傷した。両名とも、就寝する前に医師から処方されている眠剤を服用していたとのことである。	4

※ 令別表用途欄は、当該施設を現行の別表にあてはめた場合の用途を指す。

※※ 上記以外の火災事例は、従業員や消防隊員の負傷事例であつた。