

実態調査結果報告

消防庁予防課

平成25年10月28日付け消防庁予防課長通知「病院・診療所等に係る実態調査の実施について(依頼)」により、消防機関宛てに調査を依頼した調査結果を報告する。

調査対象 : 消防機関により消防法施行令別表第1(6)項イ*とされている防火対象物
・複合用途に(6)項イが存する場合は、その部分
・診療所にあつては、有床診療所に限る

調査基準日: 平成25年10月11日

調査内容 : ①規模別スプリンクラー設置状況
②防火管理者選任、消防訓練実施状況

*:消防法施行令別表第1(6)項イは病院、診療所、助産所

病院集計結果

防火対象物数・規模別・スプリンクラー設置状況

全体	12429	100㎡未満	100-200㎡	200-300㎡	300-500㎡	500-700㎡	700-1000㎡	1000-1500㎡	1500-3000㎡	3000-6000㎡	6000㎡以上
		94	188	202	311	281	435	970	3157	2856	3935
SP設置	7205	0	11	11	22	29	54	108	525	2597	3848

防火管理状況




防火管理者該当	11785
消防計画届出有	11642

防火管理者該当防火対象物数は、11785件で全体の95%にあたる。そのうち、99%にあたる11642件が消防計画を届け出ている。

訓練実施状況


	消火	避難	通報
1回	2439	2356	2986
2回以上	8300	8360	7431
不明	1046	1069	1225

法令で義務付けられている年2回以上の消火・避難訓練が70%の施設で行われている。

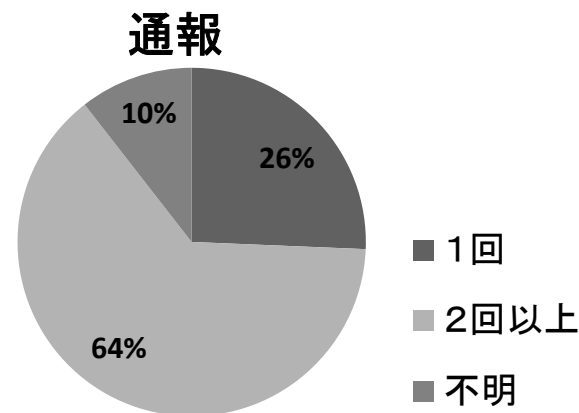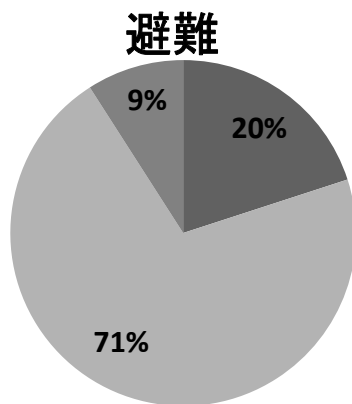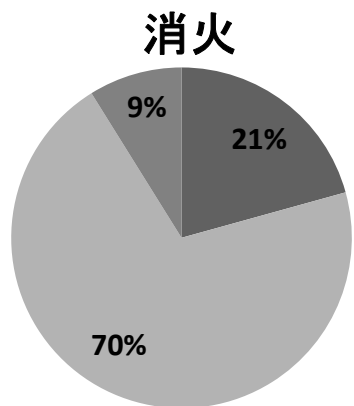


- 1回
- 2回以上
- 不明

* 消火・避難訓練は、防火管理者選任義務対象を全体として、通報訓練は消防計画の届出件数を全体として集計

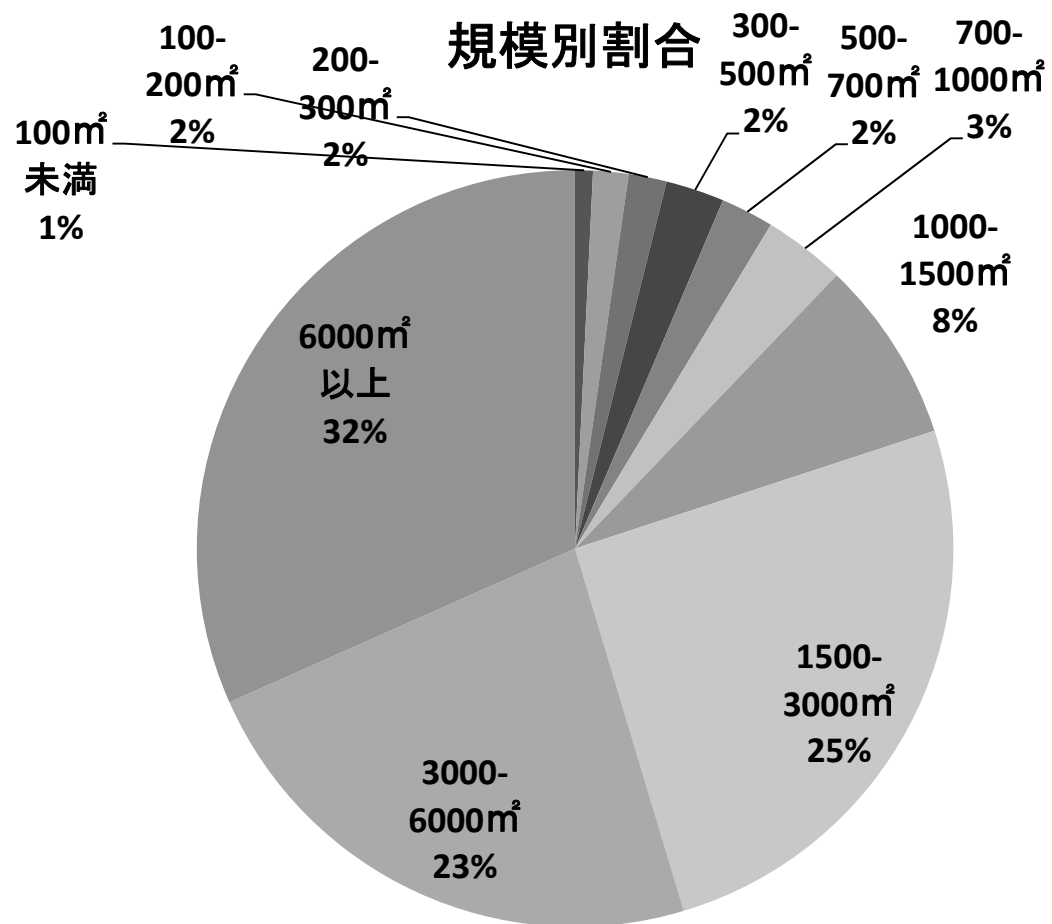

病院 規模別・スプリンクラー設置状況

■ 棟数 ■ スプリンクラー設置等棟数

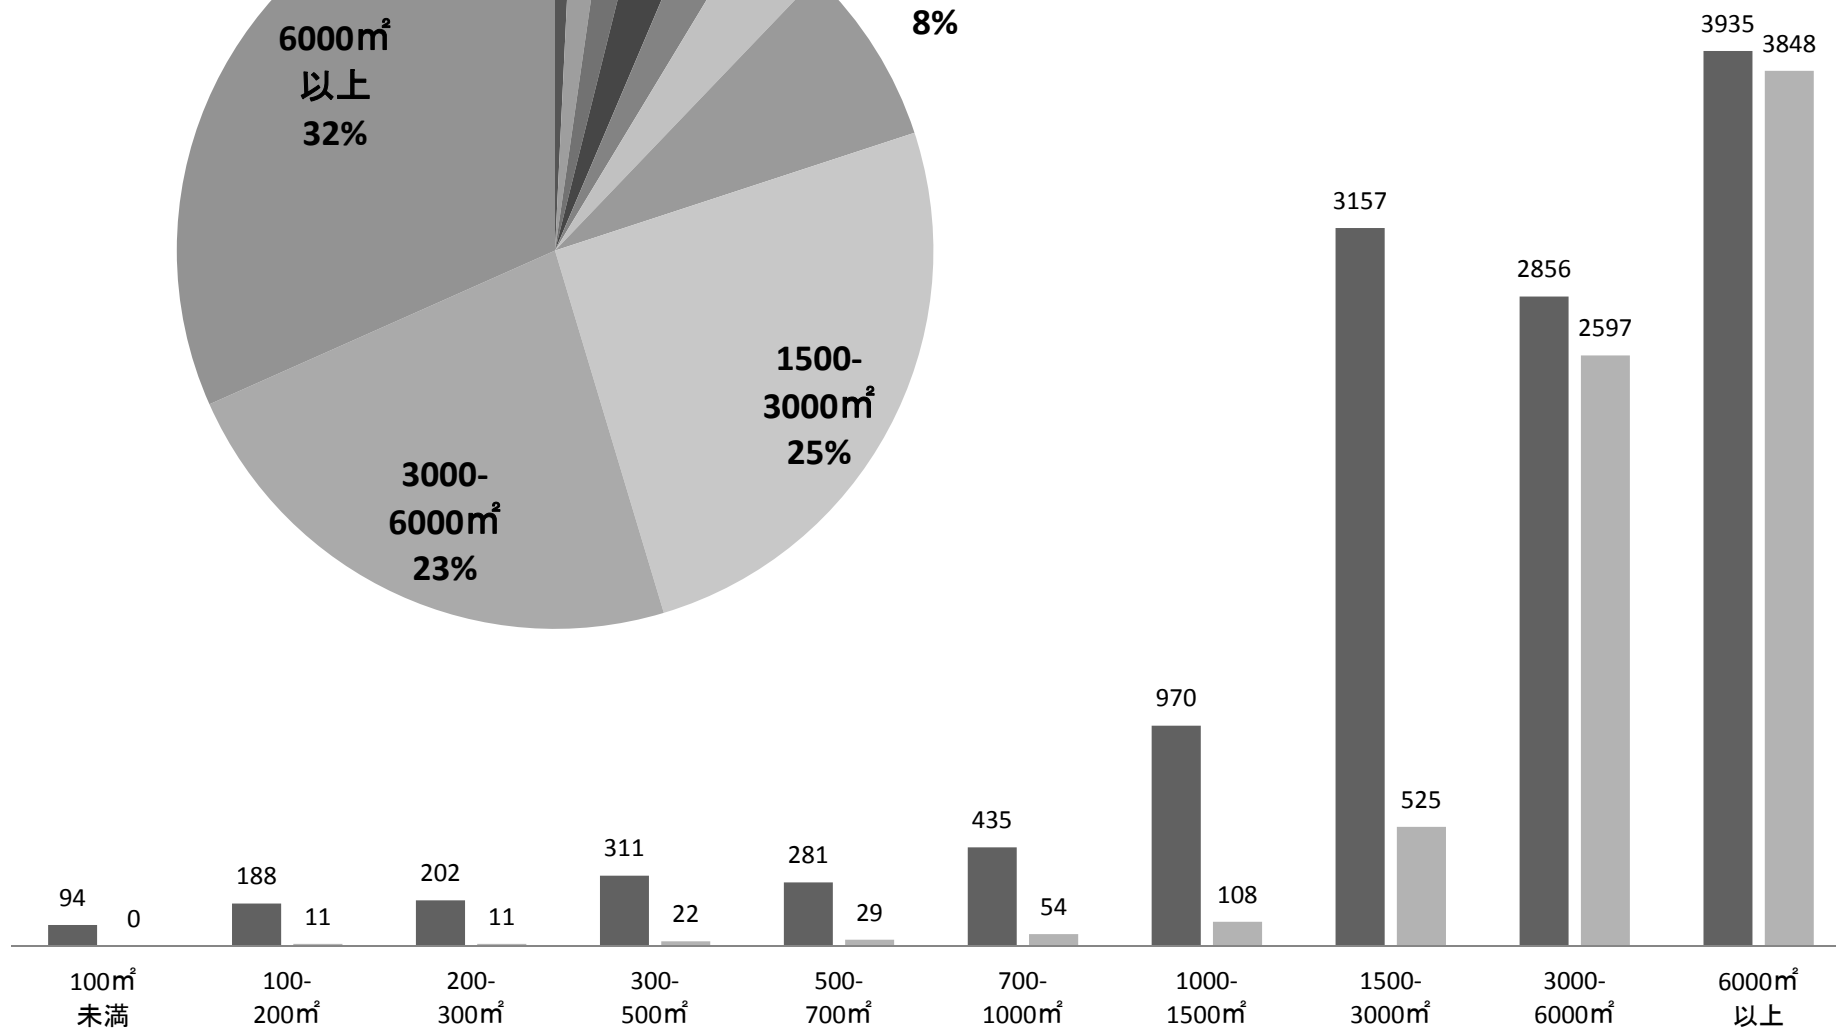

有床診療所集計結果

防火対象物数・規模別・スプリンクラー設置状況

全体	7744	100㎡未満	100-200㎡	200-300㎡	300-500㎡	500-700㎡	700-1000㎡	1000-1500㎡	1500-3000㎡	3000-6000㎡	6000㎡以上
		79	275	341	831	1078	1886	1888	1114	168	84
SP設置	416	1	11	8	22	21	32	47	80	116	78

防火管理状況




防火管理者該当	6073
消防計画届出有	5733

防火管理者該当防火対象物数は、6073件で全体の78%にあたる。そのうち、94%にあたる5733件が消防計画を届け出ている。


訓練実施状況

	消火	避難	通報
1回	1618	1631	1731
2回以上	2181	2285	1959
不明	2274	2157	2043

法令で義務付けられている年2回以上の消火・避難訓練が36%の施設で行われている。

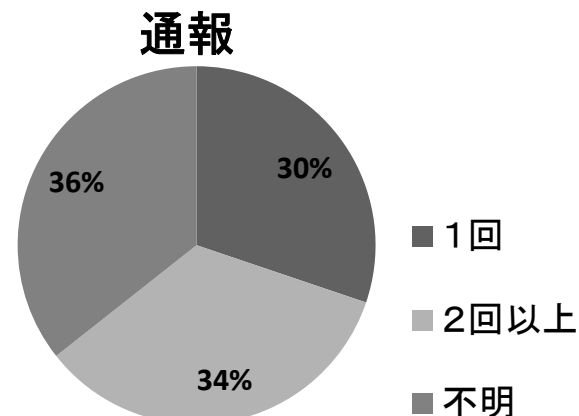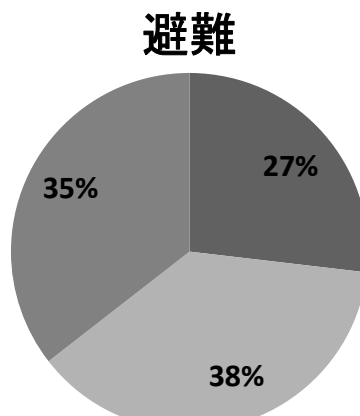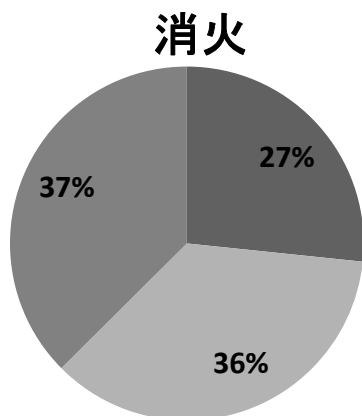


* 消火・避難訓練は、防火管理者選任義務対象を全体として、通報訓練は消防計画の届出件数を全体として集計

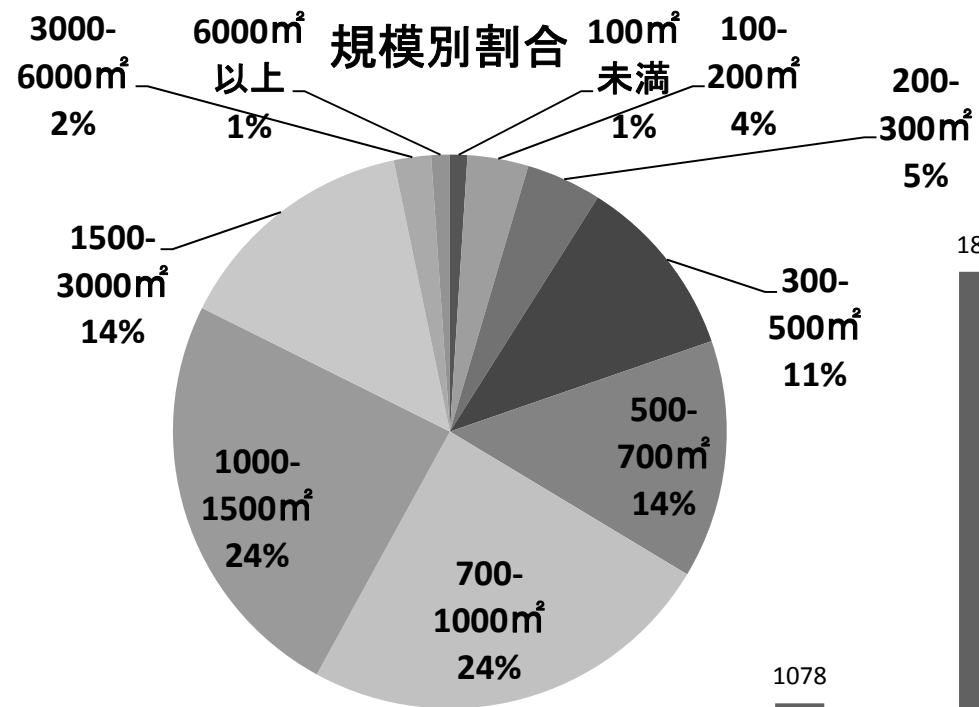

有床診療所 規模別・スプリンクラー設置状況

■ 棟数 ■ スプリンクラー設備設置等件数

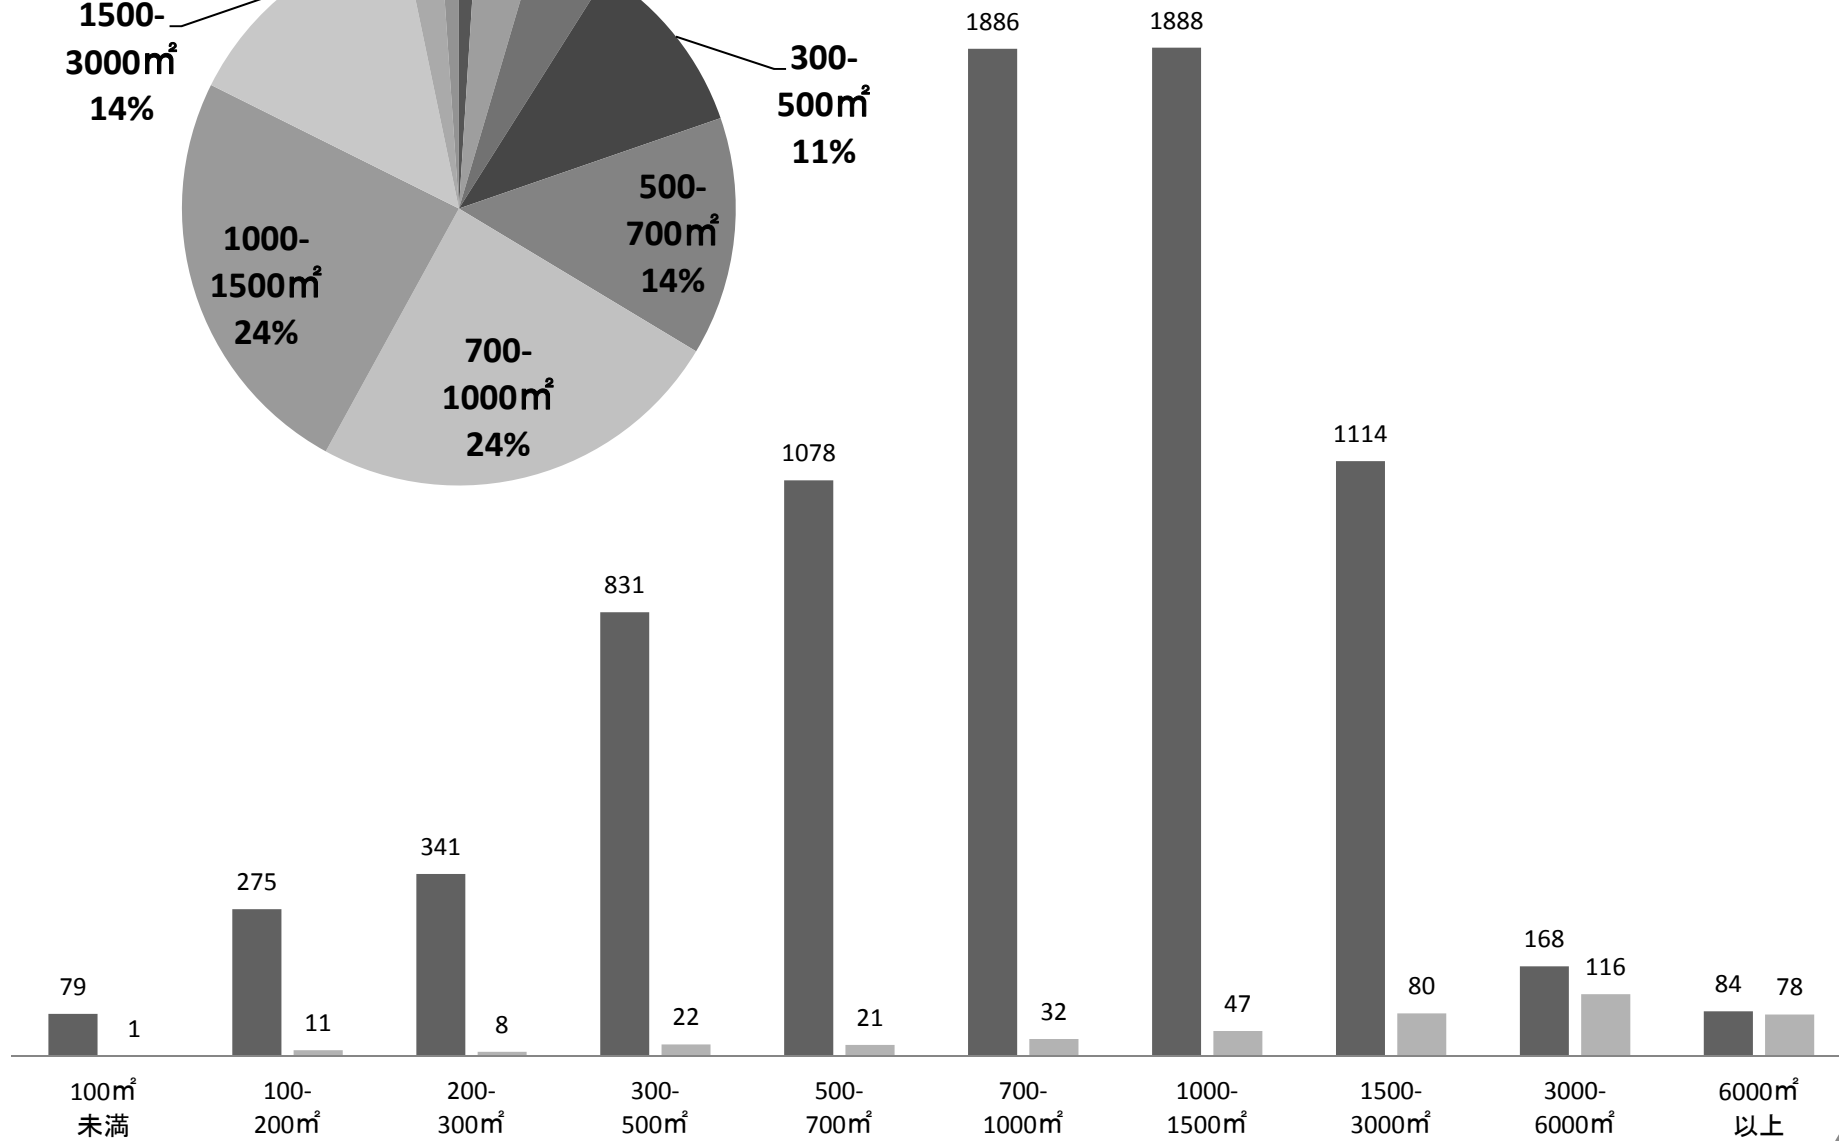

助産所集計結果

防火対象物数・規模別・スプリンクラー設置状況

全体	288	100m ² 未満	100- 200m ²	200- 300m ²	300- 500m ²	500- 700m ²	700- 1000m ²	1000- 1500m ²	1500- 3000m ²	3000- 6000m ²	6000m ² 以上
		67	76	32	35	15	30	23	9	1	0
SP設置	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

防火管理状況




防火管理者該当	98
消防計画届出有	80

防火管理者該当防火対象物数は、98件で全体の34%にあたる。そのうち、82%にあたる80件が消防計画を届け出ている。

訓練実施状況

	消火	避難	通報
1回	25	24	24
2回以上	20	22	19
不明	53	52	37

法令で義務付けられている年2回以上の消火・避難訓練が20%の施設で行われている。

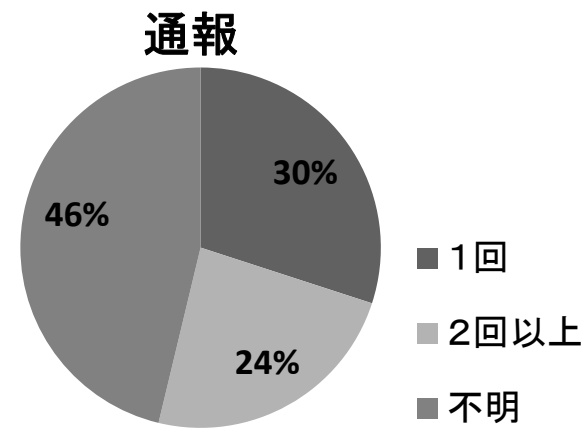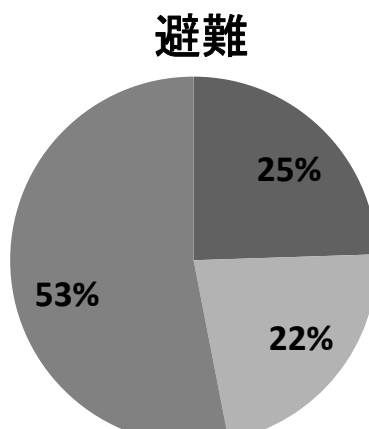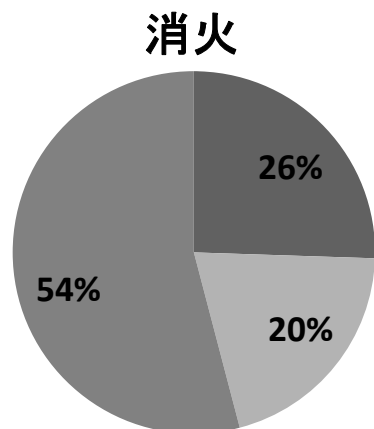

- 1回
- 2回以上
- 不明

* 消火・避難訓練は、防火管理者選任義務対象を全体として、通報訓練は消防計画の届出件数を全体として集計

助産所 規模別・スプリンクラー設置状況

■ 棟数 ■ スプリンクラー設置等棟数

