


消火器は自分で点検報告することができます。

# 蓄圧式消火器の 自主外観点検報告

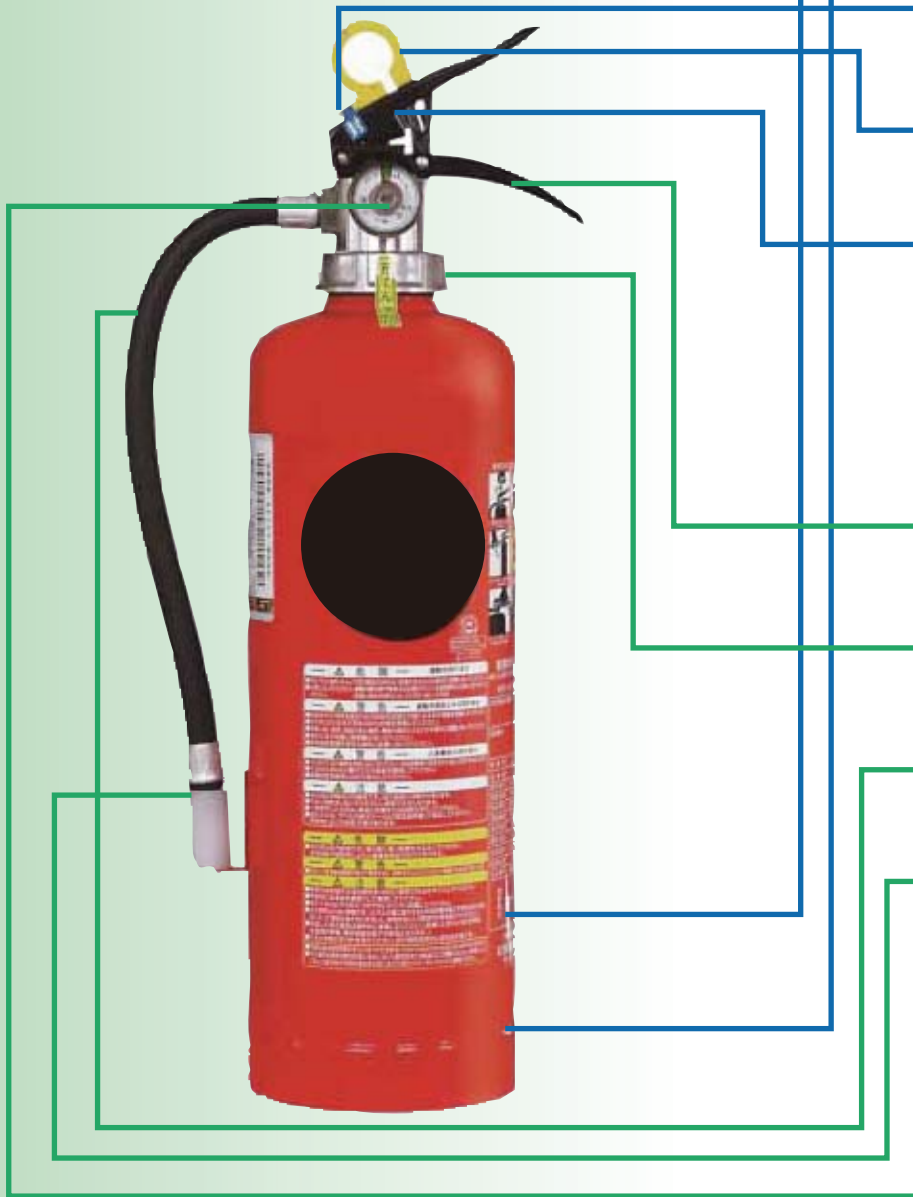

## 外部点検要領-1

目視によって確認

- ① 表示
- ② 本体容器
- ③ 安全栓の封
- ④ 安全栓
- ⑤ 作動済み封の確認

## 外部点検要領-2

目視・締め付け確認

- ⑥ 押し金具・レバー等
- ⑦ キャップ
- ⑧ ホース
- ⑨ ノズル・ホーン・ノズル栓
- ⑩ 指示圧力計

## その他確認事項

ア 設置場所

イ 設置間隔

ウ 適応性

エ 耐震措置

点検票記入要領

設置した消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。

そのため、消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。

しかし、設置した消防用設備等が消火器だけのため、点検業者に依頼するほどのことはないかという判断で、点検報告がなされない事が少なくないようです。消火器は条件によって自主点検と報告が可能な場合があります。建物の安全を護るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に備えましょう。

総務省消防庁

# 外部点検要領 -1

## 目視によって確認

### 1 表示



「製造年」を確認しましょう。

「製造年」から**5年**を超えていない

はい ↓

下記の点検を実施

いいえ ↓

・有資格者に依頼  
・消火器の買替え



### 2 本体容器

- ・消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食がないこと


### 3 安全栓の封

- ・損傷、脱落等がないこと
- ・確実に取り付けられていること

### 4 安全栓

- ・変形、損傷等がないこと
- ・確実に装着されていること


×

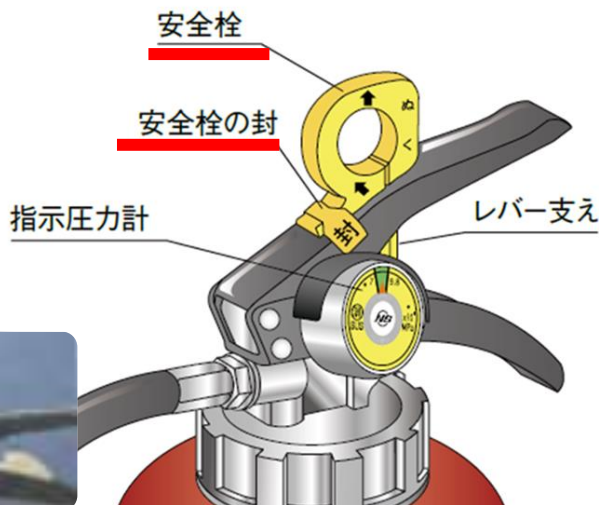

### 5 押し金具及びレバーなどの操作装置

- ・変形、損傷等がないこと
- ・確実にセットされていること

×

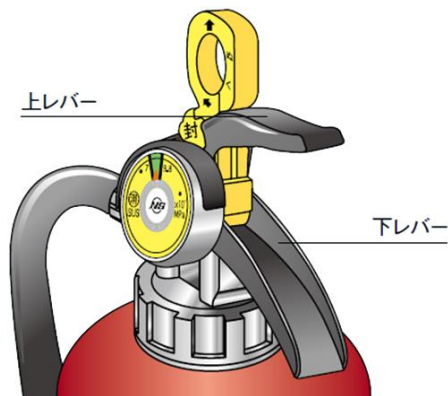


# 外部点検要領 -2

## 目視・手で絞め付け確認


### 6 キャップ

- ・変形、損傷等がないこと
- ・本体容器と緊結されていること

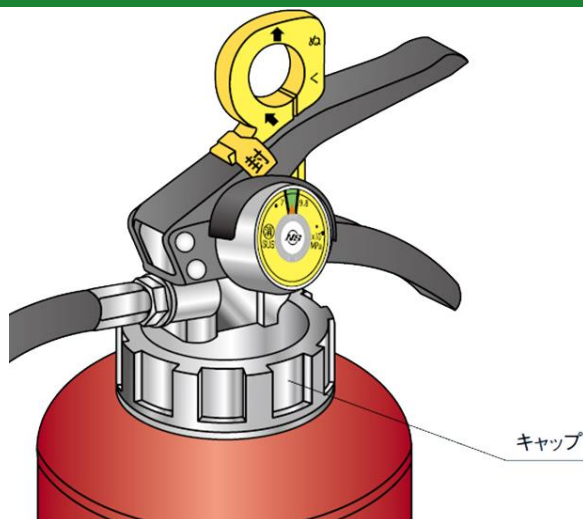

### 7 ホース

- ・変形、損傷、老化、つまり等がないこと
- ・本体容器と緊結されていること

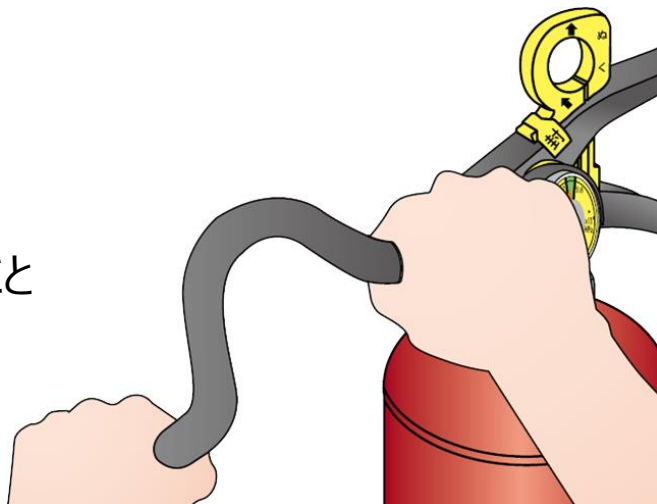


### 8 ノズル、ホーン及びノズル栓

- ・変形、損傷、老化、つまり等がないこと
- ・ホースと緊結されていること



### 9 指示圧力計

- ・変形、損傷等がないこと
- ・指示圧力値が適正であること

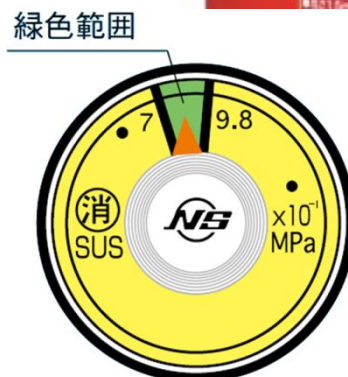


# その他の確認事項

設置は、よい環境で適正に


## A 設置場所

- ・通行又は避難に支障がないこと
- ・必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること
- ・床面から1.5メートル以下の場所に設置すること

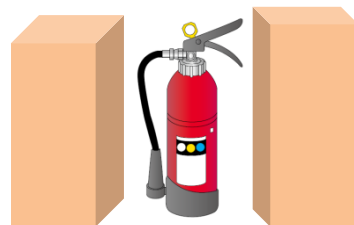

## B 設置間隔

- ・各部分から消火器まで歩行距離20メートル以下に配置すること
- ・各階ごとに設置すること

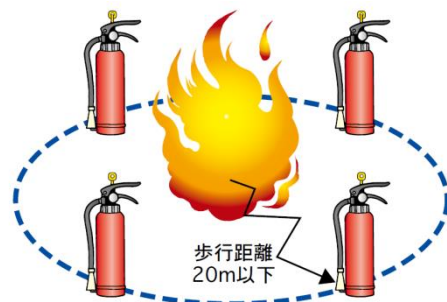

## C 適応性

- ・設置した場所の消火に適応する消火器具であること



## D 標識

- ・「消火器」の標識を見やすい位置に付けること
- ・損傷、汚損、脱落、不鮮明なもの等がないこと



## Point

- ・厨房室での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱に設置してください。
- ・速効性のある粉末系消火器と浸透性のある水系消火器等の併用設置が効果的です。





# 点検票記入要領

## 朱書きを参考に入力

別記様式第 1

| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書                                   |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------|------|
| 〇〇年〇〇月〇〇日                                                 |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 〇〇市〇〇消防署長 殿                                               |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 届 出 者                                                     |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 住 所 〇〇市〇〇町〇〇〇-〇                                           |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 氏 名 消防 太郎 ㊟                                               |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 電話番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇                                         |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。 |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 記                                                         |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |
| 防火対象物                                                     | 所在地   | 〇〇市〇〇町〇〇〇-〇                                                                          |         |          |       |              |      |
|                                                           | 名称    | 〇〇〇飯店                                                                                |         |          |       |              |      |
|                                                           | 用途    | 飲食店                                                                                  |         |          |       |              |      |
|                                                           | 構造・規模 | <div>木 造 地上 〇 階 地下 〇 階</div> <div>床面積 〇〇〇 m<sup>2</sup> 延べ面積 〇〇〇 m<sup>2</sup></div> |         |          |       |              |      |
| 点 検 期 間                                                   |       | 〇〇年〇〇月から〇〇年〇〇月まで（ 年 月から 年 月まで）                                                       |         |          |       |              |      |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等                                      |       | 消火器                                                                                  |         |          |       |              |      |
| 点 検 票                                                     |       | 別添のとおり                                                                               |         |          |       |              |      |
| 点検者                                                       | 住 所   | 〇〇市〇〇町〇〇〇-〇                                                                          |         |          | 社 名   | 〇〇〇飯店        |      |
|                                                           | 氏 名   | 消防 太郎                                                                                |         |          | 電話番号  | 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇 |      |
|                                                           | 点検資格  | 消防設備士                                                                                | 種 類 等   | 交付知事     | 交付年月日 | 講習受講状況       |      |
|                                                           |       |                                                                                      | 甲・乙 種 類 | 都道府県     | 交付番号  | 受講地          | 受講年月 |
|                                                           |       |                                                                                      |         |          | 年 月 日 | 都道府県         | 年 月  |
|                                                           |       |                                                                                      | 第 号     |          |       |              |      |
|                                                           | 点検資格者 | 消防設備点検資格者                                                                            | 種 類     | 特・第1・第2種 | 交付年月日 | 再講習受講状況      |      |
|                                                           |       |                                                                                      |         |          | 交付番号  | 受 講 年 月      |      |
|                                                           |       |                                                                                      |         |          | 年 月 日 | 年 月          |      |
|                                                           |       |                                                                                      |         |          | 第 号   |              |      |
| ※受 付 欄                                                    |       | ※経 過 欄                                                                               |         |          | ※備 考  |              |      |
|                                                           |       |                                                                                      |         |          |       |              |      |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 点検者が複数の場合は、別記様式第3に記入し、添付すること。
  - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
  - ※印欄は、記入しないこと。
  - 点検期間のうち、消防用設備等と同時に特殊消防用設備等を点検する場合、その点検期間を（ ）へ記入すること。
  - 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。

| 消 火 器 具 点 検 票                                                           |                                                                                     |                                                                                            |  |               |   |                           |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|---------|--|
| 名 称                                                                     |                                                                                     | 〇〇〇飯店                                                                                      |  |               |   |                           |                                                                                     | 防 火 管 理 者                                                                           |   |      |  |  |     |  |         |  |
| 所 在                                                                     |                                                                                     | 〇〇市〇〇町〇〇〇-〇                                                                                |  |               |   |                           |                                                                                     | 立 会 者                                                                               |   | 本 人  |  |  |     |  |         |  |
| 点検種別                                                                    |                                                                                     | 機 器 点 検                                                                                    |  | 点検年月日         |   | 〇〇年〇〇月〇〇日 ~ 年 月 日         |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| 点 検 者                                                                   |                                                                                     | 資格 番号                                                                                      |  | 点 検 者 所 属 会 社 |   | 社名 TEL 〇〇〇飯店 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇 |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         |                                                                                     | 氏名 消防 太郎  |  |               |   | 住所 〇〇市〇〇町〇〇〇-〇            |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| 点 検 項 目                                                                 |                                                                                     |                                                                                            |  | 点 検 結 果       |   |                           |                                                                                     |                                                                                     |   | 措 置 内 容                                                                                 |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         |                                                                                     |                                                                                            |  | 消 火 器 の 種 別   |   |                           |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  | 判 定 |  | 不 良 内 容 |  |
|                                                                         |                                                                                     |                                                                                            |  | A             | B | C                         | D                                                                                   | E                                                                                   | F |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| 機 器 点 検                                                                 |                                                                                     |                                                                                            |  |               |   |                           |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| 設置状況                                                                    | 設 置 場 所                                                                             | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 設 置 間 隔                                                                             | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 適 応 性                                                                               | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 耐 震 措 置                                                                             |         |  |               |   |                           |                                                                                     |  |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>消<br>火<br>器<br>の<br>外<br>形 | 表 示 ・ 標 識                                                                           | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 本 体 容 器                                                                             | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 安 全 栓 の 封                                                                           | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 安 全 栓                                                                               | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 使用済みの表示装置                                                                           | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 押し金具・レバー等                                                                           | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | キ ャ ッ プ                                                                             | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | ホ ー ス                                                                               | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | ノズル・ホーン・ノズル栓                                                                        | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 指 示 圧 力 計                                                                           | 〇                                                                                          |  |               |   |                           |                                                                                     | 〇                                                                                   |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 圧 力 調 整 器                                                                           |         |  |               |   |                           |                                                                                     |  |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 安 全 弁                                                                               |         |  |               |   |                           |                                                                                     |  |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 保 持 装 置                                                                             |         |  |               |   |                           |                                                                                     |  |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
|                                                                         | 車 輪 (車 載 式)                                                                         |         |  |               |   |                           |                                                                                     |  |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |
| ガス導入管 (車載式)                                                             |  |                                                                                            |  |               |   |                           |  |                                                                                     |   |                                                                                         |  |  |     |  |         |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別記様式第 1

## 消火器具（その 2）

|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 消火器具の内部等・機能     | 本・体内容筒器等                                                                                                           | 本体容器      |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    | 内筒等       |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    | 液面表示      |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 消火剤                                                                                                                | 性 状       |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    | 消 火 薬 剤 量 |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 加 圧 用 ガ ス 容 器                                                                                                      |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | カッター・押し金具                                                                                                          |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | ホ ー ス                                                                                                              |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 開閉式ノズル・切替式ノズル                                                                                                      |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 指 示 圧 力 計                                                                                                          |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 使用済みの表示装置                                                                                                          |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 圧 力 調 整 器                                                                                                          |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 安 全 弁 ・ 減 圧 孔<br>(排圧栓を含む。)                                                                                         |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | 粉 上 り 防 止 用 封 板                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 | パ ッ キ ン                                                                                                            |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| サイホン管・ガス導入管     |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ろ 過 網           |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 放 射 能 力         |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 消 火 器 の 耐 圧 性 能 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 簡火用<br>易消具      | 外 形                                                                                                                | /         | /     | /     | /       | /     | /     | /    | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|                 | 水 量 等                                                                                                              | /         | /     | /     | /       | /     | /     | /    | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 備 考             | <p>【製造年から5年を経過していない場合】<br/>製造年（〇〇〇〇年） 5年を経過していない為、継続使用する</p> <p>【製造年から5年を経過した場合】<br/>製造年（〇〇〇〇年） 5年を経過した為、取り替えた</p> |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 測 定 機 器         | 機 器 名                                                                                                              | 型 式       | 校正年月日 | 製造者名  | 機 器 名   | 型 式   | 校正年月日 | 製造者名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 器 種 名           |                                                                                                                    | 設 置 数     | 点 検 数 | 合 格 数 | 要 修 理 数 | 廃 棄 数 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 外形              |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 粉末（蓄圧式）         |                                                                                                                    | 1         | 1     | 1     | 0       | 0     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 外形              |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 粉末（蓄圧式）         |                                                                                                                    | 1         | 1     | 1     | 0       | 1     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                 |                                                                                                                    |           |       |       |         |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

備考 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、F是水消火器をいう。

備考 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

備考 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

備考 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## Q 報告書の書式はどこで貰えるの？ 提出先はどこ？

報告書の入手には消防庁のHP又はお近くの消防機関にお越しください。  
報告書の提出先は消防機関となります。  
なお、地域により異なることがありますので、詳しくはお近くの消防機関にお問い合わせください。

## Q 報告をしないと罰則はある？

報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられます。

## Q 消火器を廃棄するにはどうすればいい？

引き取りを行っている特定窓口は、主に消火器の販売代理店や防災・防犯事業者が担っています。  
インターネットにて『消火器リサイクル窓口』を検索してください。

## Q 点検・報告の時期は？

機器点検：6か月ごと  
報告期間：1年に1回

## Q 毎年消火器を買替えれば、点検結果を報告をしなくてもいい？

報告は必要となります。

お問い合わせ先