

## ○対象とする防火対象物

消火器のみ設置義務がかかる防火対象物を想定

## ○対象消火器

・ 粉末消火器、強化液消火器、水消火器


(泡消火器、二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器は、設置例が少ないと考えられるため、対象から除外。)

・ 製造年から3年(蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したものは、内部点検が必要となり、点検が困難であることから、アプリによる点検の対象から除外(買い替えを推奨)。

○消火器を設置した年月を入力することにより、半年ごとの点検実施月、1年ごとの点検報告月に、点検の実施、報告を知らせるメッセージを通知(該当月に1週間に1回の頻度)。

# 消火器点検アプリ(案)の画面遷移(案) ～初期設定、建物情報登録画面～

トップ画面

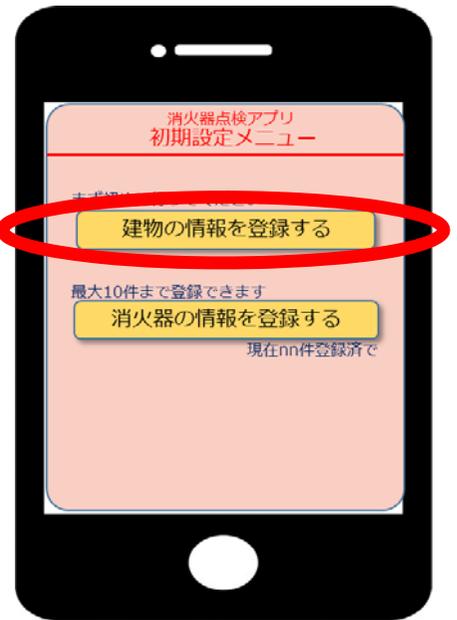

初期設定画面

建物情報登録



**消火器点検アプリ  
建物情報登録**

【建物関係者】  
 \*提出先消防署長名：  
  
 \*建物所有者の住所：  
  
 \*建物所有者の氏名：  
  
 \*建物所有者の電話番号：

【建物情報】  
 \*建物の住所：  
  
 \*建物の名称（店舗名）：  
  
 \*建物の用途：  
 ▼  
 \*建物の構造：  
 ▼  
 \*地上： 階 \*地下  階  
 床面積： m<sup>2</sup> 延べ面積： m<sup>2</sup>

【点検情報】  
 \*点検期間開始年月（点検期間終了年月）：  
 年  月 ~ YYYY年MM月  
注1) 消火器を設置した年月を入力してください。  
 注2) 設置した消火器が複数ある場合は、1本目を設置した年月を入力してください。  
 注3) 設置年月が不明の場合は、前回点検した年月を入力してください。  
 消防用設備の種類：消火器  
 \*点検者住所：  
  
 \*点検者氏名：  
  
 \*点検者の属する会社：  
  
 \*点検者電話番号：

**保存する**



登録完了の場合

\*点検者住所：  
  
 \*点検者氏名：  
  
 \*点検者の属する会社：  
  
 \*点検者電話番号：

**保存する**

保存しました。



項目エラーの場合


\*点検者住所：  
  
 \*点検者氏名：  
  
 \*点検者の属する会社：  
  
 \*点検者電話番号：

必須項目が入力されていません。

**保存する**

# 消火器点検アプリ(案)の画面遷移(案) ~消火器情報登録画面~

## 初期設定画面

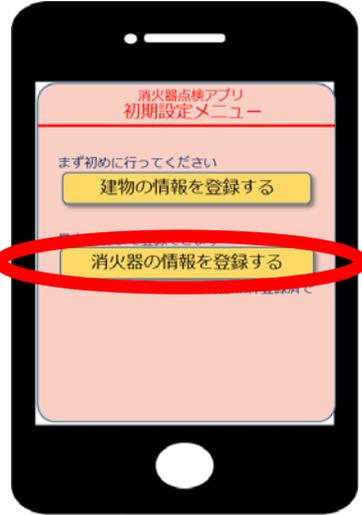

## 消火器情報選択画面

消火器点検アプリ  
消火器情報選択

消火器情報は登録されていません

**消火器を新規追加する**

---

消火器点検アプリ  
消火器情報選択

現在3件登録済です

消火器情報 (1/3)

消火器・1 編集

区分 : A:粉末消火器  
区別 : 蓄圧式

設置場所 : 1F玄関前  
製造年 : 2015年  
経過年数 : 3年

消火器情報 (2/3)

消火器・2 編

区分 : C:強化液消火器  
区別 : 加圧式

設置場所 : 1F厨房  
製造年 : 2016年  
経過年数 : 2年

消火器情報 (3/3)

消火器・3 編集

区分 : A:強化液消火器  
区別 : 蓄圧式

設置場所 : 2F客席  
製造年 : 2011年  
経過年数 : 6年  
※経過年数が5年を超えています。

**消火器を新規追加する**

## 消火器情報登録

消火器点検アプリ  
消火器情報登録

【消火器情報・nn】

\*消火器の区分 :

\*消火器の区別 :

\*設置場所 :

\*製造年 : 年 経過年数: nn年

**保存する**

登録完了

消火器点検アプリ  
消火器情報登録

【消火器情報・nn】

\*消火器の区分 :

\*消火器の区別 :

\*設置場所 :

\*製造年 : 年 経過年数: nn年

**保存する**

保存しました。

項目エラー

消火器点検アプリ  
消火器情報登録

【消火器情報・nn】

\*消火器の区分 :

\*消火器の区別 :

\*設置場所 :

\*製造年 : 年 経過年数: nn年

必須項目が入力されていません。

**保存する**

経過年数超過の場合

消火器点検アプリ  
消火器情報登録

【消火器情報・nn】

\*消火器の区分 :

\*消火器の区別 :

\*設置場所 :

\*製造年 : 年 経過年数: nn年


経過年数が5年を超えているので、このアプリでの点検はできません。消火器の交換を検討してください。

**保存する**

保存しました。

# 消火器点検アプリ(案)の画面遷移(案) ~点検画面1~

## トップ画面

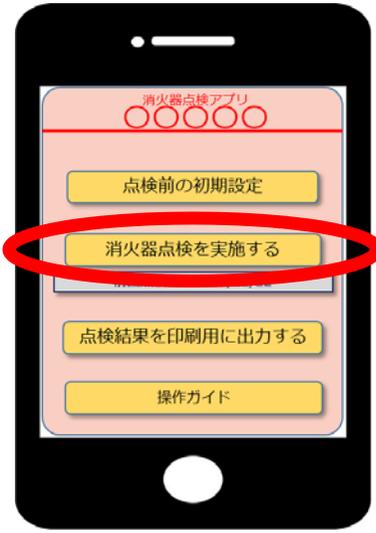

## 消火器選択画面

消火器点検アプリ  
消火器点検・消火器情報選択

**消火器情報 (1/3)**

消火器・1 点検済

区分 : A:粉末消火器  
 区別 : 蓄圧式  
 設置場所 : 1F玄関前  
 製造年 : 2015年  
 経過年数 : 3年

**この消火器を点検する**

---

**消火器情報 (2/3)**

消火器・2

区分 : C:強化液消火器  
 区別 : 加圧式  
 設置場所 : 1F厨房  
 製造年 : 2017年  
 経過年数 : 1年

**この消火器を点検する**

---

**消火器情報 (3/3)**

消火器・3

区分 : F:水消火器  
 区別 : 加圧式  
 設置場所 : 2F客席  
 製造年 : 2011年  
 経過年数 : 6年

点検可能な経過年数を超えている

消火器点検アプリ  
消火器点検結果登録

以下の消火器の点検を実施してください

消火器・1

区分 : A:粉末消火器  
 区別 : 蓄圧式  
 設置場所 : 1F玄関前  
 製造年 : 2015年  
 経過年数 : 3年

**【1.設置状況】**  
**【1-1.設置場所】**

消火器が置かれている場所について、以下の点検内容を目視確認してください

ア) 人の通行の邪魔になっていない  
 イ) 避難経路の邪魔になっていない  
 ウ) 凍結してしまうような場所でない  
 エ) 昼夜の気温差が激しい場所でない  
 オ) 物置の中など使いづらい場所でない  
 カ) 床から1.5m以上の高さでない

上記点検内容に全て合格しましたか？  
 合格した  
 合格しなかった [+]

不良内容 : (選択してください) ▼  
 その他の不良 :  
 措置内容 : (選択してください) ▼  
 その他の措置 :

画像による例を掲載する場合あり

「合格した」「合格しなかった」のどちらかを選択する。

「合格しなかった」を選択すると、折り畳みが解除

折り畳み

**【1-2.設置間隔】**

各消火器が置かれている間隔について、以下の点検内容を目視確認してください

ア) 建物の各部分から消火器まで歩行距離20m以下で設置されている

上記点検内容に合格しましたか？  
 合格した  
 合格しなかった [+]

不良内容 : (選択してください) ▼  
 その他の不良 :  
 措置内容 : (選択してください) ▼  
 その他の措置 :

**【1-3.耐震措置】**

消火器の耐震性について、以下の点検内容を目視確認してください

ア) 不安定な場所に置いていない


上記点検内容に合格しましたか？  
 合格した  
 合格しなかった [+]

不良内容 : (選択してください) ▼  
 その他の不良 :  
 措置内容 : (選択してください) ▼  
 その他の措置 :

折り畳み


折り畳み

# 消火器点検アプリ(案)の画面遷移(案) ~点検画面2~

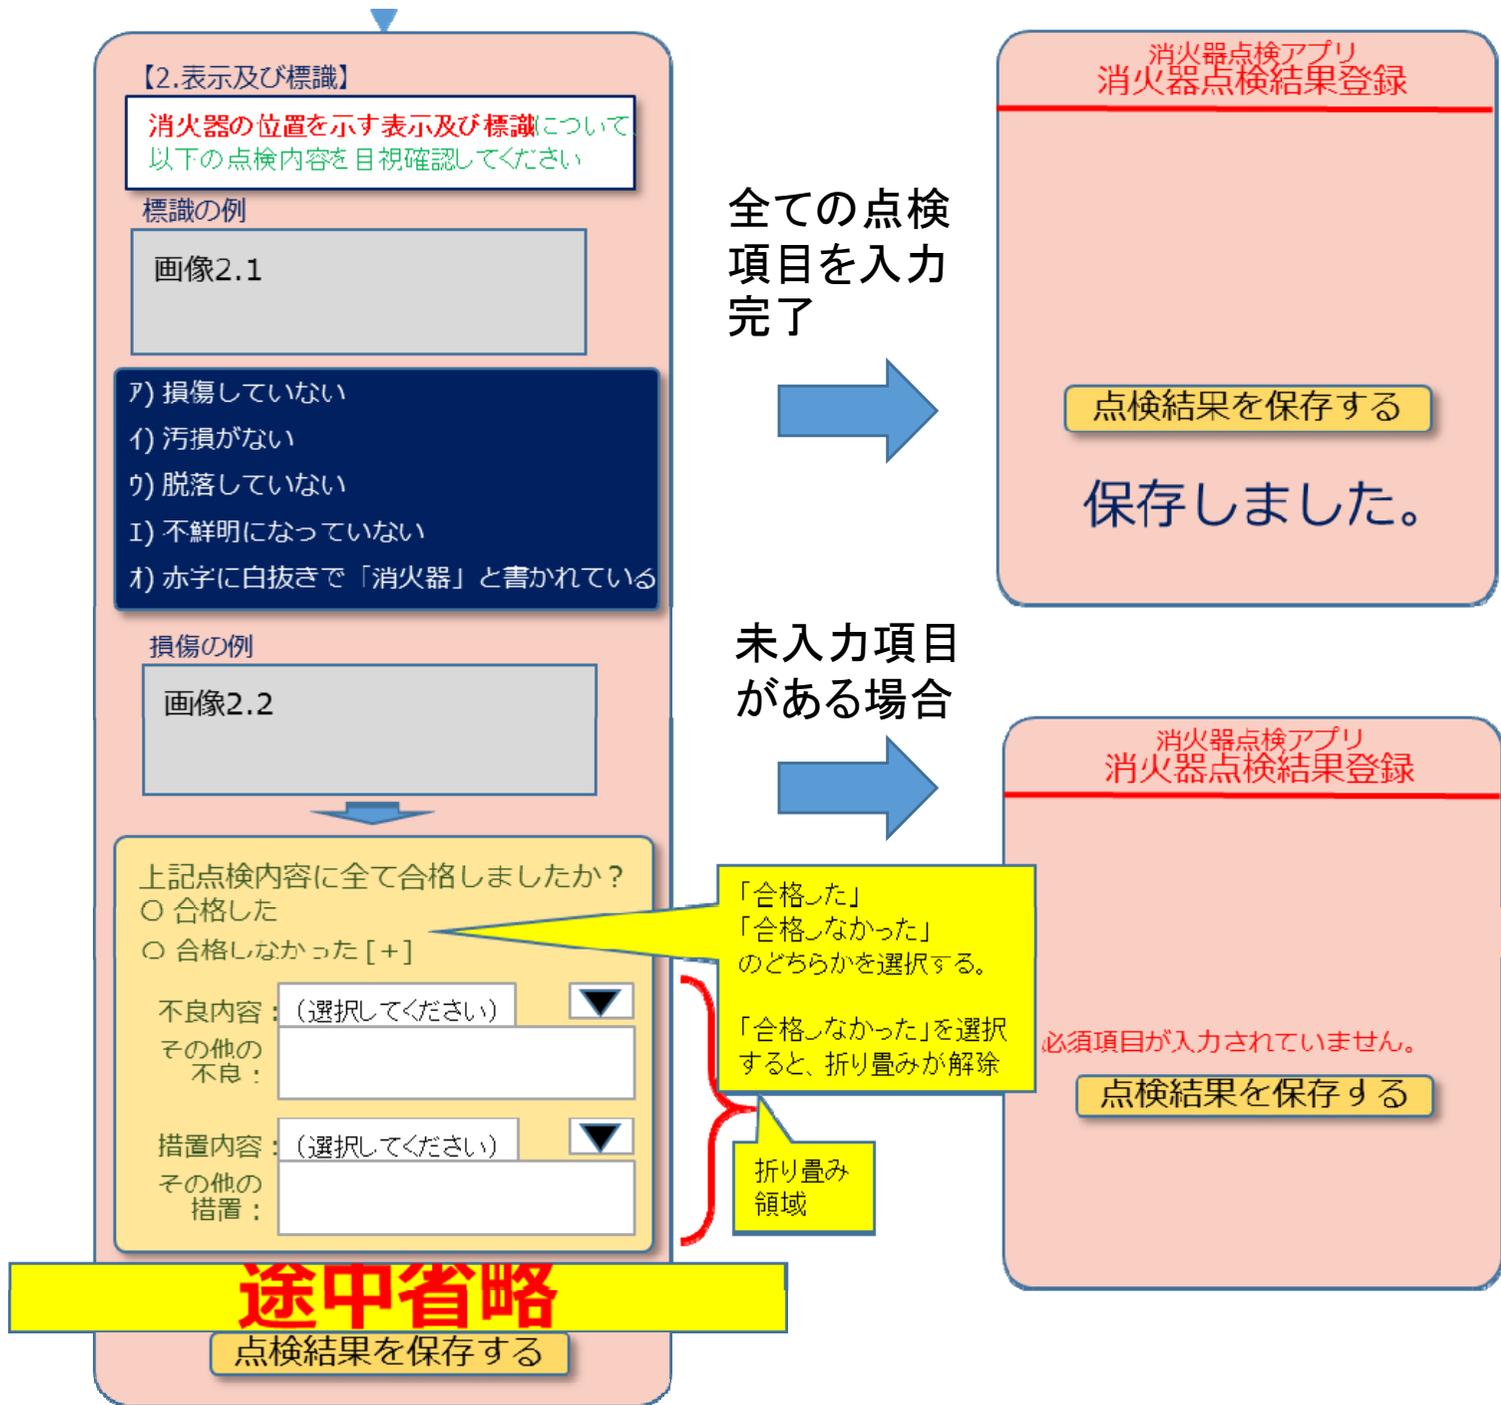

# 消火器点検アプリ(案)の画面遷移(案) ~PDF出力画面~

## トップ画面

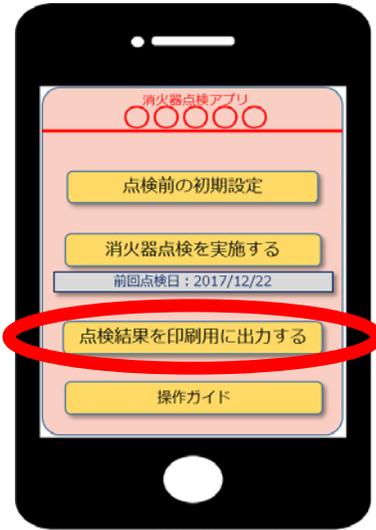

## PDF出力 内容確認画面

消火器点検アプリ  
PDFファイル出力確認

報告年月日を設定してください

年 月 日

① 建物関係者情報  
【届出先消防署長名】  
○○○○○○○  
【所有者の住所】  
東京都○○区○○○○ X-XX-XX  
【建物所有者名】

② 建物情報  
【建物の住所】  
東京都千代田区東神田2-10-14 3F  
【建物の名称(店舗名)】  
○○○○○  
【建物の用途】  
飲食店

③ 点検者情報  
【点検期間】  
xxxx年xx月 ~ xxxx年xx月  
【点検者住所】  
東京都○○区○○○○ X-XX-XX  
【点検者氏名】  
○○○○○

消火器点検結果・1

区分 : A:粉末消火器  
設置場所 : 1F玄関前  
製造年 : 2015年  
経過年数 : 2年  
不良・措置内容 : なし

消火器点検結果・2

区分 : C:強化液消火器  
設置場所 : 1F厨房  
製造年 : 2016年  
経過年数 : 1年  
不良項目 : 「設置場所」

消火器点検結果・3

区分 : F:水消火器  
設置場所 : 2F客席  
製造年 : 2017年  
経過年数 : 0年  
不良項目 : なし

上記点検結果でよろしければ  
ボタン押下でPDFファイルに出力します

結果をPDFファイルに出力する

PDF出力完了

未入力項目がある場合

消火器点検結果・1

区分 : A:粉末消火器  
設置場所 : 1F玄関前  
製造年 : 2015年  
経過年数 : 2年  
不良項目 : なし

消火器点検結果・2

区分 : C:強化液消火器  
設置場所 : 1F厨房  
製造年 : 2016年  
経過年数 : 1年  
不良項目 : 「設置場所」

消火器点検結果・3

区分 : F:水消火器  
設置場所 : 2F客席  
製造年 : 2017年  
経過年数 : 0年  
不良項目 : なし

上記点検結果でよろしければ  
ボタン押下でPDFファイルに出力します

結果をPDFファイルに出力する

PDFファイル出力が完了しました。

なし

消火器点検結果・2

区分 : C:強化液消火器  
設置場所 : 1F厨房  
製造年 : 2016年  
経過年数 : 1年  
不良項目 : 「設置場所」

消火器点検結果・3

区分 : F:水消火器  
設置場所 : 2F客席  
製造年 : 2017年  
経過年数 : 0年  
不良項目 : なし

上記点検結果でよろしければ  
ボタン押下でPDFファイルに出力します

必須項目が入力されていません。

結果をPDFファイルに出力する