


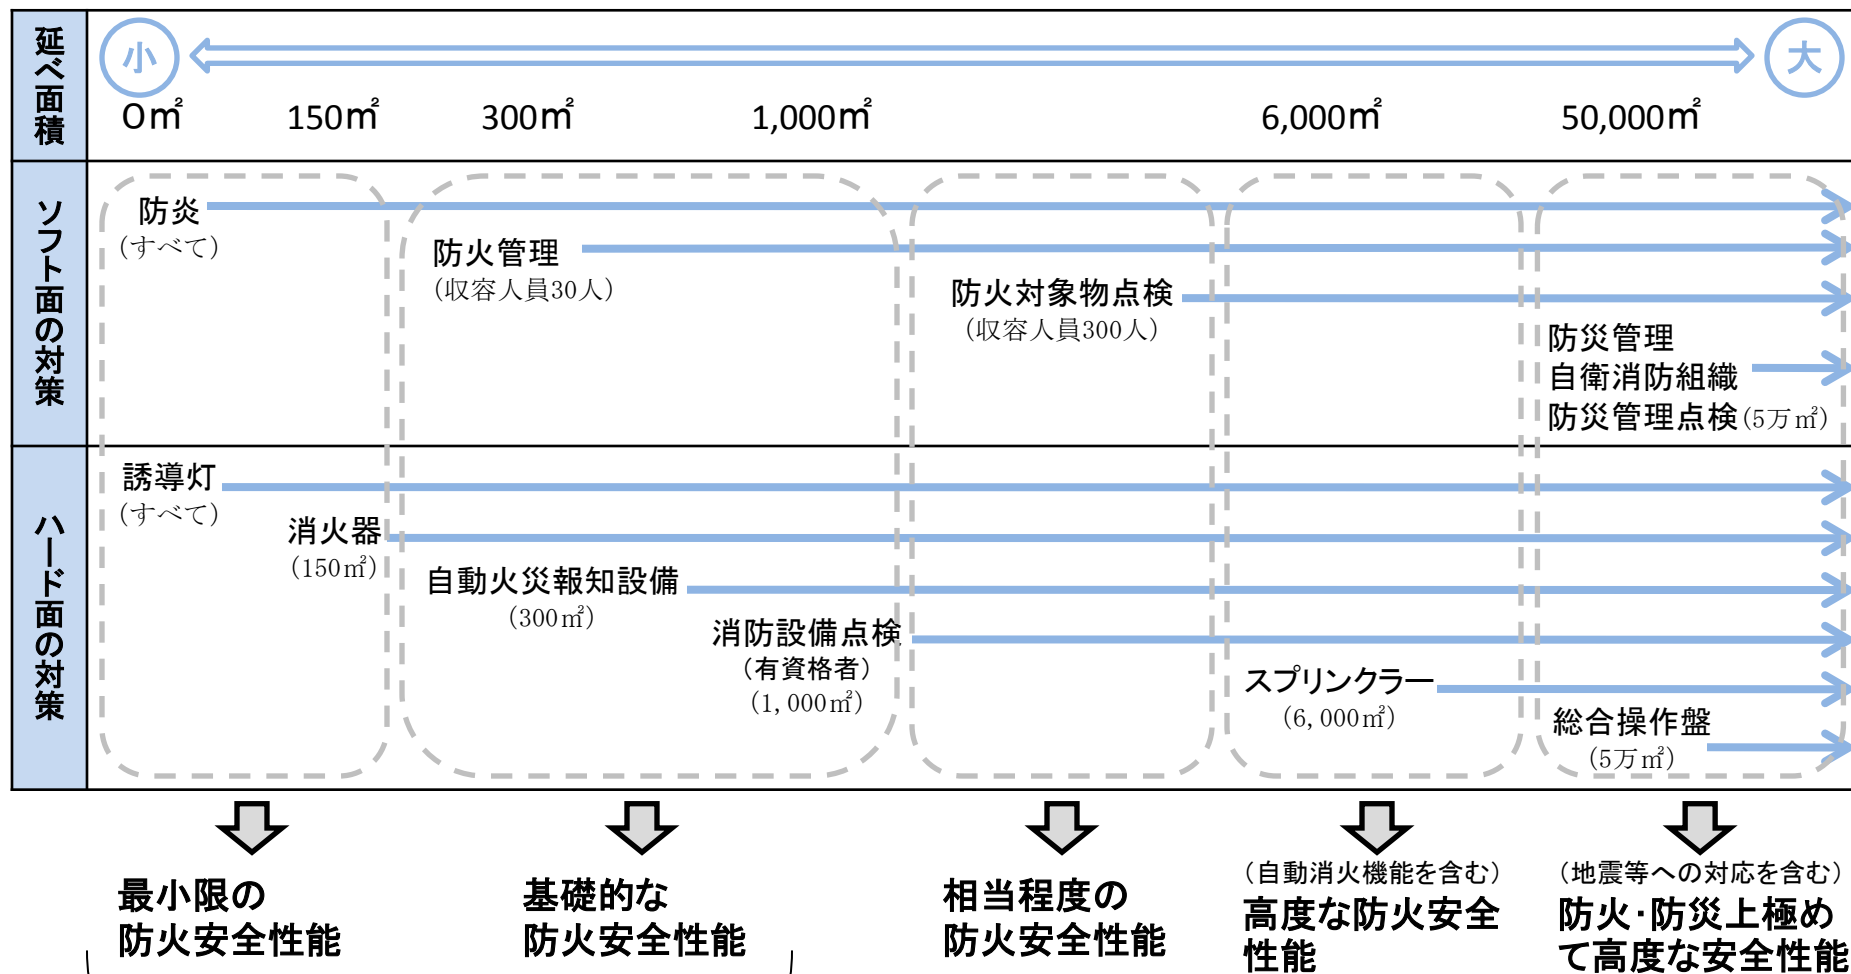

最近の小規模事業所・施設等の対策強化の要
請を踏まえ、要求水準の引上げを検討か。

- * 各用途区分ごとに、例えば延べ面積を指標として、事業所等に求められる防火安全性能を5～6段階程度にランク分け
- * 各ランクで求められる防火安全性能を満たすためのソフト面・ハード面の対策の標準的な組合せを設定(必要に応じ、特定の用途では微調整を検討)
- * 用途区分自体についても、用途ごとの火災被害発生リスクを改めて分析・整理し、大括り化の方向で見直し