



2月22日

【B】 消火活動実績を反映したパターン

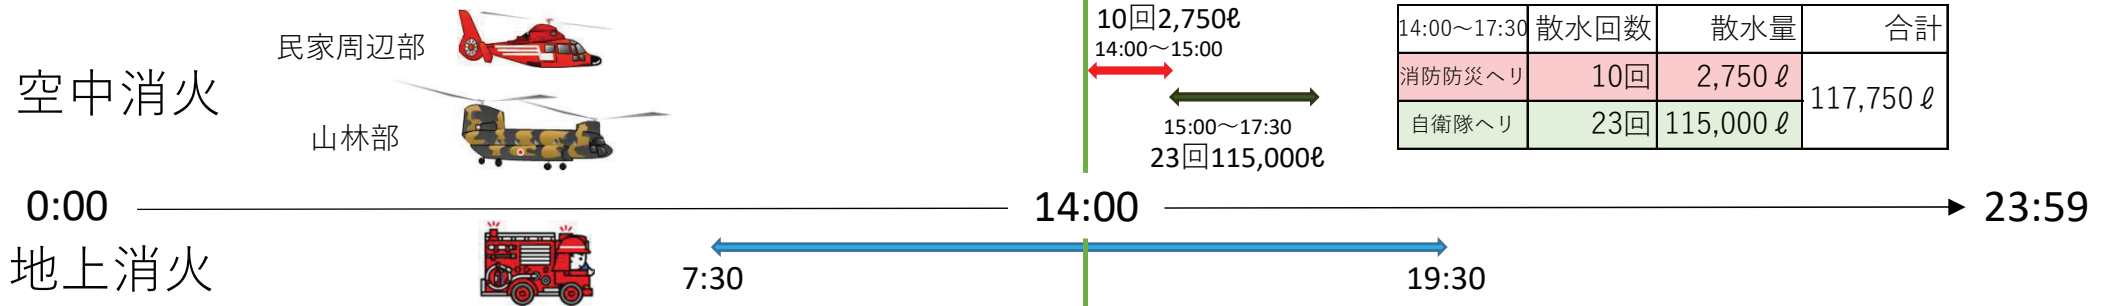

【C】 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

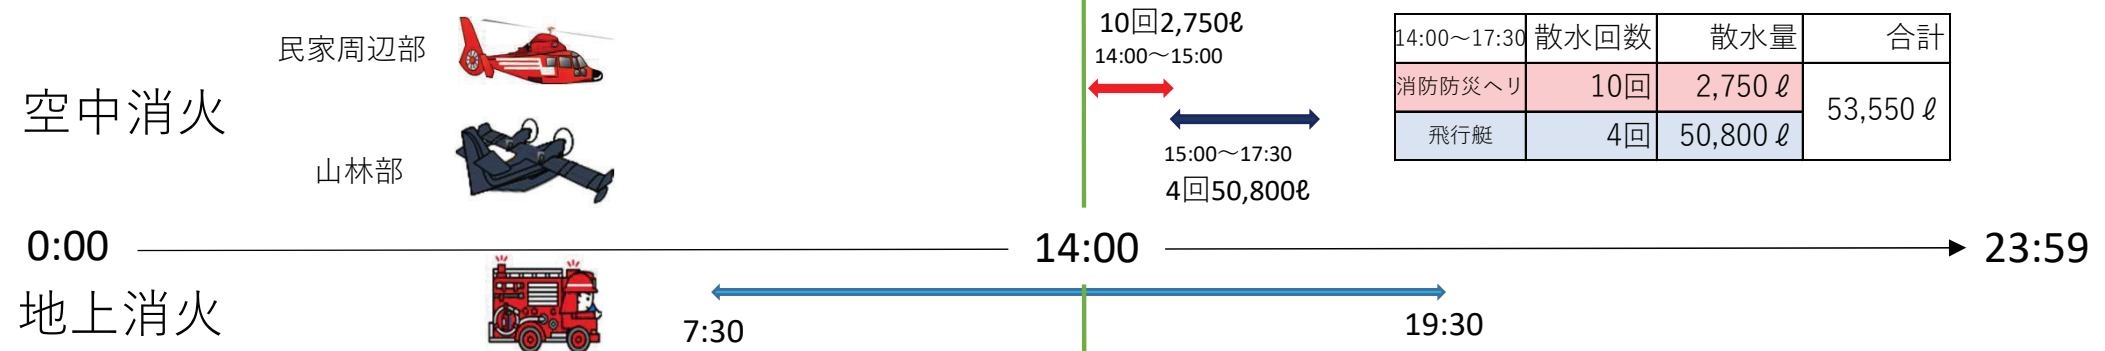


【参考】 実際の時系列




2月23日


【B】 消火活動実績を反映したパターン

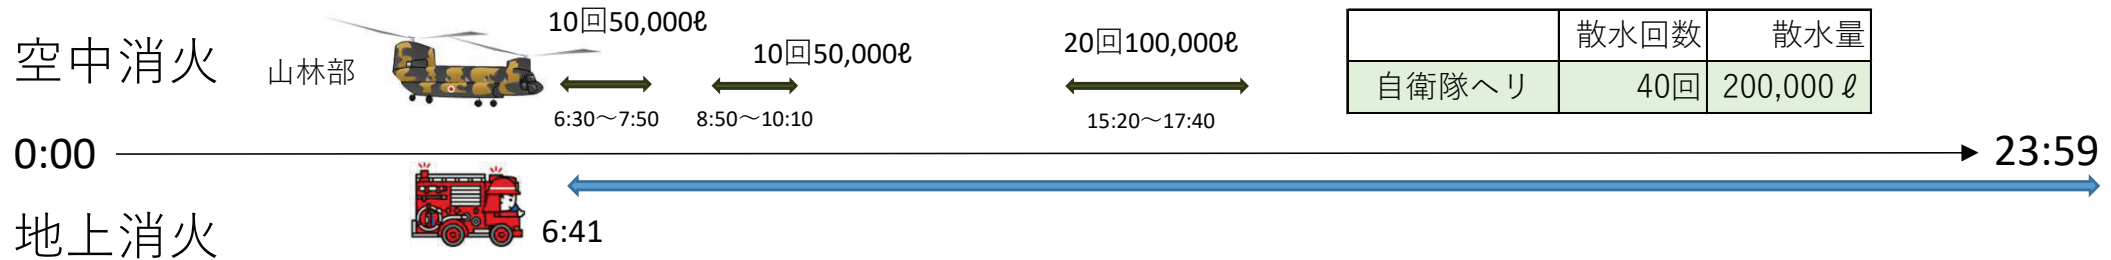

【C】 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

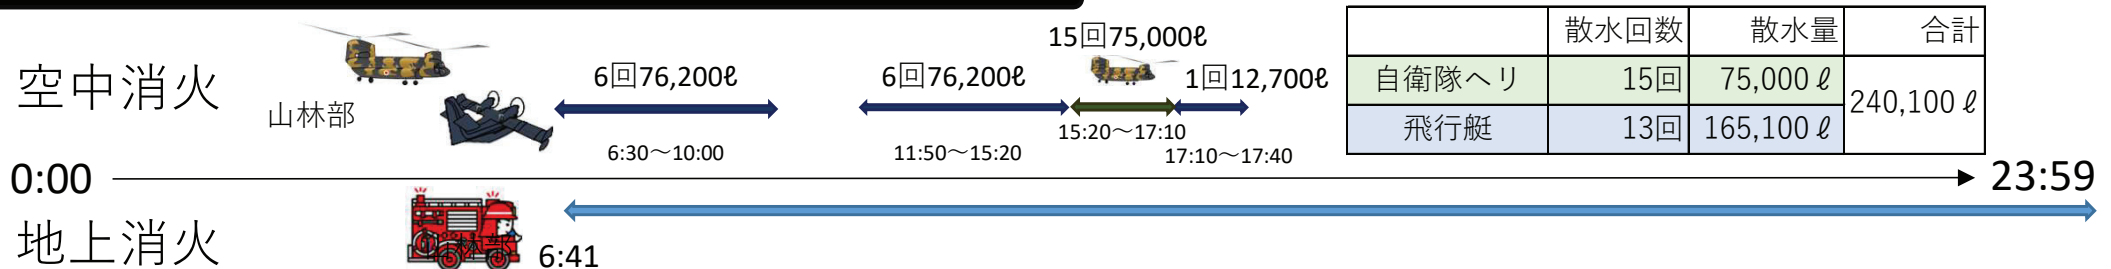

【参考】 実際の時系列

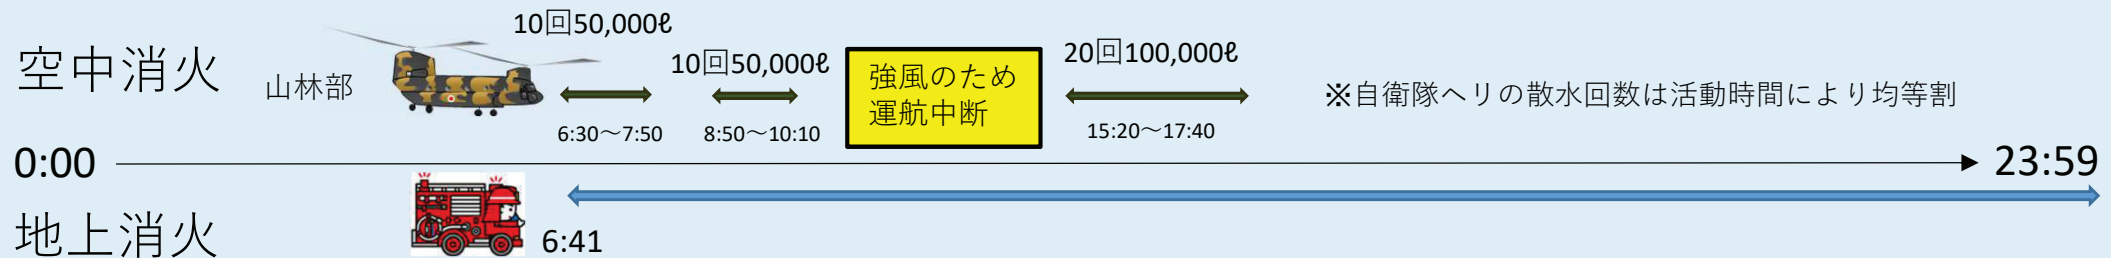


	散水回数	散水量
自衛隊ヘリ	40回	200,000 ℓ


6:41～23:59	隊数人数	散水手段	散水量（推計）
足利市消防本部	13隊110人	ポンプ車両3台 18ℓ水のう0回	10,201 ℓ
足利市消防団	9隊71人	ポンプ車両1台 18ℓ水のう4回	8,512 ℓ
計			18,713 ℓ

2月24日


【B】 消火活動実績を反映したパターン

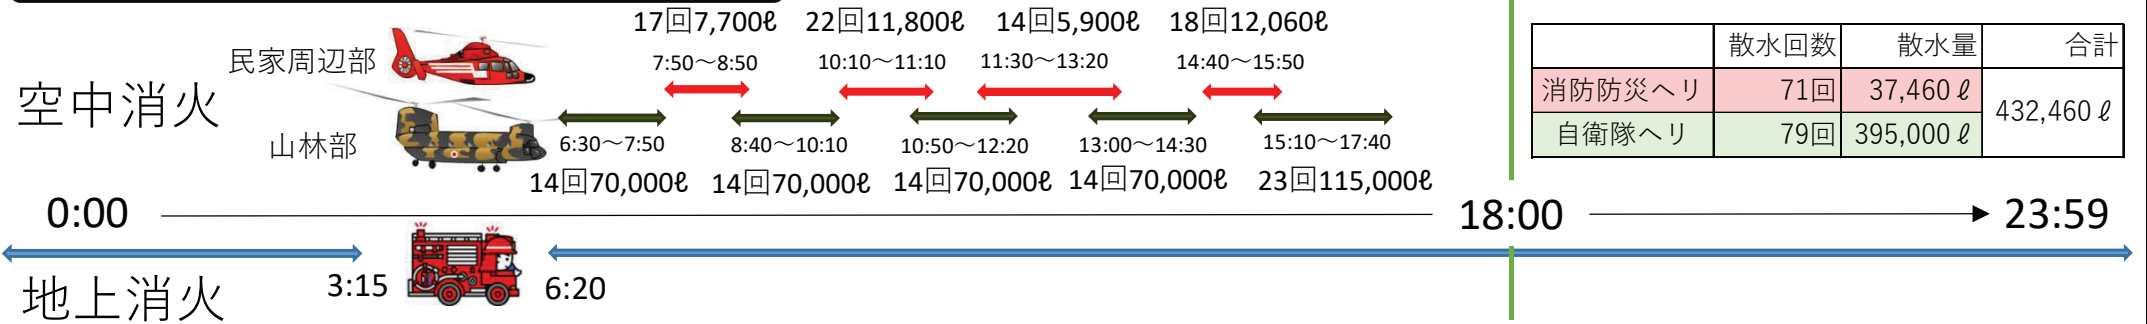

【C】 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

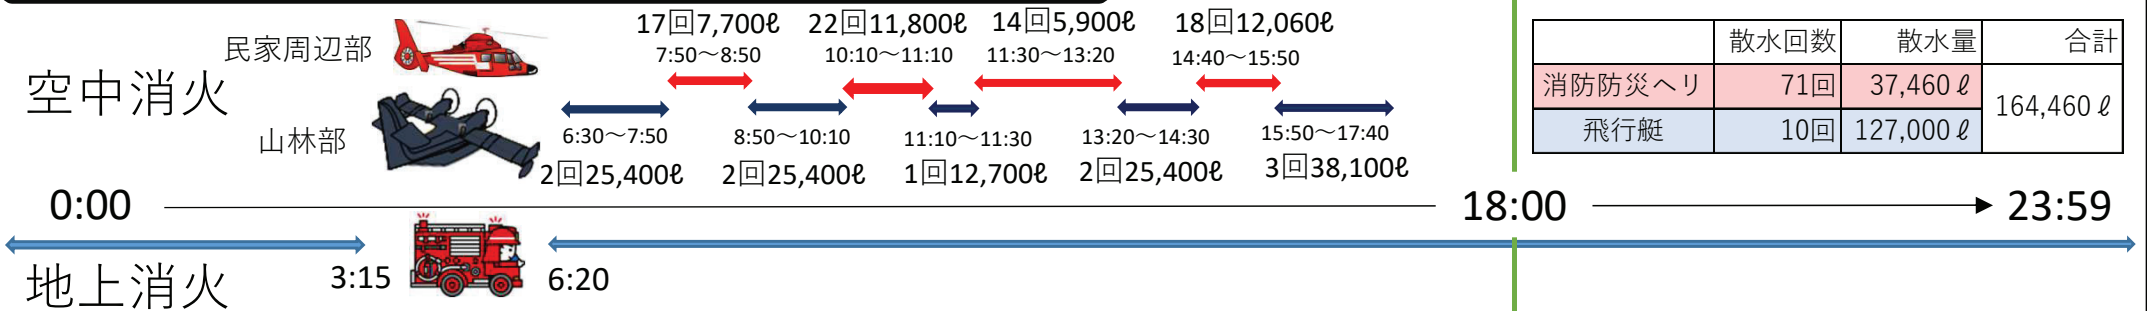


【参考】 実際の時系列

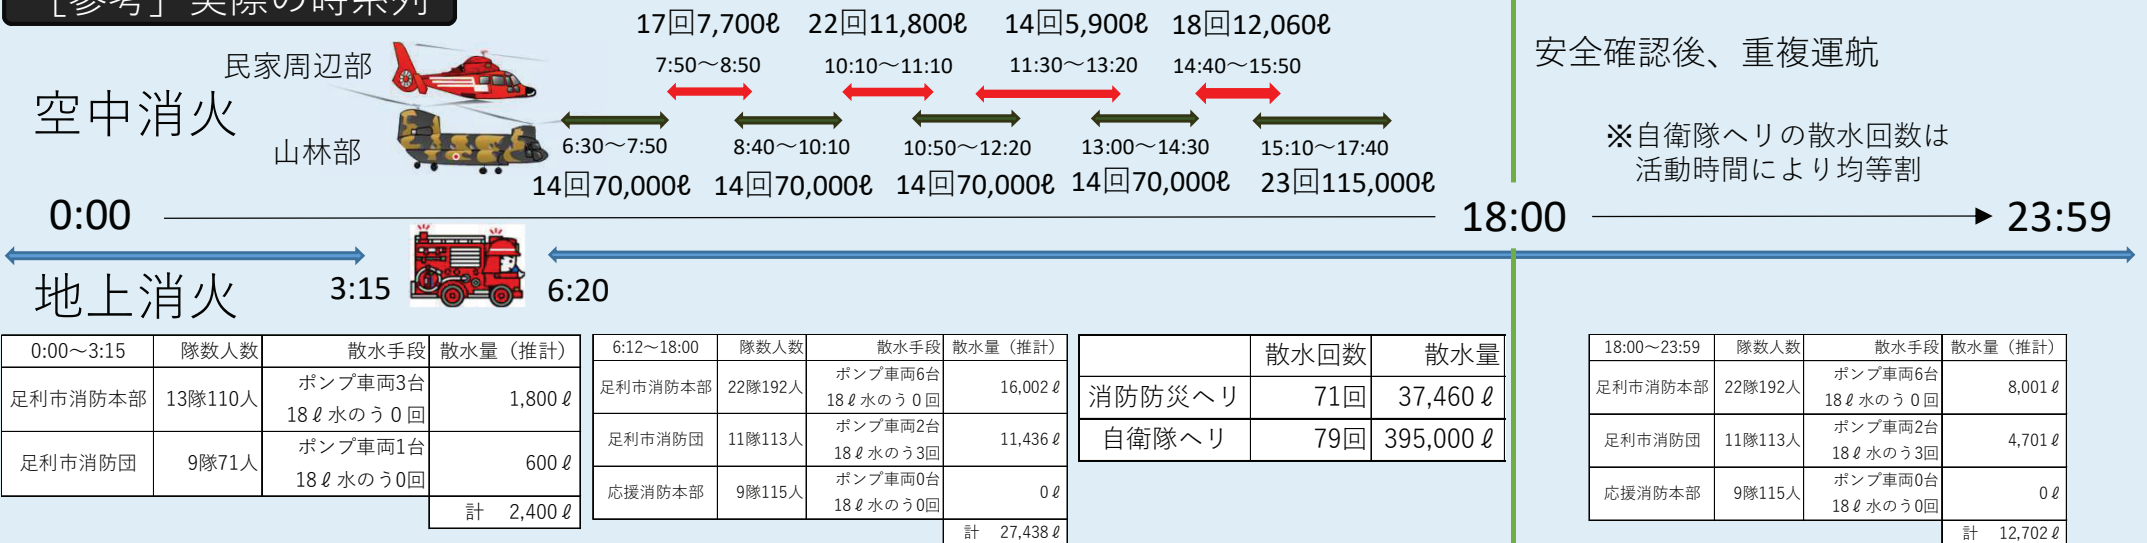


2月25日

【B】 消火活動実績を反映したパターン

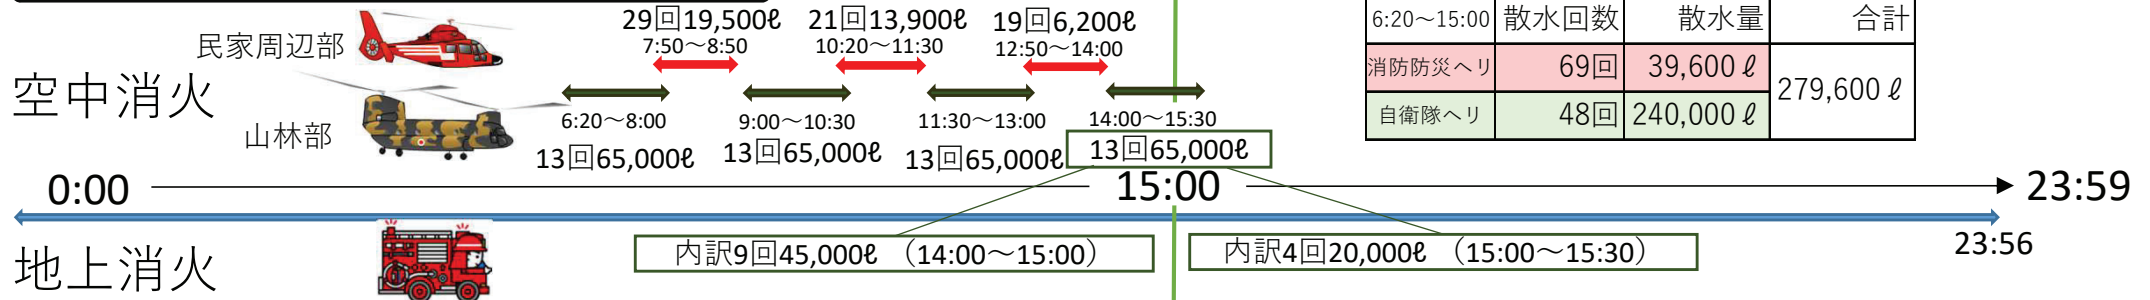

【C】 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

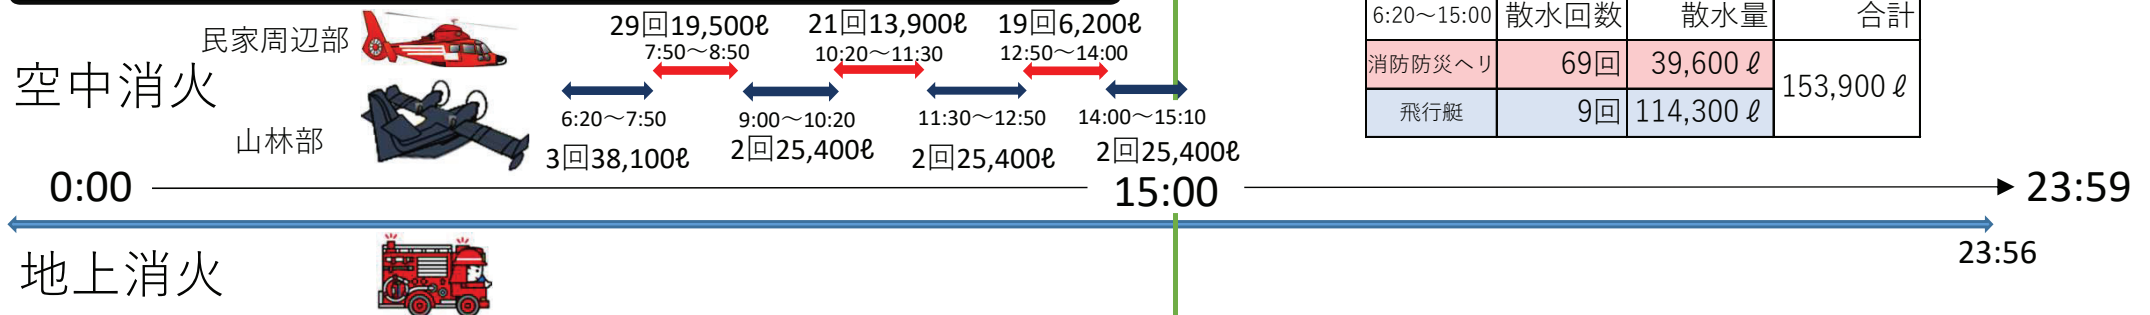

【参考】 実際の時系列

