

# 輪島地区警防計画

---

奥能登広域圏事務組合消防本部

目次

指定地域警防計画	輪島 消防署
地域名称	河井第1地区
地域No.	
地域町丁目	

内容	ページ
目次	1
警防計画説明書（その1）	2
警防計画説明書（その2）	3
付近図	4
各隊行動計画	5 ~ 15

警防計画説明書 (その1)

作成(修正)年月日		年	月	日	
指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No. 1	
地域町丁目	建物棟数	耐火造	棟	世帯数	
地域面積		防火造	棟	人口	
建ぺい率		木造	棟	予想焼失面積	
地域特性		計	棟	必要消防力	
出場区分	隊名	水利(指定・予定) 種別 所在(容量)		任務	活動概要
第一	輪島化学	( )	人命救助、延焼防止	積極的屋内進入	
	輪島1	消火栓 ( )	中継、消火活動	化学車へ中継、消火活動	
	穴水1	消火栓 ( )	消火活動	消火活動・延焼防止	
	門前1	消火栓 ( )	消火活動	消火活動・延焼防止	
		( )			
		( )			
		( )			
		( )			
第二	輪島2	消火栓 ( )	消火活動	消火活動・延焼防止	
	町野1	消火栓 ( )	消火活動	消火活動・延焼防止	
		( )			
		( )			
		( )			
消防団	分団名	台数	任務・水利等		
	輪島分団1号車	1	公設防火水槽、延焼防止、飛び火警戒		
	輪島分団2号車	1	公設防火水槽、延焼防止、飛び火警戒		
	大屋分団	1	公設防火水槽、延焼防止、飛び火警戒		
	鶴巣分団	1	避難誘導、防火水槽充水		
	河原田分団	1	避難誘導、防火水槽充水		

警防計画説明書 (その2)

		作成 (修正) 年月日		年	月	日
指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第 1 地区		地域No.	
項目	内容					
地形 道路状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地形は、住宅が建っているところは平坦である。</li> <li>・地区に道路は東西に 3 本通っており、消防車が容易に進入できる。</li> </ul>					
建物状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造住宅、木造店舗兼住宅や耐火建物等が複雑に立ち並んでおり、消火活動は困難である。</li> <li>・地区南側にお寺が建っている。</li> <li>・飲食店、漆器屋及びお土産屋が多くある。</li> </ul>					
水利状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公設消火栓 6 基で管網はループしており、管口径も 100mm 以上となっており、給水能力は十分と考えられる。</li> <li>・公設防火水槽 4 基である。</li> </ul>					
活動の重点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場指揮本部は原則としていこいの広場駐車場に設置する。</li> <li>・風向、風速及び延焼状況により、飛び火警戒隊を指定するとともに、具体的な警戒範囲を示す。</li> <li>・地区内の小路は狭いが整備されているため筒先による火点を包囲する。</li> <li>・地区南側にお寺があり、延焼拡大に注意する。</li> <li>・応援隊の集結場所は、マリンタウン駐車場とし、集結した隊から指揮隊（指揮隊長が不在の時は化学車隊長）が具体的任務を付与する。</li> <li>・防火水槽への充水隊を指定し、継続的な消火活動を実施する。</li> </ul>					
救助・避難 誘導対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・寝たきりや、高齢者のいる世帯について、早期救助にあたる。</li> <li>・延焼方向の避難・救助を優先し、同時に避難路を確保する。</li> <li>・時間帯により、朝市通りに観光客など大勢いるため避難誘導を的確に行う。</li> <li>・避難誘導は分団員を活用する。</li> <li>・避難誘導は火災発生場所を考慮し、近隣の道路から避難誘導する。</li> <li>・避難先は、マリンタウン駐車場とし、延焼状況によっては避難勧告、避難指示を市役所と連携して実施する。</li> </ul>					
安全管理上の 留意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民等から延焼拡大要因となるような危険物等の有無を確認する。</li> <li>・プロパンガスボンベが多数あることから早期除去を考慮する。 輪島地区プロパンガス協会連絡先 電話番号0768-22-0386 FAX0768-22-8871</li> <li>・地区南側にお寺や飲食店、お土産屋が点在し、延焼危険が大きい。</li> <li>・老朽建築物が多いことから消火活動中、残火処理中の建物倒壊に留意する。</li> </ul>					
その他の 留意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防車が進入できない狭隘な路地には可搬ポンプが有効である。少ない人数で活用することで消火力になる。</li> <li>・延焼遮断帯に寄与するものを把握し意識する。（空地、10m以上道路、河川、耐火建物）</li> <li>・後着隊のタンク車で飛び火警戒隊を風下のブロックに配置することが必要である。</li> </ul>					

付近図

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	
----------	--------	------	--------	-------	--



行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	輪島化学隊	地域町丁目	
-----	-------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	直近部署
	第2水利	
	第3水利	

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・火災初期段階にあつては、積極的屋内進入し早期消火にあたる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・火災初期は積極的屋内進入し、人命救助にあたる。</li> <li>・火災初期の場合は、50mmホースを活用し屋内進入し消火にあたる。</li> <li>・火災初期を過ぎた場合は、65mmホースで延焼防止にあたる。</li> <li>・建物に面している箇所に重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> <li>・A火災用泡消火薬剤を積極的に使用し消火に当たる。</li> </ul>
----	--

備考	
----	--

行動計画説明書

作成 (修正) 年月日	年	月	日
-------------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第 1 地区	地域No.	1
----------	--------	------	----------	-------	---

部隊名	輪島 1 号隊	地域町丁目	
-----	---------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

項目	種別・名称	所在・目標
	第 1 水利	消火栓
第 2 水利		
第 3 水利		

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・ 化学車へ中継送水。</li> <li>・ 火災初期の場合は、50mmホースを使用し化学隊と屋内進入する。</li> <li>・ 火災初期を過ぎた場合は、65mmホースを使用し消火、延焼防止にあたる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災初期は積極的屋内進入し、人命救助にあたる。</li> <li>・ 化学車へ65mmホースを使用し中継送水を行う。</li> <li>・ 3連はしごを現場付近まで搬送する。</li> <li>・ 火災初期の場合は、50mmホースを活用し化学隊と屋内進入し消火にあたる。</li> <li>・ 火災初期を過ぎた場合は、65mmホースで延焼防止にあたる。</li> <li>・ 建物に面している箇所に重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> </ul>
----	---

備考	
----	--

行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	穴水1号隊	地域町丁目	
-----	-------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	消火栓
	第2水利	
	第3水利	

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・化学隊、輪島1号隊の反対側道路に部署し包囲体系をとる。</li> <li>・延焼建物の風下側に部署し、65mmホース、スムーズノズル（23mm以上）を使用し、飛び火警戒、延焼防止に当あたる。</li> <li>・建物に面している箇所为重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> </ul>
----	--

備考	
----	--



行動計画説明書

作成(修正)年月日		年		月		日
-----------	--	---	--	---	--	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	門前1号隊	地域町丁目	
-----	-------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	消火栓
	第2水利	
	第3水利	

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・化学隊、輪島1号隊の反対側道路に部署し包囲体系をとる。</li> <li>・南側、東側への延焼拡大を防ぐよう筒先配備を考慮する。</li> <li>・延焼建物の風下側に部署し、65mmホース、スムーズノズル(23mm以上)を使用し、飛び火警戒、延焼防止に当あたる。</li> <li>・建物に面している箇所为重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> </ul>
----	---

備考	
----	--

行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	町野1号隊	地域町丁目	
-----	-------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利 消火栓	直近消火栓
	第2水利	
	第3水利	

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南側、東側への延焼拡大を防ぐよう筒先配備を考慮する。</li> <li>・延焼建物の風下側に部署し、65mmホース、スムーズノズル(23mm以上)を使用し、飛び火警戒、延焼防止に当あたる。</li> <li>・建物に面している箇所为重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> </ul>
----	---

備考	
----	--

行動計画説明書

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
部隊名	輪島2号隊		地域町丁目		
項目	内 容				
予定水利		種別・名称	所在・目標		
	第1水利	消火栓	直近消火栓		
	第2水利				
	第3水利				
任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人命救助最優先で活動にあたる。</li> <li>・飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> </ul>				
行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南側、東側への延焼拡大を防ぐよう筒先配備を考慮する。</li> <li>・延焼建物の風下側に部署し、65mmホース、スムーズノズル（23mm以上）を使用し、飛び火警戒、延焼防止に当あたる。</li> <li>・建物に面している箇所为重点的に筒先を配備し、特に風下に重点をおく。</li> </ul>				
備考					

行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	輪島分団1号隊	地域町丁目	
-----	---------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	防火水槽 丸二印刷車庫前
	第2水利	防火水槽 高峯クリーニング前
	第3水利	防火水槽 旧輪島分団置き場内

任務	・飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。
----	--------------------

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・署員が屋内進入中は、屋内への注水を行わず、俯瞰的に注水を行う。</li> <li>・火災初期は包囲体系をとり、一挙鎮圧をはかる。(反対側への隊員に配慮する。)</li> <li>・延焼拡大中は、風下側へ飛び火警戒にあたる。</li> </ul>
----	--

備考	
----	--

行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	輪島分団2号隊	地域町丁目	
-----	---------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	防火水槽 旧輪島分団置き場内
	第2水利	防火水槽 高峯クリーニング前
	第3水利	防火水槽 丸二印刷車庫前

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> <li>火元が地区の中央部から北側である場合は中継体系をとる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>署員が屋内進入中は、屋内への注水を行わず、俯瞰的に注水を行う。</li> <li>火災初期は包囲体系をとり、一挙鎮圧をはかる。(反対側への隊員に配慮する。)</li> <li>延焼拡大中は、風下側へ飛び火警戒にあたる。</li> </ul>
----	---

備考	
----	--

行動計画説明書

作成(修正)年月日		年		月		日
-----------	--	---	--	---	--	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
----------	--------	------	--------	-------	---

部隊名	大屋分団	地域町丁目	
-----	------	-------	--

項目	内 容		
----	-----	--	--

	種別・名称	所在・目標
予定水利	第1水利	防火水槽 丸二印刷車庫前
	第2水利	防火水槽 高峯クリーニング前
	第3水利	防火水槽 旧輪島分団置き場内

任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>飛び火警戒・延焼防止活動にあたる。</li> <li>火元の場所によっては、中継体系をとる。</li> </ul>
----	--

行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>先着隊防火水槽へ給水を行う。</li> <li>署員が屋内進入中は、屋内への注水を行わず、俯瞰的に注水を行う。</li> <li>火災初期は包囲体系をとり、一挙鎮圧をはかる。(反対側への隊員に配慮する。)</li> <li>延焼拡大中は、風下側へ飛び火警戒にあたる。</li> </ul>
----	---

備考	
----	--

行動計画説明書

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
部隊名	鶴巣分団	地域町丁目			
項目	内 容				
		種別・名称	所在・目標		
予定水利	第1水利				
	第2水利				
	第3水利				
任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区住民の避難誘導。</li> <li>・防火水槽へ補給。</li> </ul>				
行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区住民を避難場所まで誘導する。</li> <li>・団員は各家庭の避難状況を確認し、現場本部へ報告する。</li> <li>・防火水槽へ充水を行う。</li> </ul>				
備考					

行動計画説明書

作成(修正)年月日	年	月	日
-----------	---	---	---

指定地域警防計画	輪島 消防署	地域名称	河井第1地区	地域No.	1
部隊名	河原田分団		地域町丁目		
項目	内 容				
予定水利		種別・名称	所在・目標		
	第1水利				
	第2水利				
	第3水利				
任務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区住民の避難誘導。</li> <li>・防火水槽へ補給。</li> </ul>				
行動	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区住民を避難場所まで誘導する。</li> <li>・団員は各家庭の避難状況を確認し、現場本部へ報告する。</li> <li>・防火水槽へ充水を行う。</li> </ul>				
備考					



# 糸魚川大規模火災に伴う危険地域指定について

## 1 輪島崎町地区

- (1) 建物が1 haあたり概ね60棟以上の密集地域である。
- (2) 住宅が道路より奥に約3軒から多い箇所では約10軒と繋がっている。
- (3) 消防自動車が進入できる道路が地区の中央のみで、地区を囲むことが困難である。

## 2 海士町地区

- (1) 建物が1 haあたり概ね60棟以上の密集地域である。
- (2) 住宅が道路より奥に約3軒から多い箇所では約10軒と繋がっている。
- (3) 消防自動車が進入できる道路間が100メートル以上で地区が広域で、地区を囲むことが困難である。

## 3 鳳至丁地区

- (1) 建物が1 haあたり概ね60棟以上の密集地域である。
- (2) 消防自動車が進入できる道路間が100メートル以上で地区で地区を囲むことが困難である。

## 4 河井町1部地区

- (1) 建物が1 haあたり概ね60棟以上の密集地域である。
- (2) 過去に大火の歴史がある。(輪島市の平均年間風向は南西で、南西の風が吹けば一番風当たりが強いのではないかと、考えられる。)
- (3) 住宅、店舗が混在しており延焼拡大が見込まれる。

## 門前地区

門前分署長をはじめ職員に検討してもらったが、今回の指定条件には当てはまらないとの見解により指定なし。

## 黒島町地区

地区内の道路はいずれも消防車両が進入可能で、包囲隊形がとれる。  
消火栓、防火水槽の設置も充実している。


## 大泊・腰細地区

住宅は密集しているが、道路沿いに横並びで、奥に密集していない。  
以前の火災より防火水槽を増設した。

## 町野・南志見地区

町野分署長をはじめ職員に検討してもらったが、今回の指定条件には当てはまらないとの見解により指定なし。

河井第一地区

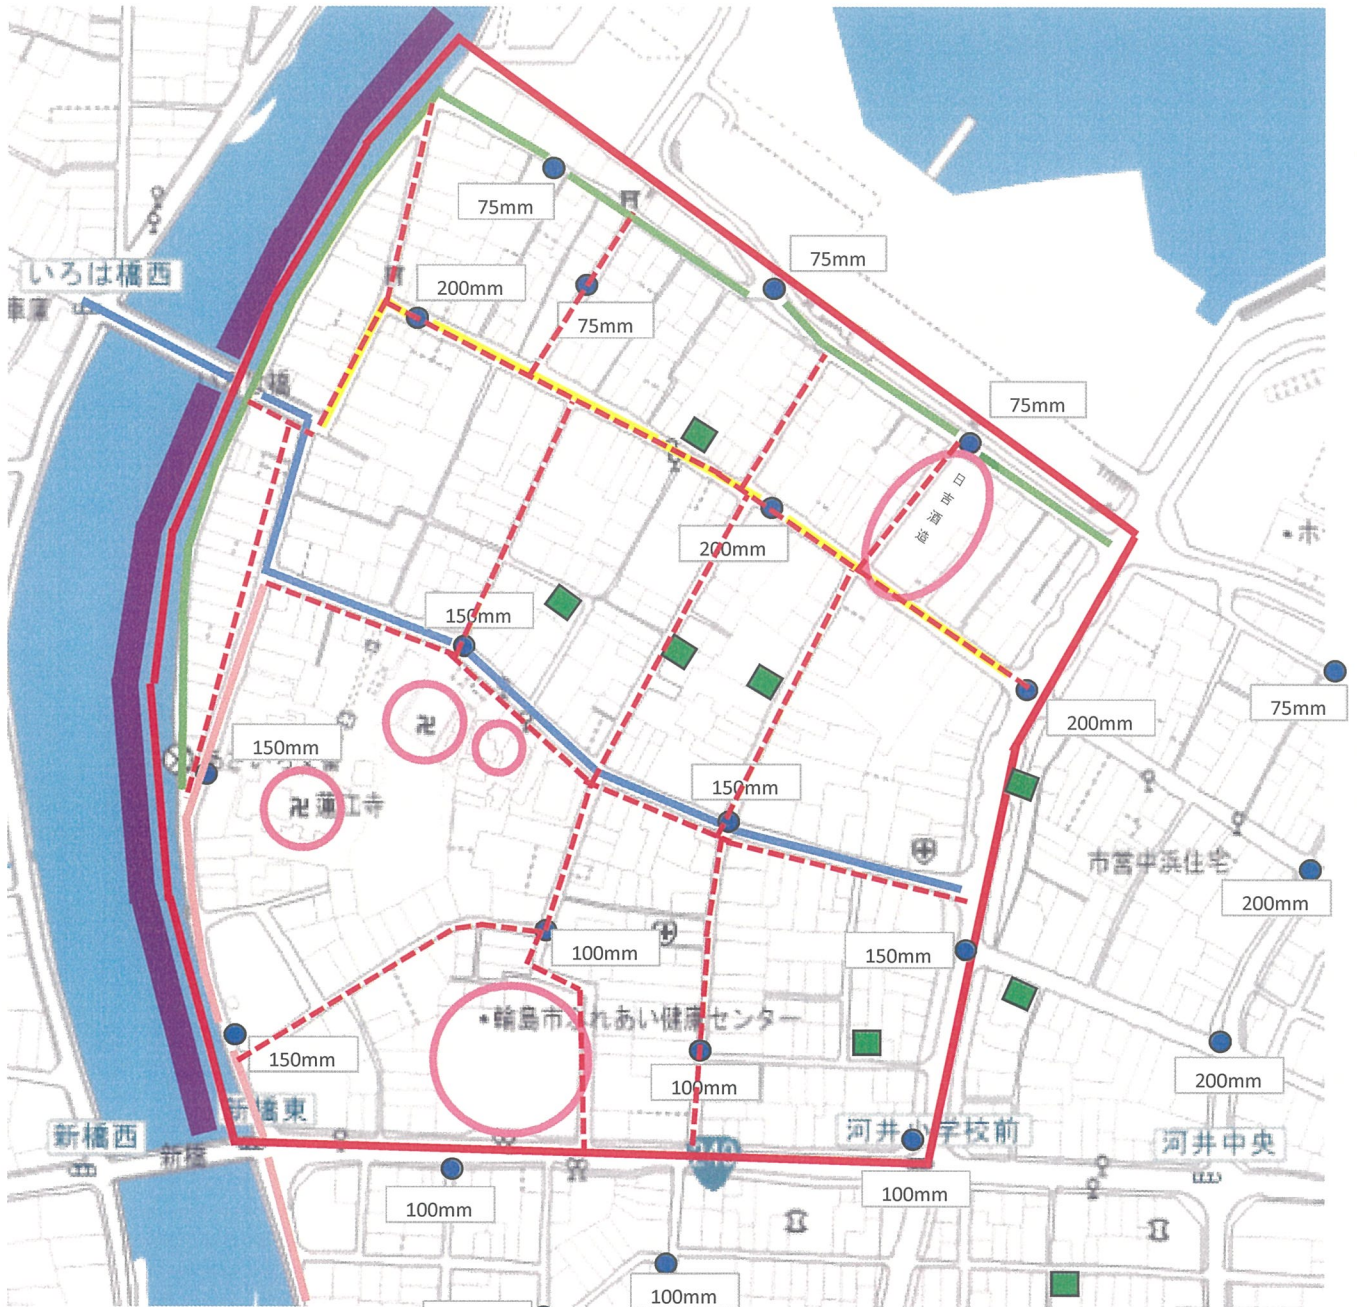

- 公設防火水槽
- 公設消火栓

- 1 世帯数 287世帯
  - 2 人口 591人 (男性268人、女性323人)
- 内訳 (旧町名)

本町1、本町2、本町2浜、本町3、錦川、丁字、伊右エ門、上本町  
川端、森の下、大町、若葉、御蔵、旭町、新町

- は指定区域
- 留意すべき建物
- 街区消火
- 本町1号線
- 鳳至町・河井町線
- 部署可能な場所
- 河井・海岸線
- 河井町川岸線