



2月22日

## 【B】消火活動実績を反映したパターン

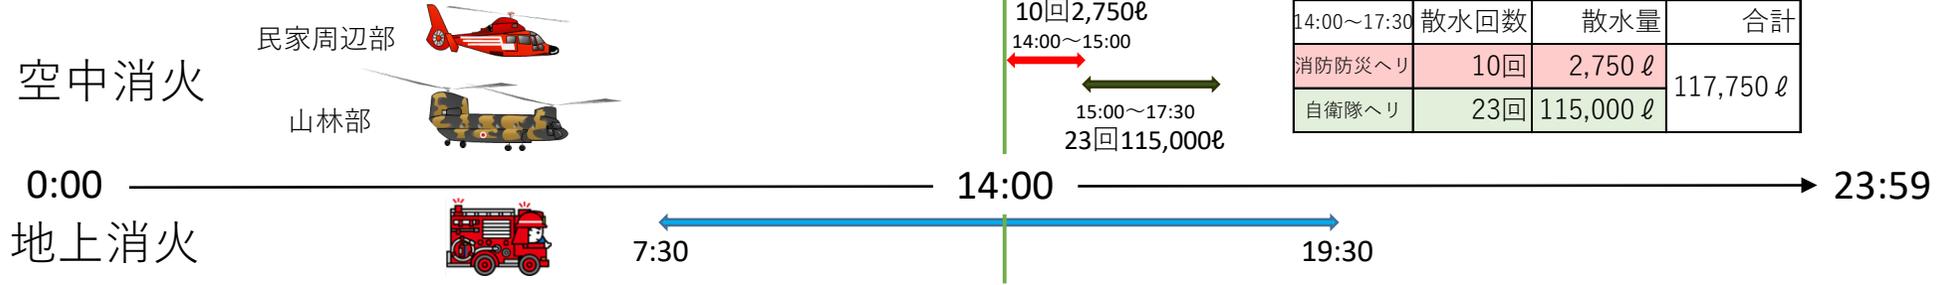

## 【C】消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

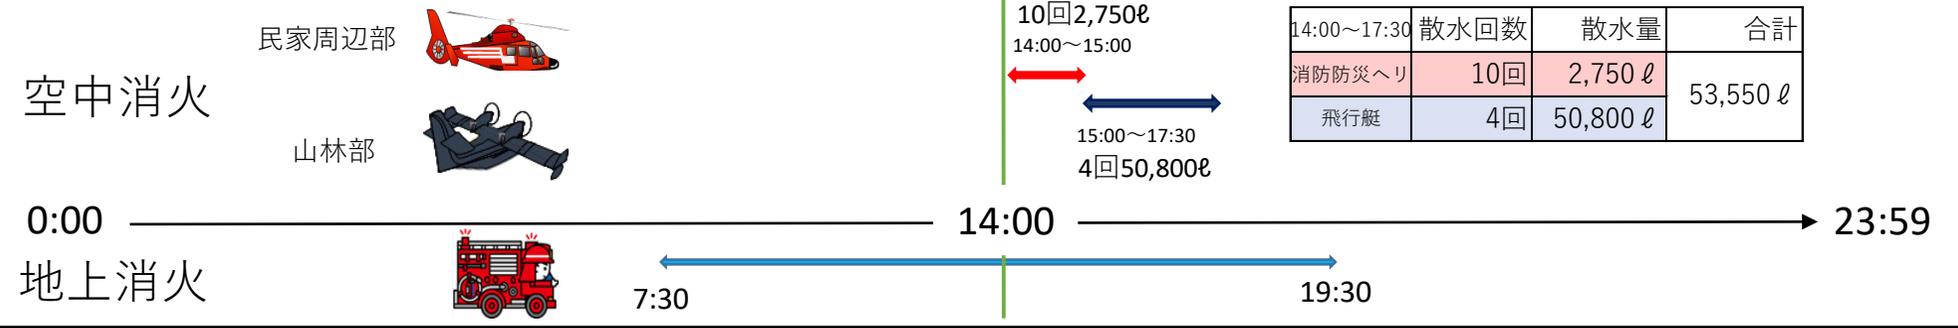


## 【参考】実際の時系列




2月23日


## 【B】 消火活動実績を反映したパターン

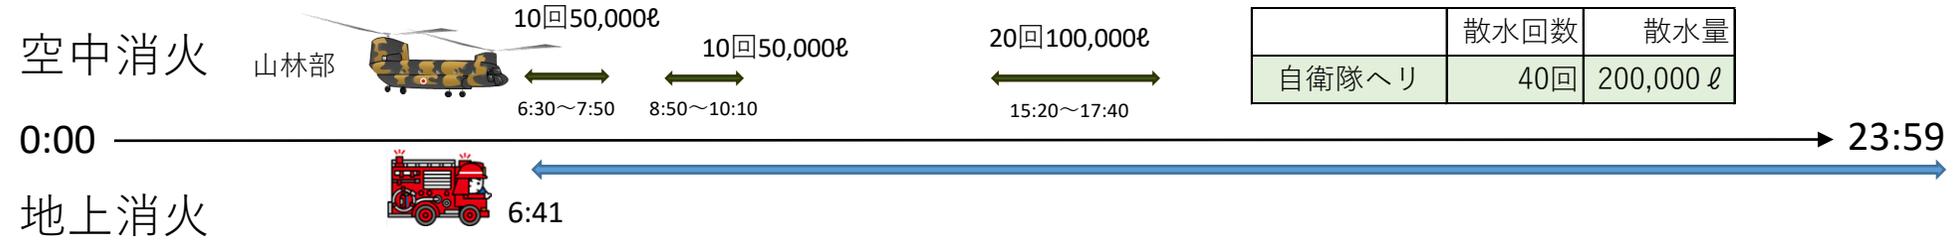

## 【C】 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

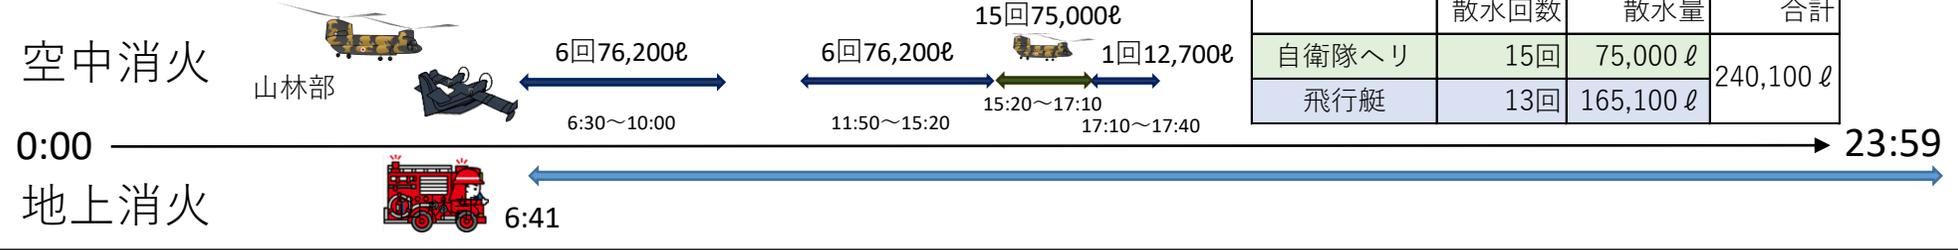

## [参考] 実際の時系列

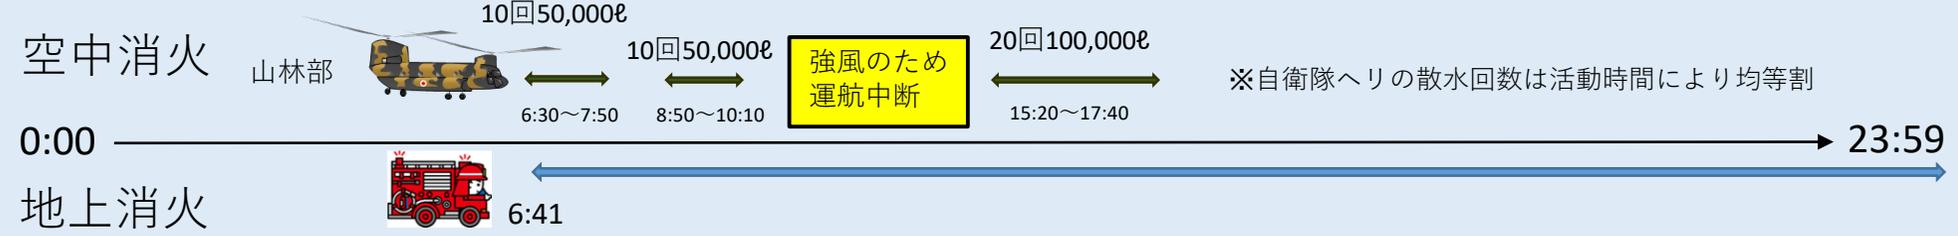


	散水回数	散水量
自衛隊ヘリ	40回	200,000 ℓ

6:41~23:59	隊数人数	散水手段	散水量 (推計)
足利市消防本部	13隊110人	ポンプ車両3台 18ℓ水のう0回	10,201 ℓ
足利市消防団	9隊71人	ポンプ車両1台 18ℓ水のう4回	8,512 ℓ
計			18,713 ℓ


2月24日

## [B] 消火活動実績を反映したパターン

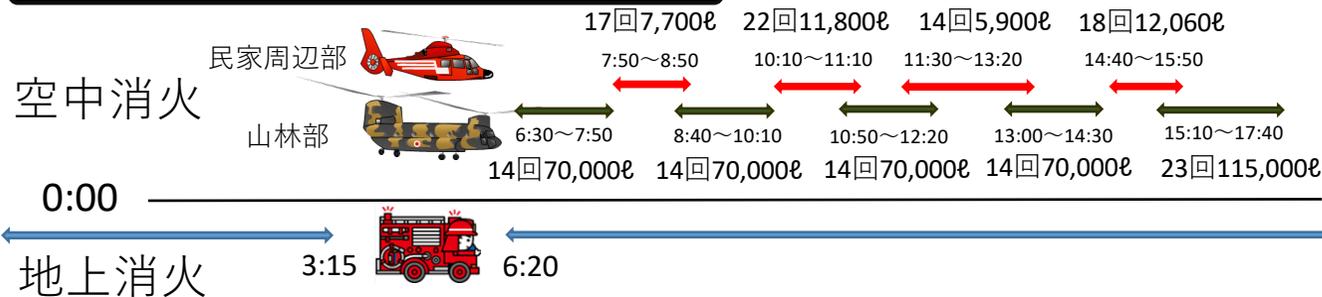


	散水回数	散水量	合計
消防防災ヘリ	71回	37,460 ℓ	432,460 ℓ
自衛隊ヘリ	79回	395,000 ℓ	

## [C] 消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

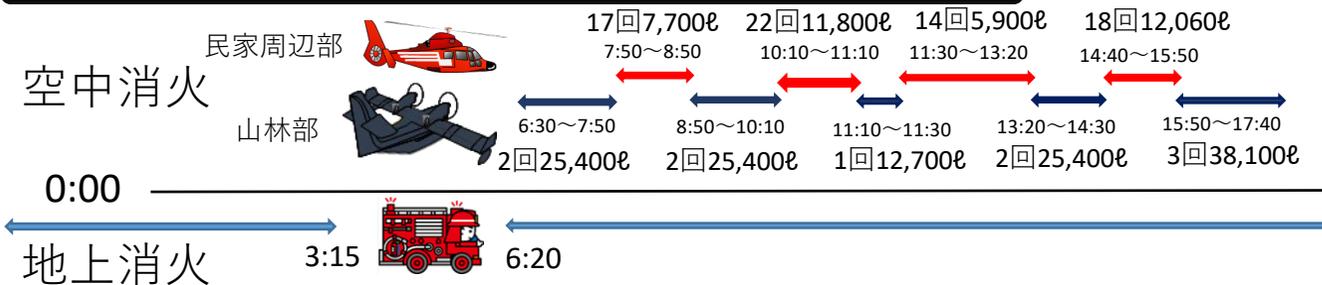

	散水回数	散水量	合計
消防防災ヘリ	71回	37,460 ℓ	164,460 ℓ
飛行艇	10回	127,000 ℓ	

## [参考] 実際の時系列

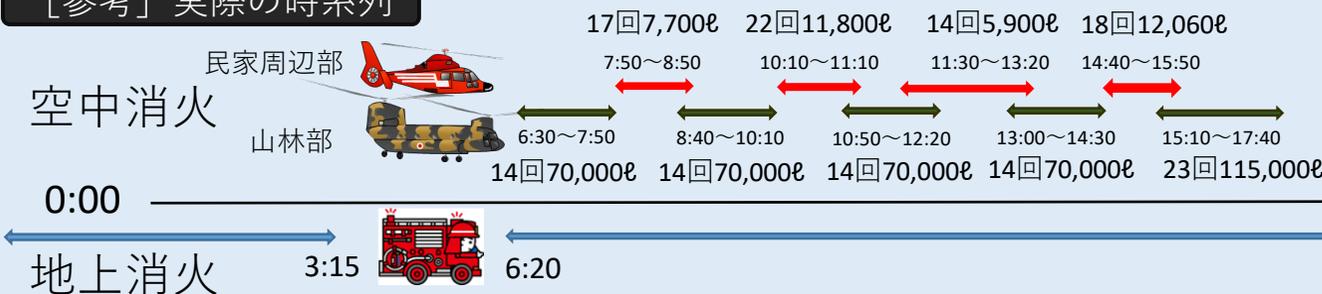

※自衛隊ヘリの散水回数は活動時間により均等割


時間	隊数人数	散水手段	散水量 (推計)
0:00~3:15	13隊110人	ポンプ車両3台 18ℓ水のう0回	1,800 ℓ
3:15~6:20	9隊71人	ポンプ車両1台 18ℓ水のう0回	600 ℓ
計			2,400 ℓ
6:12~18:00	22隊192人	ポンプ車両6台 18ℓ水のう0回	16,002 ℓ
	11隊113人	ポンプ車両2台 18ℓ水のう3回	11,436 ℓ
	9隊115人	ポンプ車両0台 18ℓ水のう0回	0 ℓ
計			27,438 ℓ

	散水回数	散水量
消防防災ヘリ	71回	37,460 ℓ
自衛隊ヘリ	79回	395,000 ℓ


時間	隊数人数	散水手段	散水量 (推計)
18:00~23:59	22隊192人	ポンプ車両6台 18ℓ水のう0回	8,001 ℓ
	11隊113人	ポンプ車両2台 18ℓ水のう3回	4,701 ℓ
	9隊115人	ポンプ車両0台 18ℓ水のう0回	0 ℓ
計			12,702 ℓ

2月25日

## 【B】消火活動実績を反映したパターン

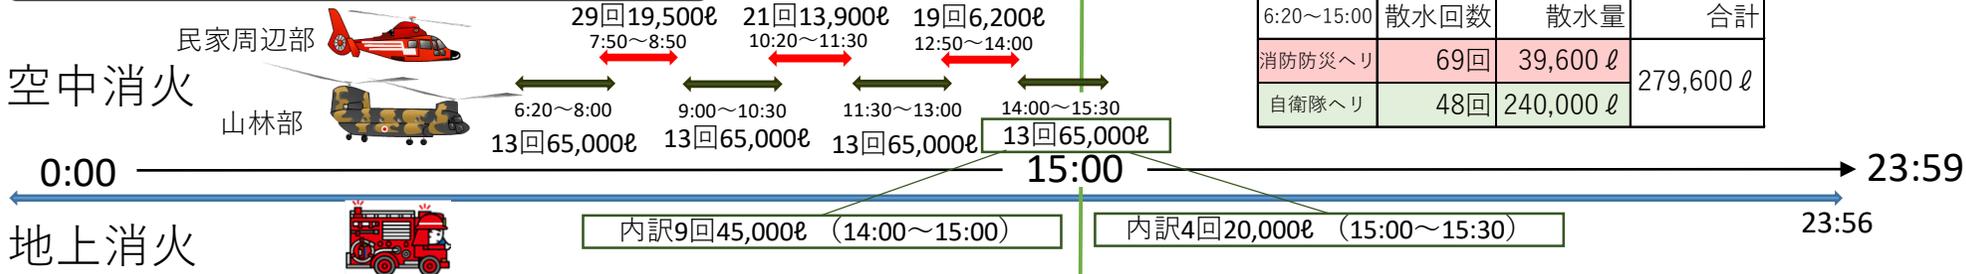

## 【C】消火活動想定（飛行艇あり）を反映したパターン

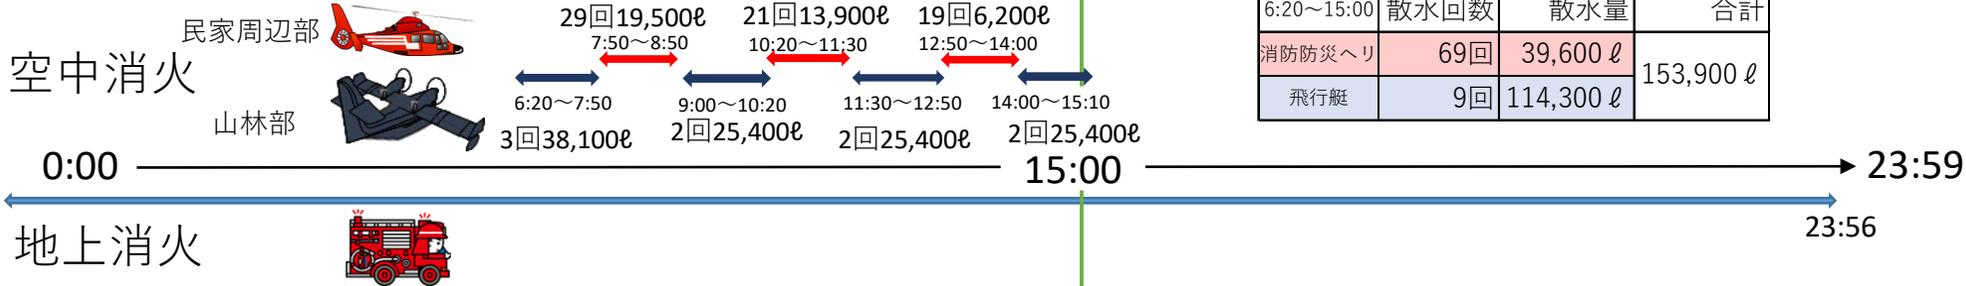

## 【参考】実際の時系列

