

---

## 過去 3 年の畜舎における火災統計


---

# 過去3年の畜舎における火災の焼損程度


令和元年

焼損程度	全体 (件)	%	畜舎 (件)	%
全焼	4575	22%	58	50%
半焼	1111	5%	12	10%
部分焼	4436	21%	28	24%
ぼや	10536	50%	14	12%
その他	353	2%	4	3%
合計	21011		116	

<全ての防火対象物>


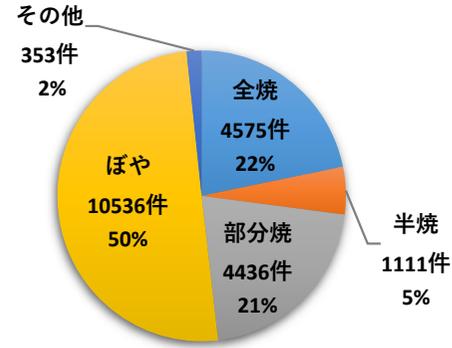


<畜舎>

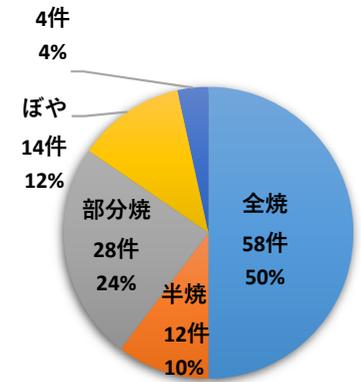



平成30年

焼損程度	全体 (件)	%	畜舎 (件)	%
全焼	4476	22%	45	45%
半焼	1166	6%	13	13%
部分焼	4399	21%	29	29%
ぼや	10339	50%	13	13%
その他	385	2%	0	0%
合計	20765		100	

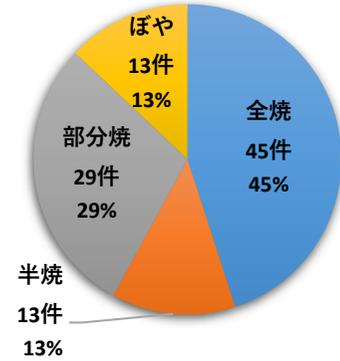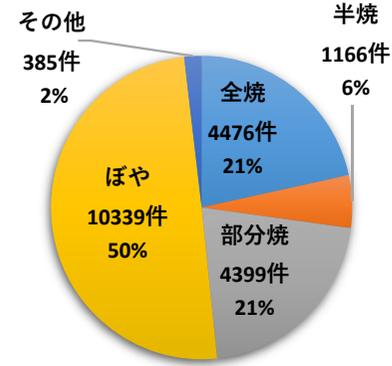

平成29年


焼損程度	全体 (件)	%	畜舎 (件)	%
全焼	4496	21%	52	50%
半焼	1188	6%	13	12%
部分焼	4598	22%	25	24%
ぼや	10695	50%	13	12%
その他	392	2%	2	2%
合計	21369		105	

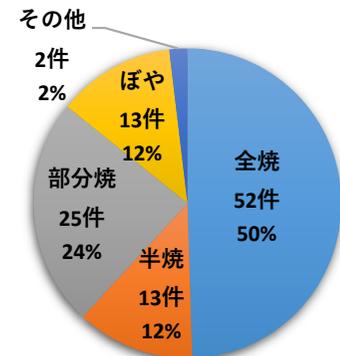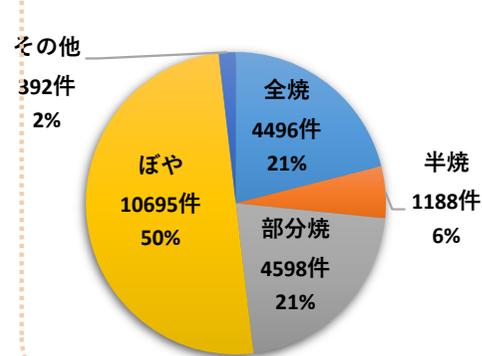

# 過去3年の畜舎における火災による焼損面積平均及び損害額平均

令和元年

	全体	畜舎
焼損面積平均 (㎡)	51.1	306.4
損害額平均 (円)	367万	1409万

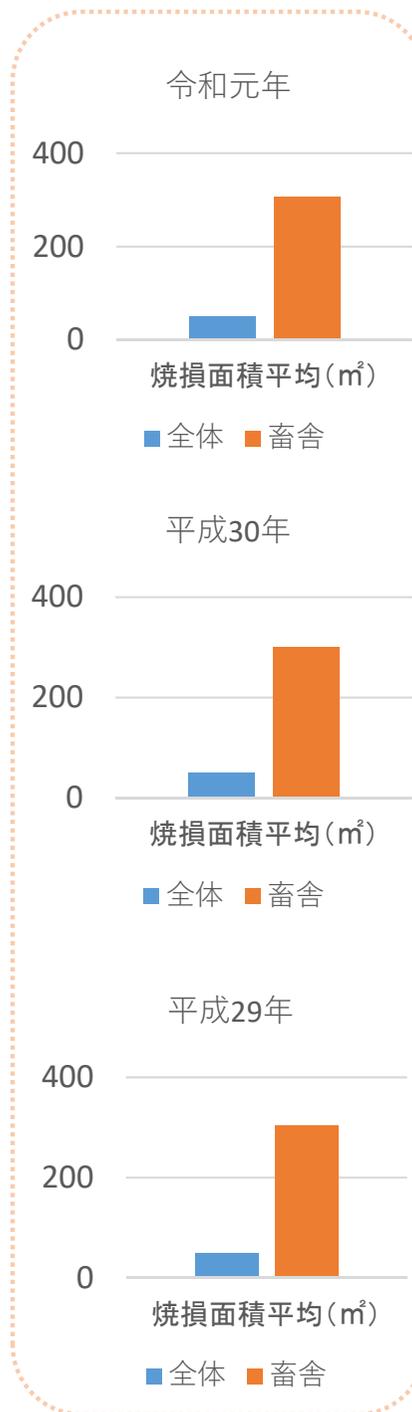

平成30年

	全体	畜舎
焼損面積平均 (㎡)	50.1	301.12
損害額平均 (円)	381万	920万

平成29年

	全体	畜舎
焼損面積平均 (㎡)	48.8	304.27
損害額平均 (円)	328万	1020万

# 過去3年の畜舎における火災の出火原因

## 令和元年

順位	出火原因	出火件数	構成割合 (%)
1	電灯電話等の配線	12	10.3
2	たき火	10	8.6
3	電気機器	7	6.0
4	電気装置	6	5.2
5	こんろ	5	4.3
	溶接機・切断機	5	4.3
7	ストーブ	4	3.4
8	火入れ	3	2.6
	灯火	3	2.6
10	放火	2	1.7
	配線器具	2	1.7
	交通機関内配線	2	1.7
	焼却炉	2	1.7
	取灰	2	1.7

## 平成30年

順位	出火原因	出火件数	構成割合 (%)
1	電灯電話等の配線	13	13
2	配線器具	7	7.0
3	たき火	6	6.0
	ストーブ	6	6.0
5	電気機器	4	4.0
	排気管	4	4.0
7	電気装置	3	3.0
8	放火	2	2.0
	こんろ	2	2.0
	灯火	2	2.0
	溶接機・切断機	2	2.0

## 平成29年

順位	出火原因	出火件数	構成割合 (%)
1	電灯電話等の配線	14	13.3
2	電気装置	7	7.6
3	たき火	7	6.7
	ストーブ	7	6.7
	配線器具	7	6.7
6	溶接機・切断機	4	3.8
7	灯火	3	2.9
8	たばこ	2	1.9
9	放火の疑い	1	1.0
	火遊び	1	1.0
	衝突の火花	1	1.0

(参考)

順位	平成28年			平成29年			平成30年		
	出火原因	出火件数	構成割合 (%)	出火原因	出火件数	構成割合 (%)	出火原因	出火件数	構成割合 (%)
			%			%			%
1	放 火	3,586	9.7	たばこ	3,712	9.4	たばこ	3,414	9.0
2	たばこ	3,483	9.5	放 火	3,528	9.0	たき火	3,095	8.1
3	こんろ	3,136	8.5	こんろ	3,032	7.7	こんろ	2,852	7.5
4	放火の疑い	2,228	6.0	たき火	2,857	7.3	放 火	2,784	7.3
5	たき火	2,124	5.8	放火の疑い	2,305	5.9	放火の疑い	1,977	5.2
6	電灯電話等の配線	1,310	3.6	火入れ	1,772	4.5	火入れ	1,856	4.9
7	ストーブ	1,210	3.3	電灯電話等の配線	1,453	3.7	電灯電話等の配線	1,642	4.3
8	火入れ	1,197	3.2	ストーブ	1,355	3.4	電気機器	1,405	3.7
9	電気機器	1,132	3.1	電気機器	1,277	3.2	配線器具	1,297	3.4
10	配線器具	1,132	3.1	配線器具	1,221	3.1	ストーブ	1,197	3.2
	出火総件数	36,831		出火総件数	39,373		出火総件数	37,981	